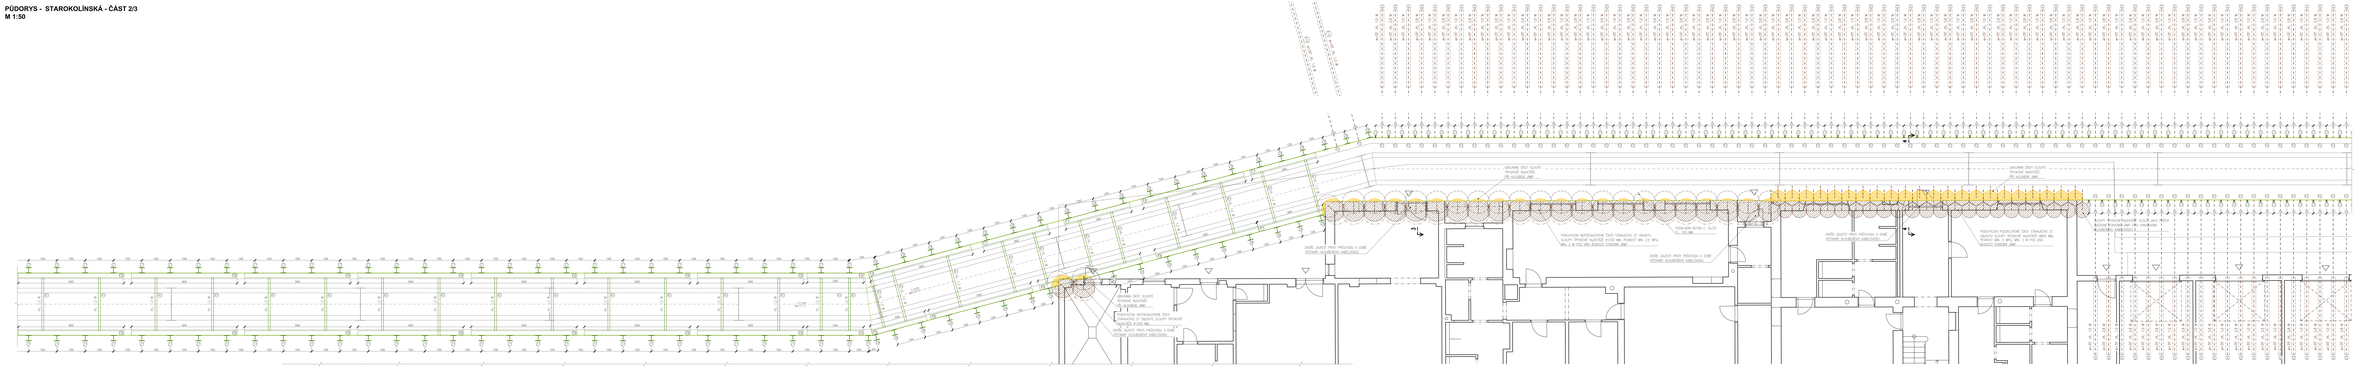
PŮDORYS - STAROKOLÍNSKÁ - ČÁST 2/3
M 1:50


ZAČÁTEK STAVBY
ZÁKLADY DEN SLOUPŮ
TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ
PŘI HLOUBCE JÁMY
PODKOPÁNÍ INTENZIFIKOVANÉ DNO STABILIZOVANÉ DO HLOUBKY SLOUPY TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE HTDI ø800 mm, PLOŠNÉ MD. 1,5 MPa, MIN. 2 M POD ÚROVNÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY
ŠKÁRA ZAJIŠŤUJÍCÍ PROVIZORIUM V ÚSEKU ZÁKLADOVÉ KAMENIVO