


- 2201 Napájení střídavé
- 2202 Napájení stejnosměrné

20.10.2023


Zakázkové číslo: 23-081-40-211		Jméno Navrátil	Podpis <i>Navrátil</i>	 Pracoviště 211 – Ostrava
Datum: 10.2023	Ved. pracoviště Navrhl	Navrátil	<i>Navrátil</i>	
Stupeň dokumentace: RDS	Kontroloval	Navrátil	<i>Navrátil</i>	
Oprava PZZ na přejezdu P7383 v km 103,562 v úseku Pržno – Frýdlant nad Ostravicí PS01 PZS v km 103,562				2200
Napájení				

Přívodka pro dieselagregát s přepínačem je řešena v SZZ Pržno


Skříň přístrojová pro PZS, ELPLAST 133/311.12

## Rozvaděč KS P7383

3/N AC 400/230V 50Hz 1T

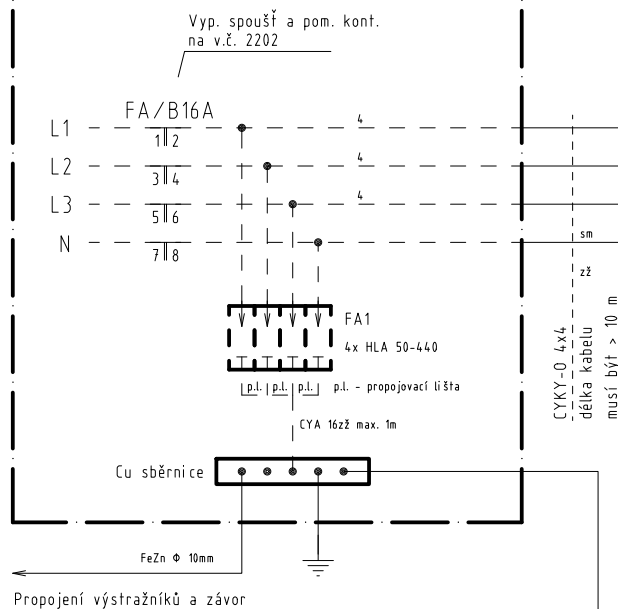


## Rozvodnice FOR-classic 150-54M

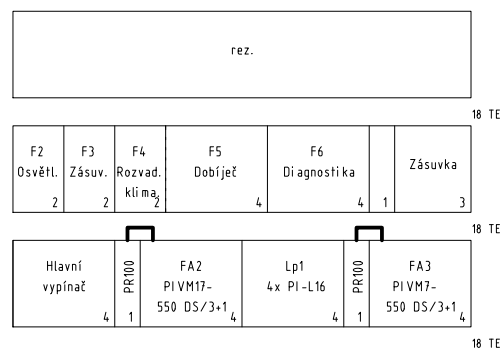

## Rozvodnice RD

3/N AC 400/230V 50Hz 1T

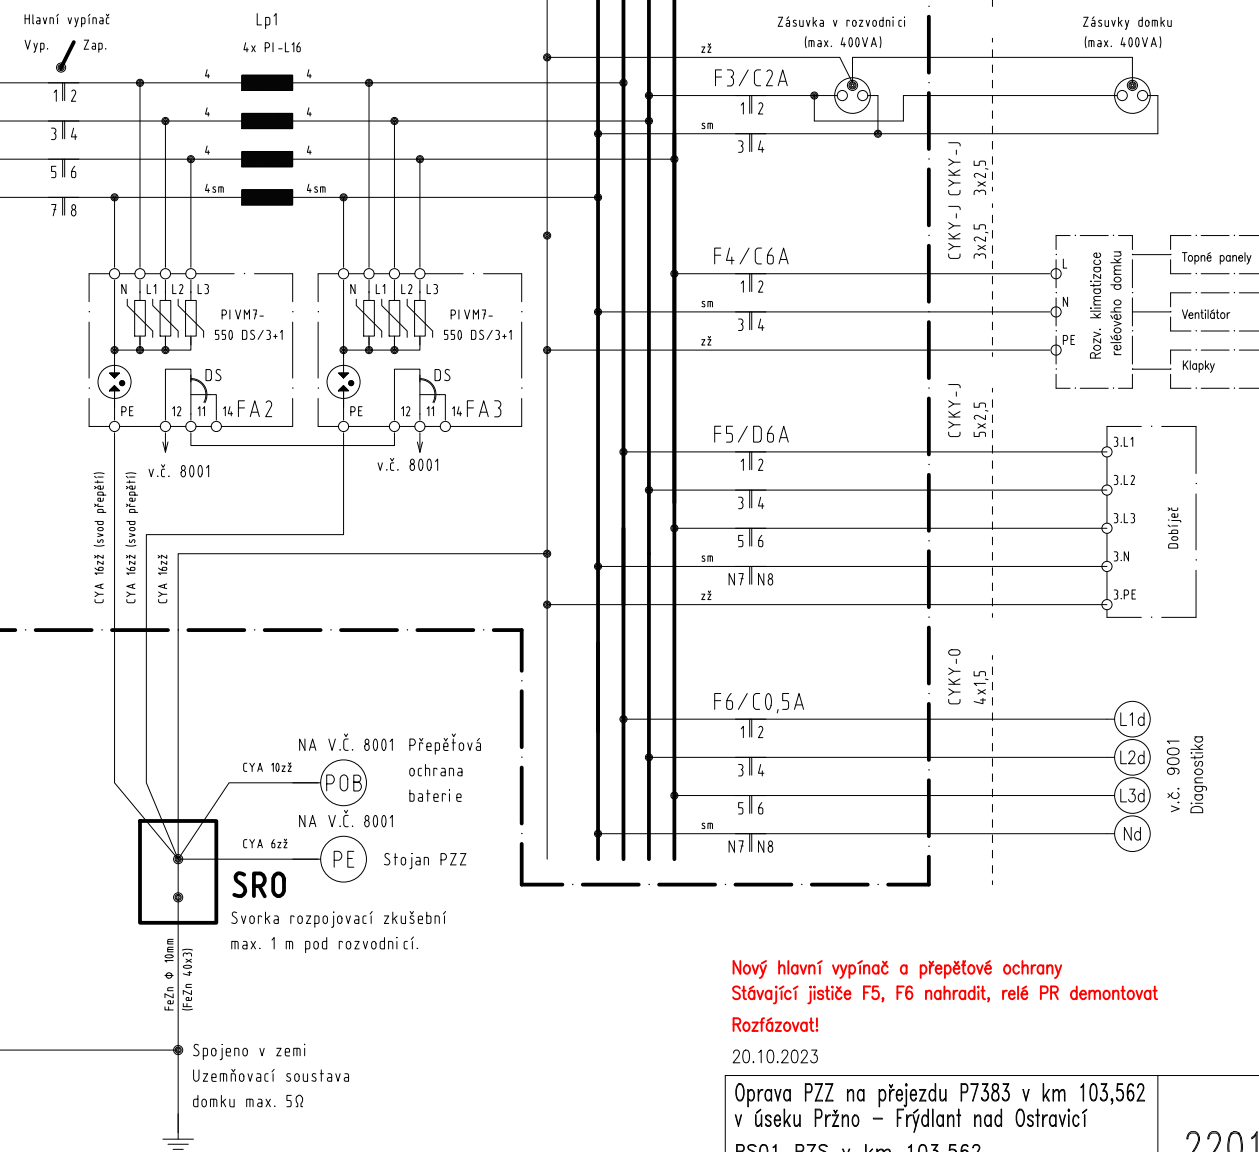

Nový hlavní vypínač a přepětové ochrany  
Stávající jističe F5, F6 nahradit, relé PR demontovat  
Rozfázovat!

20.10.2023

Oprava PZZ na přejezdu P7383 v km 103,562  
v úseku Pržno – Frýdlant nad Ostravicí  
PS01 PZS v km 103,562

Napájení střídavé

2201

