



Váš dopis zn.:
ze dne: 07. 02. 2022
Naše značka: **SCVKZAD128484/TPCUL/BB**
Vyřizuje: **Mgr. Ladislav Bobr**
Datová schránka: **f7rf9ns**
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 28. 02. 2022

PRODIN a.s.
K Vápence 2745
53002 Pardubice

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	Lovosice – Zajištění provozních parametrů trati Řetenice – Lovosice část I – Zabezpečení přejezdů P2070, P2071 a P2072
Účel vyjádření:	K dokumentaci pro společné povolení
Zájmové území:	Okres: Litoměřice
	Obec: Lovosice, Lhotka nad Labem, Malé Žernoseky
	Část obce, ulice, č. p.: Lovosice, Lhotka nad Labem, Malé Žernoseky
	Katastrální území, parcelní číslo: Lovosice, Lhotka nad Labem, Malé Žernoseky, parc. č. 1353/1 dále dle PD
Žadatel:	PRODIN a.s
Adresa, tel., e-mail	K Vápence 2745, 53002 Pardubice, 722472757, andrea.sediva@prodin.cz
Investor:	Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ
Adresa, tel., e-mail	Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9
Projektant:	Ing. Pavel Plašil
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Byly splněny podmínky předcházejících vyjádření a vydaných rozhodnutí ANO SCVKZAD121347/TPCUL/BB z 26. 11. 2021, Existence zařízení ve správě SČVK
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

K předloženému projektu „Zajištění provozních parametrů trati Řetenice – Lovosice část I – Zabezpečení přejezdů P2070, P2071 a P2072“ v k. ú. Lovosice, Lhotka nad Labem, Malé Žernoseky **sdělujeme:**

1. Vámi předložené údaje neumožňují v dostatečné míře posouzení předložené dokumentace. Předložená projektová dokumentace neobsahuje přesnou polohu (okótování) umístěných zabezpečovacích zařízení vč. nových reléových domků vůči stávajícímu VH zařízení, které je provozováno společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
2. Požadujeme dokumentaci doplnit o koordinační situace stavby s okótovaným zákresem vzdálenosti zabezpečovacích zařízení vč. nových reléových domků od námi provozovaného VH zařízení. Jako podklad pro zpracování koordinační situace požadujeme provést vytyčení vodohospodářského zařízení na místě přímo v trase a prostoru potřebném pro provádění stavby. Vytyčení skutečného umístění zařízení je nutné objednat na tel. 840 111 111, e-mail info@scvk.cz.



3. Již s předstihem upozorňujeme na nutné setkání v místě stavby přejezdu P2072 s naším provozem vodovodů (středisko Lovosice p. Hranička) ohledně umístění zabezpečovacího zařízení na par. č. 1200/22 v k. ú. Lovosice.
4. Vaši žádost, záměr Vám vracíme k doplnění. V další korespondenci uvádějte „Naší značku“ z tohoto vyjádření.
5. V případě, že Vám byl na Vaši žádost poskytnut vektorový zakres sítě, Vás upozorňujeme, že tato data mohou být využita pouze pro účely záměru, na které bylo vyjádření vydáno a nemohou být poskytována třetím osobám, případně jakkoliv dále využívána.

Jakákoliv změna dokumentace musí být znovu předložena provozovateli k posouzení.

Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a. s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
2/4


Mgr. Ladislav Bobr
referent technicko-provozní činnosti

Na vědomí:

- provoz vodovodů středisko Lovosice
- provoz kanalizací Litoměřice

Příloha:

1. Situace a orientační zakres s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

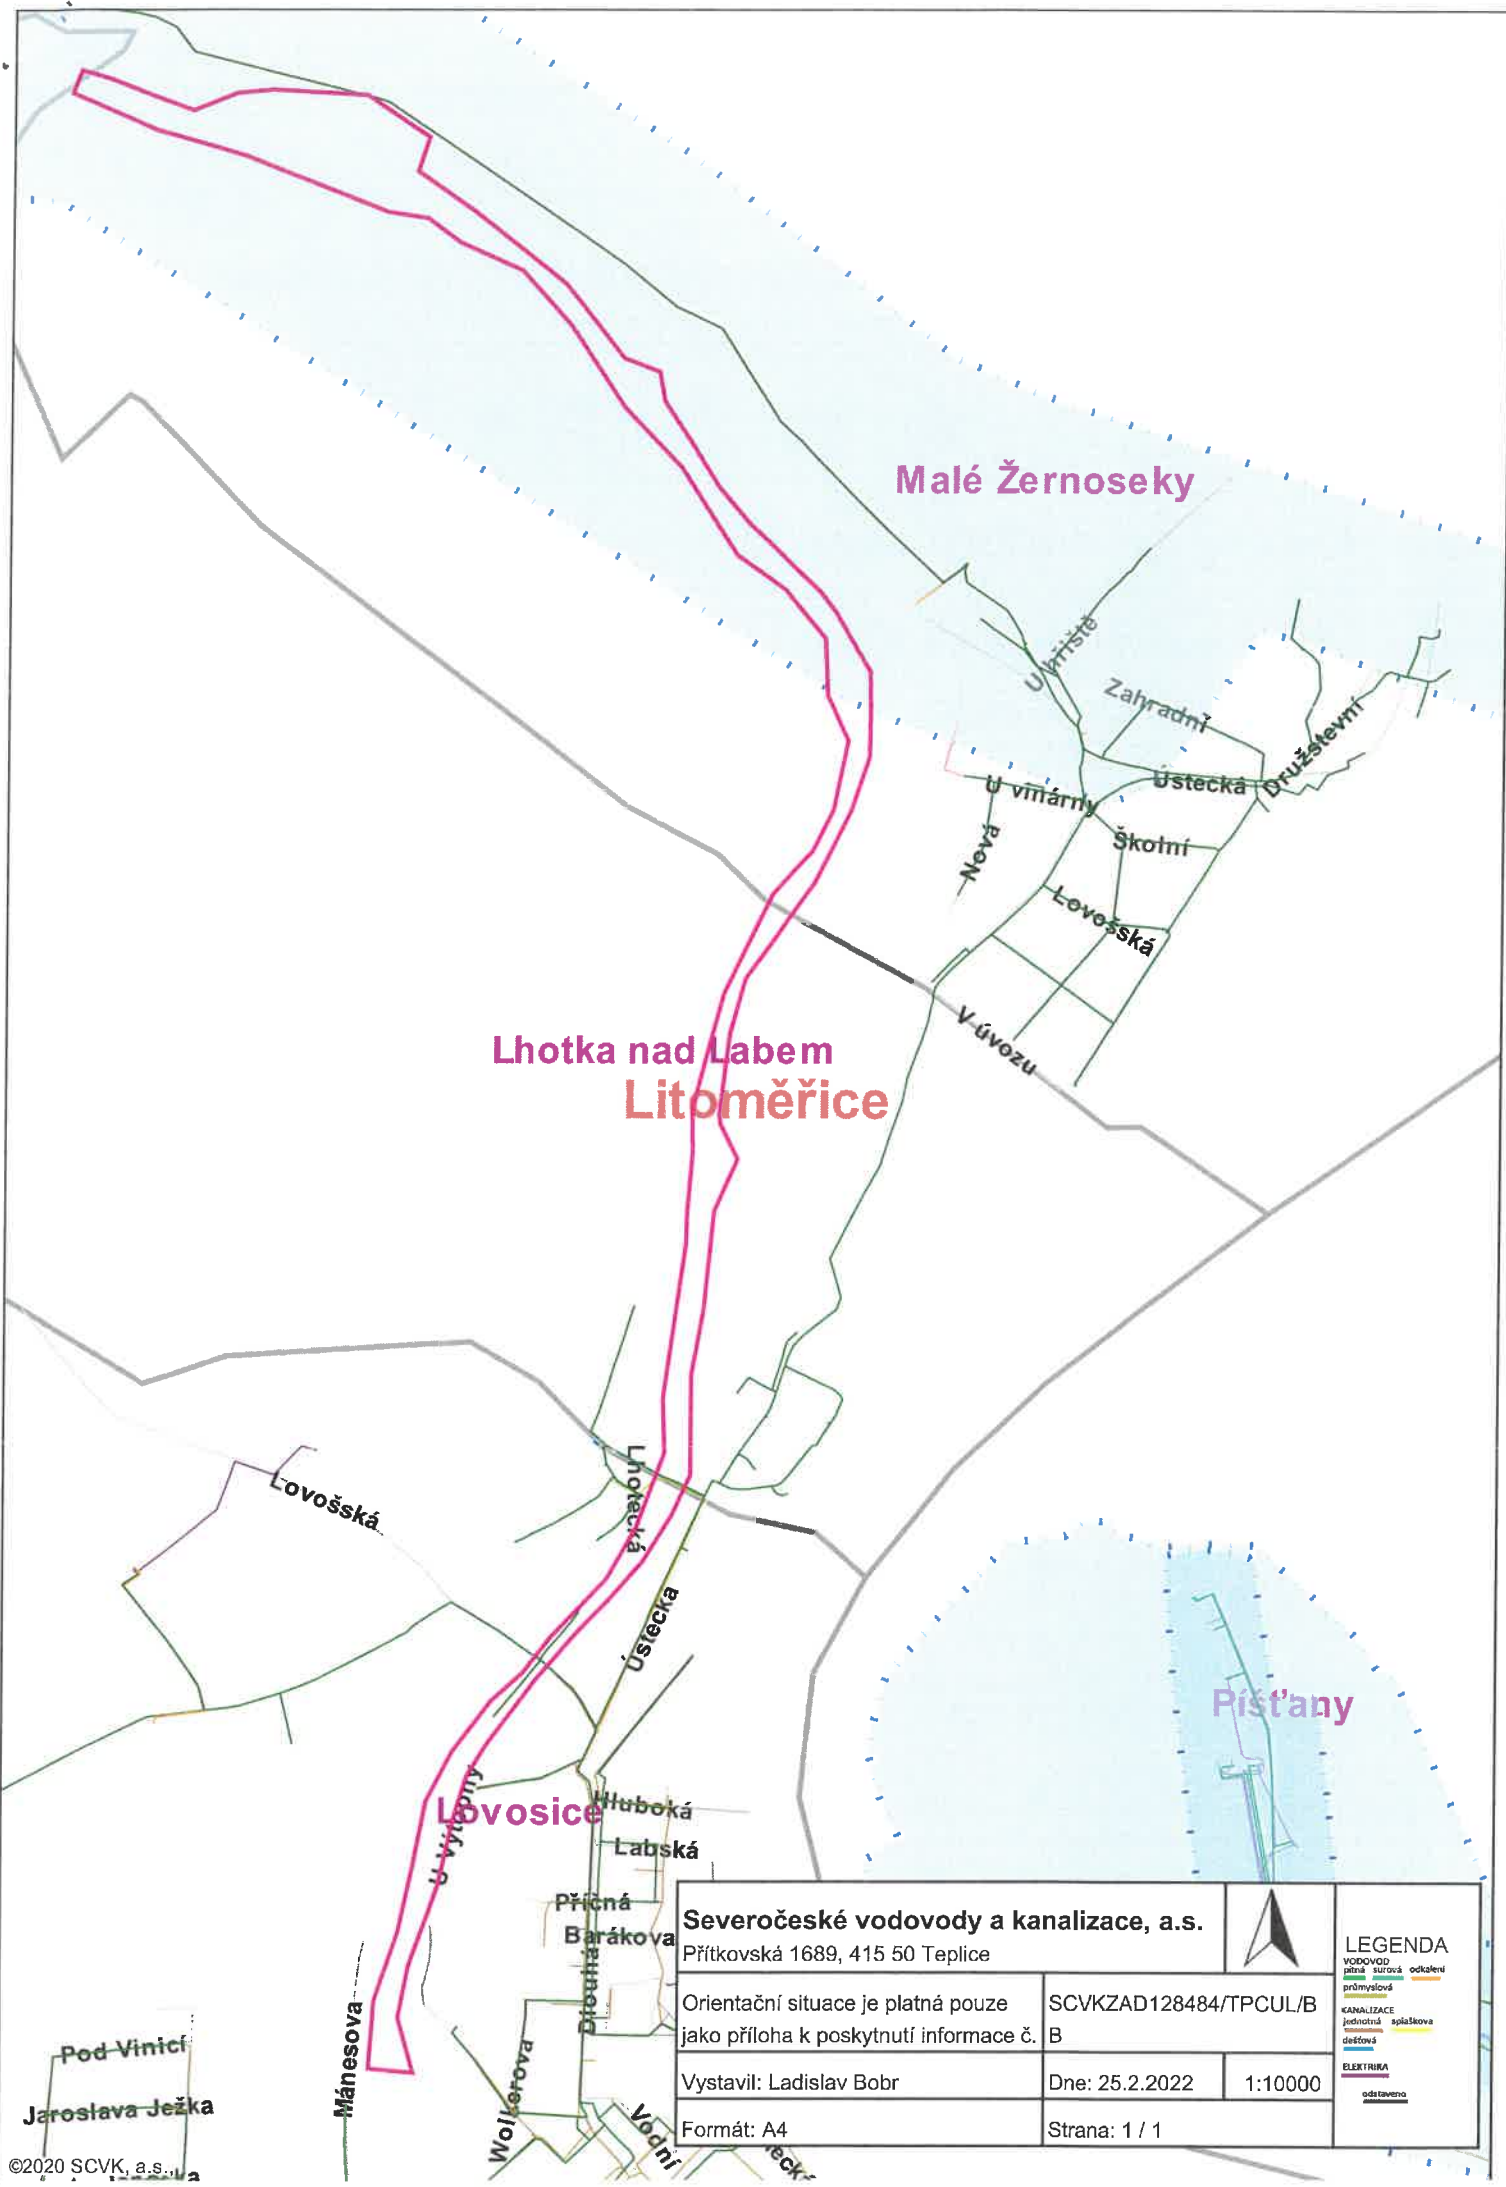

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Orientační situace je platná pouze jako příloha k poskytnutí informace č. B

Vystavil: Ladislav Bobr

Formát: A4

SCVKZAD128484/TPCUL/B

Dne: 25.2.2022

Strana: 1 / 1



LEGENDA	
VODOVOD	odkacení
pitná	odkacení
průmyslová	odkacení
domovní	odkacení
KANALIZACE	splachova
jednotná	splachova
dešťová	splachova
ELEKTŘINA	odstavna