

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	




JICOM, spol. s r.o.
Jarní 1116/50
614 00 Brno



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
Kounicova 26
611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	24 SILNOPROUD	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY ING. JAN ZÁŘECKÝ	GENERÁLNÍ ŘEDITEL ING. KAMIL CHMELA	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. JAN ZÁŘECKÝ <i>Galicef</i>	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO ING. JAN ZÁŘECKÝ	NAVRHL, VYPRACOVAL ING. TOMÁŠ VYKOUKAL	KONTROLOVAL ING. PETR KORTYŠ	
KRAJ : STŘEDOČESKÝ	POVĚŘENÝ OÚ : VLKANEČ		STUPEŇ : PDPS	
Oprava bytu výpravní budovy Stařeč č.p. 143 SO 01 Elektroinstalace			ZAK. ČÍSLO 21143-01-0523	ARCH. ČÍSLO 2023240002
			MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 07/2023	
			ČÁST DOKUM. D.2.2.1	
Rozvaděč R1				

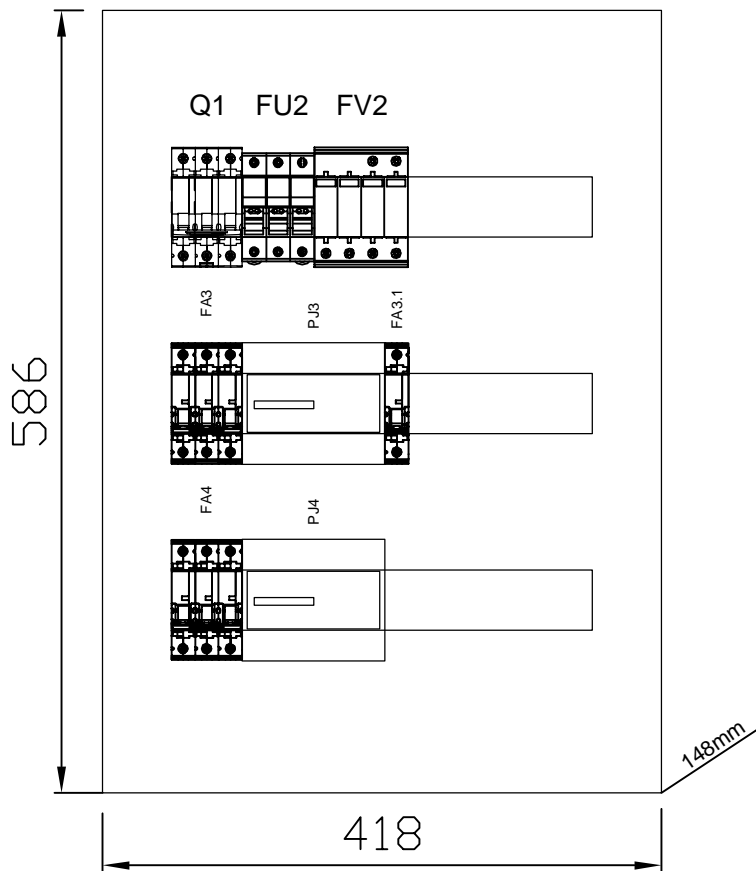

POZNÁMKA 1 :

Provedení : Plastový nástěnný rozvaděč R1 (586 x 418 x 148 v / š / h)
např. BK050208 3x18

Krytí : IP54
Nátěr : typový
Přívod : spodem
Vývody : spodem
Ochrana při poruše : automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Napěťová soustava : 3PEN AC 50Hz 400V/TN-C-S



SUDOP BRNO

Název výkresu

Rozvaděč R1 - POHLED

Výkres :

R1

List : 1

Listů : 2

