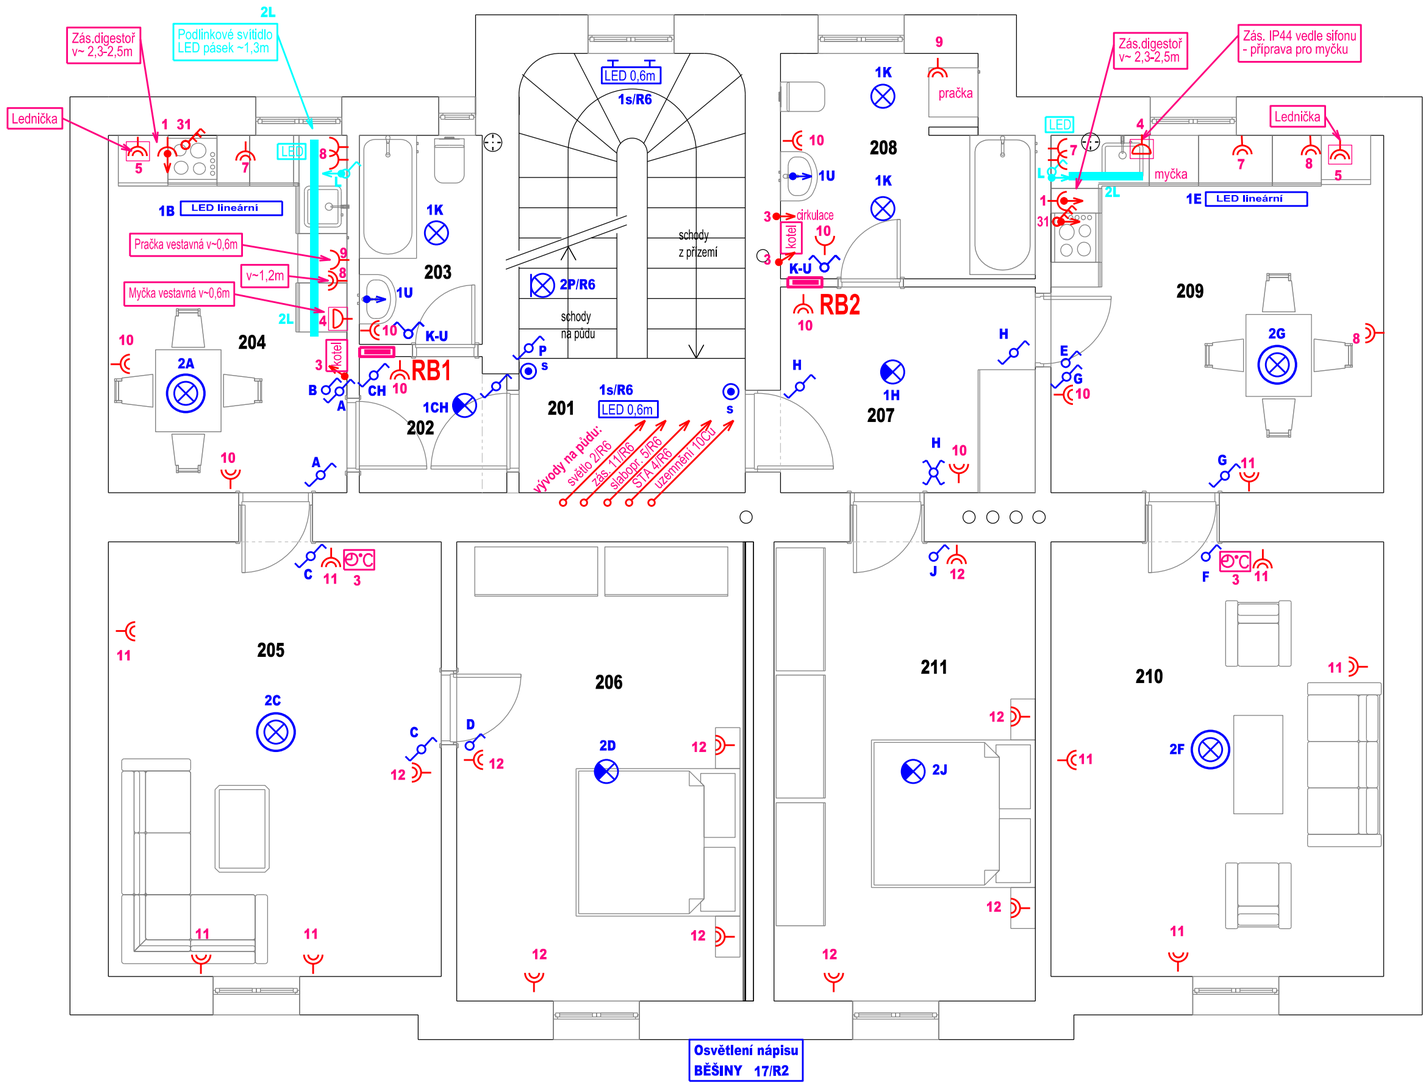

LEGENDA SVÍTIDEL:

LED lineární — LED svítidlo přisazené - délka 1,2m, světelný tok 4 400 lm, 30W

Kabelový vývod pro bytové svítidlo na LED žárovku E27, stropní, IP20

Kabelový vývod pro obyčejné svítidlo na LED žárovku E27, nástěnné - stropní, IP20 např. obyčejná porcelánová armatura s koulí

Stropní vývod pro bytové svítidlo - lustr

LED pásek - v kuch. lince pod horními skříňkami — LED Zdroj AC/DC pro LED pásek

LED 0,6m — LED svítidlo přisazené - délka 600mm, světelný tok 2500 lm, 21W — LED 0,6m NÁSTĚNNÉ OSAZENÍ

POZNÁMKY:

Písmenočíslicové značení (kódování vývodů)

B — číslice = číslo okruhu v příslušném rozvaděči (okruh 2)

2B/R5 — písmeno = páčka vypínače (B)

2/R5 — za lomítkem = označení napájecího rozvaděče

Popis a průřezy vedení - viz výkresy rozvaděčů

Rozmístění zásuvek zejména v kuchyni je jen orintační. Nutno upravit podle skutečného rozmístění nábytku v interiéru

Ostatní informace - viz technická zpráva a další výkresy

Index	Datum	Popis změny	Zprac.

Objednatel: SPRÁVA ŽELEZNIC
Správa železnic, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

HIP	Ing. Miroslav Vejska		Kopie číslo:
Odpovědný projektant	Ing. Karel Roubal	Roubal	
Vypracoval	Ing. Karel Roubal		
Datum	03 / 2023		Stupeň PD DSP+DPS
Místo stavby	Bešiny		
Investor	SŽ - Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň		Měřítko: 1:50

Sileti cz s.r.o.
Seifertova 2919/12,
130 00 Praha

Číslo zakázky: 22Zak00012

STAVBA:
BEŠINY ON - Oprava výpravní budovy
Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

ČÁST DOKUM.:
SO 01 Stavební úpravy v objektu VB
ELEKTROINSTALACE NN + HROMOSVOD

OBSAH VÝKRESU:
PŮDORYSNÉ SCHÉMA 2.NP

D.SO 01.6

Č. VÝKRESU: **05**