


POHLED M 1: 10

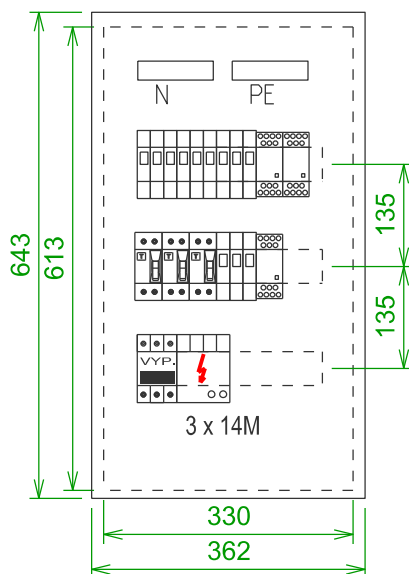

Hloubka zapuštění 88 mm

POPIS

Domovní rozvodnice zapuštěná.
Oceloplast. provedení, kov. dvířka
Krytí IP 30, tř. ochrany II
Podle ČSN EN 61 439 - 3
3 x 14 modulů

**ROZMĚRY ROZVADĚČE ANI
ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ
NEJSOU ZÁVAZNÉ**

Index	Datum	Popis změny	Zprac.

Objednatel:	Správa železnic, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
	Oblastní ředitelství Plzeň Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

HIP	Ing. Miroslav Vejska	<div><div>Sileti</div><div>CZ</div><div>S.r.o</div></div> <div>Sileti cz s.r.o. Seifertova 2919/12, 130 00 Praha</div> <div><div>Číslo zakázky</div><div>21Zak00007</div></div>	Kopie číslo:	
Odpovědný projektant	Ing. Karel Roubal		<div>Roubal</div>	Stupeň PD DSP+DPS
Vypracoval	Ing. Karel Roubal			
Datum	05 / 2023			
Místo stavby	BĚŠINY			Měřitko: (1 : 10)
Investor	SŽ - Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň			
STAVBA: BĚŠINY ON - Oprava VB - projektová dokumentace Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení			D.SO 01.6	
ČÁST DOKUM.: SO 01 Stavební úpravy v objektu VB ELEKTROINSTALACE NN + HROMOSVOD				
OBSAH VÝKRESU: ROZVADĚČ R4 - INSTALACE ČEKÁRNÝ			Č. VÝKRESU: 14	