



SCHÉMA

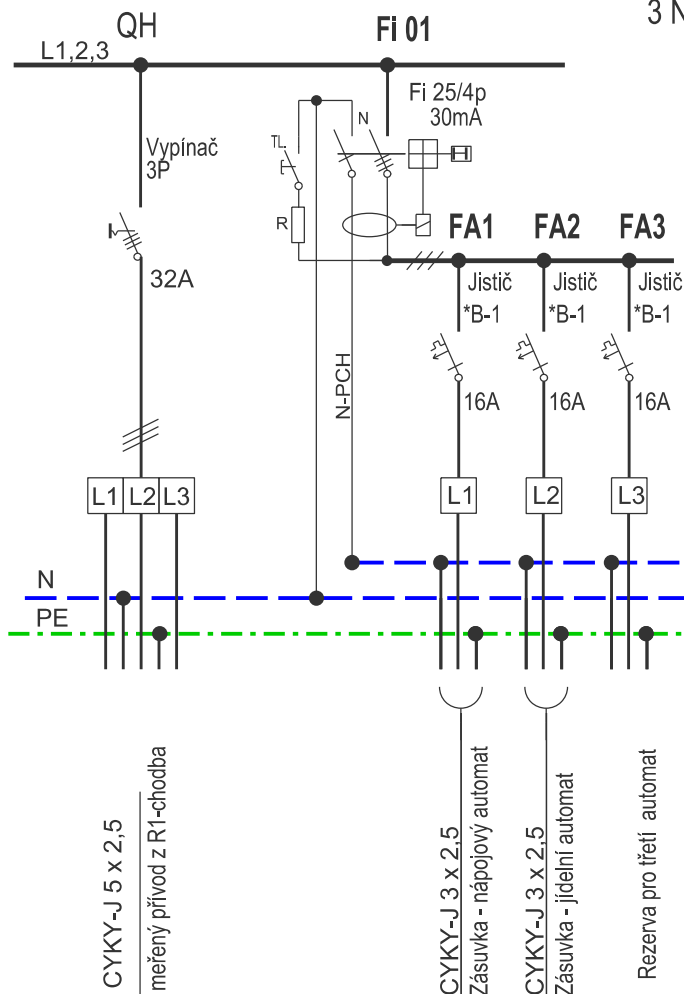

3 N PE, 3x400 V AC, 50 Hz; TN-S

Ik" < 10 kA

POHLED M 1: 10

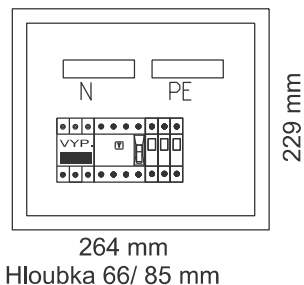

POPIS

Domovní rozvodnice nástěnná.
Celoplastové provedení
Krytí IP 30, tř. ochrany II
Podle ČSN EN 61 439 - 3
1 x 14 modulů

**POHLEDOVÁ SESTAVA ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ
ANI ROZMĚRY A TVAR SKŘÍNĚ NEJSOU ZÁVAZNÉ**

Index	Datum	Popis změny	Zprac.

Objednatel:	Správa železnic, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
	Oblastní ředitelství Plzeň Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň

HIP	Ing. Miroslav Vejskal		Sileti CZ s.r.o Sileti cz s.r.o. Seifertova 2919/12, 130 00 Praha	Kopie číslo:	
Odpovědný projektant	Ing. Karel Roubal				
Vypracoval	Ing. Karel Roubal	<i>Roubal</i>		Stupeň PD DSP+DPS	
Datum	03/2023				
Místo stavby	Bešiny		Číslo zakázky	22Zak00012	Měřítko: (1 : 10)
Investor	SŽ - Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň				

STAVBA:	Bešiny ON - Oprava VB - projektová dokumentace Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení	D.SO 01.6
ČÁST DOKUM.:	SO 01 Stavební úpravy v objektu VB ELEKTROINSTALACE NN + HROMOSVOD	
OBSAH VÝKRESU:	ROZVADĚČ R5 - NÁPOJOVÉ AUTOMATY	
		Č. VÝKRESU: 15