



DATOVÝ ROZVADĚČ - RACK_VSS_01
19", 42U, 600x800
2.57 - SERVEROVNA

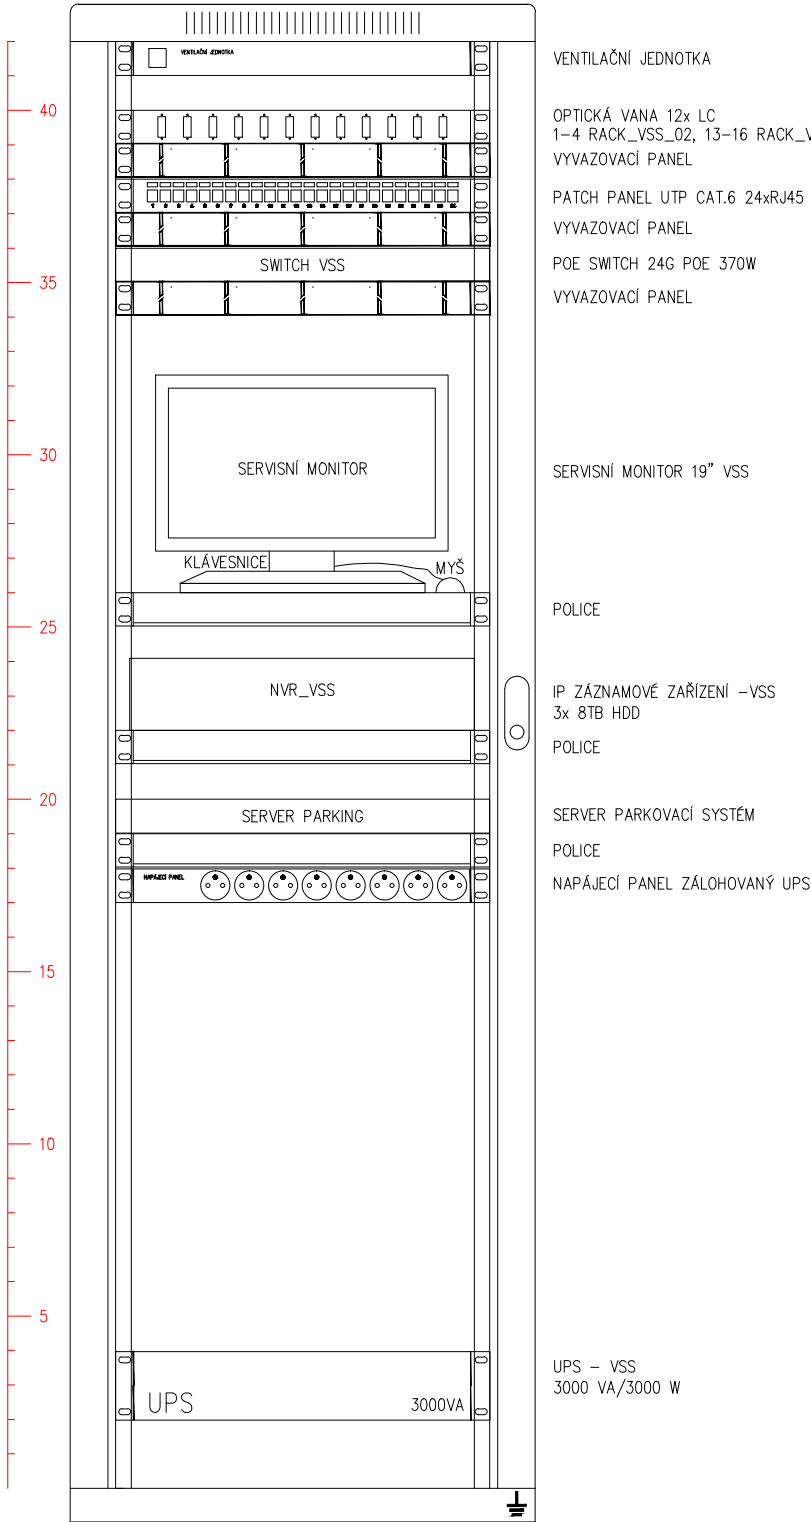


POZNÁMKA:
- AKTIVNÍ PRVKY V DATOVÝCH ROZVADĚČÍCH BUDOU NAPÁJENY ZE ZÁSUVKOVÝCH PANELŮ 230V ZÁLOHOVANÝCH UPS.
- V DATOVÝCH ROZVADĚČÍCH BUDOU VŽDY UKONČENA 4 VLÁKNA Z OPTICKÝCH KABELŮ, ZBÝVAJÍCÍ VLÁKNA BUDOU PONECHÁNA JAKO REZERVA.

DATOVÝ ROZVADĚČ - RACK_VSS_02
19", 22U, 600x600
CHODBA 1.NP

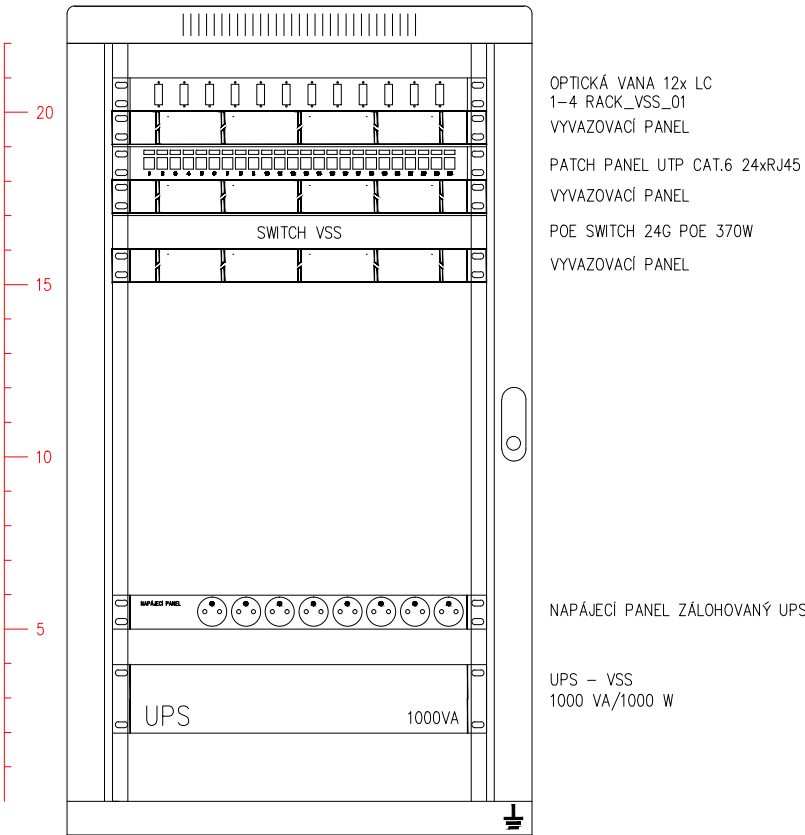

DATOVÝ ROZVADĚČ - RACK_VSS_03
19", 22U, 600x600
CHODBA 1.NP

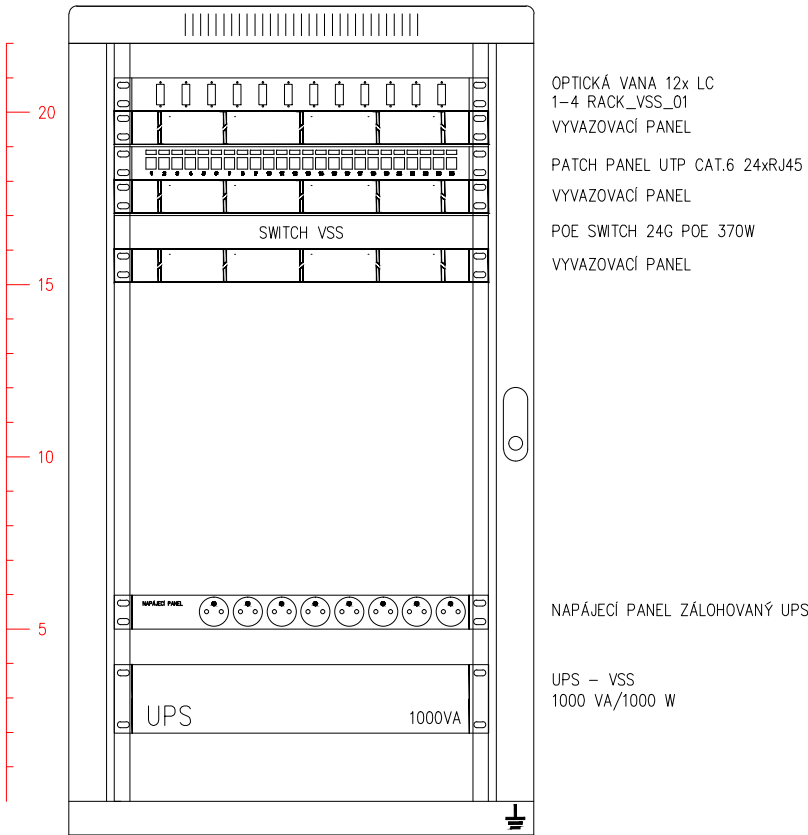

Kreslil:	Vypracoval:	Zodpovědný projektant:		
Ing. Jakub Martiník	Ing. Jakub Martiník	Ing. Pavel Fiala		
			Č. jednací	
Investor: Správa železnic, státní organizace			Č. objektu	OBJ0011907
AKCE: Administrativní budova, Nerudova 1, Olomouc – zabezpečení objektu – PD			Stupeň dok.:	DPS
OBJEKT: SŽ Olomouc – admin. budova, Nerudova 1, 779 00 Olomouc			Datum:	06/2024
OBSAH: Schéma datových rozvaděčů			Formát:	2x A4
			Měřítko:	Výkres č.: 108
			–	