


Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:


Razítko oprávněné osoby:

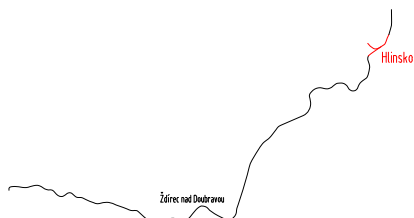


Podpis:

Datum:

| Revize: | Datum: | Popis: | Kontroloval: |
|---------|--------|--------|--------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---------------------|---|--|
| Stavebník/Investor: | Správa železnic, státní organizace |  SPRÁVA ŽELEZNIC |
| Adresa: | DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 Praha 1 | |
| Zástupce investora: | Stavební správa východ | |
| Adresa: | Nerudova 773/01, 779 00 Olomouc | |

| | | |
|------------------|--|--|
| Zhotovitel díla: | Správa železnic, státní organizace |  SPRÁVA ŽELEZNIC |
| Adresa: | Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno | |
| Kontakt: | T: +420 972 235 830 E: 009sek@spravazeleznic.cz | |
| | | |


| | |
|---------------------------|--|
| Zhotovitel části/objektu: | Ing. Bohuslav Šulák |
| Adresa: | Solanec pod Solánem, 756 62 Hutisko-Solanec |
| Kontakt: | T: +420 724 283 386 E: bob.sulak@tzb-projekt.eu |

| | | | |
|--------------------------|------------------|--------------|-----------------|
| Hlavní projektant (HIP): | Bc. Jiří Plesník | Specialista: | Ing. Jiří Kolář |
|--------------------------|------------------|--------------|-----------------|

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Název stavby/akce: | Rekonstrukce výpravní budovy Hlinsko v Čechách | Označení investora: S621900252 |
| Název části: | Pozemní objekty budov | Zakázka: 2201 |
| Název objektu/dílčí části: | ŽST Hlinsko v Čechách, nádražní budova Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem | Označení části: D.2.2.1 |
| Název přílohy: | Rozvaděč R-S | Označení objektu/komplexu: SO 11-71-01 .47 |
| Název dílčí části přílohy: | | Číslo přílohy (typ/pořadí): 2. 410 |
| Odpovědný projektant: | Zpracovatel přílohy: Ing. Bohuslav Šulák | Měřítko: - Formáty: 3xA4 |
| Kraj: | Katastrální území: Hlinsko v Čechách [639303] | TUDU: 1611 E3 |
| Pardubický | | |
| | | Stupeň dokumentace: PDPS |
| | | Smluvní datum zpracování: 30.11.2023 |

| | | | | | | |
|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------|-------------|---------|
| Označení investora: | Stupeň dokumentace: | Část: | Objekt: | Podoblast: | Příloha: | Revize: |
| S 6 2 1 9 0 0 2 5 2 | - D U S P | - D 2 2 0 1 | - S O 1 1 7 1 0 1 | - 4 7 | - 2 - 4 1 0 | - P 0 0 |

[Prostor pro další informace]

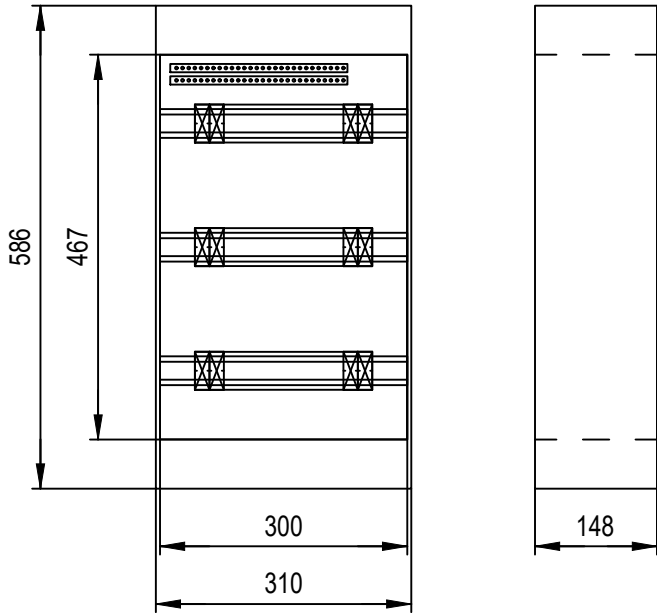

ROZVADĚČ R-S

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| DRUH ROZVÁDĚČE | : PLASTOVÁ ROZVODNICE NA POVRCH |
| POČET MODULŮ DIN | : 36 |
| ROZMĚRY | : VIZ. OBRÁZEK |
| JMENOVITÝ PROUD | : In = 32 A |
| ZKRATOVÁ ODOLNOST | : Iks = 10 kA |
| INSTALOVANÝ VÝKON | : Pi= 4,5 kW |
| VZÁJEMNÁ SOUDOBOST | : β= 0,5 |
| SOUDOBY PŘÍKON | : Pp= 2,3 kW |
| KRYTÍ | : IP65 |
| BARVA | : ŠEDÁ, PRŮHLEDNÉ DVEŘE |

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz 400V/TN-S

- OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
- OCHRANNÁ OPATŘENÍ ZÁKLADNÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
- IZOLACÍ, KRYTY A PŘEPÁŽKAMI
- OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
- NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 - DOPLNĚNÁ - DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
 - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3: VIZ. PROTOKOL č. 05/2022

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY :

- 0102 - POZOR, NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ
- 4301 - NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|--|----|----|-----------------------|----|-------------------|----|----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Vypracoval: Ing. Šulák | | | AKCE: Rekonstrukce výpravní budovy Hlinsko v Čechách Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem | | | | Ing. Bohuslav Šulák <small>Projektování elektrických zařízení 756 62 Hutisko-Solanec 564 tel. +420 724 222 565 IČO: 73197807</small> | | Investor: Správa železnic, státní organizace | | | Zak.číslo: S621900252 | | A.K.: S22-E-5-400 | | Listů: 6 | |
| Kontroloval: Ing. Šulák | | | | | | | | | Obsah: | | | Změna/Datum: | | V.č.: | | List: | |
| Datum : 30.11.2023 | | | | | | | | | Rozvaděč R-S | | | Měřítko: - | | 2. 410 | | 2 | |

