


Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:


Razítko oprávněné osoby:

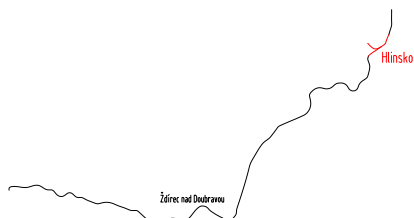


Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 773/01, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel díla:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: 009sek@spravazeleznic.cz	


Zhotovitel části/objektu:	Správa železnic, státní organizace
Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: 009sek@spravazeleznic.cz

Hlavní projektant (HIP):	Bc. Jiří Plesník	Specialista:	Ing. Jana Kuřitková
--------------------------	------------------	--------------	---------------------

Název stavby/akce:	Rekonstrukce výpravní budovy Hlinsko v Čechách	Označení investora: S621900252
Název části:	Ostatní inženýrské objekty - inž. sítě a hydrotechnické objekty	Zakázka: 2201
Název objektu/dílčí části:	SO 11-86-01 - ŽST Hlinsko v Čechách, vedení NN	Označení části: D.2.1.5
Název přílohy:	Schéma zapojení	Označení objektu/komplexu: SO 11-86-01
Název dílčí části přílohy:	-	Číslo přílohy (typ/pořadí): 2. 002
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Ing. Jana Kuřitková	Měřítko: - Formáty: 3xA4
Kraj:	Katastrální území: Hlinsko v Čechách [639303]	TUDU: 1611 E3
Pardubický		Stupeň dokumentace: PDPS
		Smluvní datum zpracování: 30.11.2023

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podoblast:	Příloha:	Revize:
S 6 2 1 9 0 0 2 5 2	-	P D P S	-	D 2 1 0 5	-	S O 1 1 8 6 0 1
-	X X	-	2	-	0	0 2
-	P	0	0			

[Prostor pro další informace]

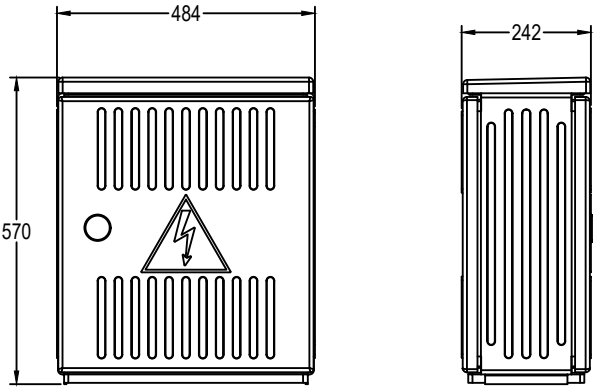

PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ KS22


DRUH ROZVÁDĚČE	: PLASTOVÁ PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ DO VÝKLENKU
POČET POJISTKOVÝCH SPODKŮ	: 9x vel. 00 (160A)
ROZMĚRY	: VIZ. OBRÁZEK
JMENOVITÝ PROUD	: In = 400 A
ZKRATOVÁ ODOLNOST	: Iks = 40 kA
INSTALOVANÝ VÝKON	: Pi= 10 kW
VZÁJEMNÁ SOUDOBOST	: β= 0,5
SOUDOBY PŘÍKON	: Pp= 5 kW
KRYTÍ	: IP44
BARVA	: ŠEDÁ

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz 400V/TN-S

- OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
- OCHRANNÁ OPATŘENÍ ZÁKLADNÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
- IZOLACÍ, KRYTY A PŘEPÁŽKAMI
- OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
- NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 - DOPLNĚNÁ - DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3: VIZ. PROTOKOL č. 05/2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypracoval: Ing. Šulák			AKCE: Rekonstrukce výpravní budovy Hlinsko v Čechách SO 11-86-01 - ŽST Hlinsko v Čechách, vedení NN				Ing. Bohuslav Šulák <small>Projektování elektrických zařízení 756 62 Hutisko-Solanec 564 tel. +420 724 222 565 IČO: 73197807</small>		Investor: Správa železnic, státní organizace			Zak. číslo: S621900252		A.K.: S22-E-5-500		Listů: 3
Kontroloval: Ing. Šulák									Obsah:			Změna/Datum:		V.č.:		List:
Datum : 30.11.2023									Přípojková skříň KS22			Měřítko: -		2. 002		2

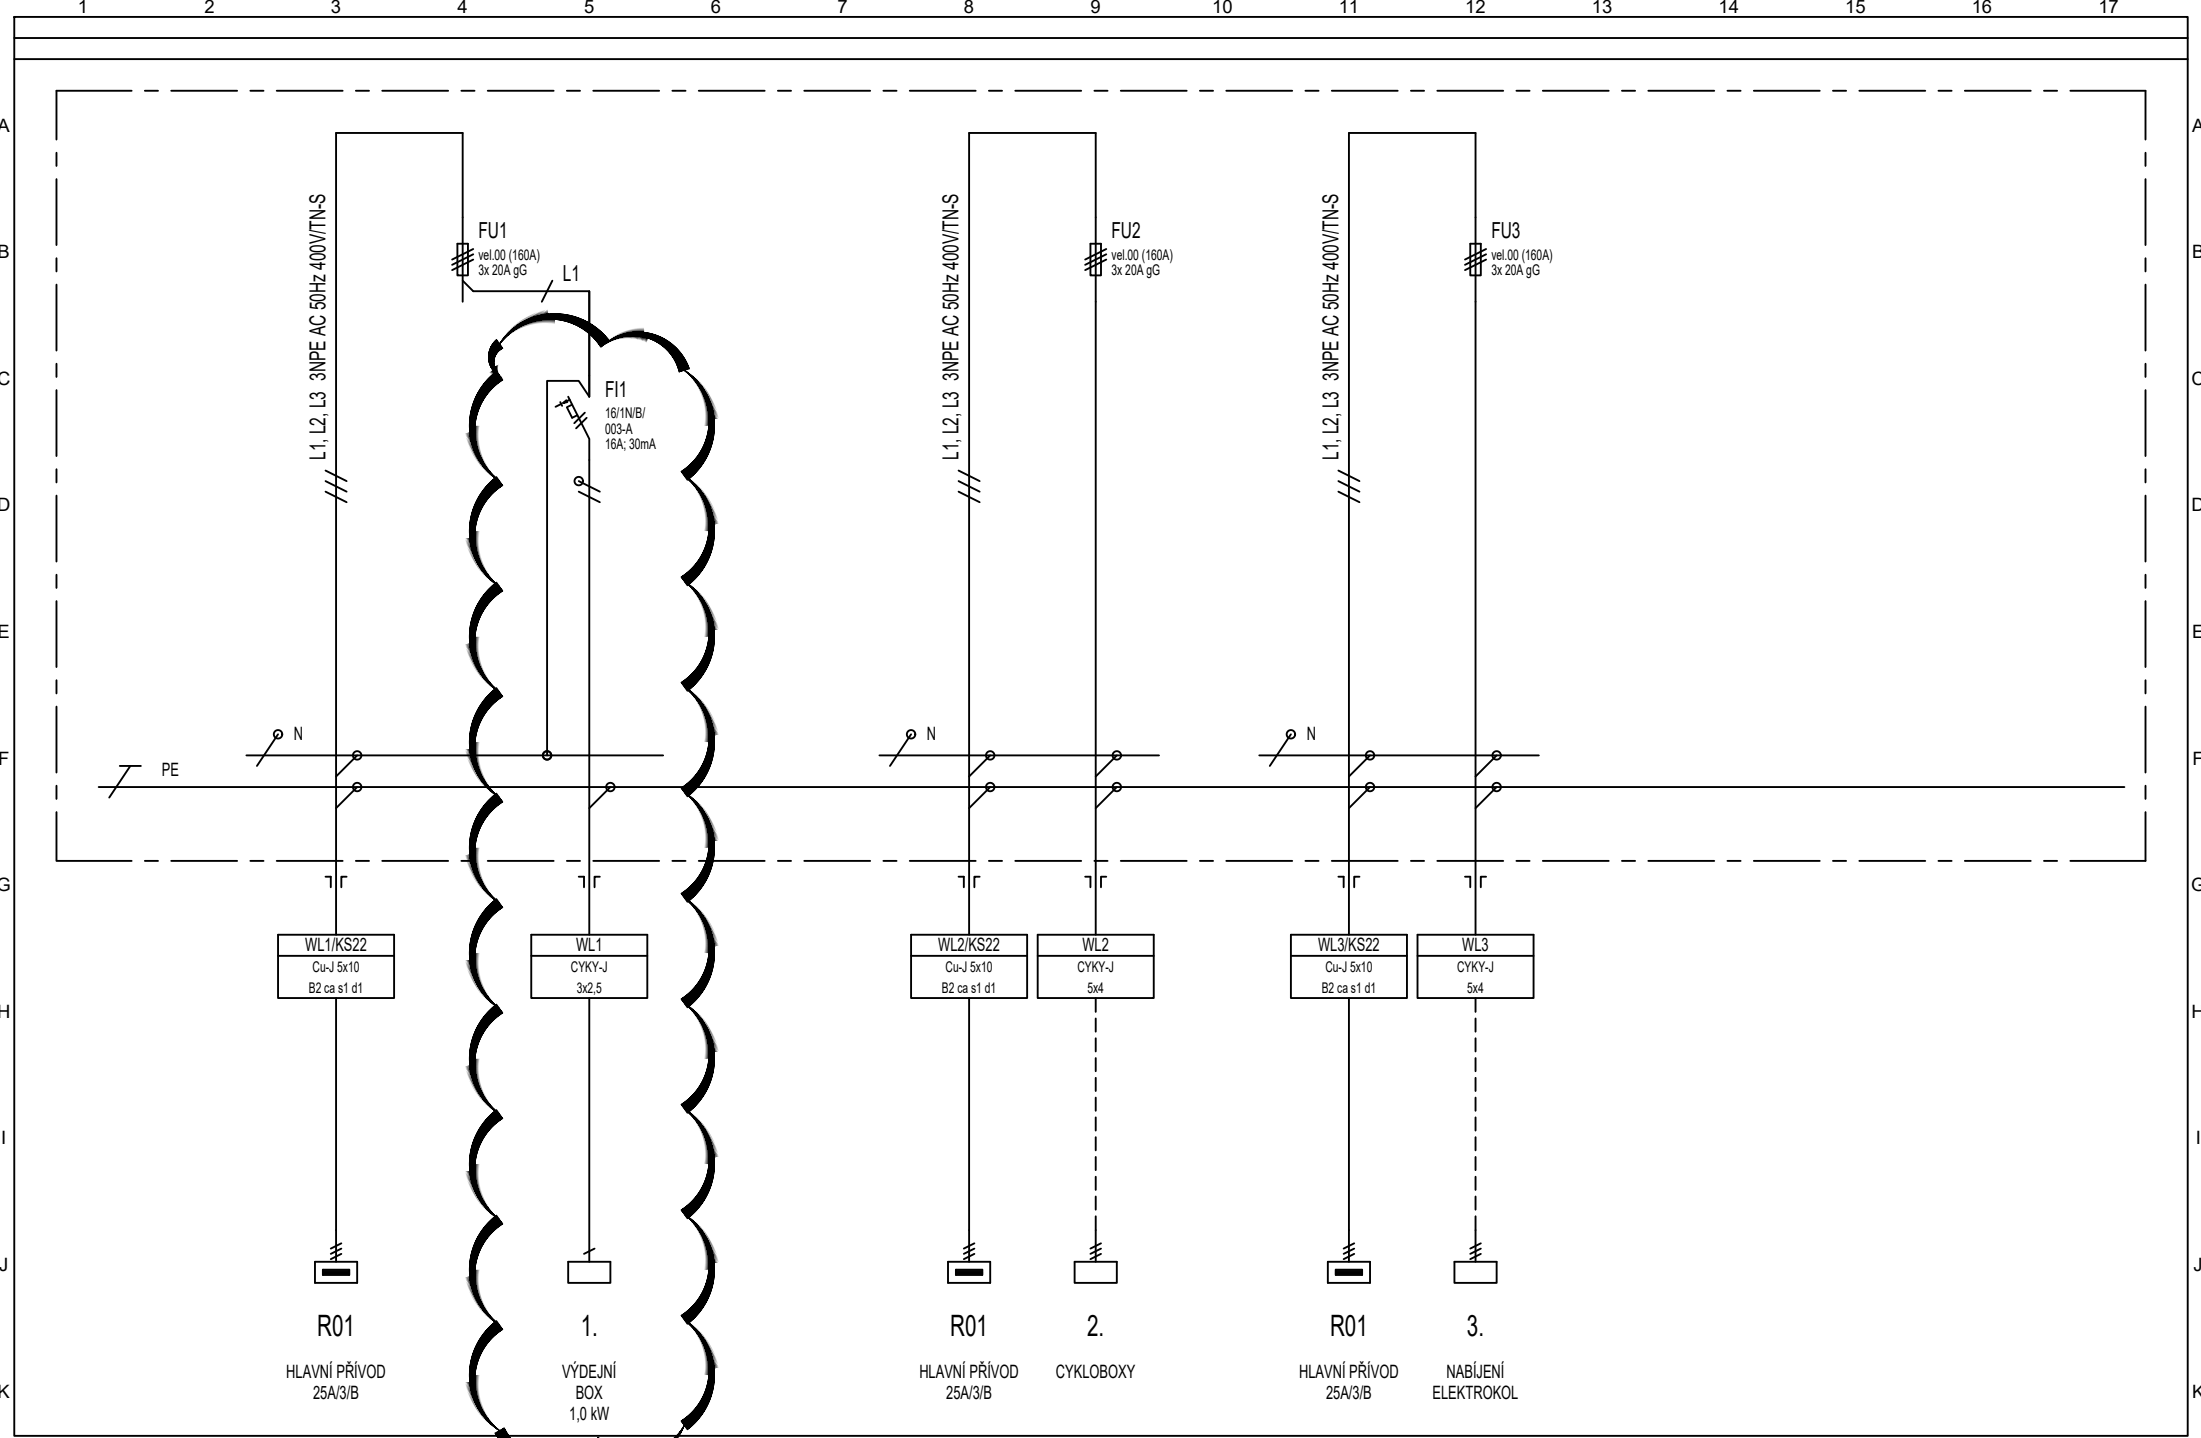

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypracoval: Ing. Šulák		AKCE: Rekonstrukce výpravní budovy Hlinsko v Čechách SO 11-86-01 - ŽST Hlinsko v Čechách, vedení NN				Ing. Bohuslav Šulák Projektování elektrických zařízení 756 62 Hlinsko-Solarnec 564 tel. +420 724 222 565 IČO: 73197807		Investor: Správa železnic, státní organizace				Zak.číslo: S621900252		A.K.: S22-E-5-500		Listů: 3
Kontroloval: Ing. Šulák								Obsah:				Změna/Datum:		V.č.:		List:
Datum : 30.11.2023								Přípojková skříň KS22				Měřítko: -		2. 002		3