

LEGENDA:

VEDENÍ CHLADIVA – POTRUBÍ Cu 3/8” / 1/4”
POTRUBÍ VEDENO V PODHLEDU

VJ NOVÁ VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA (OSAŽENO NA STĚŇ)
– CHL.–5,00kW; TOP.–5,60kW – VJ4–VJ5

VNJ NOVÁ VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
– CHL.–2,1kW; TOP.–2,6kW
– DOPLNĚNO ČERPADLO PRO ODVOD KONDENZÁTU

POZN.: VENKOVNÍ A VNITŘNÍ JEDNOTKY BUDOU PROPOJENY PROPOJOVACÍM KABELEM 4x1,0


VJ STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
URČENO K DEMONTÁŽI A ZPĚTNÉ MONTÁŽI

VNJ STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
URČENO K DEMONTÁŽI A ZPĚTNÉ MONTÁŽI

VYSVĚTLENÍ POPISU MÍSTNOSTÍ:

-NOCLEŽNA- NÁZEV MÍSTNOSTI
26°C,1500W
TEPELNÉ ZISKY MÍSTNOSTI PŘI te 30°C
VÝPOČTOVÁ TEPLOTA V MÍSTNOSTI (LÉTO)

SCHÉMA ZAPOJENÍ NOVÝCH KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK

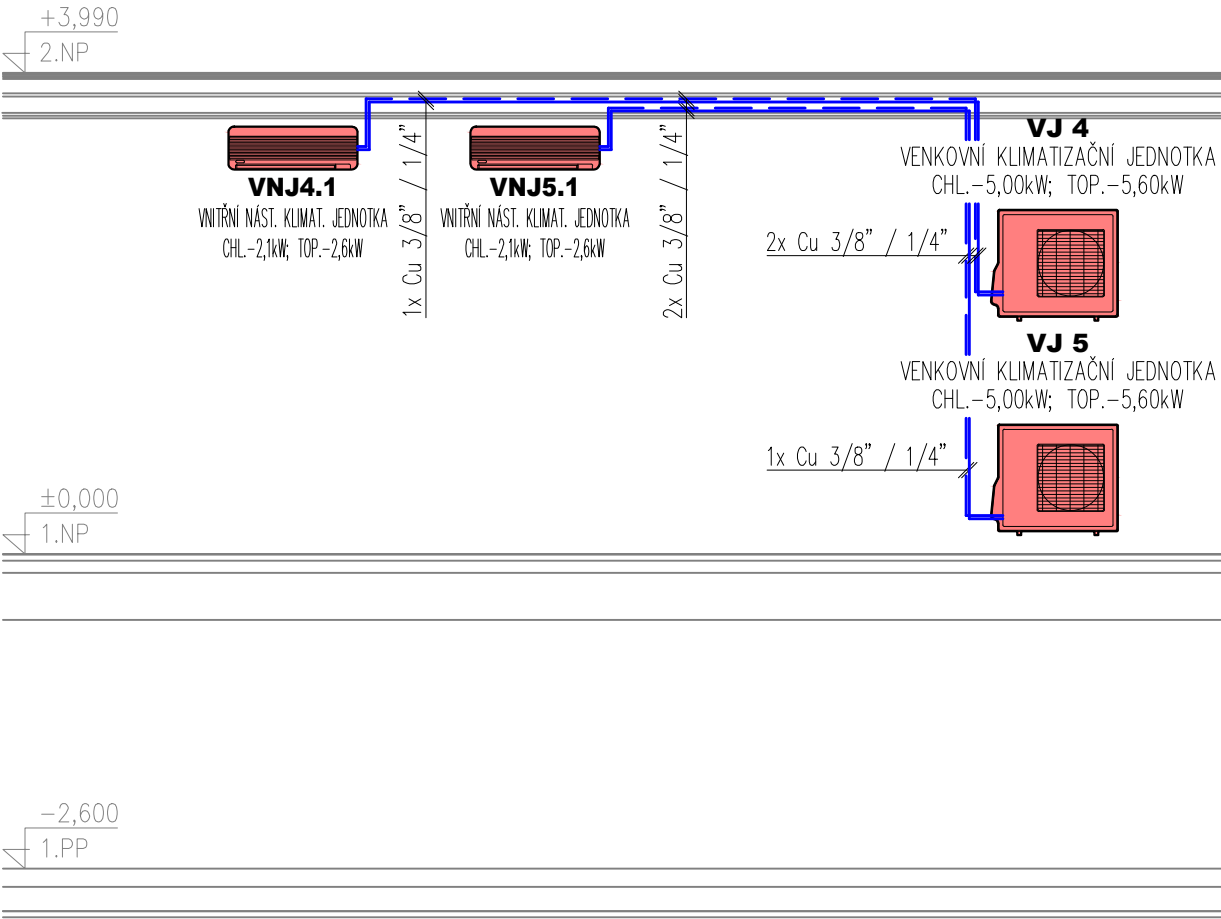

Jiná ověření:	Paré:														
Orientační schéma:	Razítko oprávněné osoby:														
Podpis:	Datum:														
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:												
<table><tr><td>Stavebník/Investor:</td><td>Správa železnic, státní organizace</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>Adresa:</td><td>Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1</td></tr><tr><td>Zástupce investora:</td><td>Stavební správa východ</td></tr><tr><td>Adresa:</td><td>Nerudova 773/01, 779 00 Olomouc</td></tr></table>				Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace		Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	Zástupce investora:	Stavební správa východ	Adresa:	Nerudova 773/01, 779 00 Olomouc			
Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace														
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1														
Zástupce investora:	Stavební správa východ														
Adresa:	Nerudova 773/01, 779 00 Olomouc														
<table><tr><td>Zhotovitel díla:</td><td>Správa železnic, státní organizace</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>Adresa:</td><td>Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno</td></tr><tr><td>Kontakt:</td><td>T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz</td></tr></table>				Zhotovitel díla:	Správa železnic, státní organizace		Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno	Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz					
Zhotovitel díla:	Správa železnic, státní organizace														
Adresa:	Markéty Kuncové 990/12, 615 00 Brno														
Kontakt:	T: +420 972 235 830 E: O09sek@spravazeleznic.cz														
<table><tr><td>Zhotovitel části/objektu:</td><td>Ing. Jiří Kolář_TZB Projekt</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>Adresa:</td><td>Anenská 121, 735 52 Bohumín-Záblatí</td></tr><tr><td>Kontakt:</td><td>T: +420 777 230 245 E: kolar@tzb-projekt.eu</td></tr></table>				Zhotovitel části/objektu:	Ing. Jiří Kolář_TZB Projekt		Adresa:	Anenská 121, 735 52 Bohumín-Záblatí	Kontakt:	T: +420 777 230 245 E: kolar@tzb-projekt.eu					
Zhotovitel části/objektu:	Ing. Jiří Kolář_TZB Projekt														
Adresa:	Anenská 121, 735 52 Bohumín-Záblatí														
Kontakt:	T: +420 777 230 245 E: kolar@tzb-projekt.eu														
Hlavní projektant (HIP): Bc. Jiří Plesník		Specialista: Ing. Jiří Kolář													
Název stavby/akce:	Rekonstrukce výpravní budovy Hlinsko v Čechách		Označení investora: S621900252												
Název části:	Pozemní objekty budov		Zakázka: 2201												
Název objektu/díle části:	ŽST Hlinsko v Čechách, nádražní budova Zařízení pro ochlazování staveb		Označení části: D.2.2.1												
Název přílohy:	Schéma		Označení objektu/komplexu: SO 11-71-01 .43												
Název díle části přílohy:	Klimatizace		Číslo přílohy (typ/pořadí): 2. 003												
Odpovědný projektant: Ing. Jiří Kolář	Zpracovatel přílohy: Tomáš Keppert	Měřítko: - Formáty: A3	Stupeň dokumentace: PDPS												
Kraj: Pardubický	Katastrální území: Hlinsko v Čechách [639303]	TUDU: 1611 E3	Smluvní datum zpracování: 30.11.2023												
<table><tr><td>Označení investora:</td><td>Stupeň dokumentace: Část:</td><td>Objekt:</td><td>Podobjekt:</td><td>Příloha:</td><td>Revize:</td></tr><tr><td>S 6 2 1 9 0 0 2 5 2</td><td>- P D P S - D 2 2 0 1</td><td>- S O 1 1 7 1 0 1</td><td>- 4 3</td><td>- 2 - 0 0 3</td><td>- P 0 0</td></tr></table> <p>[Prostor pro další informace]</p>				Označení investora:	Stupeň dokumentace: Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:	S 6 2 1 9 0 0 2 5 2	- P D P S - D 2 2 0 1	- S O 1 1 7 1 0 1	- 4 3	- 2 - 0 0 3	- P 0 0
Označení investora:	Stupeň dokumentace: Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:										
S 6 2 1 9 0 0 2 5 2	- P D P S - D 2 2 0 1	- S O 1 1 7 1 0 1	- 4 3	- 2 - 0 0 3	- P 0 0										