

Releový domek

Prostory: normální – podle ČSN 33 2000–4–41 ed.3
Stupeň ochrany: normální podle přílohy NA ČSN 33 2000–4–41 ed.3


- Napájecí soustavy:

 - a) 1NPE AC 50 Hz 230V/TN–S
 - b) 3PEN AC 50 Hz 400V/TN–C
 - c) 3 AC 50Hz 400V/IT
 - d) 2 DC 24V/obvod FELV
- Ochrana před nebezpeč. dotykovým napětím neživých částí:

 - a,b) Automatickým odpojením od zdroje v síti TN
 - c) Automatickým odpojením od zdroje v síti IT s trvalou kontrolou izolačního stavu
 - d) Obvod FELV – automatickým odpojením vstupního primárního zdroje, s jehož ochranným vodičem jsou spojeny neživé části obvodu FELV.
- * – součást elektroinstalace stavebního objektu releového domku

NVN – nouzové vypnutí napájení


3PEN AC 50 Hz

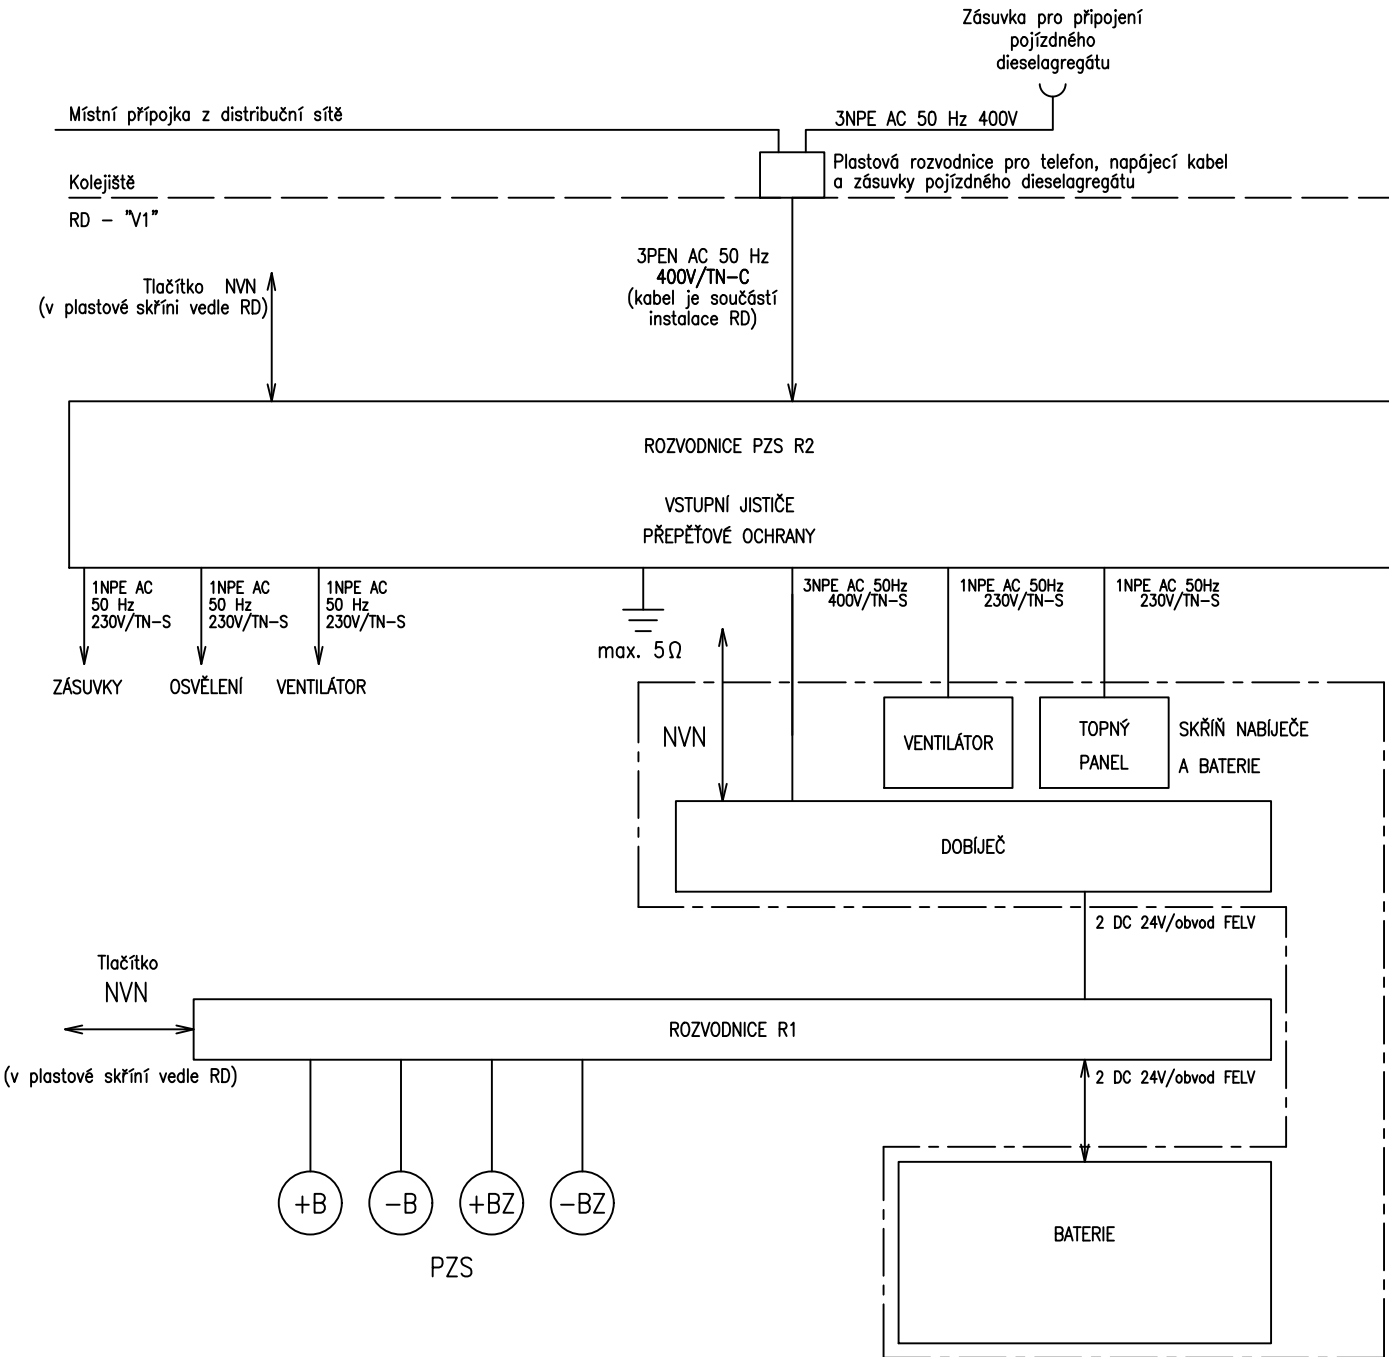

RELEOVÝ DOMEK PZS "V1"



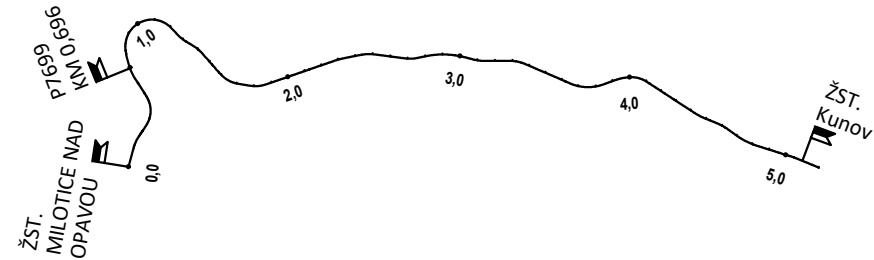

Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	3.9.2021	Definitivní odevzdání dokumentace	

Stavebník/investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa východ	
Adresa:	Nerudova 1, 779 00 Olomouc	

Zhotovitel stavby:	CZ&SWE Konsorcium - PZS Milotice		 AFRY
Adresa:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 775 429 482 E: radovan.kominek@afry.com		
Zhotovitel objektu:	AFRY CZ s.r.o		 AFRY
Adresa:	Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4		
Kontakt:	T: +420 732 539 411 E: tomas.toma@afry.com		
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:
Ing. Radovan Komínek	Ing. Tomáš Toma	Ing. Tomáš Toma	Ing. Tomáš Toma

Název stavby/akce:	Výstavba PZS přejezdu P7699 v km 0,696 trati Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem	S-kód:	S622000459
		Zakázka:	2020/0274
Název části:	Technologická část	Označení části:	D.1.1.3
Název objektu:	Přejezdové zabezpečovací zařízení	Číslo objektu/komplexu:	PS-01-01-32
Název přílohy:	Schema napájení přejezdu P7699	Číslo přílohy:	500
Název dílčí části přílohy:		Paré:	
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Moravskoslezský	Milotice nad Opavou	224110	
Dokumentace:			
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:
DUSP + PDPS	15.10.2021	2 x A4	-

S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:
S 6 2 2 0 0 0 4 5 9	- D U S P	- - D 1 1 3	- P S 0 1 0 1 3 2	- - -	2 - - 5 0 0 - 0 0 0

Prostor pro další informace