

SMLOUVA S VLASTNÍKEM TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Číslo smlouvy: 9090009894/0

E614-S-106312022

kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřely v souladu s § 86, odst. 2, písm. d) stavebního zákona (SZ) č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

1. EG.D, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spz. B 8477

sídlo: Lidická 1873/36, Černá pole, 602 00 Brno

IČ: 28085400

DIČ: CZ28085400

zastoupená ve věcech smluvních:

Ing. Libor Kolář, Management sítí a strateg. proj.

Ing. Pavel Černý, Rozvoj a příprava investic

zastoupená ve věcech technických:

Ing. Martin Hroudny, Příprava investic VVN,

tel. +420 530 302 154, martin.hroudny@egd.cz

jako „vlastník technické infrastruktury“

a

2. Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

zastoupená: Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ

jako „žadatel o rozhodnutí o umístění stavby“

(oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“),

takto:

Čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Vlastník a provozovatel technické infrastruktury, společnost EG.D, a.s., (dále také „EG.D“) je oprávněn vykonávat činnosti ve smyslu ustanovení § 25 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (dále jen „energetický zákon“).

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje v této smlouvě uvedené jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že případné změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Žadatel o rozhodnutí o umístění stavby dráhy, Správa železnic, státní organizace, (dále také „žadatel“) nazvané „**Modernizace železniční trati Brno-Prerov, 3. stavba**“ (dále jen „stavba“) v rámci žádosti o jeho vydání zahrne do této žádosti i přeložku zařízení distribuční soustavy (dále jen „přeložka“) ve vlastnictví EG.D.

„stavba“) v rámci žádosti o jeho vydání zahrne do této žádosti i přeložku zařízení distribuční soustavy (dále jen „přeložka“) ve vlastnictví EG.D.

Čl. II. Předmět smlouvy

1. Žadatel o rozhodnutí o umístění stavby prohlašuje, že v rámci stavby bude nutné realizovat vyvolanou přeložku ve vlastnictví EG.D.
2. Žadatel o rozhodnutí o umístění stavby bere na vědomí, že přeložku zajistí společnost EG.D, a.s., jakožto vlastník technické infrastruktury. Dále žadatel o rozhodnutí o umístění stavby bere na vědomí, že je povinen nést náklady přeložky ve smyslu § 47 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, v platném znění.
3. Žadatel o rozhodnutí o umístění stavby dále bere na vědomí, že způsob a podmínky pro provedení přeložky ve smyslu výše zmíněných vyjádření (resp. Vyjádření společnosti EG.D, a.s. platné v době realizace přeložky) budou upraveny v samostatné **Smlouvě o přeložce**, která bude uzavřena před vlastní realizací přeložky v době, kdy bude zřejmé, že stavba a tím i přeložka budou skutečně realizovány a bude znám termín započetí realizace stavby.
4. Tato smlouva je uzavírána ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 písm. d) Stavebního zákona v platném znění pouze pro účely územního řízení a nenahrazuje Smlouvu o přeložce, která bude uzavřena před vlastní realizací přeložky, a bez jejíhož uzavření nebude ze strany EG.D přeložka realizována.
5. Součástí žádosti o rozhodnutí o umístění stavby bude dokumentace stavby zpracovaná žadatelem o rozhodnutí o umístění stavby, která bude obsahovat i přeložku dle technického řešení uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy a trasu zařízení distribuční soustavy i trasu přeložky dle přílohy č. 1 této smlouvy. Žadatel o rozhodnutí o umístění stavby je povinen tuto dokumentaci v dostatečném časovém předstihu před podáním žádosti o zahájení územního řízení předložit EG.D k odsouhlasení. Součástí podané žádosti musí být kromě zpracované dokumentace tato smlouva a souhlasné vyjádření EG.D ke zpracované dokumentaci přeložky.
6. Žadatel o rozhodnutí o umístění stavby bere na vědomí, že bez udělení souhlasu EG.D s projektovou dokumentací přeložky DS EG.D nemůže být uzavřena Smlouva o přeložce a přeložka ze strany EG.D realizována.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Smlouva je vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, po jednom obdrží každá smluvní strana a jedno vyhotovení bude žadatelem použito jako příloha k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby ve smyslu výše uvedeného ustanovení Stavebního zákona.

3. Protože se na tuto smlouvu uplatní výjimka z povinnosti uveřejnění stanovená v § 3 odst. 2 písm. h) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nepodléhá tato smlouva povinnosti uveřejnění v registru smluv. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem posledního z oprávněných zástupců obou smluvních stran.

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Situační výkres se zákresem stávajícího zařízení DS a navrhované přeložky

Příloha č. 2: Popis technického řešení přeložky a předpokládané náklady stanovené v době uzavírání této smlouvy

V Brně, 15 -03- 2022

dne:

Za Vlastníka technické infrastruktury:



Ing. Libor Kolář


Vedoucí Managementu sítí a strategických projektů

EG.D, a.s.

V OLOMOUČI,

dne: 31 -03- 2022

Za Žadatele o rozhodnutí o umístění stavby:

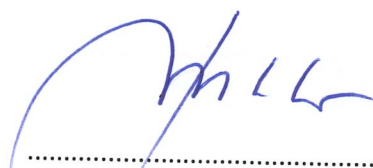

Ing. Miroslav Bocák

Ředitel Stavební správy východ

Správa železnic, státní organizace




eg·d
EG.D, a.s.

Ing. Pavel Černý


Vedoucí Rozvoje a přípravy investic

EG.D, a.s.

067

 **Správa železnic**
státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
[37]

Příloha č. 1 – Situační výkres s původním umístěním zařízení DS EG.D a se zákresem přeložky

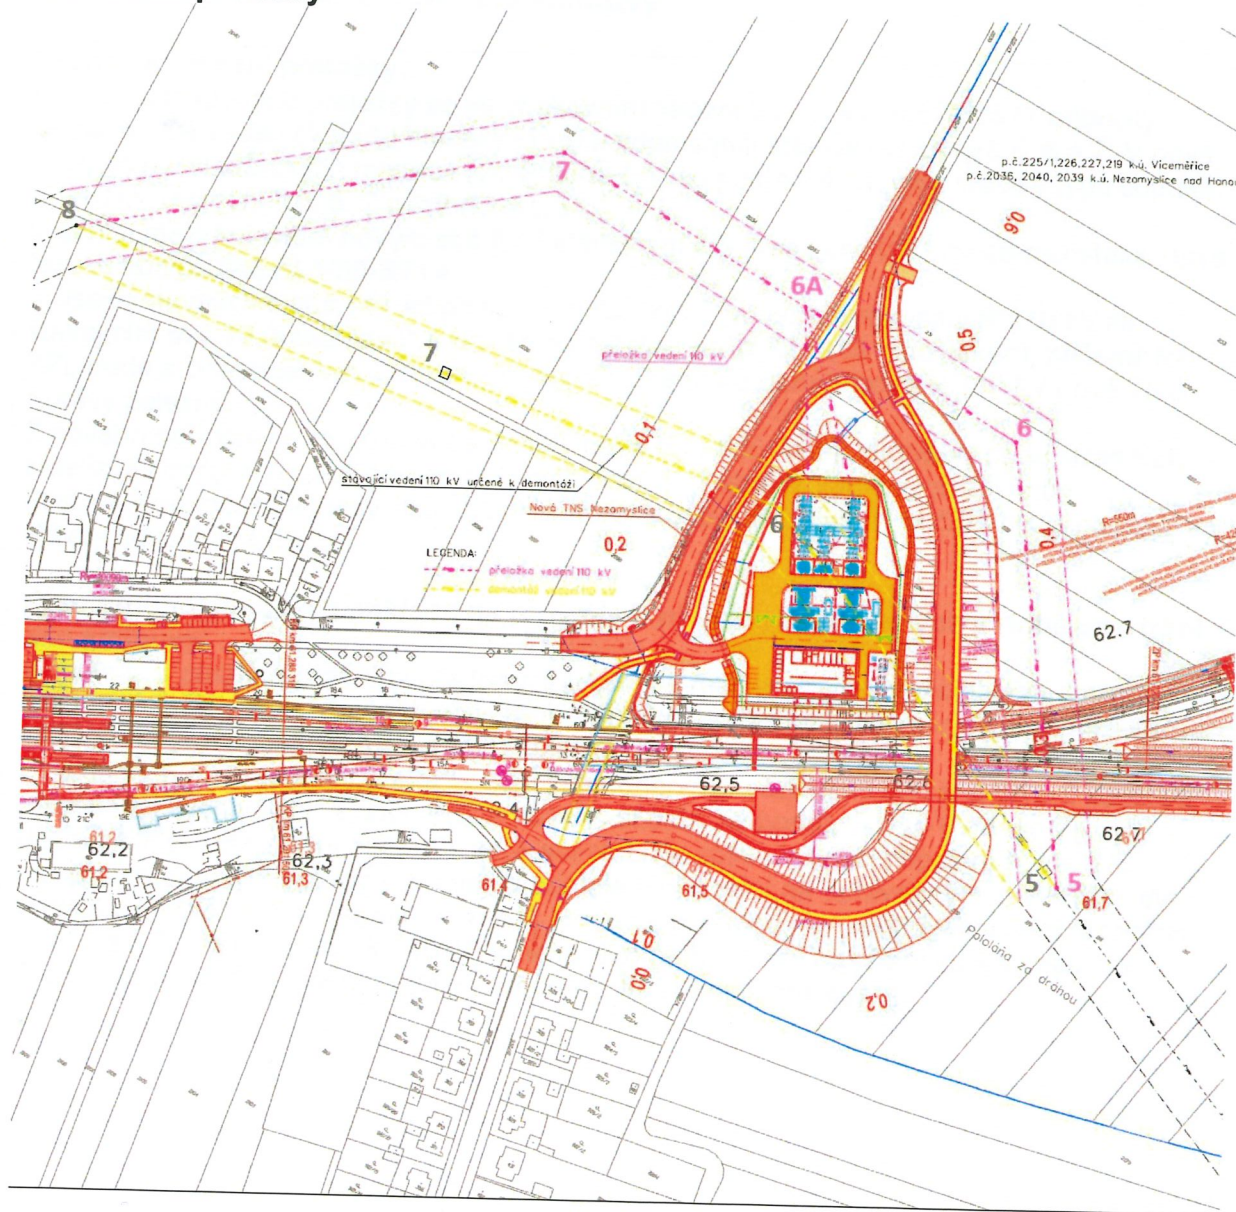

Příloha č. 2 – Popis technického řešení přeložky a předpokládané náklady stanovené v době uzavírání této smlouvy

Technické řešení přeložky:

V rámci požadované přeložky se ve venkovním vedení 2x110 kV V5575/5577 odbočky Nezamyslice vydemolují (do hloubky -1 m) a zdemontují stávající stožáry č.5, 6 a 7. V nově navržených stožárových místech (viz Příloha č.1) se postaví 4 ks nové stožáry typu soudek 2x110 kV (kotevní č.5, 6, 7 a odbočný č.6A).

V úseku mezi kotevní novým st.č.5 až stávajícím č.8 (trasa cca 0,7 km) se nainstalují nové fázové vodiče 243-AL1/39-ST1A.

V úseku stávajícího st.č.141 až po konec odbočky, tj. po portály stávající R 110 kV za stávajícím st.č.10 (trasa cca 2,4 km) se nainstaluje nové KZL (48 optovláken), přičemž toto KZL bude z odbočného st.č.6A oboustranně staženo na portály nové R 110 kV nové TNS Správy železnic.

Z nového odbočného st.č.6A se na portály nové R 110 kV krom ukončení obou stran KZL zrealizují koncová rozpětí nových fázových vodičů, včetně izolátorových závěsů. Stožáry v odbočce Nezamyslice se po realizaci stavby přečíslují (tj. st.č.6A bude po realizaci stavby nově č.7, atd.).

Výše předpokládaných nákladů na provedení přeložky stanovených v době uzavírání této smlouvy:

V souladu s platnými právními předpisy, žádostí o přeložení zařízení distribuční soustavy č. 9090009894 a stanoveným technickým řešením dle této smlouvy je výše předpokládaných nákladů na provedení přeložky **18 839 028 Kč**.

V nákladech na provedení přeložky není zohledněn nový odbočný stožár č.6A ani koncová rozpětí fázových vodičů a obou KZL z nového st.č.6A na portály R 110 kV nové TNS Nezamyslice. Tento nový st.č.6A a související, bude řešen v rámci připojení nové TNS Nezamyslice, jako investice s podílem žadatele o připojení na oprávněných nákladech dle vyhlášky č.16/2016 Sb. aktuálního znění. Bude však projednán (včetně ukončení fázových vodičů a KZL na portálech R 110kV) v rámci územního řízení na přeložku jako nedílná součást technického řešení přeložky (součást umisťované stavby).