

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚT


tepelné ztráty	20 000 W
výkon TČ	5 000 W
výkon el. přímotopů	15 000 W
teplota topné vody	50 °C
teplota vratné vody	35 °C

ZÁKLADNÍ ÚDAJE TV

počet osob v jedné per.	6
min. objem zásobníku	150 l
teplota teplé vody	55 °C

TABULKA ZAŘÍZENÍ

1	venkovní jednotka tepelného čerpadla
2	vnitřní jednotka tepelného čerpadla
3	akumulační nádoba topné vody 200 l
4	čerpadlo
5	expanzní nádoba

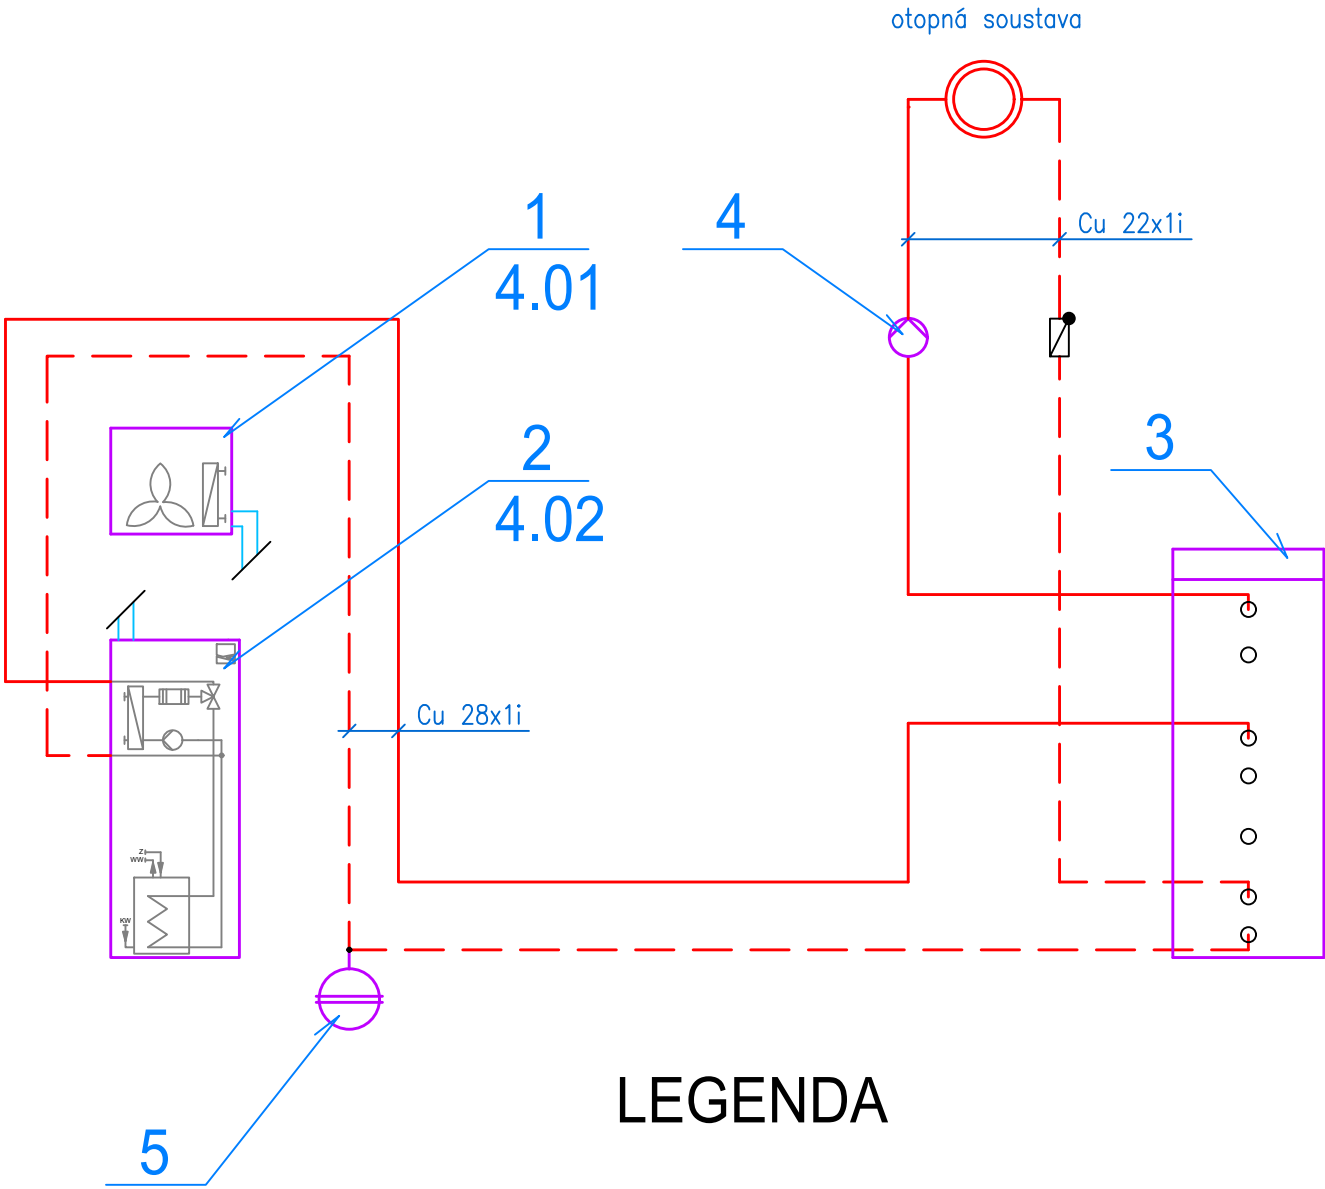

LEGENDA

—	zařízení vytápění, chlazení a vzduchotechniky
—	potrubí topné vody
- - -	potrubí vratné vody
—	potrubí chladiva

Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
Podpis:		Datum:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	15.05.2024	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Petr Kortyš
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:		Stavební správa východ	
Adresa:		Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc	
Zhotovitel díla:		SUDOP BRNO, spol. s r.o.	
Adresa:		Kounicova 26, 611 36 Brno	
Kontakt:		T: +420 972 625 804 E: sudop@sudop-brno.cz	
Zhotovitel části/objektu:		SUDOP BRNO, spol. s r.o.	
Adresa:		Kounicova 26, 611 36 Brno	
Kontakt:		T: +420 972 625 804 E: sudop@sudop-brno.cz	
Hlavní projektant (HIP):		Ing. Radoslav Molák	
Specialista:		Radim Tuček	
Název stavby/akce:	Zvýšení dostupnosti výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV		Označení investora: S622000551
Název části:	NAPÁJECÍ STANICE - STAVEBNÍ ČÁST		Zakázka: 23070-01
Název objektu/díle části:	TNS Nedakonice, technologická budova C - Vytápění a vzduchotechnika		Označení části: D.2.3.2
Název přílohy:	Schéma tepelného čerpadla		Označení objektu/komplexu: SO 12-82-01
Název díle části přílohy:	-		Číslo přílohy (typ/pořadí): 2. 001
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítko:	Stupeň dokumentace:
Ing. Robin Prachař	Radim Tuček	Formáty: 2xA4	DUSL
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Smluvní datum zpracování:
Zlínský, Jihomoravský	viz. příloha A.	viz. příloha A.	15.05.2024
Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:
S 6 2 2 0 0 0 5 5 1	D U S L X	-	D 2 3 2 0
Podobjekt:	Příloha:	Revize:	
-	-	-	