

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDOVA A+B

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
Název stavby/akce:	Kopřivnice ON - rekonstrukce části výpravní budovy		Označení (S-kód): S-3822/2021 Označení zhotovitele: 21005
Název části:	D.2.2. POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY		Označení části: D.2.2.1.
Název objektu:	SO 01 Výpravní budova Kopřivnice D.2.2.1.01 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Označení objektu/komplexu: SO 33-71-70
Název přílohy:	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ BUDOVA A+B		Číslo přílohy: 404
Název dílčí části přílohy:			Paré:
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	
Moravskoslezský	Kopřivnice (599565)	2171F1	
Stupeň dokumentace: DSP+PDPS	Datum zpracování: 04/2022	Formáty: A4	Měřítko: 1:50
S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:
S - 3 8 2 2 0 2 1	- D U S P 16 17 18 19 20 21	22 23 24 25 26 27 28 29 30	31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ


VŠEOBECNĚ:

1. VEŠKERÉ POLOŽKY JSOU UVAŽOVÁNY KOMPLETNĚ, VČETNĚ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, POVRCHOVÉ ÚPRAVY, PŘÍSLUŠENSTVÍ VČ. DODÁVKY I MONTÁŽE POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
2. U VÝROBKŮ, KTERÉ BUDOU OSAZOVÁNY DO PŘEDPŘIPRAVENÝCH STAVEBNÍCH OTVORŮ JE NUTNÉ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY OVĚŘIT JEJICH ROZMĚRY A TVAR ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ A NÁSLEDNOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODSOUHLASIT
3. PŘESNÉ BAREVNÉ ODSÍNY POVRCHOVÝCH ÚPRAV, PŘESNÉ TYPY KOVÁNÍ ATD. U JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU SCHVÁLIT INVESTOREM A DESIGNEREM
4. VEŠKERÉ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVEDENY V SOULADU S MONTÁŽNÍMI PŘEDPISY VÝROBCE POUŽITÉHO MATERIÁLU
5. **VÝKRESY NENAHRAZUJÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI – TA BUDE ZPRACOVÁNA ZHOTOVITELEM A PŘEDÁNA K ODSOUHLASENÍ; VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY.**

SANITÁRNÍ KABINY-Tr1- 2500X1700MM


OZNAČENÍ	PODLAŽÍ	KUSŮ	OBJEKT	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Tr1	1NP	1	A	RAL 7035-BARVA ŠEDÁ LAMINÁT
Hrubá šířka	1235 mm			Popis
Hrubá výška	1700 mm			

SCHÉMA PŮDORYS

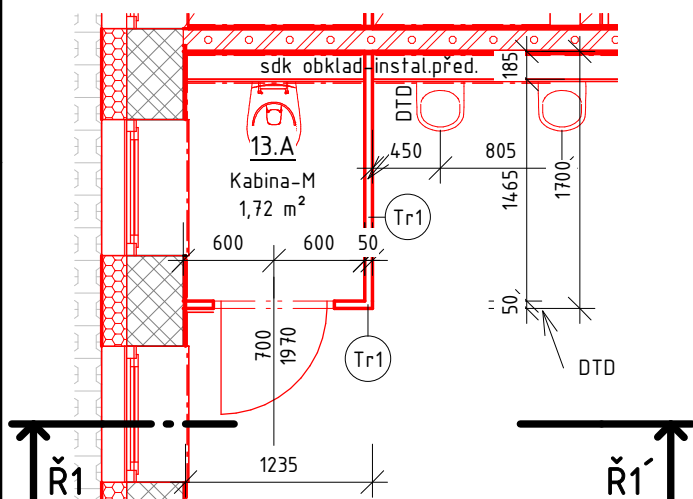

DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA MIN. TL.28MM OBOUSTRANNĚ POTAŽENÁ LAMINÁTEM. NOSNÁ KONSTRUKCE SANITÁRNÍCH PŘÍČEK SE SKLÁDÁ Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, KTERÉ JSOU ELOXOVANÉ V PŘÍRODNÍ BARVĚ NEBO JSOU POKRYTÉ BARVOU POMOCÍ PRÁŠKOVÉ METODY Z PALETY BAREV RAL. CELÁ KONSTRUKCE SANITÁRNÍCH PŘÍČEK JE USAZENÁ NA NEREZOVÝCH STAVITELNÝCH NOŽÍČKÁCH O VÝŠCE 150 MM, KTERÉ UMOŽŇUJÍ VYROVNÁVAT NEROVNOSTI PODLAHY. CELKOVÁ VÝŠKA SANITÁRNÍCH PŘÍČEK ČINÍ 2020 MM. DVEŘE OPATŘIT WC ROZETOU MATERIÁL NEREZ. **NEBUDE POUŽITO PLASTOVÉHO KOVÁNÍ !**


SCHÉMA POHLED Ř1

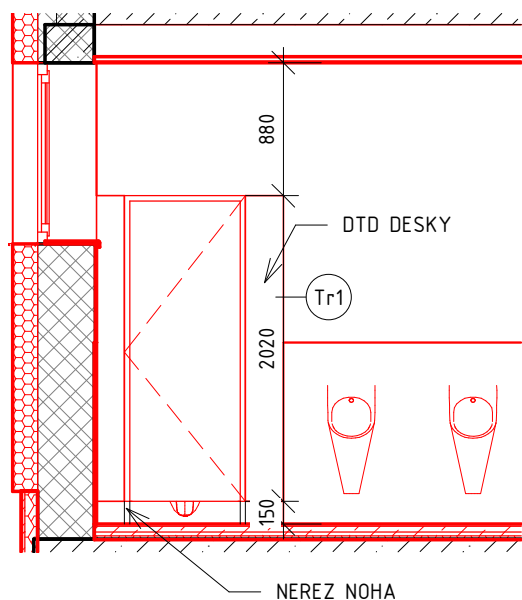

SANITÁRNÍ KABINY-Tr2- 2450X1700MM


OZNAČENÍ Tr2	PODLAŽÍ	KUSŮ	OBJEKT	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	
	1NP	1	A	RAL 7035-BARVA ŠEDÁ LAMINÁT	
Hrubá šířka	2450 mm			Popis DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA MIN. TL.28MM OBOUSTRANNĚ POTAŽENÁ LAMINÁTEM. NOSNÁ KONSTRUKCE SANITÁRNÍCH	
Hrubá výška	1700 mm				

SCHÉMA PŮDORYS

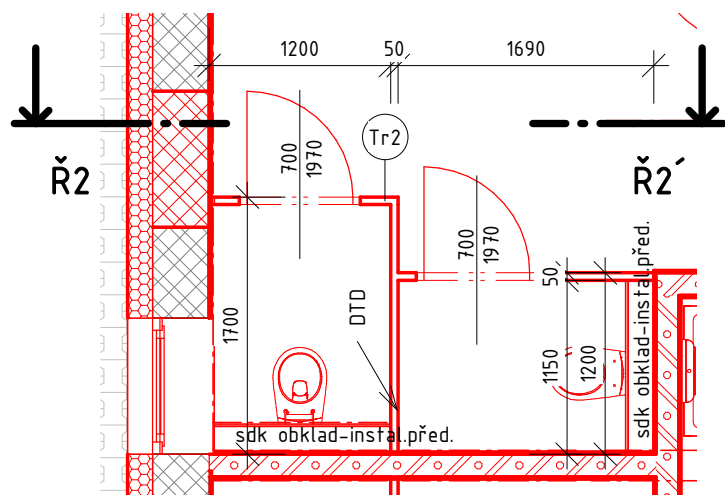

DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA MIN. TL.28MM OBOUSTRANNĚ
POTAŽENÁ LAMINÁTEM. NOSNÁ KONSTRUKCE SANITÁRNÍCH
PŘÍČEK SE SKLÁDÁ Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, KTERÉ JSOU
ELOXOVANÉ V PŘÍRODNÍ BARVĚ NEBO JSOU POKRYTÉ
BARVOU POMOCÍ PRÁŠKOVÉ METODY Z PALETY BAREV RAL.
CELÁ KONSTRUKCE SANITÁRNÍCH PŘÍČEK JE USAZENÁ NA
NEREZOVÝCH STAVITELNÝCH NOŽÍČKÁCH O VÝŠCE 150 MM,
KTERÉ UMOŽŇUJÍ VYROVNÁVAT NEROVNOSTI PODLAHY.
CELKOVÁ VÝŠKA SANITÁRNÍCH PŘÍČEK ČINÍ 2020 MM.
DVEŘE OPATŘIT WC ROZETOU MATERIÁL NEREZ. **NEBUDE
POUŽITO PLASTOVÉHO KOVÁNÍ !**

SCHÉMA POHLED Ř2

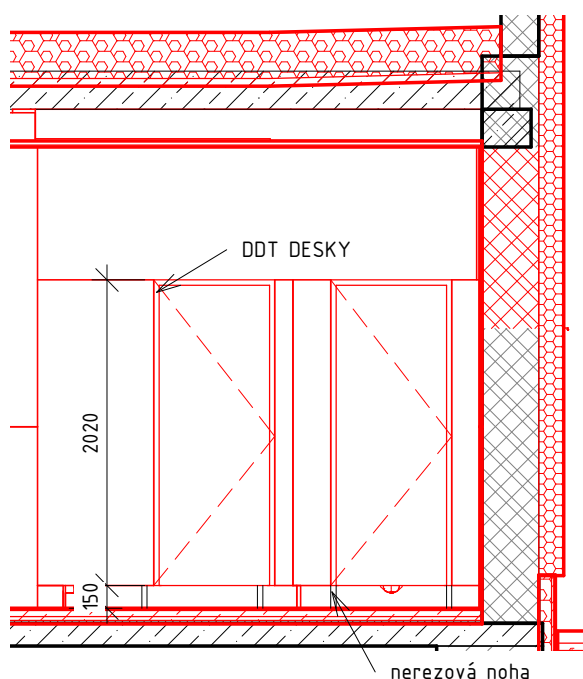

VNITŘNÍ PARAPET TERACO

OZNAČENÍ Tr3	PODLAŽÍ	KUSŮ	OBJEKT	MÍSTNOST. Č	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
	1NP	5	A	2A,4A	TERACO-barva dle vzorku
ŠÍŘKA	350 mm		POPIS: TERACO PARAPET TL.30MM O 50MM PŘESAHOJE SVĚTLOST OKENNÍHO OTVORU ŠÍŘKA 350MM		
DÉLKA	1250 mm				

SCHÉMA

PŘED OBJEDNÁNÍM PARAPET ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ S OHLEDEM NA DODANÝ TYP OKEN A PŘESNOU VELIKOST OTVORU!

VNITŘNÍ PARAPET TERACO

OZNAČENÍ	PODLAŽÍ	KUSŮ	OBJEKT	MÍSTNOST. Č	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Tr4	1NP	8	A	9A,11A,13A,19A,16A	TERACO-barva dle vzorku
ŠÍŘKA	350 mm		POPIS: TERACO PARAPET TL.30MM O 50MM PŘESAHOJE SVĚTLOST OKENNÍHO OTVORU ŠÍŘKA 350MM		
DÉLKA	950 mm				

SCHÉMA

PŘED OBJEDNÁNÍM PARAPET ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ S OHLEDEM NA DODANÝ TYP OKEN A PŘESNOU VELIKOST OTVORU!

VNITŘNÍ PARAPET TERACO

OZNAČENÍ Tr5	PODLAŽÍ	KUSŮ	OBJEKT	MÍSTNOST. Č	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
	1NP	6	A	24A,25A,32A	TERACO-barva dle vzorku
ŠÍŘKA	350 mm		POPIS: TERACO PARAPET TL.30MM O 50MM PŘESAHOJE SVĚTLOST OKENNÍHO OTVORU ŠÍŘKA 350MM		
DÉLKA	1250 mm				

SCHÉMA


PŘED OBJEDNÁNÍM PARAPET ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ S OHLEDEM NA DODANÝ TYP OKEN A PŘESNOU VELIKOST OTVORU!

VNITŘNÍ PARAPET TERACO-POKLADNA

OZNAČENÍ Tr6	PODLAŽÍ	KUSŮ	OBJEKT	MÍSTNOST. Č	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
	1NP	1	A	3A	TERACO-barva dle vzorku
ŠÍŘKA	600 mm		POPIS: TERACO PARAPET TL.50MM O 50MM PŘESAHOJE SVĚTLOST OKENNÍHO OTVORU ŠÍŘKA 600MM		
DÉLKA	1050mm				

SCHÉMA

SOUČÁSTÍ DODÁVKY
PARAPETU BUDE
BEZKONTAKTNÍ PODAČ
SV= MIN. 20MM
ŠÍŘKA=MIN. 230MM

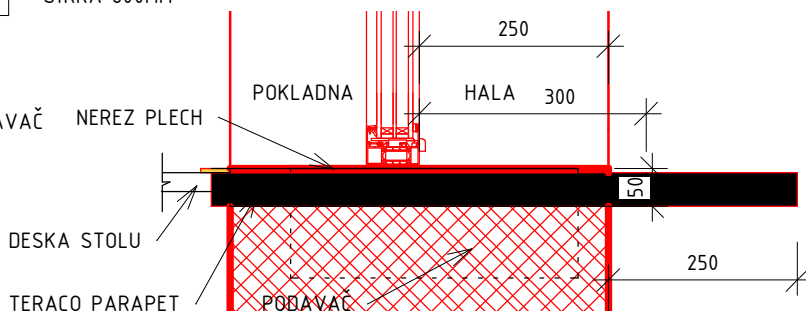

PŘED VÝROBOU BUDE PROVEDENA DÍLENSKÁ
DOKUMENTACE

VNITŘNÍ PARAPET DŘEVOTŘÍSKA

OZNAČENÍ Tr7	PODLAŽÍ	KUSŮ	OBJEKT	MÍSTNOST. Č	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
	1NP	1	A	1A-VÝKLADEC NAD VSTUPEM	HPL-BARVA ŠEDÁ DLE VZORKU
ŠÍŘKA	250 mm		POPIS: TERACO PARAPET TL.30MM O 50MM PŘESAHUJE SVĚTLOST OKENNÍHO OTVORU ŠÍŘKA 250MM		
DÉLKA	10500 mm				

SCHÉMA

PŘED OBJEDNÁNÍM PARAPET ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ S OHLEDEM NA DODANÝ TYP OKEN A PŘESNOU VELIKOST OTVORU!

VNITŘNÍ PARAPET DŘEVOTŘÍSKA


OZNAČENÍ Tr8	PODLAŽÍ	KUSŮ	OBJEKT	MÍSTNOST. Č	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
	1NP	1	A	1A-VÝKLADEC NAD VSTUPEM	HPL-BARVA ŠEDÁ DLE VZORKU
ŠÍŘKA	350 mm		POPIS: TERACO PARAPET TL.30MM O 50MM PŘESAHUJE SVĚTLOST OKENNÍHO OTVORU ŠÍŘKA 350MM		
DÉLKA	7325 mm				

SCHÉMA

PŘED OBJEDNÁNÍM PARAPET ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ S OHLEDEM NA DODANÝ TYP OKEN A PŘESNOU VELIKOST OTVORU!

VNITŘNÍ PARAPET DŘEVOTŘÍSKA


OZNAČENÍ Tr9	PODLAŽÍ	KUSŮ	OBJEKT	MÍSTNOST. Č	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
	1NP	3	B	1B	HPL-BARVA ŠEDÁ DLE VZORKU
ŠÍŘKA	250 mm		POPIS: VYSOCE VLHKUODOLNÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINÁT TLOUŠŤKY 0,6 MM (HPL), HORNÍ A SPODNÍ RÁDIUS 3 MM		
DÉLKA	1920 mm				

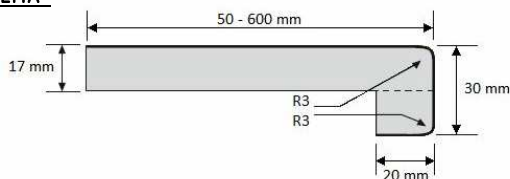SCHÉMA

PŘED OBJEDNÁNÍM PARAPET ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ S OHLEDEM NA DODANÝ TYP OKEN A PŘESNOU VELIKOST OTVORU!

VNITŘNÍ PARAPET DŘEVOTŘÍSKA


OZNAČENÍ	PODLAŽÍ	KUSŮ	OBJEKT	MÍSTNOST. Č	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Tr10	1NP	2	B	1B	HPL-BARVA ŠEDÁ DLE VZORKU
ŠÍŘKA	250 mm		POPIS: VYSOCE VLHKUODOLNÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINÁT TLOUŠŤKY 0,6 MM (HPL), HORNÍ A SPODNÍ RÁDIUS 3 MM		
DÉLKA	650mm				

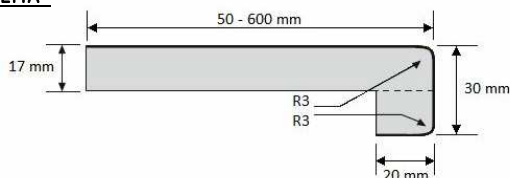SCHÉMA

PŘED OBJEDNÁNÍM PARAPET ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ S OHLEDEM NA DODANÝ TYP OKEN A PŘESNOU VELIKOST OTVORU!

VNITŘNÍ PARAPET DŘEVOTŘÍSKA


OZNAČENÍ	PODLAŽÍ	KUSŮ	OBJEKT	MÍSTNOST. Č	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Tr11	1NP	6	B	6B,8B,10B	HPL-BARVA ŠEDÁ DLE VZORKU
ŠÍŘKA	350 mm		POPIS: VYSOCE VLHKUODOLNÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINÁT TLOUŠŤKY 0,6 MM (HPL), HORNÍ A SPODNÍ RÁDIUS 3 MM		
DÉLKA	1250 mm				

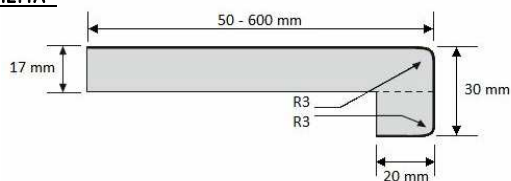SCHÉMA

PŘED OBJEDNÁNÍM PARAPET ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ S OHLEDEM NA DODANÝ TYP OKEN A PŘESNOU VELIKOST OTVORU!

VNITŘNÍ PARAPET DŘEVOTŘÍSKA


OZNAČENÍ	PODLAŽÍ	KUSŮ	OBJEKT	MÍSTNOST. Č	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Tr12	1NP	2	B	11B,5B	HPL-BARVA ŠEDÁ DLE VZORKU
ŠÍŘKA	350 mm		POPIS: VYSOCE VLHKUODOLNÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINÁT TLOUŠŤKY 0,6 MM (HPL), HORNÍ A SPODNÍ RÁDIUS 3 MM		
DÉLKA	4050 mm				

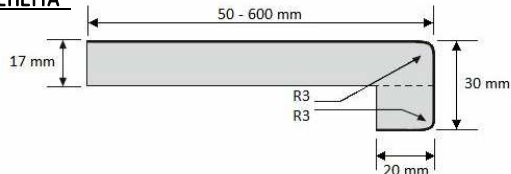SCHÉMA

PŘED OBJEDNÁNÍM PARAPET ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ S OHLEDEM NA DODANÝ TYP OKEN A PŘESNOU VELIKOST OTVORU!

VNITŘNÍ PARAPET DŘEVOTŘÍSKA

OZNAČENÍ	PODLAŽÍ	KUSŮ	OBJEKT	MÍSTNOST. Č	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Tr13	1NP	1	B	5B	HPL-BARVA ŠEDÁ DLE VZORKU
ŠÍŘKA	250 mm		POPIS: VYSOCE VLHKUODOLNÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINÁT TLOUŠŤKY 0,6 MM (HPL), HORNÍ A SPODNÍ RÁDIUS 3 MM		
DÉLKA	12550 mm				

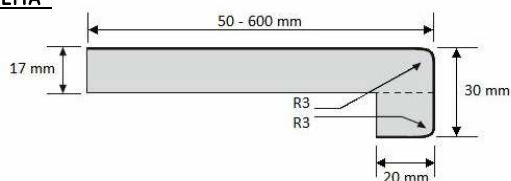SCHÉMA

PŘED OBJEDNÁNÍM PARAPET ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ S OHLEDEM NA DODANÝ TYP OKEN A PŘESNOU VELIKOST OTVORU!