


# ULOŽENÍ V KOMUNIKACI

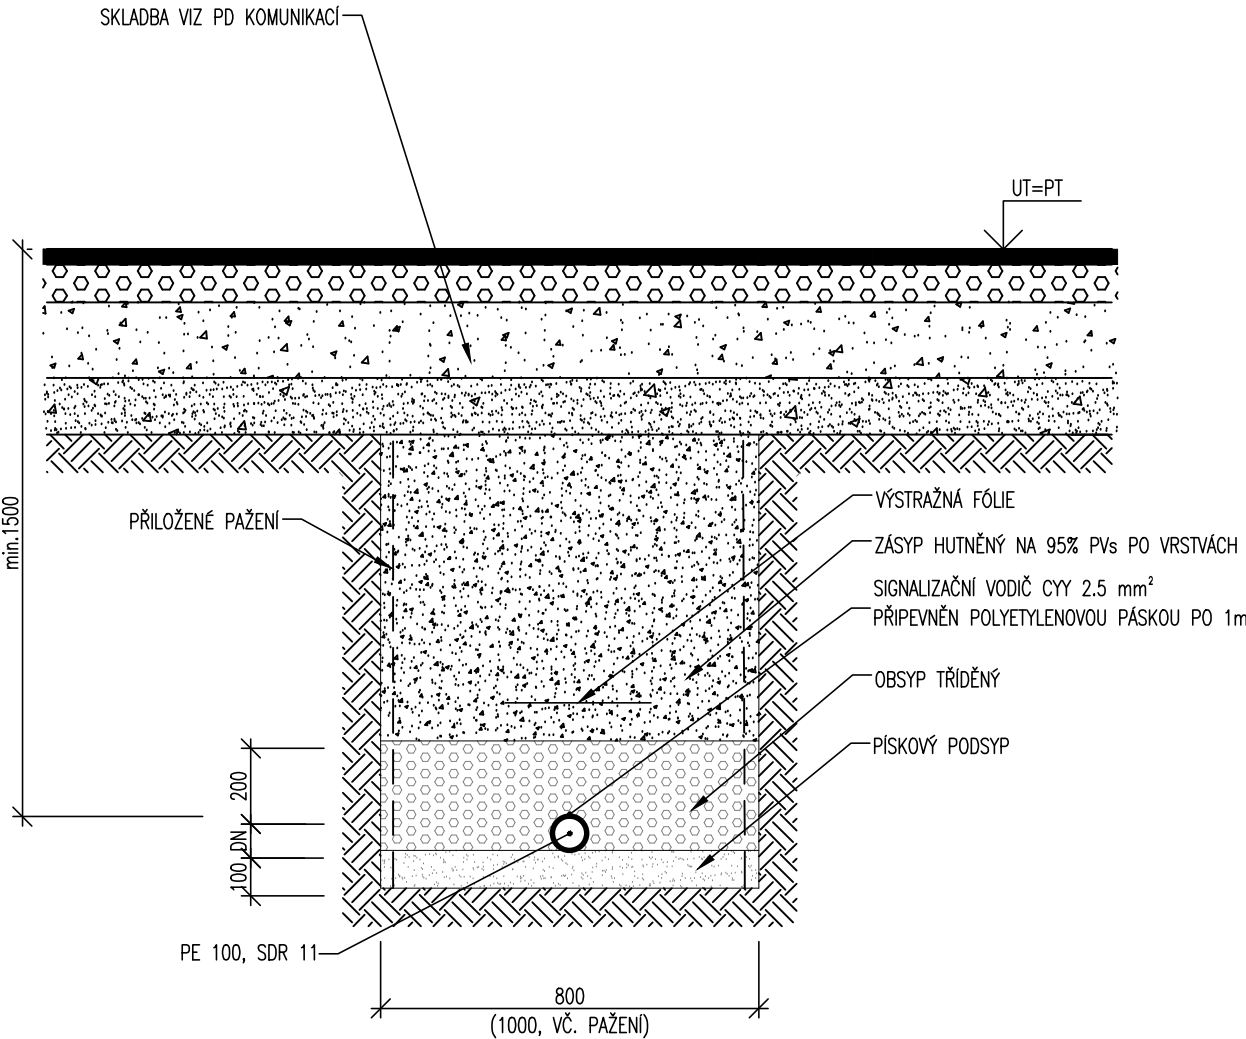

PAŽENÍ RÝHY BUDE PROVEDENO JE-LI:

V EXTRAVILÁNU:  $H > 1,5$  m  
V INTRAVILÁNU:  $H > 1,3$  m  
(EVENT. 0,7 m V NESOUDRŽNÝCH ZEMINÁCH  
ČI MÍSTECH SE SILNÝMI OTŘESY)

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI NA  
JMENOVITÉ SVĚTLOSTI DN A NA HLOUBCE RÝHY

TABULKA 1

Hloubka rýhy H	Zapažená rýha Š
$1,00\text{m} \leq H \leq 1,75\text{m}$	0,8m
$1,75\text{m} < H \leq 4,00\text{m}$	0,9m
$H > 4,00\text{m}$	1,0m

TABULKA 2

DN POTRUBÍ	Zapažená rýha Š
$\leq 225$	OD + 0,40m
$> 225$ až $\leq 350$	OD + 0,50m
$> 350$ až $\leq 700$	OD + 0,70m
$> 700$ až $\leq 1200$	OD + 0,85m
$> 1200$	OD + 1,00m

OD - VNĚJŠÍ PRŮMĚR TROUBY [m]

ŠÍŘKOU RÝHY JE VĚTŠÍ Z OBOU HODNOT

UVEDENÉ V TAB.1 A TAB.2.

REVIZE:	OBSAH:	DATUM:
0	DPS K PŘIPOMÍNKÁM	02 / 2023
1	DPS ČISTOPIS	04 / 2023

±0,000 = 193,45 m n.m. Bpv

REVITALIZACE NÁDRAŽÍ BUBNY NA PAMÁTNÍK TICHA  
Bubenská 177/8b, 170 00, Praha 7 - Holešovice

investor:

**Památník ticha, s.p.o., IČO 10892303**  
Maltézské náměstí 471/1, 118 00 Praha 1 - Malá Strana  
Pavel Štingl, ředitel

architekt:

**ARN Studio spol. s r.o.**  
Československé armády 219/24, 500 03 Hradec Králové  
Ing.arch. Jiří Krejčík, Ing.arch. Michal Krejčík  
info@arn-studio.cz

generální projektant:

**DELTAPLAN spol. s r.o.**  
Jankovcova 938/18a, 170 00 Praha 7 - Holešovice  
Ing. Petr Kniha  
deltaplan@deltaplan.cz, www.deltaplan.cz

projektant části:

**ŠETELÍK OLIVA, s r.o.**  
Heleny Malířové 11, 169 00 Praha 6  
Ing. Jan Šetelík  
setelik@setelikoliva.cz, www.setelikoliva.cz

zodpovědný projektant části:

Ing. Jan Šetelík

vypracoval:

Tomáš Pešek

stupeň :

DPS - dokumentace pro provádění stavby

stavební objekt:

SO 312; SO 412; SO 413; SO 414

profese:

AREÁLOVÁ VEDENÍ VODOVODU A KANALIZACE  
datum: revize:

04 / 2023

1

název přílohy:

ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ PE  
měřítko: číslo výkresu: číslo paré:

1 : 20

AVK 502