


PŮDORYS 3.NP  
byt. č.8  
slaboproud

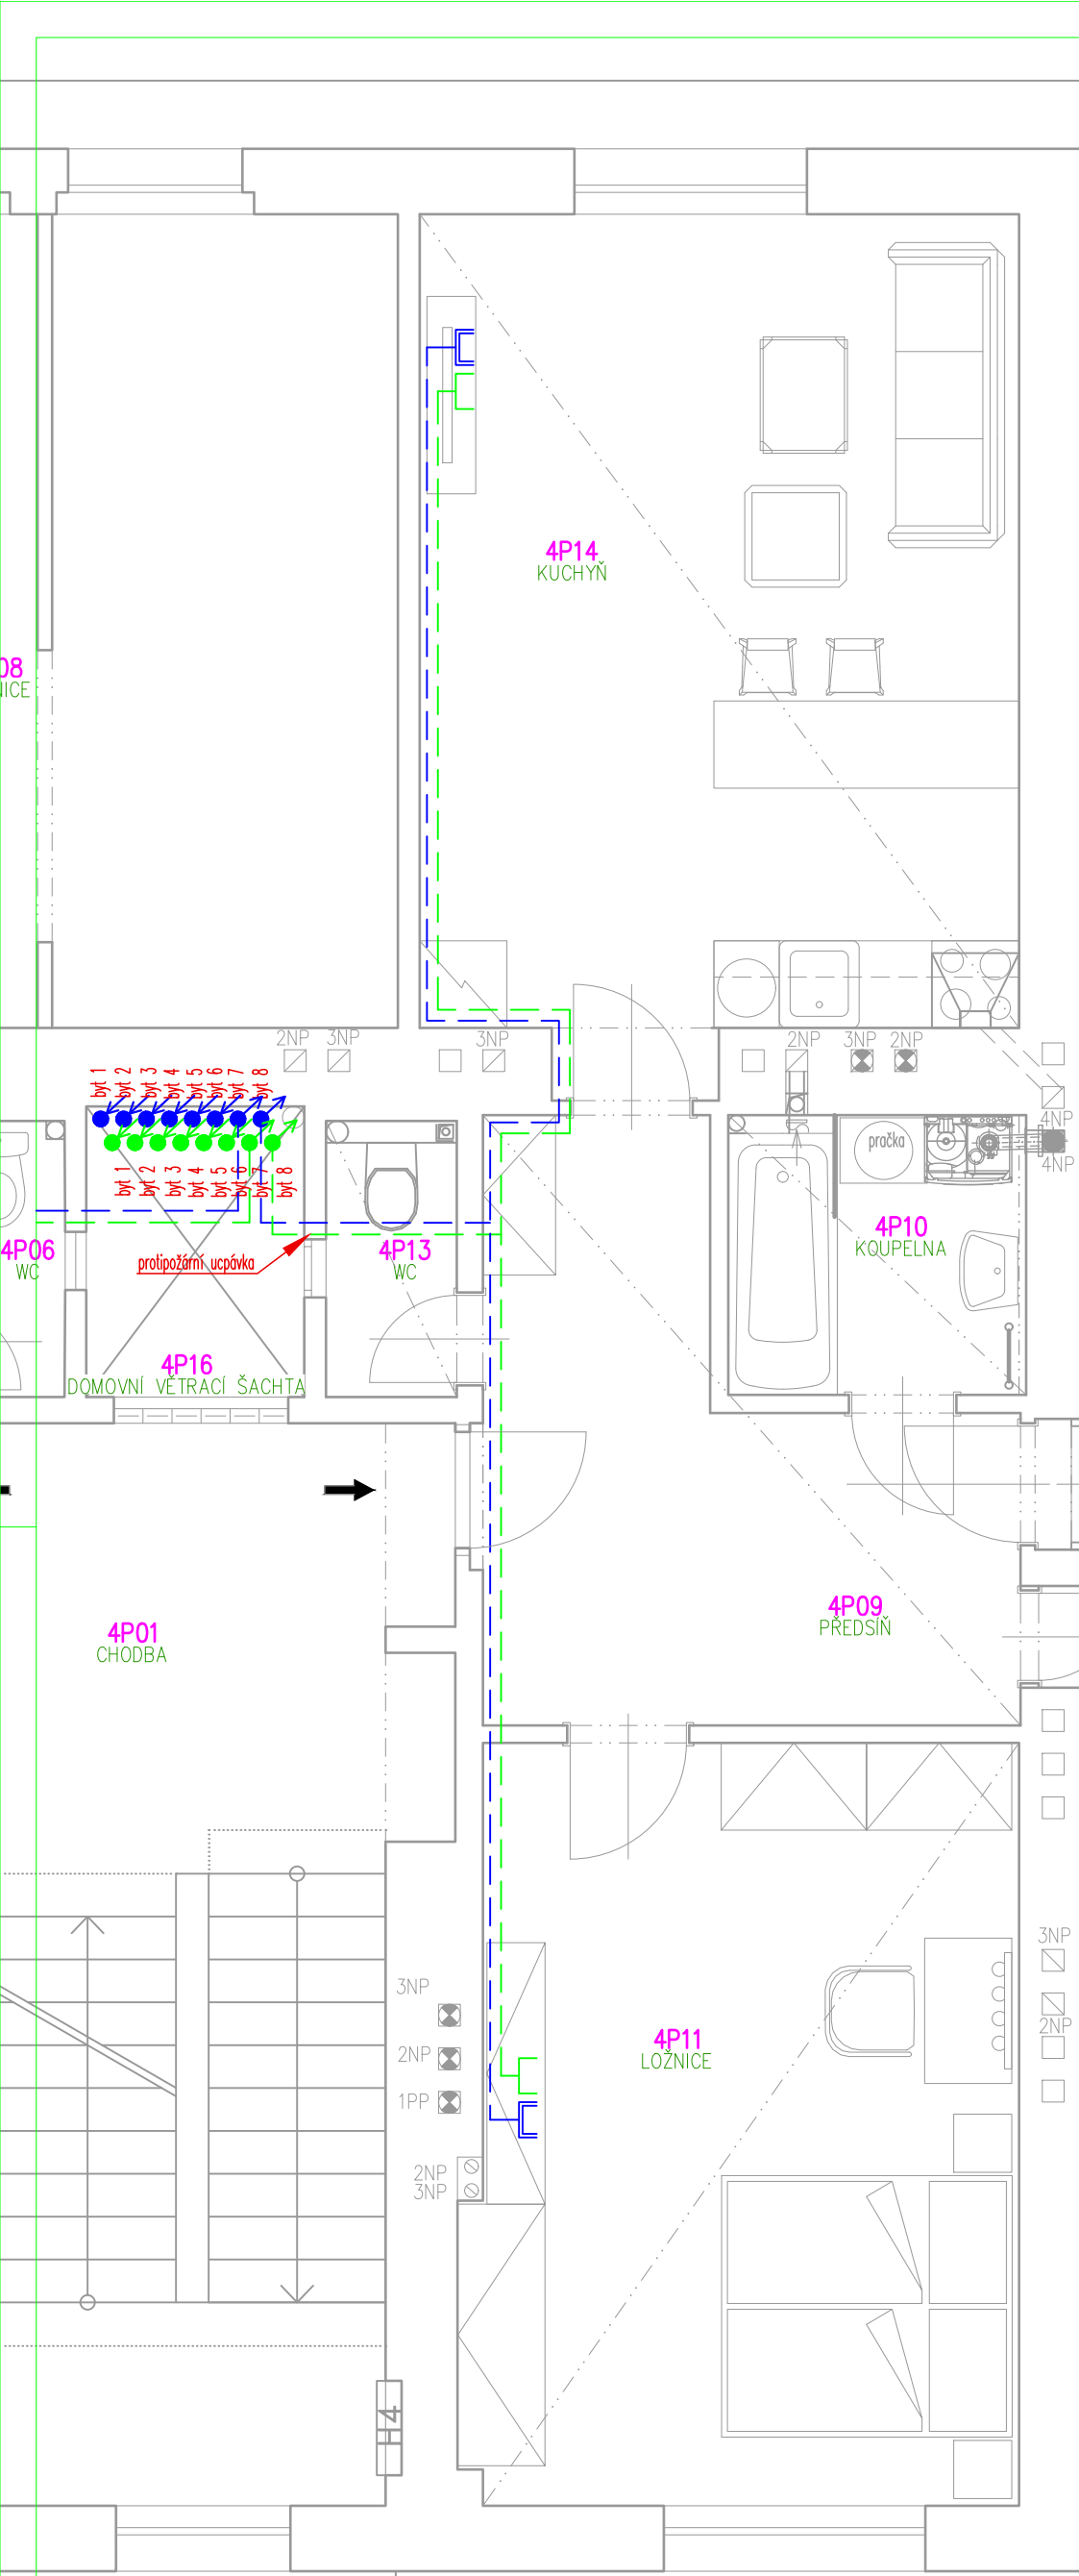

LEGENDA VEDENÍ KABELŮ

Schéma	Popis	Délka (m)
	4x2xAWG24cat.6 U/FTP LSOH - Pátevní r.	0
	4x2xAWG24cat.6 U/UTP LSOH - Vnitřní r.	38
	Koaxiální kabel PE - Pátevní r.	0
	Koaxiální kabel PVC - Vnitřní r.	38

LEGENDA

Schéma zař.	Popis	Počet (ks)
TVZ	ANTÉNNÍ ZÁSUVKA	2
DZ	DATOVÁ ZÁSUVKA	2

Jedná se o stavební úpravy.  
Všechny práce musí být přizpůsobeny  
stavu nosných prvků a konstrukcí.  
**Rozměry informativní.**  
Při práci dodržovat všechny  
ČSN a bezpečnostní předpisy.  
Při výkopech kolem objektu  
pozor na přípojky.  
Dodržovat veškeré právní předpisy

Před započítím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí vymezit  
ohrožený prostor podle technologie prováděných prací, zajistit ho proti  
vstupu nepovolanych osob, bezpečně zajistit vstupy do části objektu i  
ochranu veřejného zájmu...  
Před započítím prací odpojit všechny řešené místnosti od zdroje  
elektriny, vody, kanalizace, vytápění, plynu

NAVRHL	VYPRACOVAL	KRESLIL	<b>VL projekt</b> Ing. Luboš VANIŠ MILEVSKO, Havlíčkova 445 tel: 383 809 225, e-mail: info@vlprojekt.eu www.vlprojekt.eu	
Ing. Luboš Vaniš			DATUM	8.2024
OBEC ROKYCANY	KRAJ Plzeňský	INVESTOR SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1	MĚŘITKO	1:50
STAVBA <b>ROKYCANY ON</b> oprava bytových jednotek č.parc. st.1128 k.ú. Rokycany č.740691			FORMÁT	A3
OBSAH <b>PŮDORYS 4.NP - byt 8</b>			ÚČEL	DSP
			ČÍSLO VÝKRESU	SL