


PŮDORYS 2.NP
byt. č.3
schéma větrání

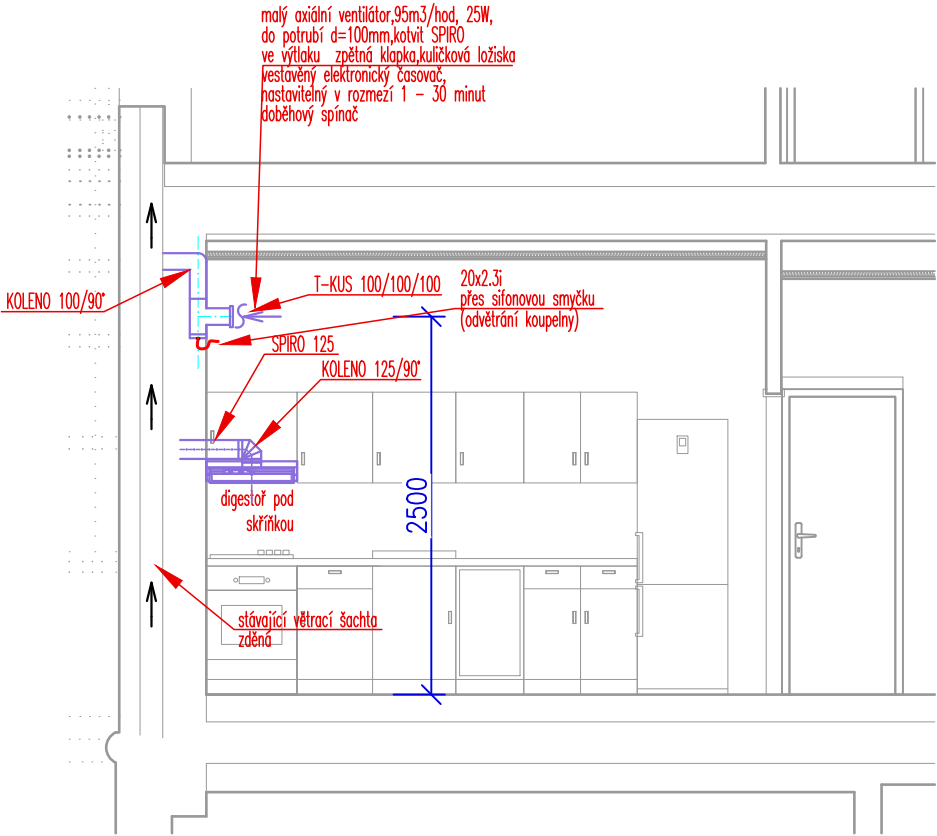

VÝPIS MATERIÁLU

- 1.1 malý axiální ventilátor, 95m3/hod, 25W, do potrubí d=100mm, kotvit SPIRO ve výtahu - zpětná klapka, kulčiková ložiska vestavěný elektronický časovač, nastavitelný v rozmezí 1 - 30 minut doběhový spínač
- 1.2 digestoř pod skříňkou Ø125
- 1.3 T-KUS 100/100/100.....1ks
- 1.4. VÍČKO.....100.....1ks
- 1.5. KOLENO 100/90°.....1ks
- 1.6. SPIRO 100.....1m
- 1.7. SPIRO 125.....1m
- 1.8. KOLENO 125/90°.....2ks
- 2.0. DROBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL

Jedná se o stavební úpravy.
Všechny práce musí být přizpůsobeny
stavu nosných prvků a konstrukcí.
Rozměry informativní.
Při práci dodržovat všechny
ČSN a bezpečnostní předpisy.
Při výkopech kolem objektu
pozor na přípojky.
Dodržovat veškeré právní předpisy

Před započítím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí vymezit ohrožený prostor podle technologie prováděných prací, zajistit ho proti vstupu nepovolaných osob, bezpečně zajistit vstupy do části objektu i ochranu veřejného zájmu...
Před započítím prací odpojit všechny řešené místnosti od zdroje elektriny, vody, kanalizace, vytápění, plynu

