


PŮDORYS 4.NP  
byt. č.8  
schéma větrání

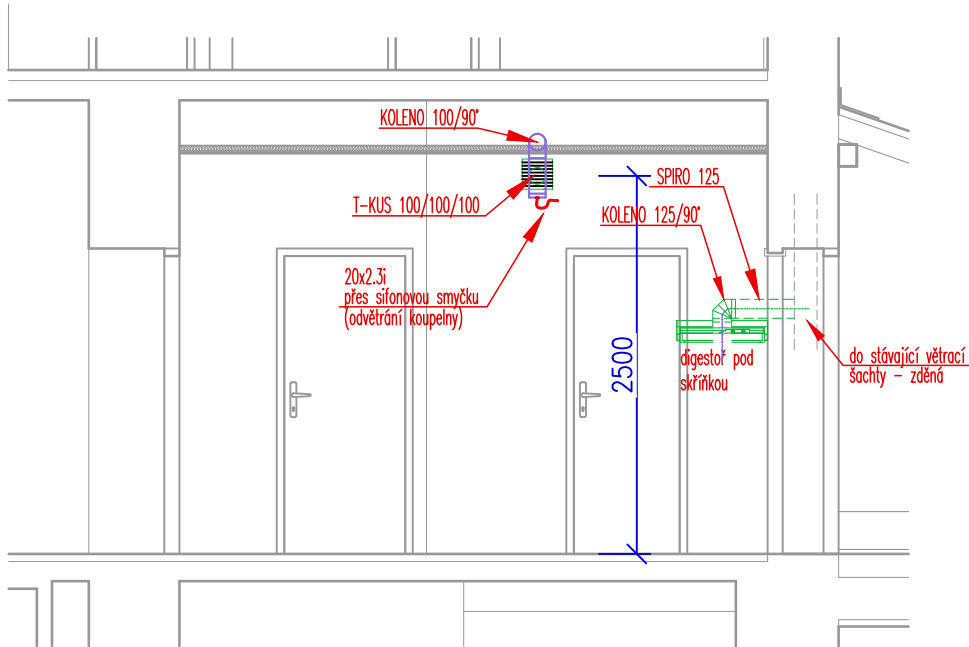

VÝPIS MATERIÁLU

- 1.1 malý axiální ventilátor, 95m<sup>3</sup>/hod., 25W, do potrubí d=100mm, kotvit SPIRO ve výtlaku zpětná klapka, kulíčková ložiska vestavěný elektronický časovač, nastavitelný v rozmezí 1 - 30 minut doběhový spínač
- 1.2 digestor pod skříňkou Ø125
- 1.3 T-KUS 100/100/100.....1ks
- 1.4. VÍČKO.....100.....1ks
- 1.5. KOLENO 100/90°.....1ks
- 1.6. SPIRO 100.....2m
- 1.7. SPIRO 125.....1m
- 1.8. SPIRO 150.....8m
- 1.9. NÁPOJOVACÍ PŘÍRUBA 150...2ks
- 2.0. KOLENO 125/90°.....1ks
- 2.1. KOLENO 125/45°.....1ks
- 2.2. DROBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL
- 2.3. MINERALIZOLACE S HLIN.PLÁŠTĚM tl.50mm.....1m
- 2.4. PROSTUPOVÁ TAŠKA CEMBRIT.....1ks

Jedná se o stavební úpravy.  
Všechny práce musí být přizpůsobeny  
stavu nosných prvků a konstrukcí.  
**Rozměry informativní.**  
Při práci dodržovat všechny  
ČSN a bezpečnostní předpisy.  
Při výkopech kolem objektu  
pozor na připojky.  
Dodržovat veškeré právní předpisy

Před započatím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí vymezit  
ohrožený prostor podle technologie prováděných prací, zajistit ho proti  
vstupu nepovolaných osob, bezpečně zajistit vstupy do části objektu i  
ochranu veřejného zájmu...  
Před započatím prací odpojit všechny řešené místnosti od zdroje  
elektřiny, vody, kanalizace, vytápění, plynu

NAVRHL	VYPRACOVAL	KRESLIL	<b>VL projekt</b> Ing. Luboš VANIŠ MILEVSKO, Havlíčkova 445 tel: 383 809 225, e-mail: info@vlprojekt.eu www.vlprojekt.eu	
Ing. Luboš Vaniš			DATUM	8.2024
OBEC ROKYCANY	KRAJ Plzeňský		MĚŘÍTKO	1:50
INVESTOR SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1			FORMÁT	A3
STAVBA ROKYCANY ON oprava bytových jednotek č.parc. st.1128 k.ú. Rokycany č.740691			ÚČEL	DSP
OBSAH PŮDORYS 4.NP - byt 8-větrání			ČÍSLO VÝKRESU	VZT