VÝKRESY VÝZTUŽE NK DC9 - PŘÍČNÝ ŘEZ

ŘEZ D-D
M 1:25

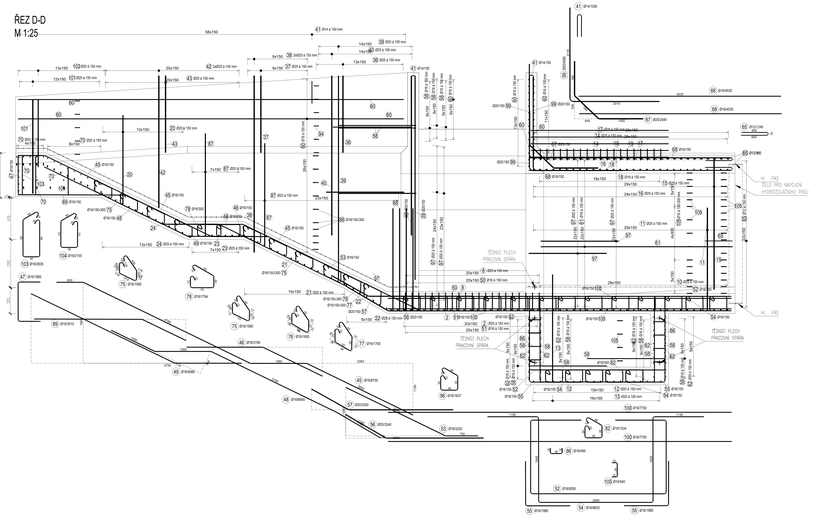

ŘEZ A-A
M 1:25

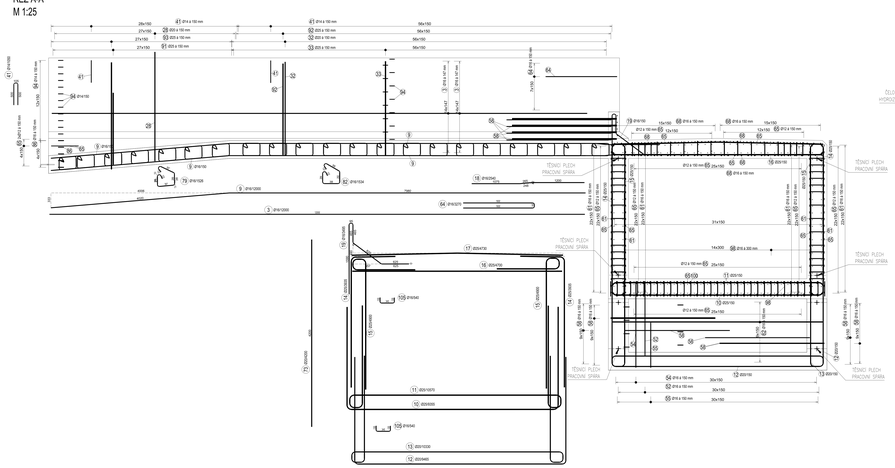

ŘEZ E-E
M 1:25

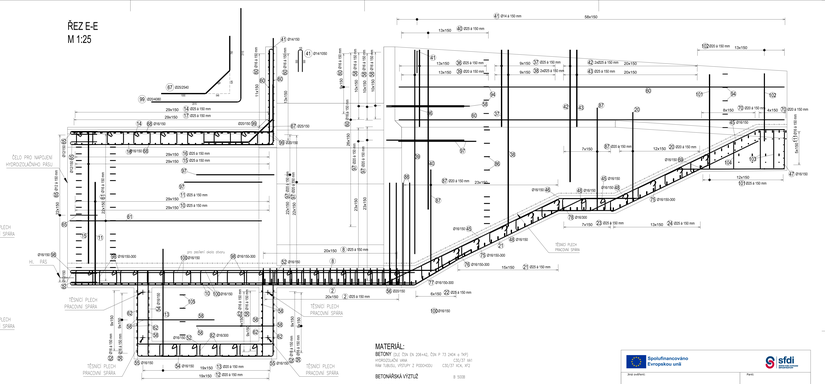





MATERIÁL:

BETONY DLE ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 a TKP:
- HYDROIZOLAČNÍ VANA C30/37 XA1
- RÁM TŘÍDÍCÍHO PRŮJEZDU C30/37 XC4, XF2

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500B

- KRYTÍ NOSNÁŘŮ 55 mm
- KRYTÍ KONZOLY 45 mm

POZNÁMKY:

- UVEDENÉ DÉLKY TYČÍ VÝZTUŽE JSOU UTAŽENY K VNĚJŠÍMU POVRCHU PRUTU !
- SPOJKA TYČÍ "S" BUDE ROZMÍSTĚNA NA SVISLÉ STĚNĚ ŠACHOVNICOVĚ ZE SVISLÉ SPÁRY V MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI 0,5 m A MAXIMÁLNĚ 2,0 m OD SPÁRY.
- POČÁTEČNÍ DÉLKA JEDNÉ VÝZTUŽE NE STŘÍDAJÍCÍCH SE DÉLEK BUDE JEDNA STŘEDNÍ DÉLKA.
- MINIMÁLNÍ DRUH BETONU C30/37
- KRYTÍ VÝZTUŽE PŘÍSLUŠNÝ NA BETON XC4/XF2 + 5 mm NA
- TŘÍDU PROFILU "S" (PRO TYČE DO Ø 16 mm)
- TŘÍDU PROFILU "N" (PRO TYČE OD Ø 20 mm)
- PŘED BETONÁŽÍ MUSÍ BÝT VŠECHNY TYČE V KONTAKTU MEZI SEBOU SVÁZÁNY DRÁTEM.
- PŘI BETONÁŽI MUSÍ BÝT VŠECHNY TYČE VE SPÁRU ZELENÁ ŠPÁRA ZAJIŠTĚNY PROTI ZNEČISTĚNÍ