
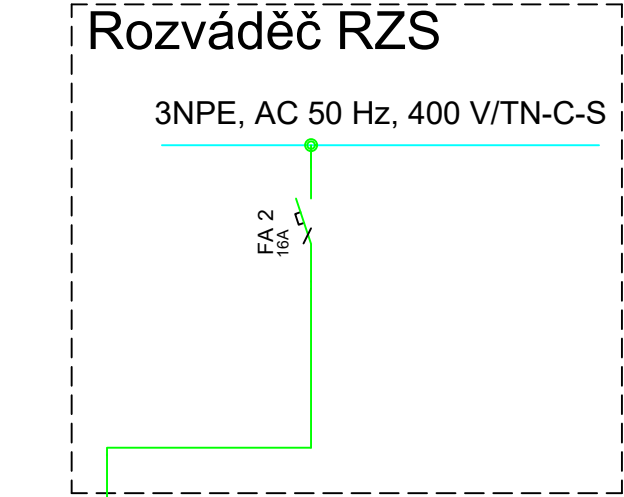


Napěťová soustava: 2 AC 50 Hz, 230V/IT
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: el.oddělením obvodů

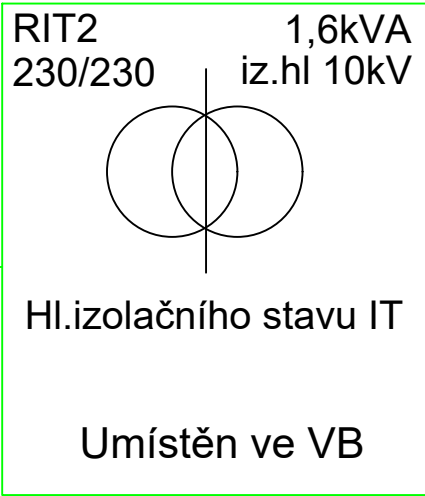

1, NPE, AC, 50Hz, 230V / TN-S

| | | | |
|---|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Jiná ověření: | | Paré: | |
| Orientační schéma: | | Razítko oprávněné osoby: | |
| Podpis: | | Datum: | |
| Revize: | Datum: | Popis: | Kontroloval: |
| 000 | 28.02.2025 | Definitivní odevzdání dokumentace | Ing. Marek Vývoda |
| Stavebník/Investor: | | Správa železnic, státní organizace | |
| Adresa: | | Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 | |
| Zástupce investora: | | Oblastní ředitelství Ostrava | |
| Adresa: | | Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava | |
| Zhotovitel díla: | | Signal Projekt s.r.o. | |
| Adresa: | | Videňská 55, 639 00 Brno | |
| Kontakt: | | T: +420 543 233 962 | |
| Zhotovitel části/objektu: | | Signal Projekt s.r.o. | |
| Adresa: | | Videňská 55, 639 00 Brno | |
| Kontakt: | | T: +420 543 233 962 | |
| Hlavní projektant (HIP): | | Ing. Marek Vývoda | |
| Specialista: | | Ing. Marek Vývoda | |
| Název stavby/akce: | Prostá rekonstrukce trati v úseku Olomouc - Blatec - projekt elektro objektů | | Označení investora: S635240033 |
| Název části: | Dispečerská řídicí technika | | Zakázka: 24-108-35-341 |
| Název objektu/díle části: | ŽST Blatec - DOÚO vč. kabelizace | | Označení části: D.1.3.1 |
| Název přílohy: | Místní ovládání ÚO | | Označení objektu/komplexu: SO 03.3 |
| Název díle části přílohy: | | | Číslo přílohy (typ/pořadí): 17 |
| Odpovědný projektant: | Zpracovatel přílohy: | Měřítko: | Stupeň dokumentace: |
| Ing. Marek Vývoda | Ing. Marek Vývoda | Formáty: [3 x A4] | DUSP+PDPS |
| Kraj: | Katastrální území: | TUDU: | Smluvní datum zpracování: |
| Olomoucký | Blatec [605204] | 2201G1 | 28.02.2025 |
| Označení investora: S 6 3 5 2 4 0 0 3 3 - P O P S - D I 3 I - X X X X X X X 0 3 - 3 X - X - X I 7 - 0 0 0 | | | |
| [Prostor pro další informace] | | | |