


ZÁBŘEH n.M. - PROVOZNÍ BUDOVA  
PŮDORYS 2.NP

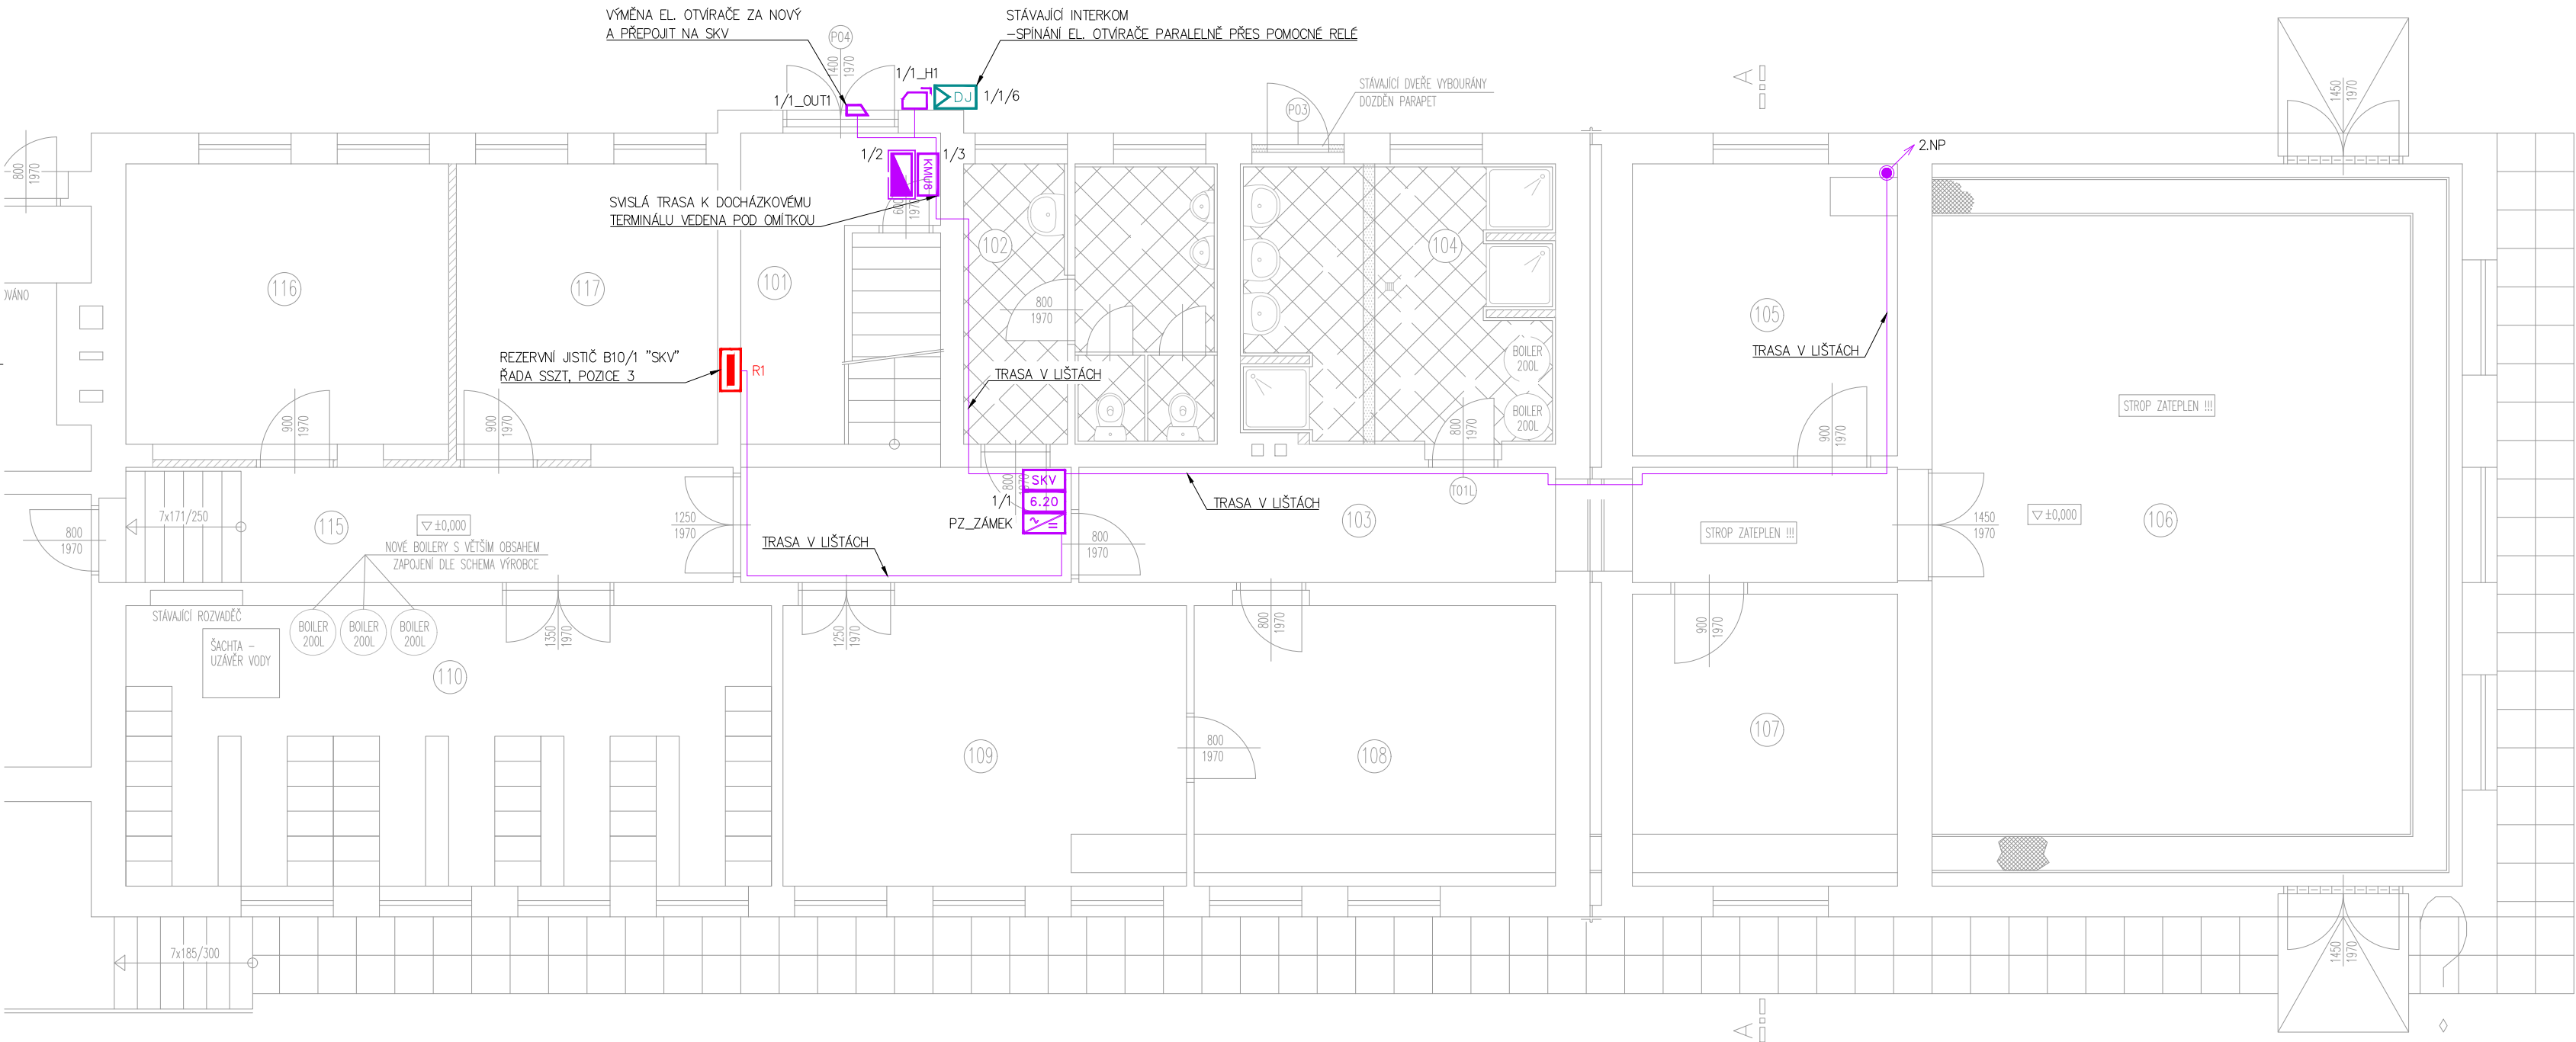


- LEGENDA
- SKV ústředna SKV
  - EXP linkový modul
  - 6.20 univerzální modul 6x1N, 2xČT
  - ~ zdroj napájení 12V
  - akumulátor
  - KMU8 docházkový terminál
  - ovládací klávesnice
  - kryt klávesnice
  - bezkontaktní čtečka – vnitřní
  - bezkontaktní čtečka – venkovní
  - elektromagnetický zámek
  - kontakt
  - DJ dveřní jednotka interkomu (stávající)
  - trasy systému
  - rozvaděč NN

- POUŽITÁ KABELÁŽ:
- FTP Cat.5e (sběrnice data, čtečka)
  - UTP Cat.6 (datové propoje LAN)
  - FI-H06 6x0,5 mm (vstupy/výstupy LM)
  - CYSY 2x1,5 (napájení sběrnice)
  - CYSY 2x1,5 (napájení el. zámku)
  - CYKY-J 3x1,5 (napájení 230V)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ – 1.NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY	POVRCHY STĚN	POZNÁMKA
101	CHODBA, SCHODIŠTĚ	17,76	PVC, TERACOVÁ DLAŽBA	ON 1800, KS 100	
102	WC MUŽI	11,30	TERACOVÁ DLAŽBA	ON 1800, KS 100	
103	CHODBA	16,40	TERACOVÁ DLAŽBA	ON 2000, KS 100	
104	HYG. ZAŘÍZENÍ MUŽI	14,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v=2000	
105	KANCELÁŘ	13,11	PVC	SOKL. LIŠTA PVC	
106	DÍLNA	64,86	TERACOVÁ DLAŽBA	ON 2000, KS 100	
107	KANCELÁŘ	13,11	PVC	SOKL. LIŠTA PVC	
108	KANCELÁŘ	17,16	PVC	SOKL. LIŠTA PVC	
109	DÍLNA	19,16	BETON, MAZANINA DŘEVĚNÉ KOSTKY	POŽLÁBEK NATĚR PODLAHY-EPACID	
110	ŠATNA	30,66	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD v=1500	
111	DÍLNA	39,97	TERACOVÁ DLAŽBA	ON 2000, KS 1000	
112	SKLAD BAREV	6,00	BETON, MAZANINA	ON 2000, KS 1000	
113	SKLAD	7,94	BETON, MAZANINA	ON 2000, KS 1000	
114	SKLAD	11,93	BETON, MAZANINA	ON 2000, KS 1000	
115	CHODBA	12,24	BETON, MAZANINA	POŽLÁBEK NATĚR PODLAHY-EPACID	
116	DÍLNA	15,98	BETON, MAZANINA DŘEVĚNÉ KOSTKY	POŽLÁBEK NATĚR PODLAHY-EPACID	
117	DÍLNA	12,76	BETON, MAZANINA DŘEVĚNÉ KOSTKY	POŽLÁBEK NATĚR PODLAHY-EPACID	

ON-OLEJOVÝ NATĚR, KS-KERAMICKÝ SOKL., BO-BĚLNINOVÝ OBKLAD



Kreslil: Ing. Jakub Martiník	Vypracoval: Ing. Jakub Martiník	Zodpovědný projektant: Ing. Pavel Fiala		
Investor: Správa železnic, státní organizace			Č. jednací	
AKCE: Doplnění docházkového systému ve vybraných budovách v obvodu OŘ Ostrava – PD			Č. objektu	
OBJEKT: Zábřeh na Moravě – provozní budova, ČS armády 2403/40			Stupeň dok.: DPS	
Obsah: S007 – Zábřeh na Moravě – provozní budova Půdorys 1.NP			Datum: 12/2024	
			Formát: A2	
			Měřítko: 1:75	Výkres č.: S007.101