


Areál TM Týniště ← → Žst. Týniště n/O.

Budova TM Týniště


RVS Rozvaděč vlastní spotřeby měřirny

1	2	3
110 V DC 24 V DC	400/230 V AC PRÍVODNÍ POLE	400/230 V AC

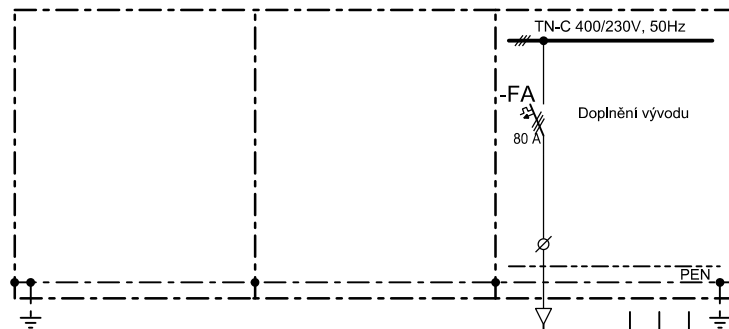


1-CYKY-J 4 x 25 mm²
WL 116.1

VÝVODY NN



1-CYKY-O 4 x 50 mm²
WL 116




1-AYKY-O 3 x 240 + 120 mm²
WL 103


Technologická budova

Rozvodna nn TS 35/0,4 kV

Rzs

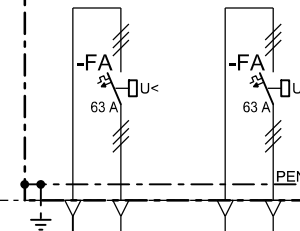


1-CYKY-J 4 x 25 mm²
WL 118

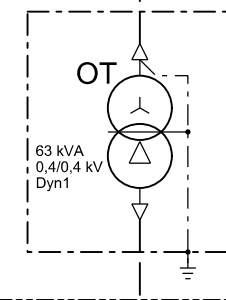

PRÍVOD OD ROZVADĚČE Rh

1-CYKY-O 4 x 25 mm²
WL 117

KS5



Součást D.3.8
(PS 03-03-20-81)

Součást E.3.6
přípojka nn
(SO 03-33-20-61)

Součást D.3.3
úpravy technol. VS
v TM Týniště
(PS 03-03-20-31)

Součást E.3.6
přípojka nn
(SO 03-33-20-61)