

Podélný profil
M 1:250, 1:100

Hloubka uložení


Kóta dna potrubí

Kóta upraveného terénu

SR 428.000


STANIČENÍ (m, km)

MATERIÁL, DÉLKA (m)	PE d90	5.80	PE d90	27.50
SPÁD, DÉLKA (m)	20.69‰	5.80	3.00‰	27.50
PŘÍLOŽNÉ PAŽENÍ				

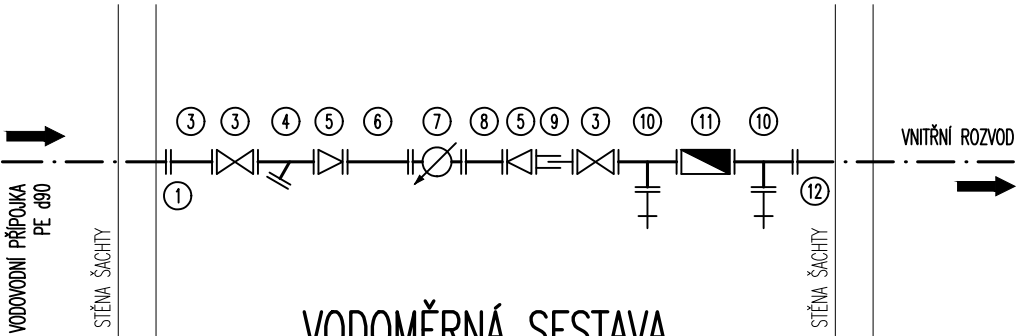

VODOMĚRNÁ SESTAVA

- 1 PŘÍRUBA DN80 S JISTĚNÍM PROTI TAHU
- 2 KOLENO PŘÍRUBOVÉ K90°-DN80
- 3 ŠOUPÉ PŘÍRUBOVÉ DN80, OVLÁDACÍ KOLO
- 4 FILTR PŘÍRUBOVÝ DN80
- 5 REDUKCE PŘÍRUBOVÁ DN50/80
- 6 KRÁTKÝ KUS PŘÍRUBOVÝ DN50, dl. 400mm
- 7 FAKTURAČNÍ VODOMĚR, PŘESNÝ TYP URČÍ A DODÁ ČEVAK a.s.
- 8 KRÁTKÝ KUS PŘÍRUBOVÝ DN50, dl. 200mm
- 9 MONTÁŽNÍ VLOŽKA PŘÍRUBOVÁ DN80
- 10 ODOBOČKA PŘÍRUBOVÁ T80/50+VK15
- 11 ZPĚTKÁ Klapka PŘÍRUBOVÁ DN80
- 12 PŘÍRUBA DN80 S JISTĚNÍM PROTI TAHU

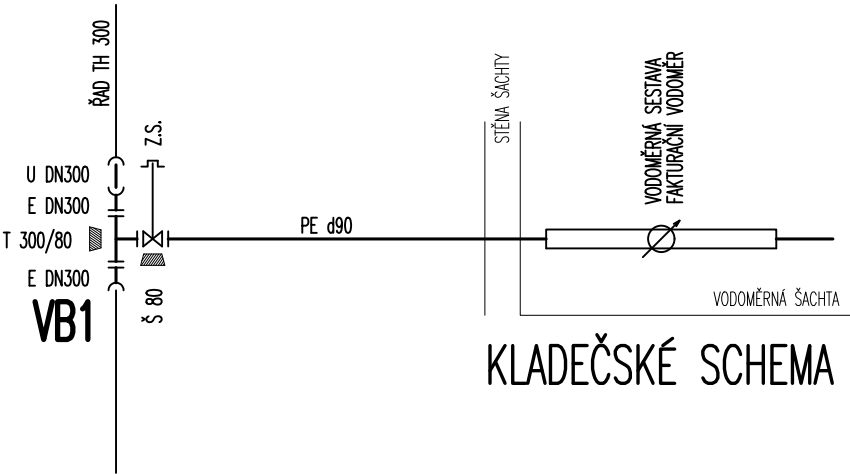

KLADĚČSKÉ SCHEMA

UPOZORNĚNÍ

PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNÉ POŽÁDAT VŠECHNY SPRÁVCE PODZEMNÍCH SÍTÍ V TRASE POTRUBÍ O VYTÝČENÍ TĚCH SÍTÍ, KTERÉ SPRAVUJÍ.
BEZ TOHOTO VYTÝČENÍ JSOU TRASY STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ POUZE ORIENTAČNÍ !!

POZNÁMKA

- SOUŘADNÝ SYSTÉM JTSK
- VÝŠKOVÝ SYSTÉM BALT p.v.



Jiná ověření:	Paré:
Orientační schéma:	Razítko oprávněné osoby:
	<div>Podpis: _____ Datum: _____</div>

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
-	-	-	-

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín	

Zhotovitel díla:	APRIS s.r.o.	
Adresa:	U Plynárny 1002/97, 101 00 Praha 10	
Kontakt:	T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz	
Zhotovitel objektu:	DIRECT PROJEKT - Ing. Zdeněk Sadílek	
Adresa:	K Roklím 292, 252 62 Horoměřice	
Kontakt:	T: +420 602 179 181 E: go.direct@volny.cz	

Hlavní projektant (HIP):	Ing. Vojtěch Hejl	Architekti:	Ing. arch. M. Tylšová, Ing. arch. V. Taraba
--------------------------	-------------------	-------------	---

Název stavby/akce:	REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. TÁBOR	Označení investora: S611700230
Název části:	Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek	Označení zhotovitele: 2023058
Název objektu/díleč části:	Žst. Tábor, vodovodní přípojka	Označení části: D.2.1.6
Název přílohy:	Podélný profil	Označení objektu/komplexu: SO 62-32-01
Název díleč části přílohy:	Podélný profil	Číslo přílohy: 2. 103
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Ing. Zdeněk Sadílek	Měřítka: 1:250/1:100 Formáty: 3 A4
Kraj:	Katastrální území: Tábor	TUDU: 1701K1
Jihočeský		
Smluvní datum zpracování: 11.10.2024		

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 1 1 7 0 0 2 3 0	P	D	P	S	D 2 2 0 1	S 0 6 2 7 1 0 1
						0 4
						2
						1 0 3
						P 0 1