







- 2201 Napájení střídavé
- 2202 Napájení stejnosměrné
- 2203 Skříň dobíječe

26.6.2017

Zakázkové číslo: 17-025-40-211		Jméno Tůma	Podpis 	 Pracoviště 211 – Ostrava	
Datum: 6.2017	Navrhl	Tůma			
Stupeň dokumentace: DPSŘ	Kreslil	Tůma			
	Kontroloval	Tůma			
Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885 a 41,692 trati Choceň – Týniště n. O. – Velký Osek PS01 PZS v km 39,022					2200
Napájení					

**Rozvaděč RP1 - S0 02**


3/N/PE 50Hz 400V/TT

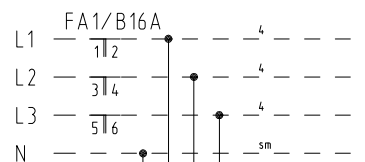

p.l. - propojovací lišta

viz přípojka

CYA 16zž (svod přepětí) max. 1m



Cu sběrnice



Přívodka pro dieselagregát je řešena v rámci přípojky.

**Rozvodnice RD**

3/N/PE 50Hz 400V/TT

Hlavní vypínač  
Vyp. Zap.Lp1  
4x PI-L16

Proudový chránič

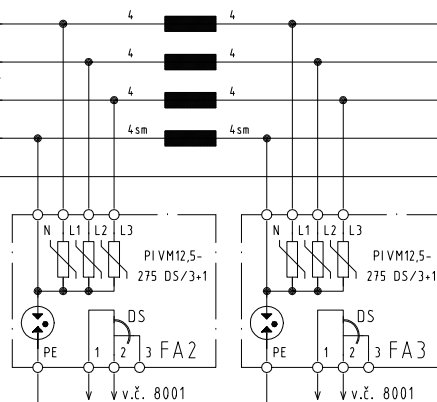
LFN-25-4-030  
FI 1Svorka rozpojovací zkušební  
max. 1 m pod rozvodnicí.**SRO**FeZn Ø 10mm  
(FeZn 40x3)Uzemňovací soustava  
domku max. 5Ω  
(zákl. zemníč)**Rozvodnice FOR-Classic 150-36M**

FI1 LFN-25-4-030 4	F2 Osvětli. 1	F3 Zásuv. 1	F4 Přímotop 1	F5 Ventilát. 1	F6 Dobíječ 1	rez. 6	Zásuvka 3
Hlavní vypínač 4	FA2 PIVM12,5- 275 DS/3+1 4	Lp1 4x PI-L16 4	FA3 PIVM12,5- 275 DS/3+1 4	rez. 2			

18 TE

18 TE

↑ CYKY-J 5x4

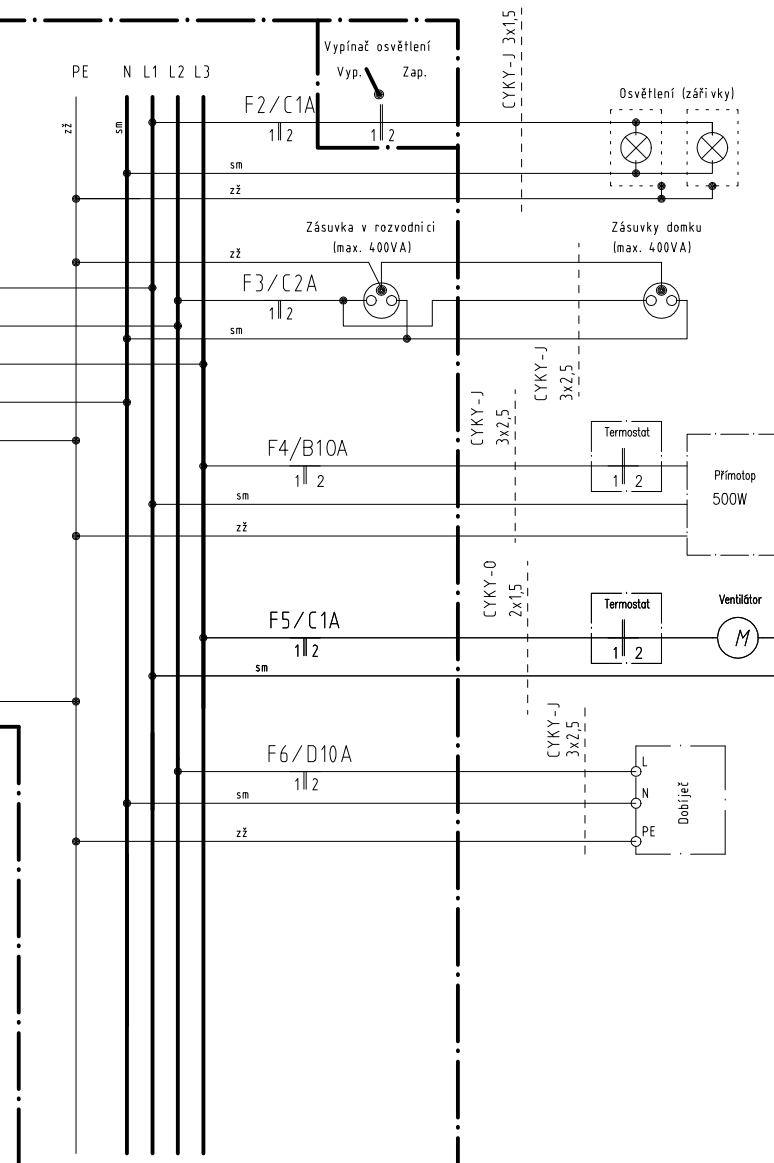↑ 3x  
CYA 16zž


26.6.2017

Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885  
a 41,692 trati Choceň - Týniště n. O. - Velký osek  
PS01 PZS v km 39,022

Napájení střídavé

2201

2202

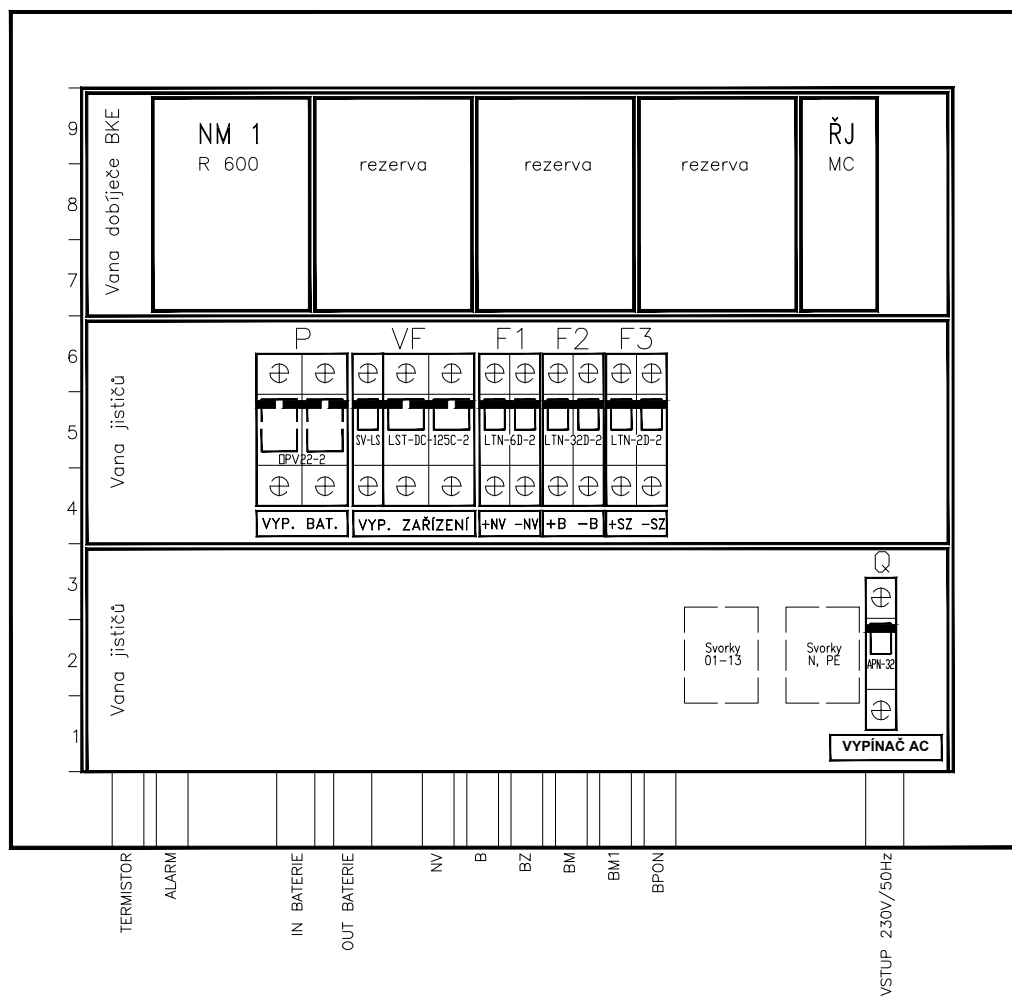

26.6.2017

Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885  
a 41,692 trati Choceň – Týniště n. O. – Velký osek  
PS01 PZS v km 39,022

Vypnutí zdrojů

2203