






- 2201 Napájení střídavé
- 2202 Napájení stejnosměrné
- 2203 Skříň dobíječe

16.6.2017

Zakázkové číslo: 17-025-40-211		Jméno Tůma	Podpis 	 Pracoviště 211 – Ostrava	
Datum: 6.2017	Navrhl	Tůma			
Stupeň dokumentace: DPSŘ	Kreslil	Tůma			
	Kontroloval	Tůma			
Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885 a 41,692 trati Choceň – Týniště n. O. – Velký Osek PS03 PZS v km 39,577					2200
Napájení					

Rozvaděč RP3 - S0 02

3/N/PE 50Hz 400V/TT


L1 1||2
L2 3||4
L3 5||6
N

FV1
4x HS 55

p.l. | p.l. | p.l. | p.l. - propojovací lišta

viz přípojka

CYA 16zž (svod přepětí) max. 1m



Cu sběrnice

Přívodka pro dieselagregát je řešena v rámci přípojky.

Rozvodnice RD

3/N/PE 50Hz 400V/TT


Hlavní vypínač
Vyp. Zap.

Lp1
4x PI-L16

Proudový chránič

LFN-25-4-030

F11

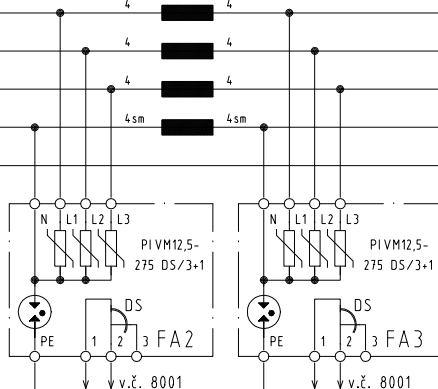

3
2
1
v.č. 2202

CYA 16zž (svod přepětí)

Svorka rozpojovací zkušební
max. 1 m pod rozvodnicí.

SRO


FeZn Ø 10mm (FeZn 40x3)

Uzemňovací soustava
domku max. 5Ω
(zákl. zemnič)

Rozvodnice FOR-Classic 150-36M

F11 LFN-25-4-030 4	F2 Osvětli. 1	F3 Zásuv. 1	F4 Přímotop 1	F5 Větrnič. 1	F6 Dobíječ 1	rez. 6	Zásuvka 3
Hlavní vypínač 4	FA2 PIVM12,5- 275 DS/3+1 4	Lp1 4x PI-L16 4	FA3 PIVM12,5- 275 DS/3+1 4	rez. 2			

↑ CYKY-J 5x4
↑ 3x
CYA 16zž

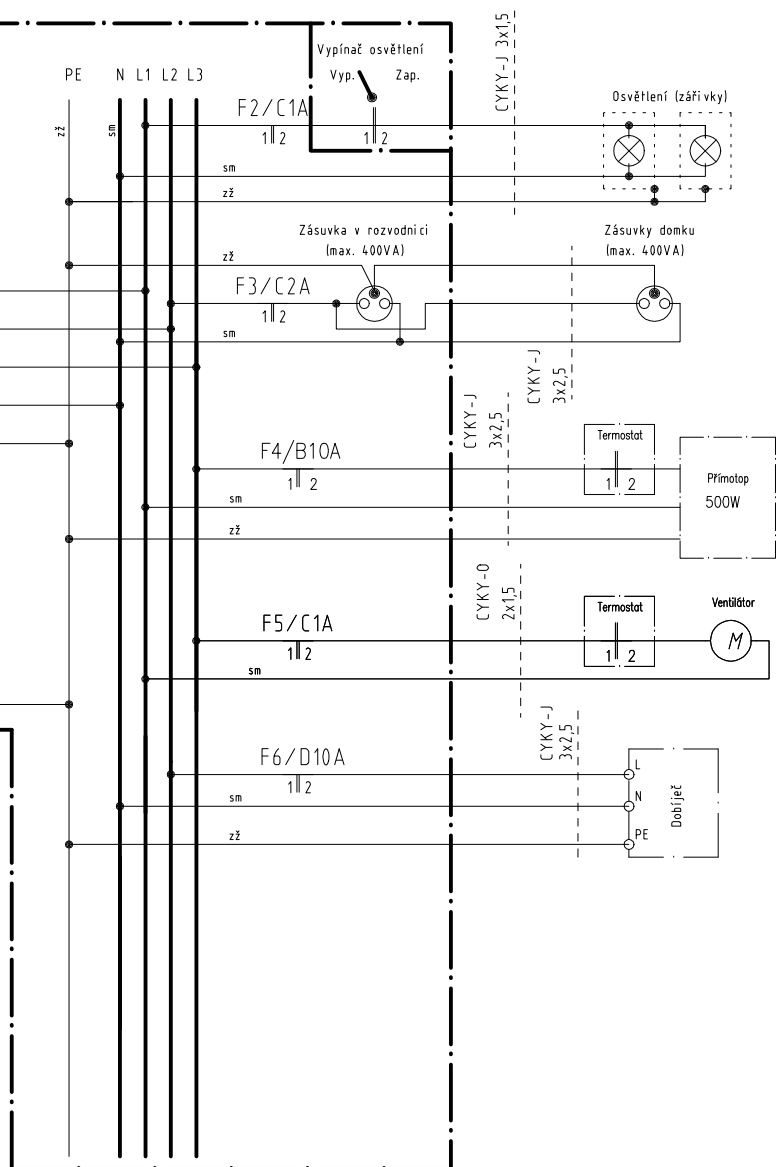


16.6.2017

Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885
a 41,692 trati Choceň - Týniště n. O. - Velký osek
PS03 PZS v km 39,577

Napájení střídavé

2201

2202

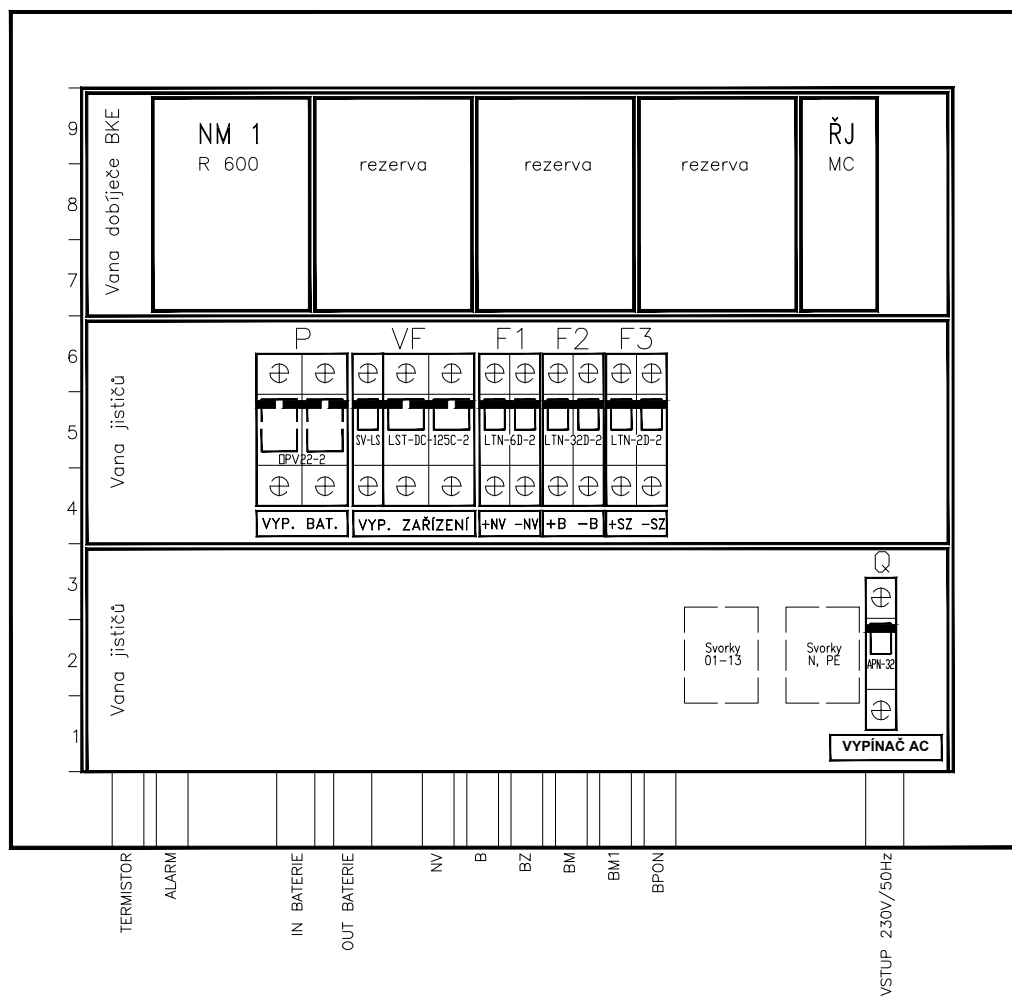

16.6.2017

Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885
a 41,692 trati Choceň – Týniště n. O. – Velký osek
PS03 PZS v km 39,577

Vypnutí zdrojů

2203