








- 2201 Napájení střídavé
- 2202 Napájení stejnosměné
- 2203 Skříň dobíječe

29.6.2017

Zakázkové číslo: 17-025-40-211		Jméno Tůma	Podpis 	 Pracoviště 211 – Ostrava
Datum: 6.2017	Navrhl	Tůma		
Stupeň dokumentace: DPSŘ	Kreslil	Tůma		
	Kontroloval	Tůma		
Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885 a 41,692 trati Choceň – Týniště n. O. – Velký Osek PS06 PZS v km 41,692				2200
Napájení				


Rozvaděč RP3 - S0 03

3/N/PE 50Hz 400V/TT

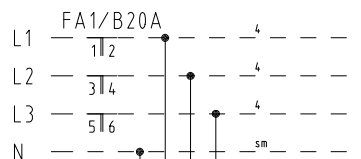

p.l. - propojovací lišta

viz přípojka



Cu sběrnice


Rozvodnice RD

3/N/PE 50Hz 400V/TT

Hlavní vypínač
Vyp. Zap.

Lp1
4x PI-L16

Proudový chránič
LFN-25-4-030
FI 1

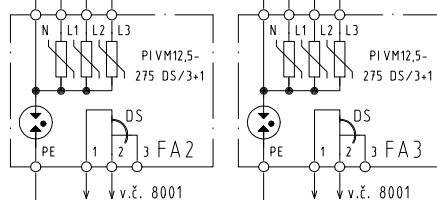

3
2
1
v.č. 2202

CYA 16zř (svod přepětí)

Svorka rozpojovací zkušební
max. 1 m pod rozvodnicí.

SR0

FeZn Ø 10mm (FeZn 40x3)


Uzemňovací soustava
domku max. 5Ω
(zákl. zemník)

Rozvodnice FOR-classic 150-36M

FI1 LFN-25-4-030	F2 Osvětlení	F3 Zásuv.	F4 Přímotop	F5 Ventilát.	F6 Dobíječ	rez.	Zásuvka
4	1	1	1	1	1	6	3
Hlavní vypínač	FA2 PIVM12,5- 275 DS/3+1	Lp1 4x PI-L16	FA3 PIVM12,5- 275 DS/3+1	rez.			
4	4	4	4				2

↑ CYKY-J 5x4

↑ 3x
CYA 16zř

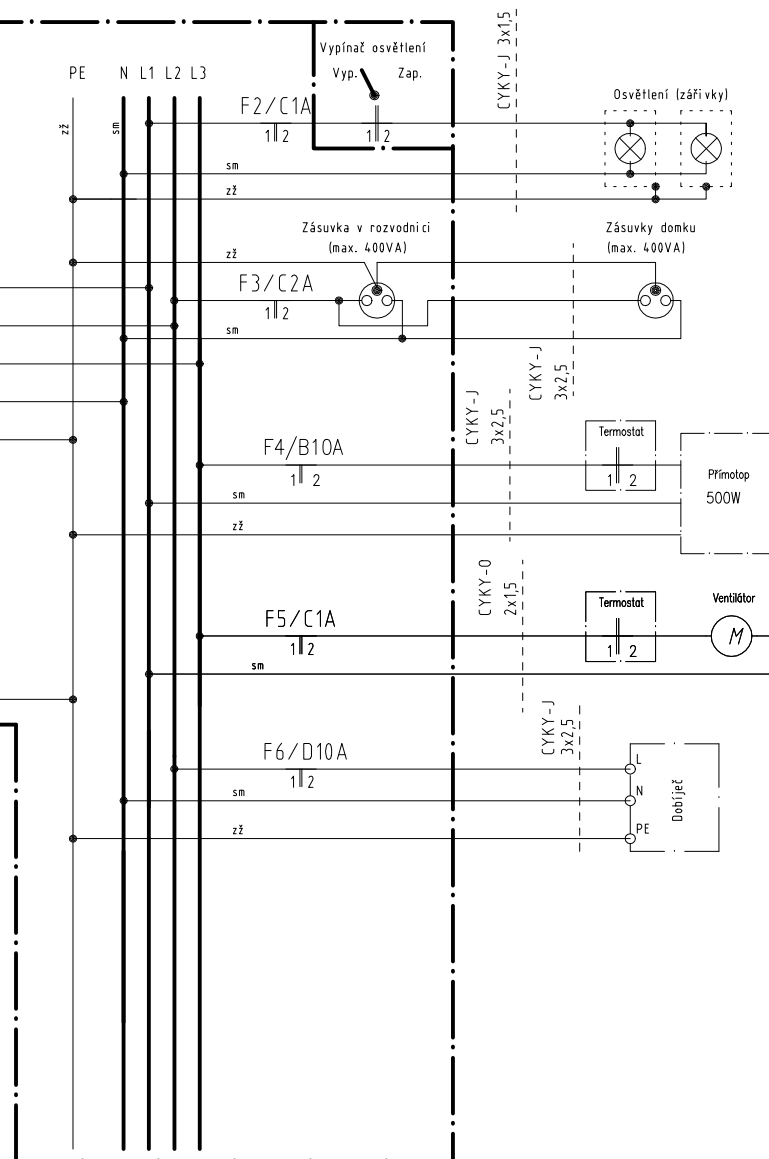


29.6.2017

Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885
a 41,692 trati Choceň - Týniště n. O. - Velký osek
PS06 PZS v km 41,692

Napájení střídavé

2201

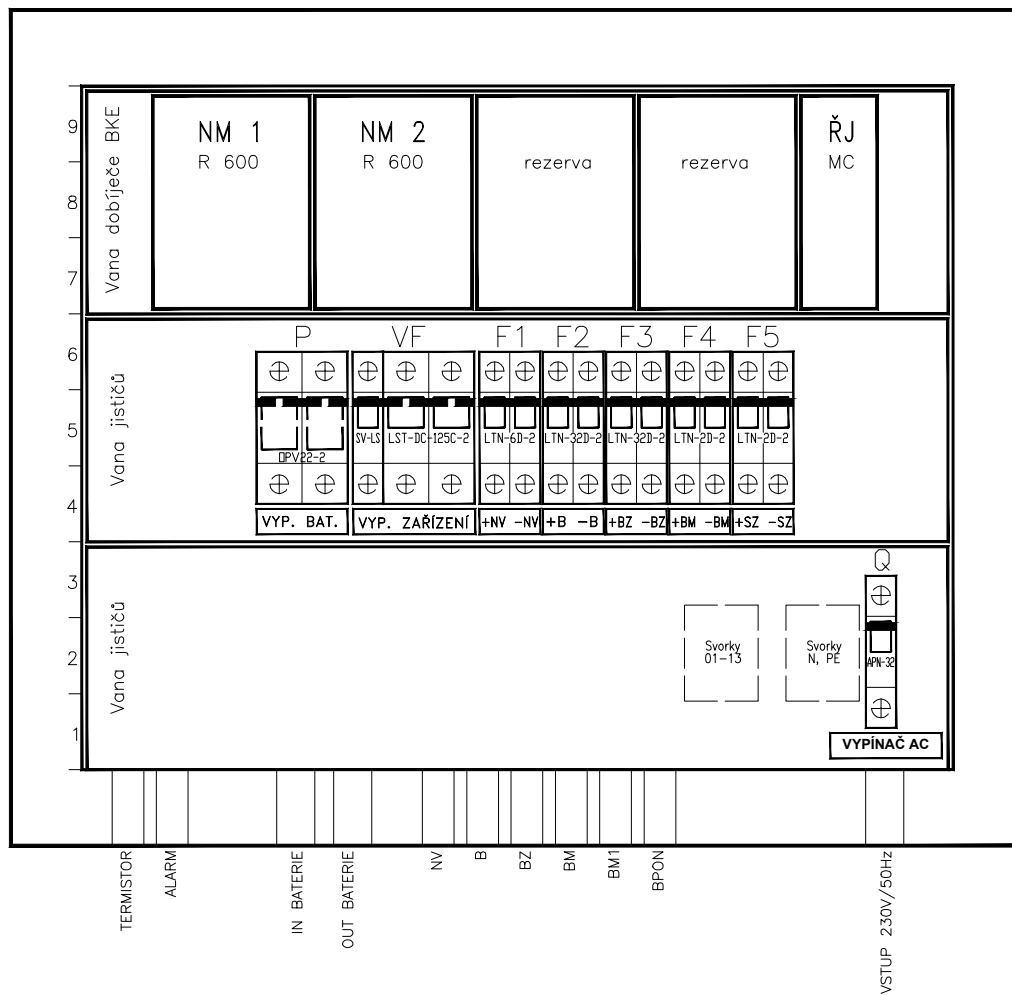

29.6.2017

Oprava PZS v km 39,022; 39,319; 39,577; 40,320; 40,885
a 41,692 trati Choceň – Týniště n. O. – Velký osek
PS06 PZS v km 41,692

Vypnutí zdrojů

2203