


R88 - ČEZ

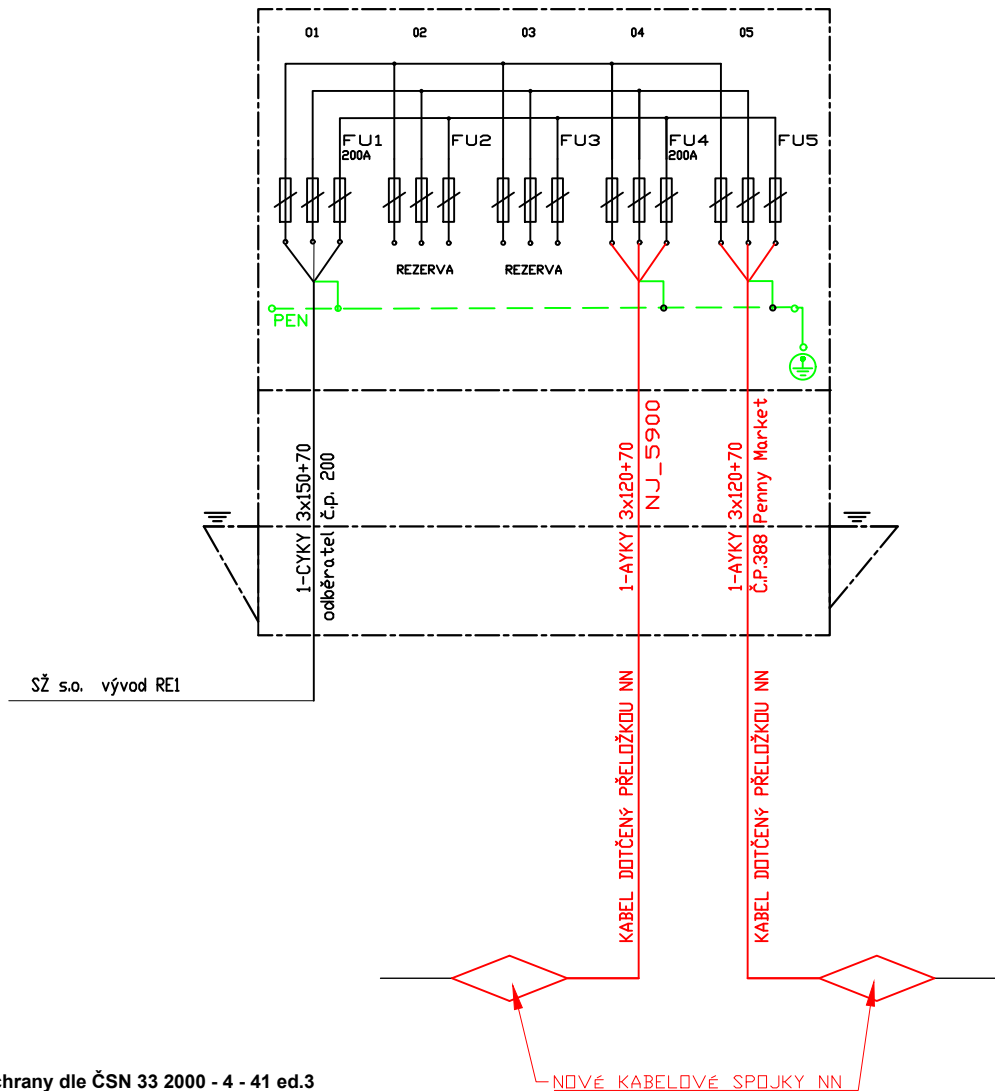

Prostředky základní ochrany dle ČSN 33 2000 - 4 - 41 ed.3

- kryty dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Příloha A, článek A.2
- izolací dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Příloha A, článek A.1

Ochrana při poruše dle ČSN 33 2000 - 4 - 41 ed.3

- automatickým odpojením v případě poruchy dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.3.2
- proudovým chráničem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 415.1
- doplňujícím ochranným pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 415.2

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
01	03/2023	DOKUMENTACE PO PŘIPOMÍNKÁCH	-

Název stavby/akce:	Kopřivnice ON - rekonstrukce části výpravní budovy			Označení (S-kód): S-3822/2021
Název části:	D.2.3. TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ			Označení zhotovitele: 21005
Název objektu:	D.2.3.6.2. Přeložka přípojky NN			Označení části: D.2.3.6.2.
Název přílohy:	SCHÉMA PROPOJENÍ NN			Označení objektu/komplexu: SO 33-71-70
Název dílčí části přílohy:				Číslo přílohy: D.2.3.6.2 - 03
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:	Paré:	
Moravskoslezský	Kopřivnice (599565)	2171F1		
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:	
DSP+PDPS	03/2023	1 x A4		

S-kód:										Stupeň dokumentace:				Část:		Objekt:										Podobjekt:			Příloha:				Revize:									
S	-	3	8	2	2	2	0	2	1	-	D	U	S	P	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

[Prostor pro další informace]