


KOMPAKTNÍ POJISTKOVÝ PILÍŘ

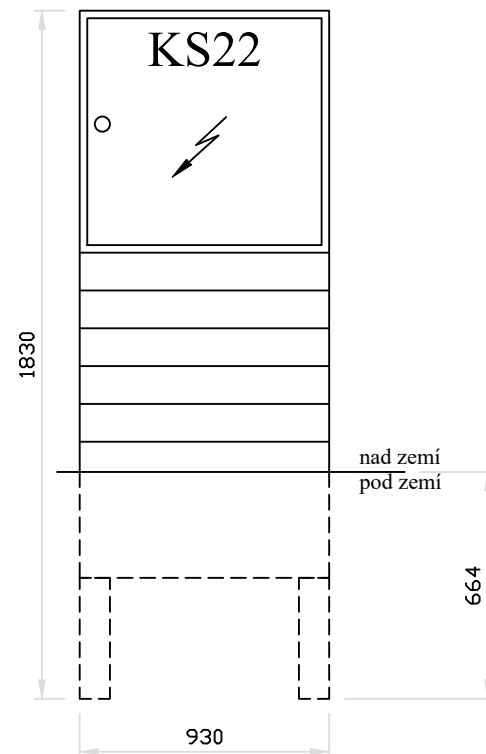

## POZNÁMKA:

rozvodná síť: - 3PEN, 50Hz, 400V, TN-C  
ochrana před nebezp. dot. nap. - samočinným odpojením od zdroje  
ochrana zvýšená: -  
ochrana před NDŽČ: izolací  
provedení: zapouzdřená, polykarbonátová rozvodnice, rozměr. 930x1830x250  
Krytí: IP44/00  
přívod: zdola  
vývody: dolu

Jiná ověření:				Paré:			
Orientační schéma:				Razítko oprávněné osoby:			
Revize:				Datum:			
Popis:				Kontroloval:			
Stavebník/Investor:				Správa železnic, státní organizace			
Adresa:				Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1			
Zástupce investora:				Stavební správa východ			
Adresa:				Nerudova 1, 779 00 Olomouc			
Zhotovitel díla:				JM YARD service s.r.o.			
Adresa:				Suderova 2024/8, Ostrava- Mariánské Hory, 709 00			
Kontakt:				T: +420 553 401 331 E: markova@jmyardservice.cz			
Zhotovitel části/objektu:				Projekt HTL,s.r.o.			
Adresa:				Pohraniční 27, 703 00 Ostrava-Vítkovice			
Kontakt:				T: +420 553 034 235 E: htl@projekthtl.cz			
Hlavní projektant (HIP):				Ing. Jana Marková			
Specialista:				Ing. Vít Kaplan			
Název stavby/akce:				Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín			
I. Rekonstrukce dílenského zázemí MES Český Těšín				Označení investora: S-2004/2022			
Název části:				D.2. STAVEBNÍ ČÁST			
Název objektu/dílčí části:				SO 07 Elektrické silnoproudé a slaboproudé rozvody			
Název přílohy:				Schéma pojistkového pilíře KS22			
Název dílčí části přílohy:				-			
Odpovědný projektant:				Zpracovatel přílohy:			
Ing. Vít Kaplan				Ing. Jiří Záškodný			
Kraj:				Katastrální území:			
Moravskoslezský				Český Těšín (598933)			
TUDU:				2501J1			
Smluvní datum zpracování:				13.1.2023			
Označení investora:				Stupeň dokumentace:			
S - 2 0 0 4 2 0 2 2				P D P S D 2 S O 0 7			
Podobnost:				Příloha:			
-				2 1 0 3			
Revize:				P 0 1			