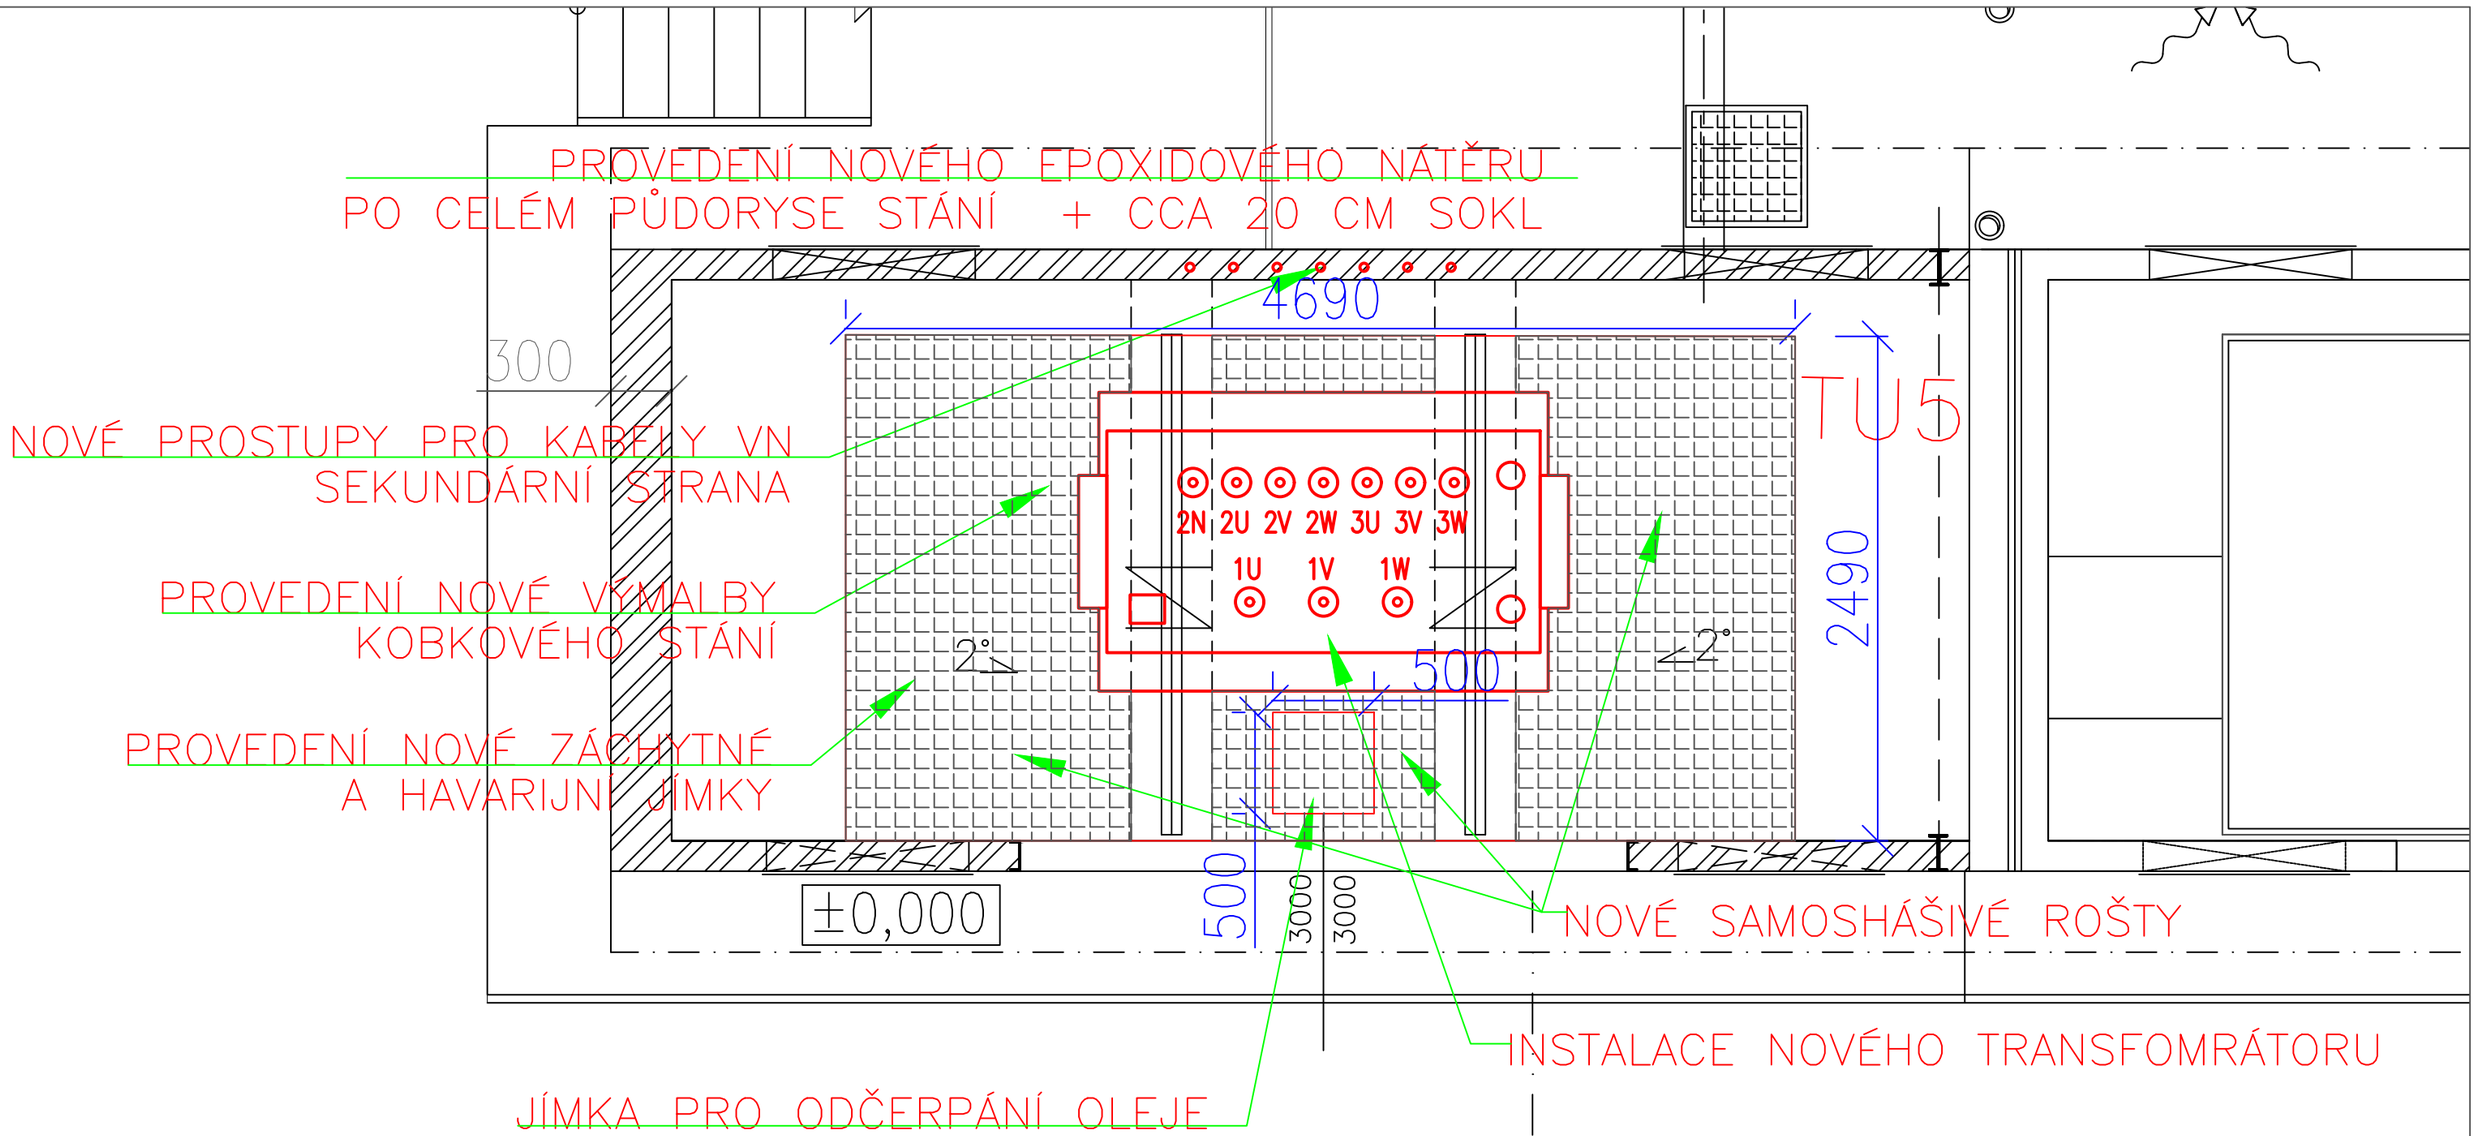

PROVEDENÍ NOVÉ ZÁCHYTNÉ JÍMKY:

PARAMETRY

PŮDORYS : 4,69 * 2,49 = CCA 12M2
HLOUBKA : 0,60 M
JÍMKA PRO ODČERPÁNÍ OLEJE V ROZMĚRU : 0,5 X 0,5 X 0,3M

OBJEM ZÁCHYTNÉ, HAVARIJNÍ JÍMKY : CCA 7,2 M3

REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA

OBJEDNAVATEL PROJEKTU:	SŽDC	SŽDC s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc		
HIP:	Ing. Jan Slivka		Zhotovitel projektové dokumentace:	Výtisk číslo:
ODP. PROJ:	Ing. Jan Slivka		**SB projekt s.r.o.** Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín	
VYPRACOVAL:	Ing. Jan Slivka			
KONTROLOVAL:	Ing. Jan Slivka			
Stavba: Stavba V. Opravy silnoproudých zařízení trakčních napájecích stanic			Archivní číslo: 1806176-01_03.dwg	
Část: Oprava trakčních transformátorů TU4, TU5 na TNS			Formát: A3 / Datum: 11/2018	Měřítko: -
Název přílohy: DISPOZICE STÁNÍ TU5			Stupeň PD: PS / Část:	Příloha: 08