Typové řezy uložení kabelů (M 1:50):

pod železniční tratí :

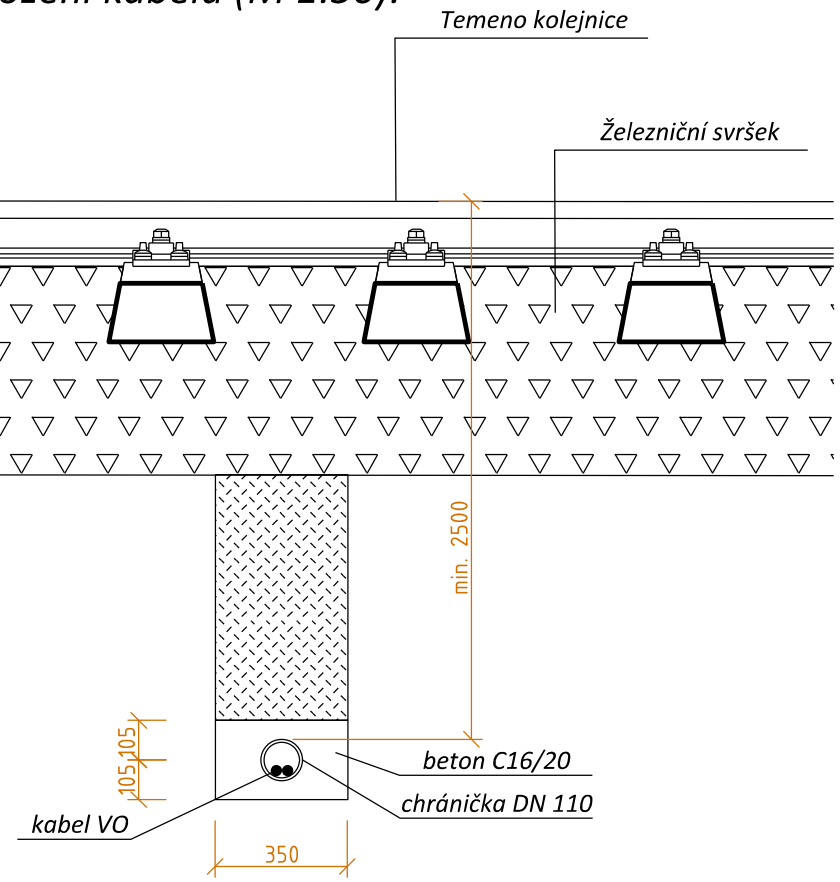

var. č. II :
Protlak pod kolejemi
krytí chráničky min. 1,5m
od pláně žel. spodku

Typové řezy uložení kabelů (M 1:20):

ve volném terénu :

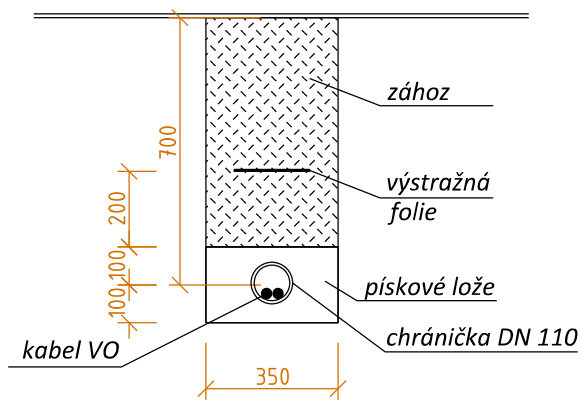

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	31.10.2024	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Jindřich Kašpar

Název části:	Rozvody osvětlení		Označení části: **D.2.3.6**
Název objektu/dílčí části:	**ŽST Milotice nad Opavou, venkovní osvětlení**		Označení objektu/komplexu: **SO 11-86-01**
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	D. Dokumentace objektů 3. Řez uložení kabelů		Číslo přílohy (typ/pořadí): **3.**
Odpovědný projektant: Ing. Jindřich Kašpar	Zpracovatel přílohy: Rostislav Tatýrek	Měřítko: - Formáty: A3	Stupeň dokumentace: **DSP**
Kraj: Moravskoslezský	Katastrální území: Milotice nad Opavou a Zátor	TUDU: 2191 K1	Smluvní datum zpracování: **31.10.2024**

Označení investora: | Stupeň dokumentace: | Část: | Objekt: | Podobjekt: | Příloha: | Revize:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

[Prostor pro další informace]