



ULOŽENÍ POTRUBÍ POD SVAHEM-DN 200 (PVC, SN10)
 PODÉL CHODNÍKU
 M 1 : 25

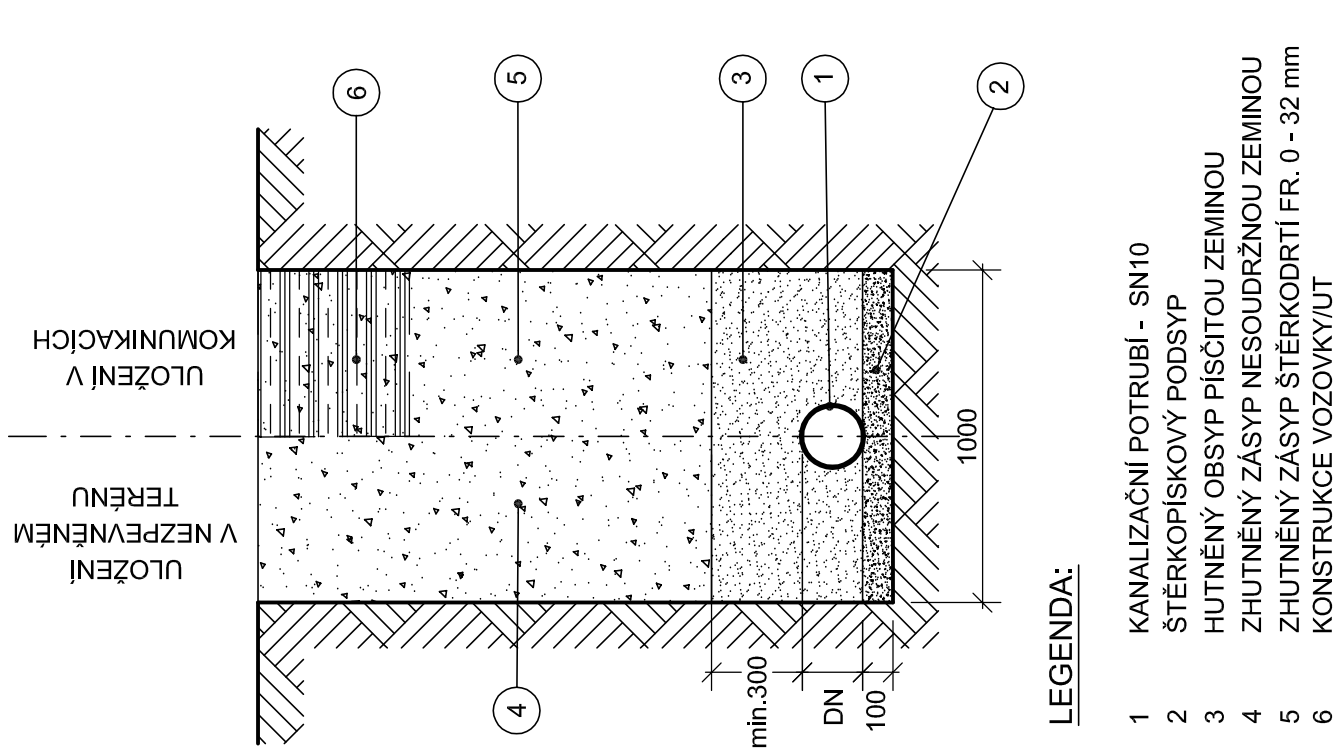

LEGENDA:

- | | |
|---|---|
| 1 | KANALIZAČNÍ POTRUBÍ - SN10 |
| 2 | ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP |
| 3 | HUTNĚNÝ OBSYP PÍSCITOU ZEMINOU |
| 4 | ZHUTNĚNÝ ZÁSYP NESOUDRŽNOU ZEMINOU |
| 5 | ZHUTNĚNÝ ZÁSYP ŠTĚRKODRTÍ FR. 0 - 32 mm |
| 6 | KONSTRUKCE VOZOVKY/UT |

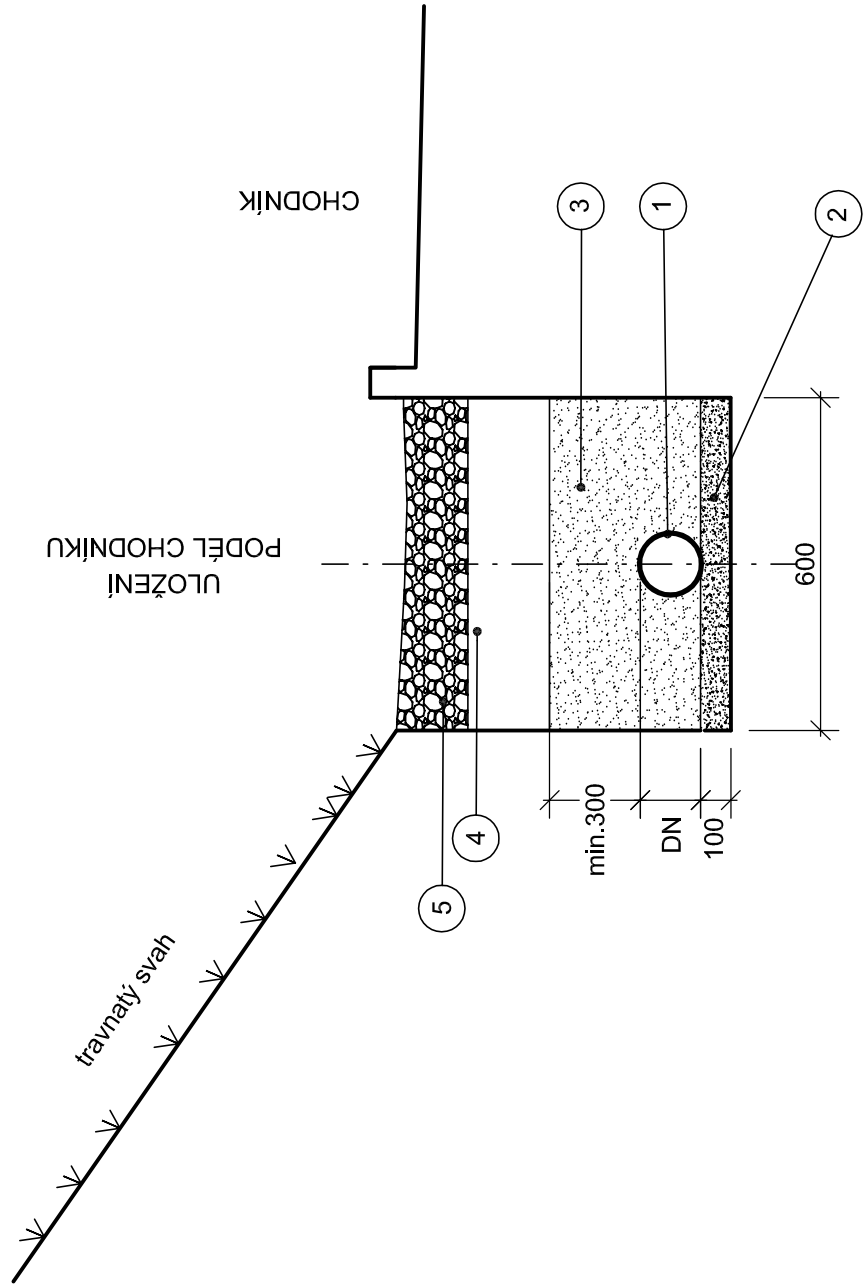

LEGENDA:

- 1 KANALIZAČNÍ POTRUBÍ DN200 - SN10
- 2 ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP
- 3 HUTNĚNÝ OBSYP PÍŠČITOU ZEMINOU
- 4 ZHUTNĚNÝ ZÁSYP NESOUDRŽNOU ZEMINOU
- 5 KAMENNÝ POSYP KAMENIVO 32-63mm, cca
tl.150mm

[illegible]