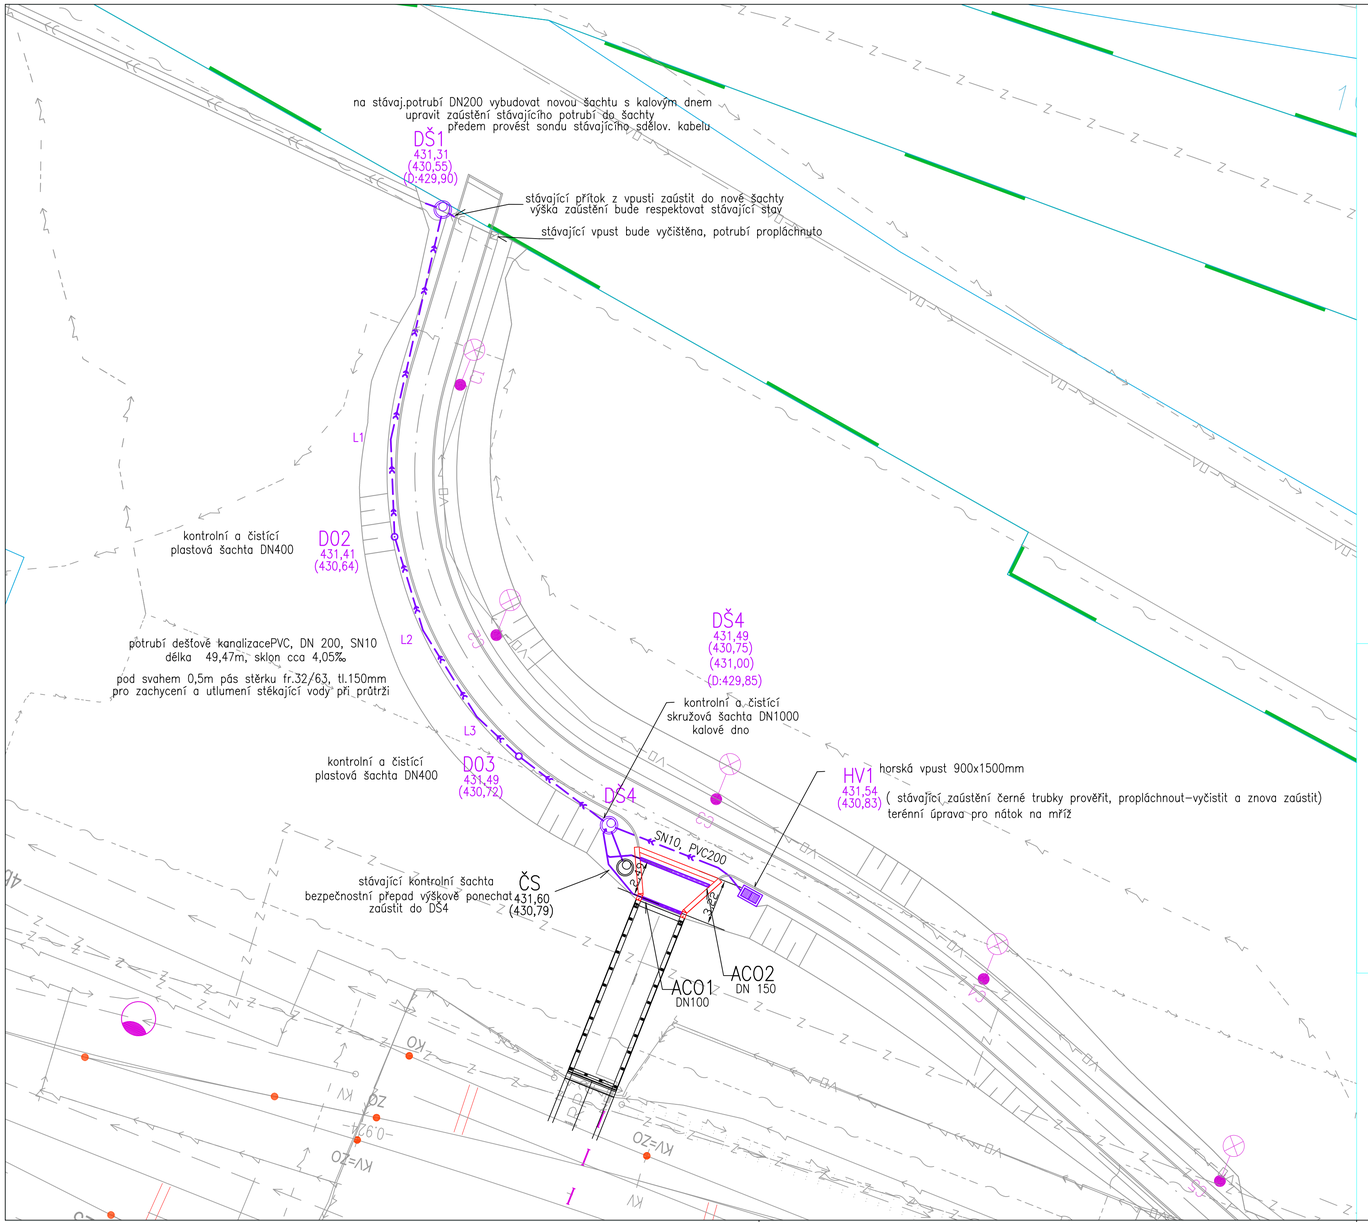

LEGENDA:

	nové odvodnění DN100-200, PVC, SN10
L1, L2, L3	oblouky na řadu 15°, PVC 200, SN10
HV1	nová horská vpust 900/1500mm
UVx	uliční v pust s košem na bahno
ACO1, ACO 2	odvodňovací žlab bez spádu, s odtokem do desky v čele DN100/DN150
DŠ1, DŠ4	kanalizační dešťová revizní skružová šachta s kalovým dnem
D02,D03	kontrolní plastové šachty DN400 na potrubí DN 200
ČS	stávací přečerpávací kontrolní šachta – nebude stavbou dotčena – vyústění z šachty zachovat v původní výšce
VO	stávající VO kabely
	stávající slaboproudé kabely
	stávající kanalizace
	stávající vodovodní řad
	stávající elektrokabely
	pásmo dráhy

Vytýčení:

BOD	souřadnice X	souřadnice Y
DŠ1	X =-858485.2358	Y =-1009461.8865
DŠ4	X =-858473.5521	Y =-1009505.1546
D02	X =-858488.6241	Y =-1009484.8867
D03	X =-858479.8882	Y =-1009500.3040
HV1	X =-858463.6330	Y =-1009510.1126
L1	X =-858488.8928	Y =-1009478.0478
L2	X =-858486.6333	Y =-1009491.4482
L3	X =-858482.8518	Y =-1009497.5286

sfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Jiná ověření:

Ostatní:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Ing. Blanka Matoušková
2024.10.07
14:26:06
+02'00'

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	30.10.2024	Čistopis	PK

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**	SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	
Zhotovitel díla:	**VINCONSULT s.r.o.**	ViN inženýrská projektová kancelář
Adresa:	Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4	
Kontakt:	T: +420 241 104 010 E: e-mail: info@vinconsult.cz	
Zhotovitel objektu:	**VINCONSULT s.r.o.**	ViN inženýrská projektová kancelář
Adresa:	Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4	
Kontakt:	T: +420 241 104 010 E: e-mail: info@vinconsult.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Pavel Kormaňák	Specialista: Ing.Blanka Matoušková

Název stavby/akce:	**PRODLOUŽENÍ PODCHODU V ŽST CHODOV**	Označení investora: S632000089 Označení zhotovitele: 70521.1-2
Název části:	Mosty	Označení části: D.2.1.6
Název objektu/dílčí části:	**Žst. Chodov, Kanalizační přípojka**	Označení objektu/komplexu: **SO 01-31-01**
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	Situace stavby ---	Číslo přílohy: **2.002**
Odpovědný projektant: Ing.Pavel Kormaňák	Zpracovatel přílohy: Ing.Blanka Matoušková	Měřítko: 1:200 Formáty: 8 x A4 Stupeň dokumentace: **DUSP**
Kraj: Karlovarský	Katastrální území: Dolní Chodov 652 172	TUDU: 0101 B1 Smluvní datum zpracování: **30.10.2024**

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 3 2 0 0 0 0 8 9	D U S P	0 2 1 6	S O 0 1 3 1 0 1		2	0 0 0