
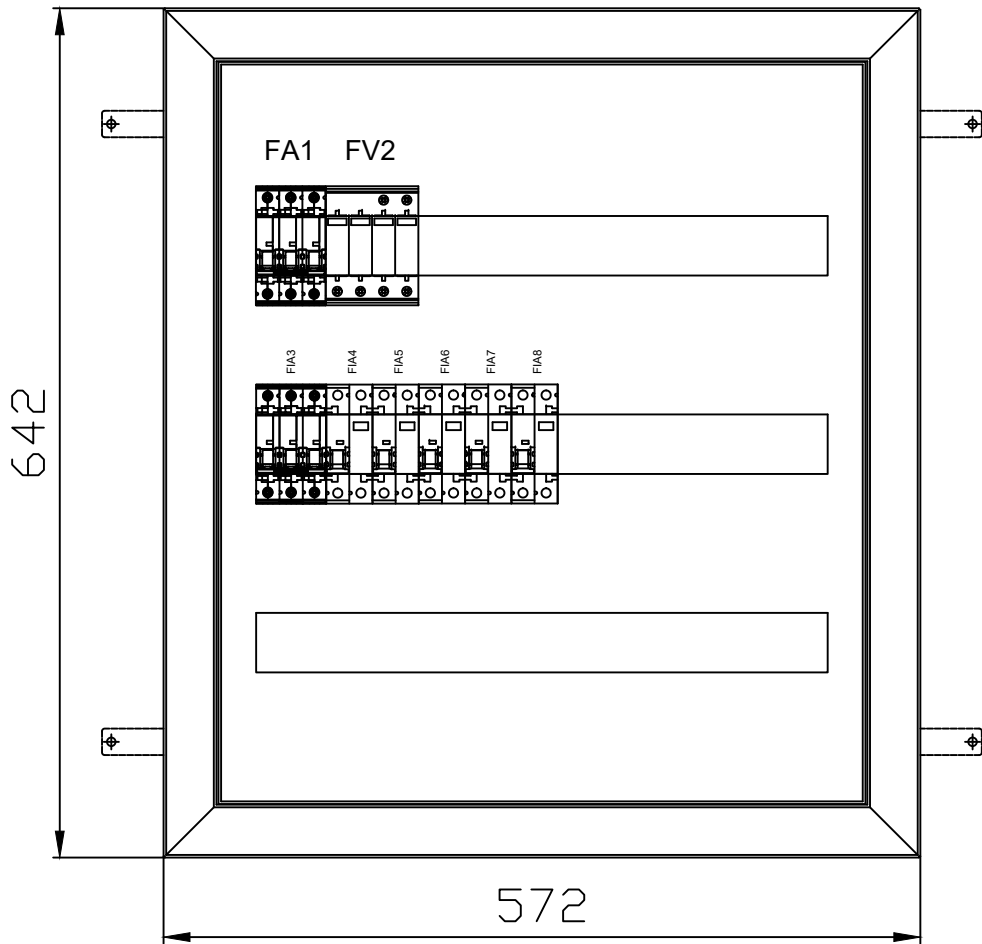


			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

	JICOM, spol. s r.o. Jarní 1116/50 614 00 Brno
---	---

	SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 26 611 36 Brno
---	---

OBJEDNAVATEL:	Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	24 SILNOPROUD	VEDOUcí PROF. SKUPINY ING. JAN ZÁŘECKÝ	GENERÁLNÍ ŘEDITEL ING. KAMIL CHMELA	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY ING. JAN ZÁŘECKÝ <i>Galuch</i>		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO ING. JAN ZÁŘECKÝ	NAVRHL, VYPRACOVAL ING. DANIEL ŠMEHLÍK	KONTROLOVAL ING. PETR KORTYŠ
KRAJ : VYSOČINA		POVĚŘENÝ OÚ : HERÁLEC		STUPEŇ : PDPS
Herálec - budova výpravny SO 01 Elektroinstalace			ZAK. ČÍSLO 21143-01-0523	ARCH. ČÍSLO 2023240002
			MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ
Rozvaděč R-spol			DATUM: 10/2024	
			ČÁST DOKUM. D.2.2.1	PŘÍLOHA 10



POZNÁMKA 1 :

Provedení : Oceloplechová zapuštěná rozvodnice 3x24, plné dveře R-spolek (642 x 572 x 147 v / š / h)
např. RZB-Z-3S72

Krytí : IP 30
Nátěr : RAL 9003 bílá
Přívod : vrchem/spodem
Vývody : vrchem/spodem
Ochrana při poruše : automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Napěťová soustava : 3NPE AC 50Hz 400V/TN-C-S



SUDOP BRNO

Název výkresu

Rozvaděč R-spolek. - pohled

Výkres :

R-spolek.

List : 1

Listů : 2

