


Rozváděč RSC

Rozváděč: xEnergy Basic (Profi Plus)
 Poloha: POD omítkou (3-dílný systém)
 Stupeň krytí: IP54
 Požární klasifikace: Žádná
 Dveře: Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
 Vnější rozměry: 435 x 760 x 187 (Šířka x Výška x Hloubka)
 Vnitřní rozměry: 320 x 650 (Šířka x Výška)
 Výklenek: 410 x 735 x 180 (Šířka x Výška x Hloubka)
 Podstavec: Žádný
 Vnitřní členění: Jeden rám šířky 320mm.
 Konstrukce: Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice BPZ-MSW.

Maximální ztrátový výkon pro rozváděč:	Pmax:	57,0 W
Ztrátový výkon instalovaných přístrojů:	Pv1 (přístroje):	29,5 W
Ztrátový výkon vodičů:	Pv2 (vodiče):	14,1 W
Koeficient zohledňující soudobost:		0,7
Celkový ztrátový výkon v rozváděči s ohledem na koeficient soudobosti:	Pv (soudobý):	21,4 W
Ověření oteplení:	Pv < Pmax VÝHOVUJE	

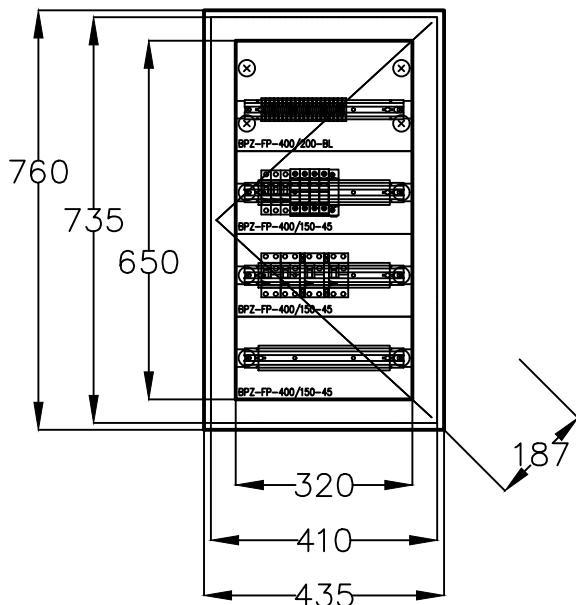

* Rozmístění zařízení je pouze informativní.

KRESLIL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Lukáš BOBEK <i>Projekční a inženýrskáinnost</i> I : 87240718 Tel: +420 775148939 e-mail: lukasbobek@email.cz	
D. Bouda	Ing. V. Kaplan	Ing. Petr Voznica		
NÁZEV AKCE: Rekonstrukce výpravní budovy v užst. Bohumín Investor: Správa železnic,s.o.,Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 Místo: k.ú. Nový Bohumín, par. . 2581, obec: Bohumín			FORMÁT	A4
NÁZEV VÝKRESU Rozvaděč RSC			DATUM	KV TEN 2023
			.KOPIE	
			STUPEŇ PD	PDSPS
			MÍTKO	ÍSLO VÝKRESU
			-	E-24

