



EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

SAGASTA s.r.o.  
Květa Hanischová  
Novodvorská 1010/14  
14200 Praha

Třebíč, 23.03.2022

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)  
ve vlastnictví EG.D, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti**

Investor stavby: Správa železnic, státní organizace  
Název stavby: Oprava trati v úseku Luka nad Jihlavou – Jihlava – II.  
etapa  
Místo stavby: KÚ Hruškové Dvory (648698), Jihlava (659673),  
žadatelem vyznačené zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení  
distribuční soustavy, vlastněném a provozovaném společností EG.D, a.s.,  
a **není vyjádřením pro územní a stavební řízení.**

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení NN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy uděluje EG.D, a.s. (dále jen EGD). S podáním žádosti o souhlas, prosím, předložte projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem umístění stavby a vedením NN (v ochranném pásmu). Žádost podejte elektronicky na [www.egd.cz](http://www.egd.cz) – **Souhlas s činností a stavbou v ochranném pásmu.** Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit

**EG.D, a.s.**

Poskytování informací k  
sítím  
Riegrova 348/78  
674 01 Třebíč  
[www.egd.cz](http://www.egd.cz)

Dana Hudečková  
T +420-56860-4438  
[dana.hudeckova@egd.cz](mailto:dana.hudeckova@egd.cz)

Naše značka  
D8626-26173582

Sídlo společnosti:  
Lidická 1873/36  
Černá Pole  
602 00 Brno  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Brně, v oddílu B, vložce 8477  
IČ: 280 85 400  
DIČ: CZ28085400

veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců EGD. **Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Michal Jelínek**, tel.: 56756-4631, mail: [michal.jelinek@egd.cz](mailto:michal.jelinek@egd.cz).
2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
3. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
4. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD **800 22 55 77**.

## **Kontakty správců zařízení:**

### **VN+NN:**

Regionální správa, Miroslav Zvěřina, tel.: 56756-4603,  
mail: [miroslav.zverina@egd.cz](mailto:miroslav.zverina@egd.cz)

## **Vyjádření má platnost do 18.03.2024.**

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v příložené situaci s informativním zákresem sítě.

Do příložené a námi orazítkované situace jsme **informativně** zakreslili:

- zeleně plně podzemní vedení NN
- polygon s černým obrysem podzemní chránička
- fialově plně zrušené podzemní vedení

## **Při vytyčení trasy zařízení a ke všem dalším, souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.**

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa či změnu příkonu, můžete podat žádost elektronicky na [www.egd.cz](http://www.egd.cz).



S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.




001

EG.D, a.s.  
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí

# Informativní zákres sítí **elektro** k žádosti 26173582

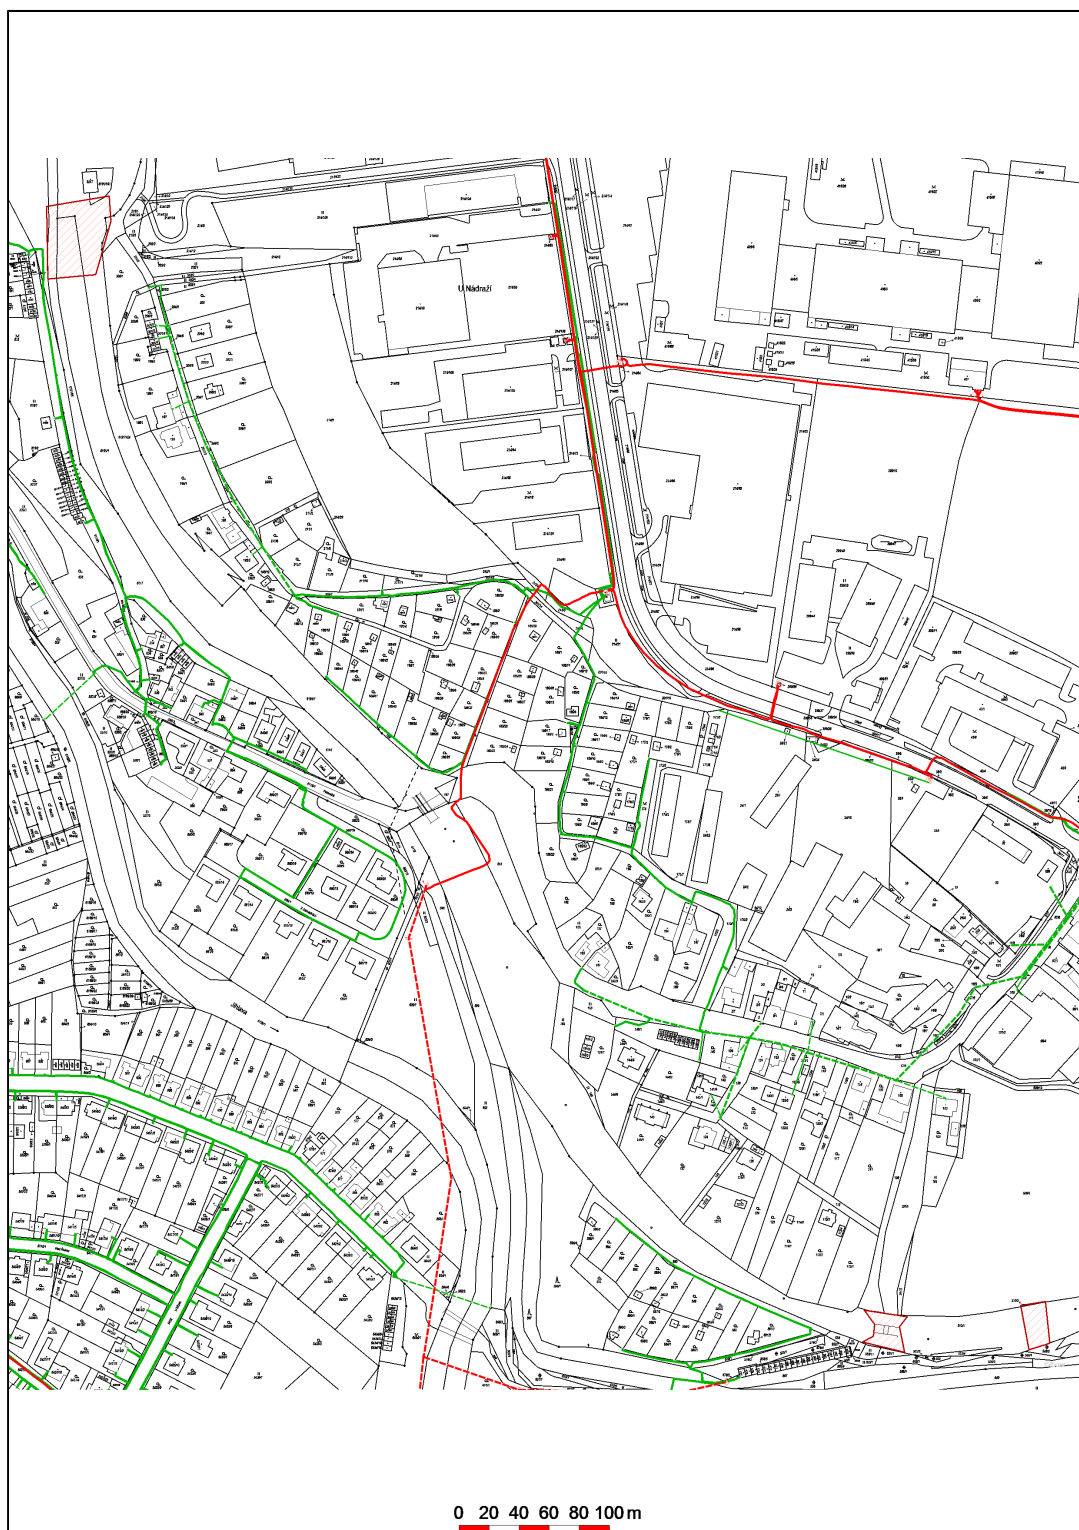

Datum 18.03.2022

**eg·d**

001

EG.D, a.s.  
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno