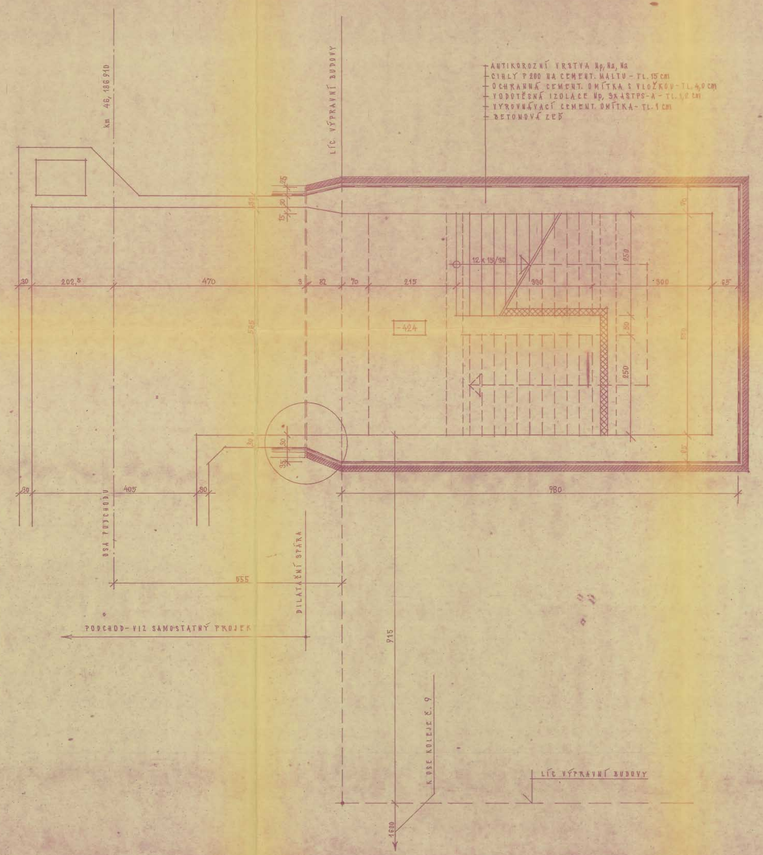

DETAIL DILATAČNÍ SPÁRY - 1:10

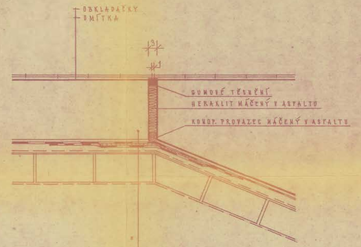

- BETONOVÁ ZEĎ
- CEMENT. POTĚR - TL. 1 cm
- 1 x ASTFS - A - TL. 0,4 cm - PÁS Š. R. 100 cm
- DUNOVÝ PÁS - TL. 1 cm - 1 = 50 cm SE SKOSENÝMI OKRAJI
- 3 x ASTFS - A - TL. 1,2 cm
- CEMENT. DMÍTKA - TL. 4 cm S VLOŽKOU Z DRÁT. PLETIVA
- ŠKRÁBANÁ Z CIMENT. P 200 NA CEMENT. MALTĚ - 10 cm
- ANTIKOROZNÍ NÁTĚR Ap, Ka, Ks

POZNÁMKA: DO BETONŮ VMĚ SKLONITOSTI IZOLACE JE NUTNO POUŽÍT VYSOKOPECNÍHO CEMENTU

DETAIL DILAT. SPÁRY VE SPODNÍ DESCE - 1:10

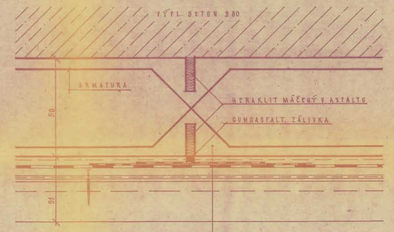

- BETONOVÁ DESKA
- CEMENT. DMÍTKA S DRÁT. VLOŽKOU - TL. 4 cm
- 1 x ASTFS - A - TL. 0,4 cm - PÁS Š. 100 cm
- DUNOVÝ PÁS - TL. 1 cm - 1 = 50 cm SE SKOSENÝMI OKRAJI
- 3 x ASTFS - A TL. 1,2 cm
- CEMENT. MAZANINA - TL. 4 cm
- ANTIKOROZNÍ NÁTĚR - Ap, Ka, Ks, A 466, Ma TL. 0,4 cm
- VYROVNÁVACÍ POTĚR - TL. 0,4 cm
- PODKL. BETON B 150 S DRÁT. VLOŽKOU - TL. 20 cm

ODPOV. INŽ. PROJEKTANT STAVBY	ING. PR. SLOBŽEK		STÁTNÍ ÚSTAV DOPRAVNÍHO PROJEKTOVÁNÍ V PRAZE
OKR. PROJ. OR. ÚSTAV PROV. ROZV.	DENKS		STŘEDISKO 75
KAMENÁ, VYPRACOVAL	ZÁNI		PRAHA 9, SKLONĚNÁ
KRESLIL, PŘAL	KATAJ		
PŘEDKONAL	DEDEK		VEDOUCÍ PROJEKTU ing. PEŠEK
TECHNICKÝ KONSULT.	ING. NAŠÍLEK		
OBJ. ŠTÚ ŠTÚ ŠTÚ ŠTÚ	OPP MOST	MOST	FORMÁT A 4
INVESTOR ČSAD - DOPRAVNÍ ZÁVOD 040 V MOSTĚ			DATUM 4. 2. 1969
KORIDOR INŽ. ZAŘÍZENÍ V MOSTĚ			Č. 9.3.
VÝPRAVNÍ BUDOVA MOST			ČÁSTI ZAKÁZKY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
			1:10 1:50
DIL. ČÁST „A" - NAPOJENÍ PODCHODU	ČÁSTI DOKUM. OBJ. 215		Č. VÝKR. 73/50·0·14