DIL. ČÁST - B -

DIL. ČÁST - D -

ZPŮSOB ZAKRYTÍ KANÁLKU

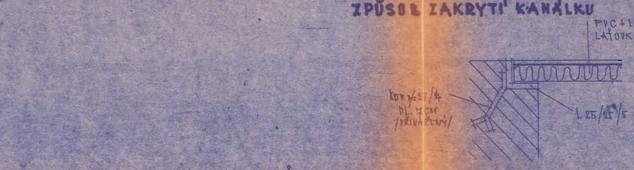

POZNÁMKA:

VYZTUŽ Z PILÍŘŮ ZATAŽENA DO BETONOVÝCH STĚN
BET. STĚNY NUTNO BETONOVAT SPOLEČNĚ S PILÍŘI (BEZ PRAC. SPÁRY)

KANÁLKY V DOPRAVNÍ KANCELÁRI A KOZEL. ÚSTŘEDNĚ KRYTY LAŤOVKOU S NALEPENÝM PVC

PILÍŘE NUTNO BETONOVAT SOUČASNĚ SE SUTERÉNNÍ ZDÍ (BEZ PRACOVNÍ SPÁRY)

VE VÝŠCE 270 NAD PODL. ZAHUDNIT 30 PÁSEK 10MM AL. PÁSY 3m-450 (8x)

PILÍŘE NUTNO BETONOVAT SOUČASNĚ SE SUTERÉNNÍ ZDÍ (BEZ PRACOVNÍ SPÁRY!)

VÝNĚTÍK OTEVŘ. KVYTÁŘENÍ VĚTRAT DO ČÁSTI "D"

ROZVADĚČ RS 60/100/30 (105)

- ELEKTROINST. Rz, RS

OPRAVA - VZDUCHOTECHNIKY 20. 5. 1973

3

ODBOR. PROJEKTANT STAVBY	INŽ. K. SLOUKA	STÁTNÍ ÚSTAV DOPRAVNÍHO PROJEKTOVÁNÍ V PRAZE
ODP. PROJ. OBJEKTOVÉHO SOUB.	ŘEŘEK	
HLAVNÍ VEDOUCÍ PROJ.	TEXT	ODDĚLENÍ 06
VEDOUCÍ PROJ.	ING. ŠIMÍNKOVÁ	PRAHA 9, SOKOLOVSKÁ
PROJEKTOVAL	ŘEŘEK	
TECHNICKÝ POZOROVATEL	INŽ. MAŘEK	VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ING. ŠIMÍNKOVÁ
KRAJ. SEISMOLOGICKÝ	ODP. MOST	KVĚT
VYPRACOVAL	INŽ. MAŘEK	KONTROLOVAL
		DATUM 10. 2. 1969
KORIDOR INŽEN. ZAŘÍZENÍ MOSTU		DOK.
VYHRAVNÍ BUDOVA MOST		ČÍSLO ZAKÁZKY 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
		1:50
DÍL. ČÁST „C" - 1. PODLAŽÍ OBJ. 215		ČÍSLO VÝKR. 73/50-D-25 A