


Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

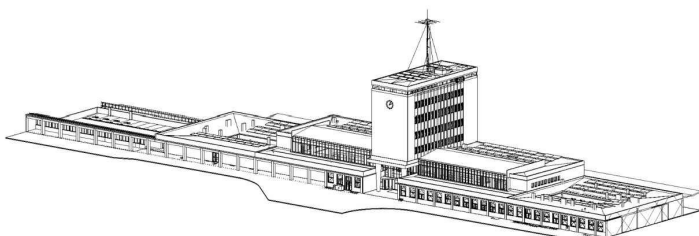


Podpis:

Datum:

| Revize: | Datum: | Popis: | Kontroloval: |
|---------|--------|--------|--------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Stavebník/investor | Správa železnic, státní organizace | |
| Adresa: | Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 | |
| Zástupce investora: | Stavební správa západ | |
| Adresa: | Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9 | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| Zhotovitel stavby: Vedoucí účastník: Adresa: Kontakt: | SAGASTA-HELIKA-A8000 VB CHEB SAGASTA s.r.o. Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz | | |
| Zhotovitel objektu: Adresa: Kontakt: | SAGASTA s.r.o. Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz | |  |
| Hlavní projektant (HIP): Ing. Adam Špunda | Specialista: Ing. Esmail Salah, Ph.D. | Odpovědný projektant: Ing. Esmail Salah, Ph.D. | |

| | | | | | |
|----------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| Název stavby/akce: | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb | | | S-kód: | S631700106 |
| | | | | Zakázka: | 121 066 |
| Název části: | Parkovací a cyklo-parkovací stání pro veřejnost | | | Označení části: | D.2.1.8.2 |
| Název objektu: | Parkovací a cyklo-parkovací stání - sever Venkovní osvětlení | | | Číslo objektu/komplexu: | SO 01-51-01.05 |
| Název přílohy: | Schéma rozvaděče RVO-S | | | Číslo přílohy: | 2. 103 |
| Název dílčí části přílohy: | - | | | Paré: | |
| Kraj: | Katastrální území: | TUDU: | | | |
| Karlovarský | Cheb [650919] | 0203VI | | | |
| Dokumentace: | | | | | |
| Stupeň dokumentace: | Datum zpracování: | Formáty: | Měřítko: | | |
| PDPS | 09/2024 | 3xA4 | - | | |
| S-kód: | Stupeň dokumentace: | Část: | Objekt: | Podobjekt: | Příloha: |
| S : 6 3 1 7 0 0 1 0 6 | _ P D P S | _ D 2 1 8 2 | _ S O 0 1 5 1 0 1 | _ 0 5 | _ 2 _ 1 0 3 _ V 0 0 |

Prostor pro další informace

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|


ROZVADĚČ PDPS SO 01-51-01.05 RVO-S

| | |
|--|---|
| Napěťová soustava: | 3+N+PE, AC 50Hz, 400V / TN-C-S |
| Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí: | dle ČSN 33 2000-4-41 automatickým odpojením od zdroje |
| Místo instalace: | vnitřní prostředí AB5 |
| Napájecí síť typu: | základní (nezálohovaná) |
| Příkon instalovaný (kW): | 2 |
| Jmenovitý proud přípojníc (A): | 25 |
| Zkratový proud souměrný Iks (kA): | <6 |
| Provedení rozváděče: | Plastová skříň, nástěnné provedení, požadovaná prostorová rezerva 30% plné neprůhledné dveře opatřené otočným zámkem, rozvaděč v provedení do vnitřního prostředí, rozvaděč je vybaven svorkovnicí N + PE, včetně soklu 100mm, v rámci stavby je nutné zajistit, aby nedošlo k poškození rozvaděče při provozu! |
| Velikost rozváděče-š. (mm): | 400 |
| Velikost rozváděče-h. (mm): | 200 |
| Velikost rozváděče-v. (mm): | 600 |
| Dělení: | Cu |
| Přípojnice a spojovací vodiče: | dle výrobce |
| Umístění přípojníc: | dle výrobce |
| Umístění svorkovnic: | přívod horem, vývody horem |
| Přívody a vývody kabelů: | |
| Krytí: | IP30 / IP20 (při otevřeném rozváděči) |
| Barva: | nespecifikováno (standardní dle výrobce) |
| Barva montážního panelu: | nespecifikováno (standardní dle výrobce) |

POZNÁMKA

| | | | | | | | |
|------------|--------------------------|-----------|--|-------|--------------------------------------|-----------|-----|
| DATUM | 09/2024 | AKCE | | NÁZEV | | Č.ZAKÁZKY | --- |
| TISK | 09/2024 | | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb | | | STUPEŇ | DPS |
| VYPRACOVAL | Ing. ESMail SALAH, Ph.D. | ZADAVATEL | | | | VÝKRESŮ | --- |
| SCHVÁLIL | Ing. ESMail SALAH, Ph.D. | | Správa železnic, státní organizace, Dílždná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234 | | ROZVADĚČ - PDPS_SO 01-51-01.05_RVO-S | LIST | 1 |



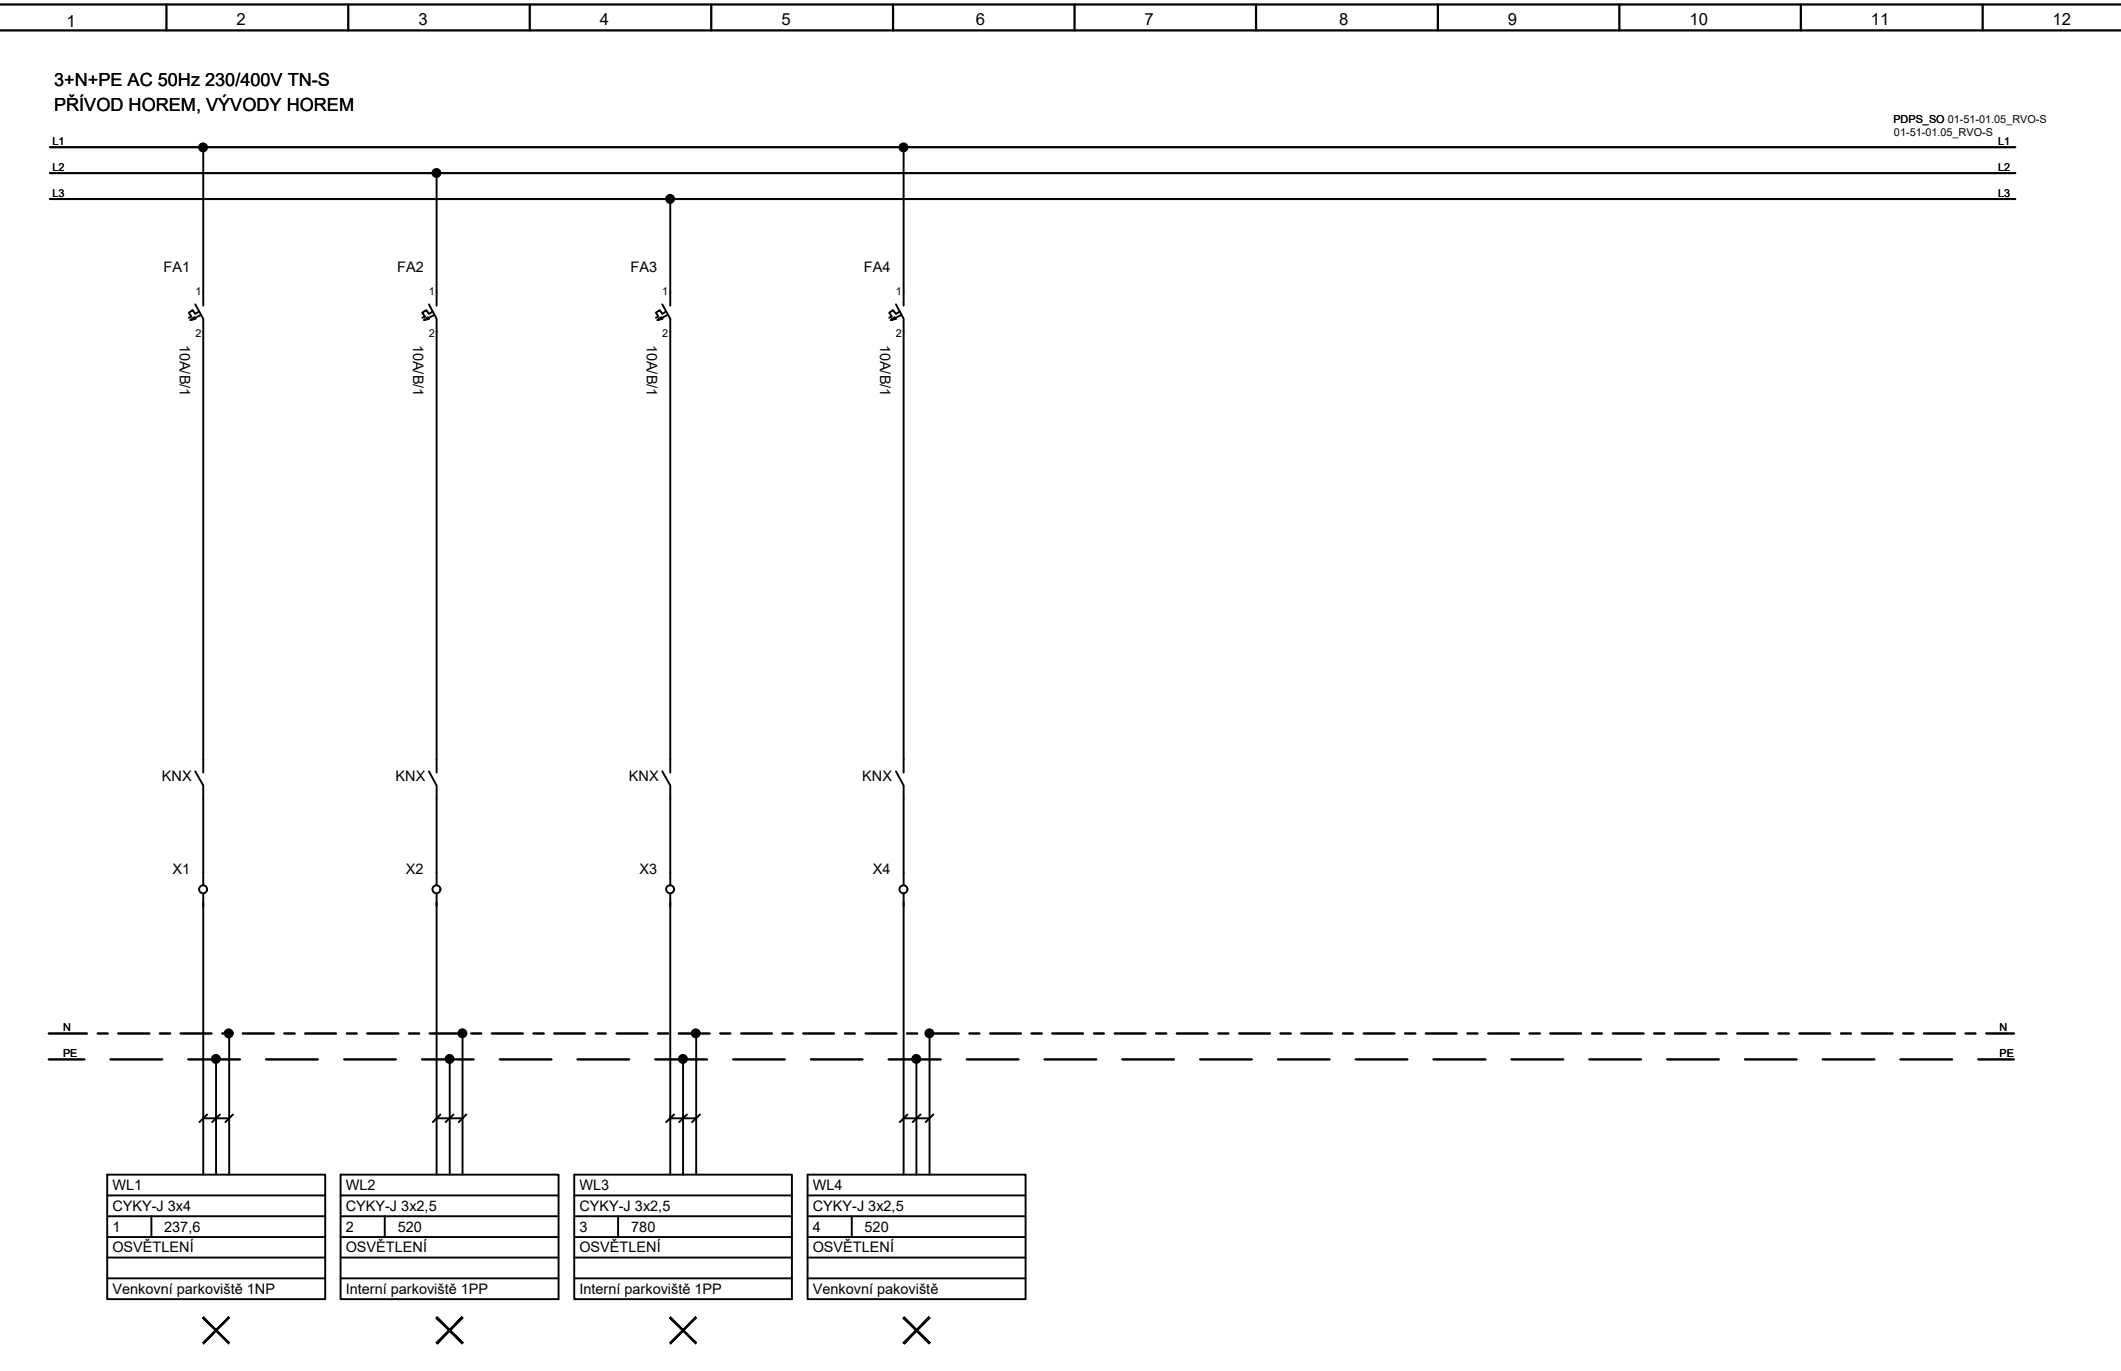

| | | | | | | | |
|------------|--------------------------|--|---|---------|---|-----------|-----|
| DATUM | 09/2024 | AKCE |  | NÁZEV | ROZVÁDĚČ - PDPs_SO 01-51-01.05_RVO-S | Č.ZAKÁZKY | --- |
| TISK | 09/2024 | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb | | STUPEŇ | | DPS | |
| VYPRACOVAL | Ing. ESMail SALAH, Ph.D. | ZADAVATEL | | VÝKRESŮ | | --- | |
| SCHVÁLIL | Ing. ESMail SALAH, Ph.D. | Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 70994234 | | LIST | | 3 | |

[illegible]