











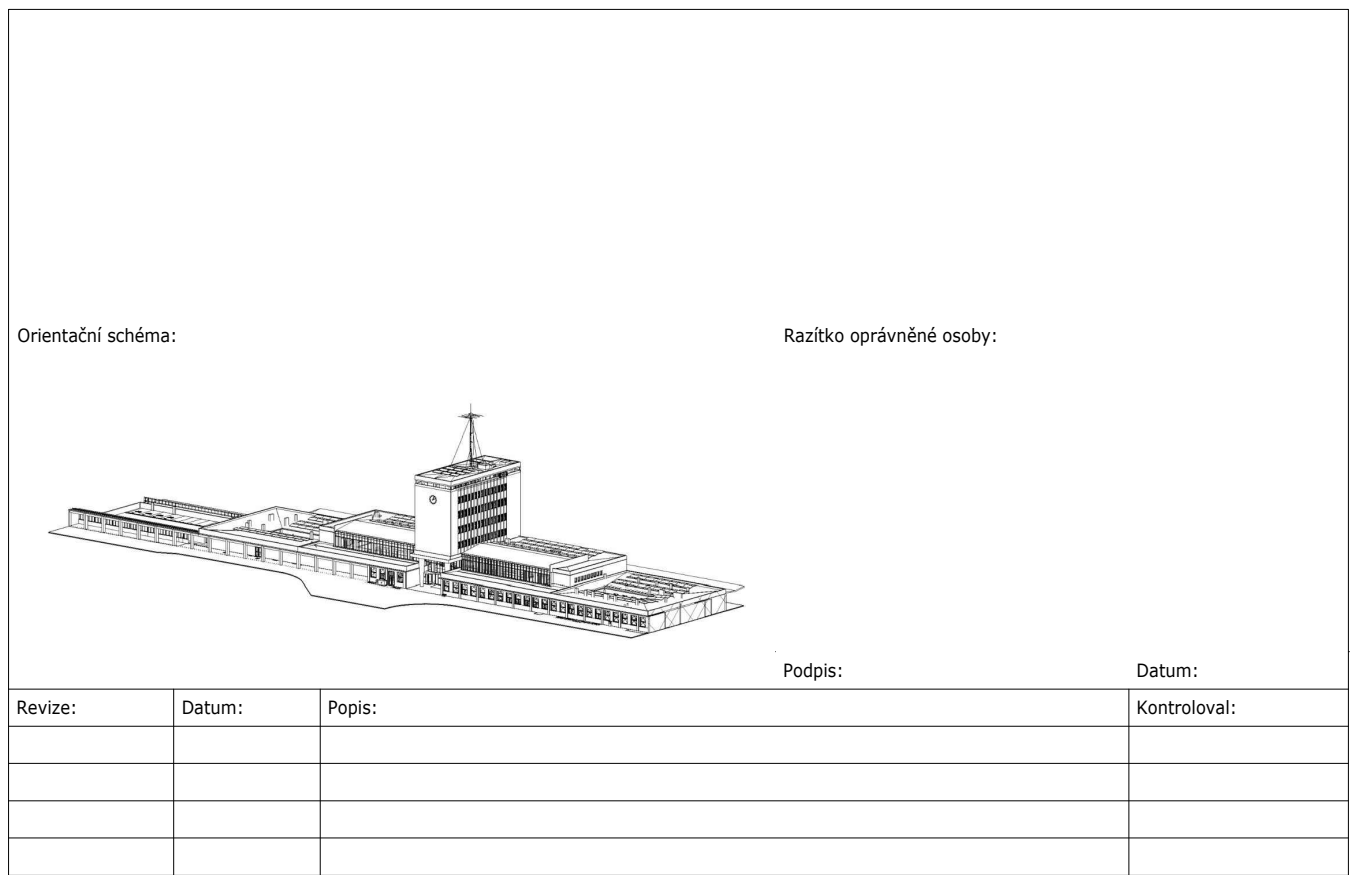


NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 + N + PE, ~ 50HZ, 400/230V, TN-C-S  
 OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKOVÉMU NAPĚTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:  
 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, HLAVNÍM POSPOJOVÁNÍM,  
 DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI - DOPLŇKOVÁ OCHRANA.

	ROZVADĚČ ENN - ZÁLOHOVÁNÝ
	ROZVADĚČ ENN - STÁVAJÍCÍ
	ROZVADĚČ ENN - NOVÝ
	ROZVADĚČ VO
	NABÍJEČÍ STANICE SŽ - 22kW
	NABÍJEČÍ STOJAN ELEKTROKOLA - 2 x ZÁSUVKA 230V/16A
	POHON BRÁNY
	DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
<	KABELOVÝ VÝVOD 230V
<	KABELOVÝ VÝVOD 400V
<	ZÁSUVKA 230V/16A, S CLONKAMI
<	ZÁSUVKA 230V/16A, SPD3, S CLONKAMI
	ZÁSUVKA 400V/16A, IP44, NÁSTĚNNÁ, PRŮMYSLOVÁ
	PODLAHOVÁ KRABICE (2X ZÁSUVKA 230V/16A + SPD3 , 2X ZÁSUVKA 230V/16A)
	PODLAHOVÁ KRABICE (2X ZÁSUVKA 230V/16A)
	ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ IP44, 2X230V/16A, 1X400V/16A, 1X400V/32A



Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:
Ing. Adam Špunda	Ondřej Fabry	Ondřej Fabry	Ondřej Fabry

Název stavby/akce:	Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb			S-kód:	S631700106
Název části:	Parkovací a cyklo-parkovací stání pro veřejnost			Zakázka:	121 066
Název objektu:	Parkovací stání - jih Silnoproudé vedení			Osazení části:	D.2.1.8.2
Název přílohy:	PŮDORYS - 1.NP			Číslo objektu/komplexu:	SO 01-51-02.03
Název dílčí části přílohy:	-			Číslo přílohy:	2. 020
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:		Paré:	
Karlovarský	Cheb [650919]	0203VI			
Dokumentace:					
Stupeň dokumentace:	Datum zpracování:	Formáty:	Měřítko:		
PDPS	08/2024	6xA4	1:100		

<i>S-kód:</i>	<i>Stupeň dokumentace:</i>	<i>Část:</i>	<i>Objekt:</i>	<i>Podobjekt:</i>	<i>Příloha:</i>
---------------	----------------------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------