


3 NPE AC 50Hz 400/230V; TN-C-S

3 NPE AC 50Hz 400/230V; TN-C-S





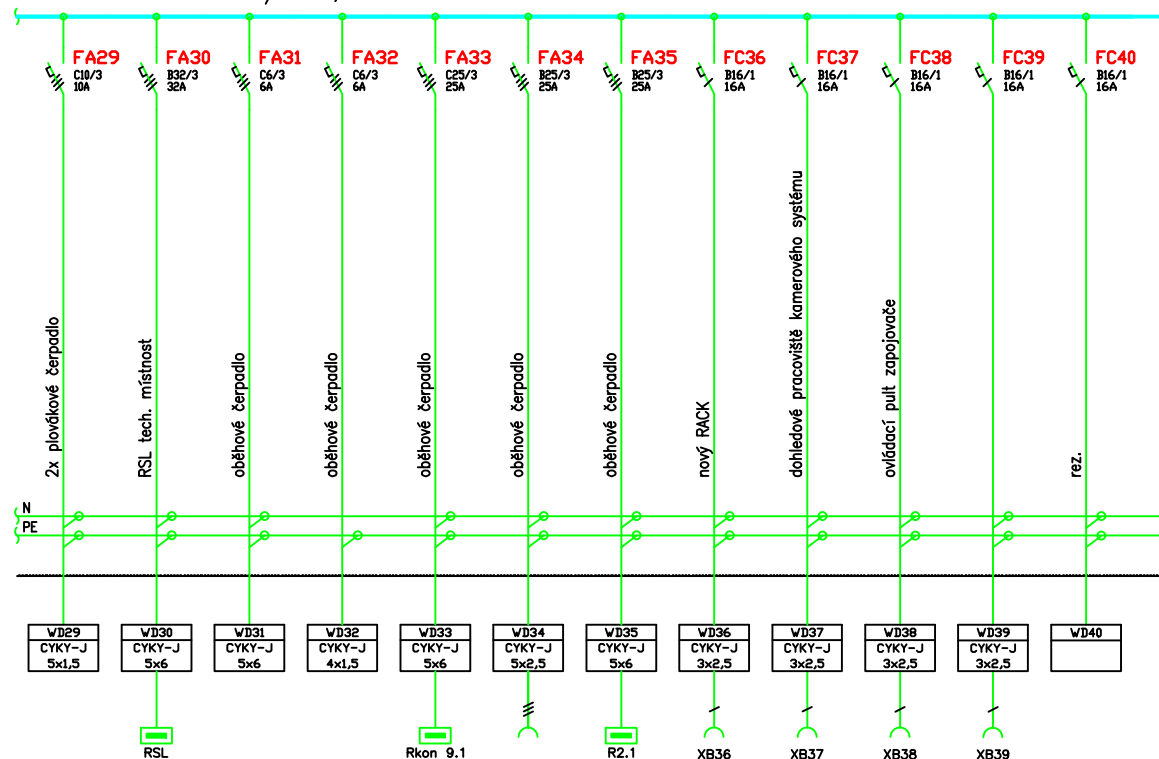


ROZVODNÁ SOUSTAVA 3+PE+N,230/400V,~50Hz,TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000 - 4 - 41 ED. 3

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

MCO MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8, 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
IDS: kje9mco
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL	 Správa železnic, státní organizace v zastoupení: Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. PAVEL ŠUDRICH 	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	Kontroloval	
ING. PAVEL ŠUDRICH 	ZDENĚK POHL 	ING. PAVEL ŠUDRICH 	
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: ČESKÝ TĚŠÍN	OBC: ČESKÝ TĚŠÍN	
<p>Přemístění technologie z provozní budovy v ŽST Český Těšín</p> <p>SO 19-15-02.2 ŽST. Český Těšín, stavební úpravy VB - zařízení silnoproudé elektrotechniky</p> <p>Rozváděč R1.1</p>		ZAK. ČÍSLO MCO	20-04-1-233-PK
		ÚČEL	ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM
		DATUM	08/2023
		FORMÁT	2 A4
		MĚŘITKO	-
		ČÁST	POŘ.Č.
		D.2.2.1	04/3