


Vysvětlivky:
FA1 jistič, 3-pólový, In=3x63A, (LTN-63B-3)
Rozvodná soustava: 3PEN stř. 230/400V, 50Hz, TN-C
Ochrana před nebezpečným dotykem: samostatným odpojením vadné části zdroje dle ČSN 3 2000-4-41 ed.3 nadproudovým prvkem. ČSN 2000-7-712 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část-712: Zařízení jednofázová a ve zvláštních objektech - Fotovoltaické (PV) systémy.

Kreslil:	Projektoval:	Autorizoval:	PDEP s.r.o.
Chalupa J.	Ing. Bernát J.	Ing. Lipovský V.	Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
	723 448 185		IČ: 17905541
			DIČ: CZ17905541
Kraj: Hlavní město Praha		Obec: Praha	Datum 5 / 2025
Investor: Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234			Zakázka č.
Název projektu:			Stupeň PD DPS
			Souř.sys.
			Formát A3
			Měřítka Číslo výkresu
			11.

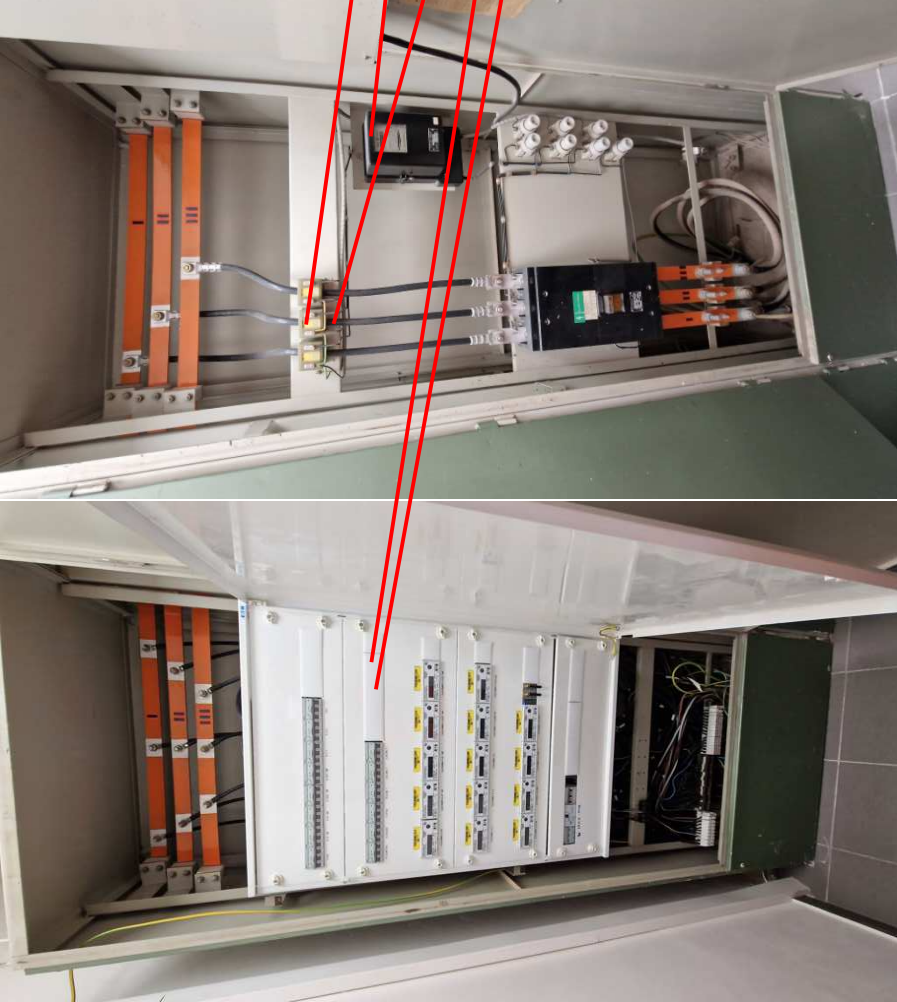

Výměna MTP
Výměna Elektroměru
Doplnění MTP
Doplnění smartmetru
Doplnění jističe pro připojení FVE