

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 15897/2025-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Veronika Fučíková

Mobil +420 702 238 237

E-mail fucikova@spravazeleznic.cz

## **„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb“**

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 5**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

#### **Dotaz č. 92:**

Ve výkazu výměr chybí zárubně pro tyto dveře

DN1.063 dveře do WC plné

DN1.064 dveře do WC plné

DN1.065 dveře do WC plné

DN1.181 dveře do WC plné

DN1.182 dveře do WC plné

DN1.183 dveře do WC plné

#### **Odpověď na dotaz č. 92:**


*Tyto dveře nemají zárubeň. Jedná se o dveře sanitárních příček, které jsou v soupisu prací obsaženy v pol. č. 311 - 763411121 Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm - 6ks.*

#### **Dotaz č. 93:**

Ve výkazu výměr ani projektové dokumentaci nejsou uvedeny počty kusů u jednotlivých komponentů serverů.

#### **Odpověď na dotaz č. 93:**

*Tento dotaz je strukturován dost nepřehledně – Zadavatel předpokládá, že cit. kap. 14.1 Systém 1 a Systém 2 z TZ VSS patří k dotazu č. 93.*

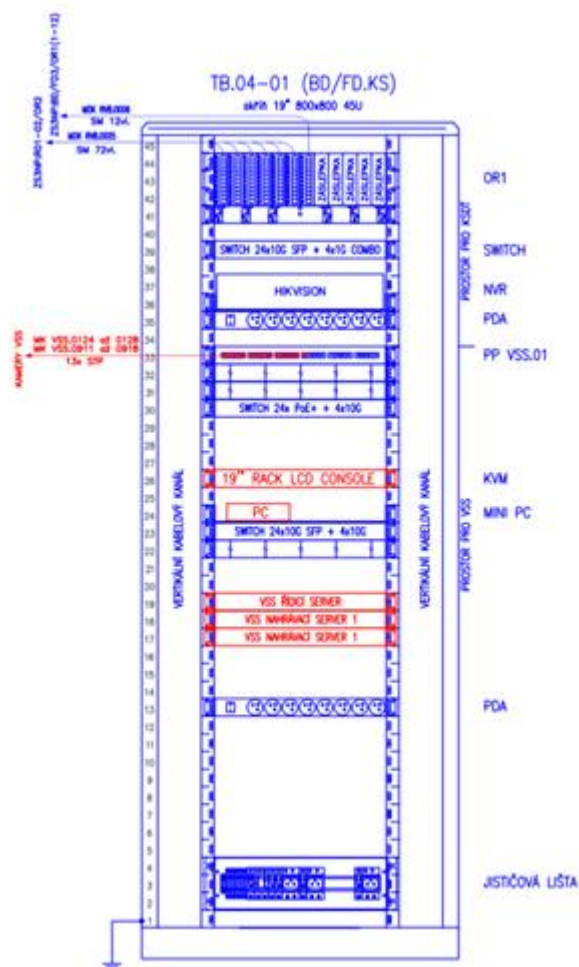

Navržen byl 1 řídicí server a 2 nahrávací servery. Toto je uvedeno i ve výkazu výměr PDPS\_PS-11-02-41\_VSS-O\_1.002\_VV\_V02.pdf

| TB.04-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| Stíněný modul Cat 6A pro zakončení 4-párového krouceného kabelu 22-26 AWG, pro instalaci do modulárního patch panelu, min. požadavky dle ANSI/TIA/EIA-568.2D kategorie 6A, ISO 11801 třídy EA. Splňuje požadavky pro přenos PoE IEEE 802.3af/802.3at, 802.3bt typ 3 a 4, HDBase T až 100 W, dodávka a montáž | ks | 13,0 |
| Konektorování metalické kabelu 1xRJ45, STP cat. 6A, montáž                                                                                                                                                                                                                                                   | ks | 13,0 |
| Popisy zakončení metalického kabelu na patchpanelu, dodávka a montáž                                                                                                                                                                                                                                         | ks | 13,0 |
| 19" LCD KVM konsole do racku s integrovaným 19" LCD monitorem, plnohodnotnou klávesnicí, touchpadem, včetně výsuvného šuplíku, 1U, podpora DDC, DDC2, DDC2B, napájení 230 Vac/ 50 Hz, dodávka a montáž                                                                                                       | ks | 1,0  |
| Micro PC min. požadavky: Intel Core i5-8500T 2,1 GHz, 16 GB RAM, 256 GB SSD, Intel UHD 630, Windows 11 Prof., dodávka, nastavení a montáž                                                                                                                                                                    | ks | 1,0  |
| Řídicí server systému VSS pro min. 200 kamer, specifikace viz technická zpráva, kap. 14, dodávka a montáž                                                                                                                                                                                                    | ks | 1,0  |
| Nahrávací server systému VSS, specifikace viz technická zpráva, kap. 14, dodávka a montáž                                                                                                                                                                                                                    | ks | 2,0  |
| Dracopisací kabel RJ45/RJ45 SETB 1m kat. 6A ISOU dodávka                                                                                                                                                                                                                                                     | ks | 2,0  |

Pozn.: specifikace v kap. 14 TZ je pouze minimální požadovaná konfigurace, která je funkční. Takto navržený systém není pro dodavatele závazný, ten může navrhnout i jinou architekturu systému tak, aby jeho vlastnosti byly minimálně stejné jako požadované konfigurace, a zároveň plnily požadavky stanovené v bezpečnostní studii a PD VSS a dodané výrobky byly schválené pro provoz SŽ.

**Dotaz č. 94:**

V záložce jednotný čas nejsou uvedeny parametry ani referenční výrobce uvedených hodin

**Odpověď na dotaz č. 94:**

Viz PDPS\_PS-11-02-72\_JC\_1.002\_VV\_V02.pdf

| Hodiny                                                                                                      |    |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| Interiérové hodiny podružné, dvoustranné, grafické provedení dle SM č. 118 a grafického manuálu SŽ, dodávka | ks | 4,0 |
| Závěs hodin, dodávka                                                                                        | ks | 4,0 |
| Interiérové hodiny podružné, jednostranné nástěnné, grafické provedení dle SM č. 118, dodávka               | ks | 1,0 |
| Montáž interiérových hodin                                                                                  | ks | 5,0 |

Z technické zprávy:

**4.1 Technická specifikace podružných hodin**

Hodiny použité v prostorách pro cestující budou v provedení s průběžnou vteřinovou ručičkou, korporátního vzhledu dle grafického manuálu a SM č.118.

Hodiny bez přístupu cestujících budou korporátního vzhledu dle grafického manuálu a SM č.118 bez průběžné vteřinové ručičky.

*Dodané zařízení musí být schváleno pro provoz SŽ. Další požadavky na podružné hodiny zadavatel neklade.*

**14.1 Systém 1 – Řídicí server VSS**

**ks?**

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| PYR1336R2N         | PY RX1330M6/SFF/hot plug PSU            |
| PYBETL28           | ErP Lot9 Configuration 1                |
| PYBCP67E8          | Intel Xeon E-2434 4C/8T 3.40 GHz        |
| PYBME16UH          | 16GB (1x16GB) 1Rx8 DDR5-4800 U ECC      |
| PYBSS48NQ          | SSD SATA 6G 480GB Mixed-Use 2.5' H-P EP |
| PYBSR4MA1L         | PRAID EP 3252-8i LP                     |
| PYBFBM013          | FBU option for PRAID EP 325x            |
| PYBRRS3            | Rack Mount Kit                          |
| S26361-F1452-E140  | Region-kit Europe                       |
| PYBPU503           | Modular PSU 500W titanium hp            |
| T26139-Y1968-E180  | Cable powercord rack, 1.8m, black       |
| PYBTPM19           | TPM 2.0 Module V2                       |
| PYBWBB5A           | WINSVR 2022 ESS 10Core OEM              |
| FSP:GA3SD0Z00CZSV1 | SP 3y OS,9x5,NBD Rec                    |

**14.2 Systém 2 – nahrávací server VSS**

**ks?**

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| PYR1336R3N | PY RX1330M6/LFF/hot plug PSU |
|------------|------------------------------|

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| PYBETL28                                | ErP Lot9 Configuration 1                 |
| PYBCP67E1                               | Intel Xeon E-2436 6C/12T 2.90 GHz        |
| PYBME16UH                               | 16GB (1x16GB) 1Rx8 DDR5-4800 U ECC       |
| PYBCHJT7B2                              | HD SAS 12G 18TB 7.2K 512e HOT PL 3.5' BC |
| PYBDMCP35L                              | PDUAL CP300 LP                           |
| PYBMF24YN5                              | SSD SATA 6G 240GB M.2 N H-P              |
| PYBSR4MA1L                              | PRAID EP 3252-8i LP                      |
| PYBFBM013                               | FBU option for PRAID EP 325x             |
| S26361-F5659-E13                        | pre-config. RAID1 Array for M.2 in PDUAL |
| PYBRRS3                                 | Rack Mount Kit                           |
| S26361-F1452-E140                       | Region-kit Europe                        |
| PYBPU503                                | Modular PSU 500W titanium hp             |
| T26139-Y1968-E180                       | Cable powercord rack, 1.8m, black        |
| PYBTPM19                                | TPM 2.0 Module V2                        |
| PYBWBB5A                                | WINSVR 2022 ESS 10Core OEM               |
| FSP:GA3SD0Z00CZSV1 SP 3y OS,9x5,NBD Rec |                                          |

**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel Stavební správy západ  
na základě Pověření č. 18-NM ze dne 30.09.2024  
Správa železnic, státní organizace  
*(podepsáno elektronicky)*

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 5912643

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f3612853-8973-4119-9f61-7f7f8d6d3a9f

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 28.08.2025 09:28:34

**Hash komponenty:** 591fbc9660269a6668192453cce3b30906ae8baf556741d5467bec1a6aec1b6f

**Hashovací funkce:** sha256Hex



0a5fc03e-26e5-418c-a585-d20f7434b62e