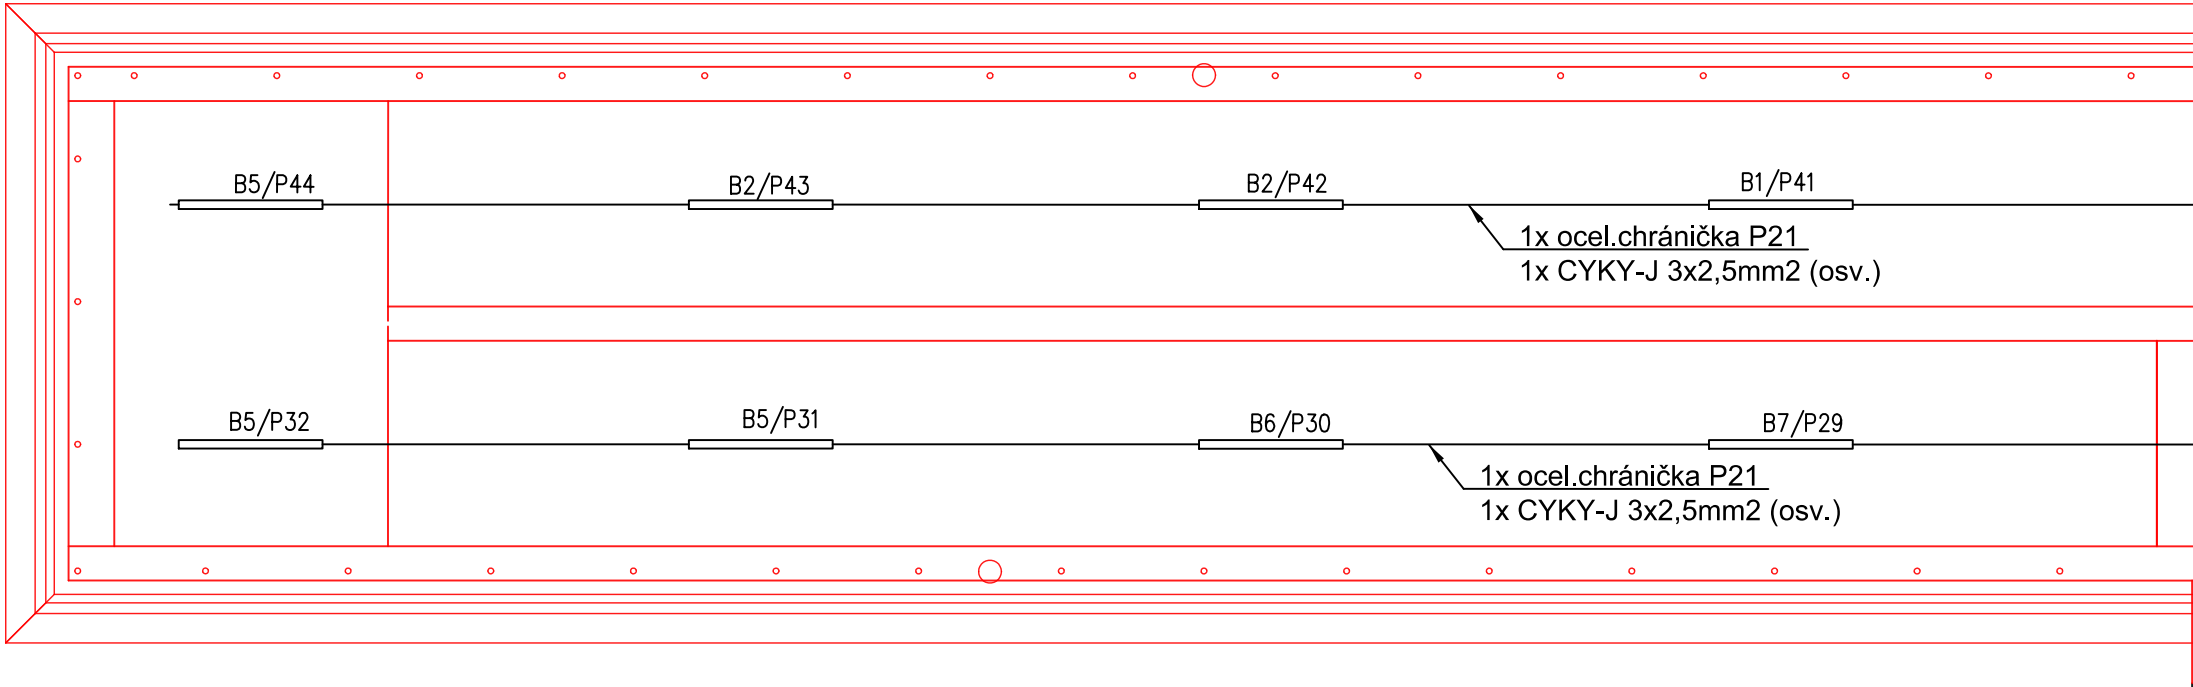
B5/P44
B2/P43
B2/P42
B1/P41
B5/P32
B5/P31
B6/P30
B7/P29

1x ocel.chránička P21
1x CYKY-J 3x2,5mm2 (osv.)

1x ocel.chránička P21
1x CYKY-J 3x2,5mm2 (osv.)

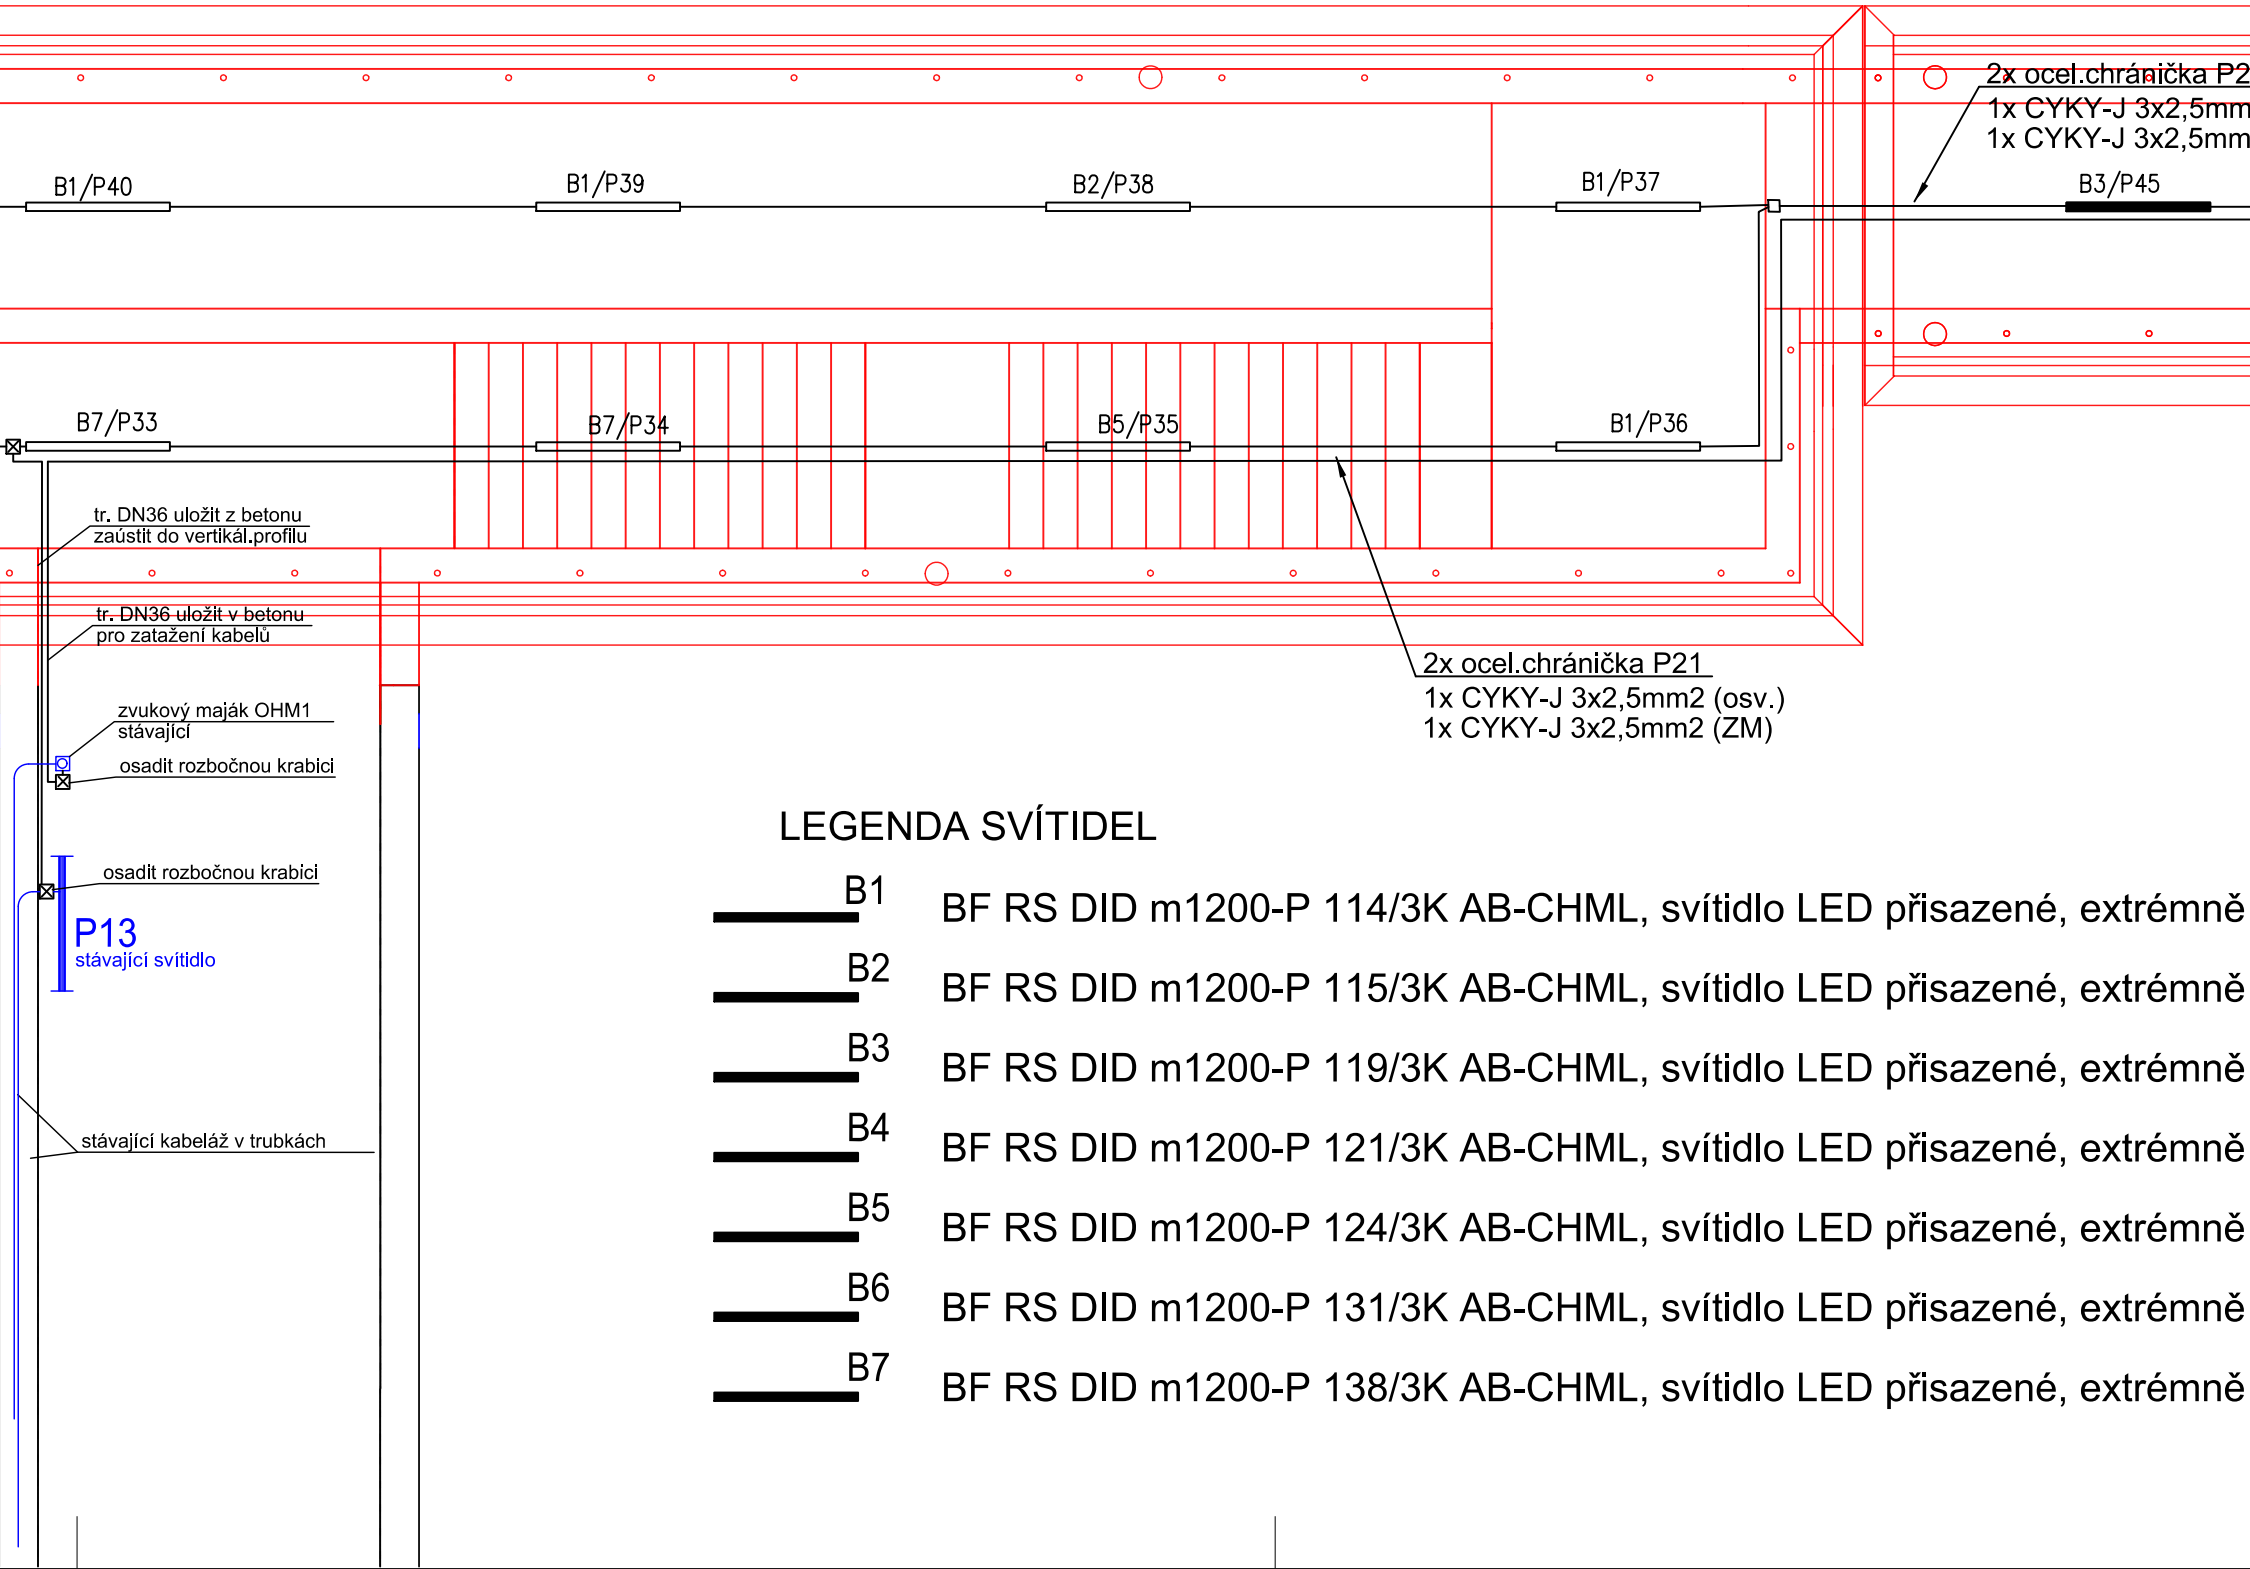
2x ocel.chránička P2
1x CYKY-J 3x2,5mm
1x CYKY-J 3x2,5mm
B1/P40
B1/P39
B2/P38
B1/P37
B3/P45
B7/P33
B7/P34
B5/P35
B1/P36
tr. DN36 uložit z betonu
zaústit do vertikál.profilu
tr. DN36 uložit v betonu
pro zatažení kabelů
zvukový maják OHM1
stávající
osadit rozbočnou krabici
osadit rozbočnou krabici
P13
stávající svítidlo
stávající kabeláž v trubkách
2x ocel.chránička P21
1x CYKY-J 3x2,5mm2 (osv.)
1x CYKY-J 3x2,5mm2 (ZM)

LEGENDA SVÍTIDEL

▬	B1	BF RS DID m1200-P 114/3K AB-CHML, svítidlo LED přisazené, extrémně
▬	B2	BF RS DID m1200-P 115/3K AB-CHML, svítidlo LED přisazené, extrémně
▬	B3	BF RS DID m1200-P 119/3K AB-CHML, svítidlo LED přisazené, extrémně
▬	B4	BF RS DID m1200-P 121/3K AB-CHML, svítidlo LED přisazené, extrémně
▬	B5	BF RS DID m1200-P 124/3K AB-CHML, svítidlo LED přisazené, extrémně
▬	B6	BF RS DID m1200-P 131/3K AB-CHML, svítidlo LED přisazené, extrémně
▬	B7	BF RS DID m1200-P 138/3K AB-CHML, svítidlo LED přisazené, extrémně

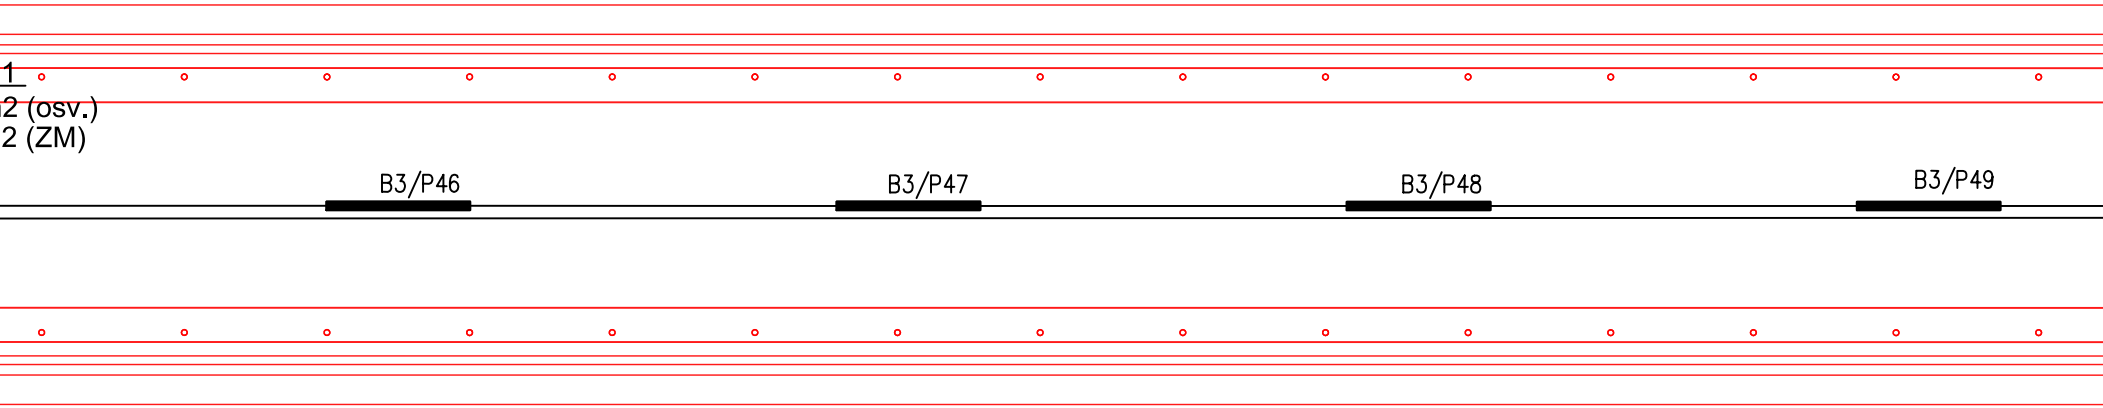
1
2 (osv.)
2 (ZM)
B3/P46
B3/P47
B3/P48
B3/P49

antivandalské, optika PC prostorově zářící s nepřímou složkou, strukturovaná, provedení drážní, IP44/65, tř.II, 3000 K,

antivandalské, optika PC prostorově zářící s nepřímou složkou, strukturovaná, provedení drážní, IP44/65, tř.II, 3000 K,

antivandalské, optika PC prostorově zářící s nepřímou složkou, strukturovaná, provedení drážní, IP44/65, tř.II, 3000 K,

antivandalské, optika PC prostorově zářící s nepřímou složkou, strukturovaná, provedení drážní, IP44/65, tř.II, 3000 K,

antivandalské, optika PC prostorově zářící s nepřímou složkou, strukturovaná, provedení drážní, IP44/65, tř.II, 3000 K,

antivandalské, optika PC prostorově zářící s nepřímou složkou, strukturovaná, provedení drážní, IP44/65, tř.II, 3000 K,

antivandalské, optika PC prostorově zářící s nepřímou složkou, strukturovaná, provedení drážní, IP44/65, tř.II, 3000 K,

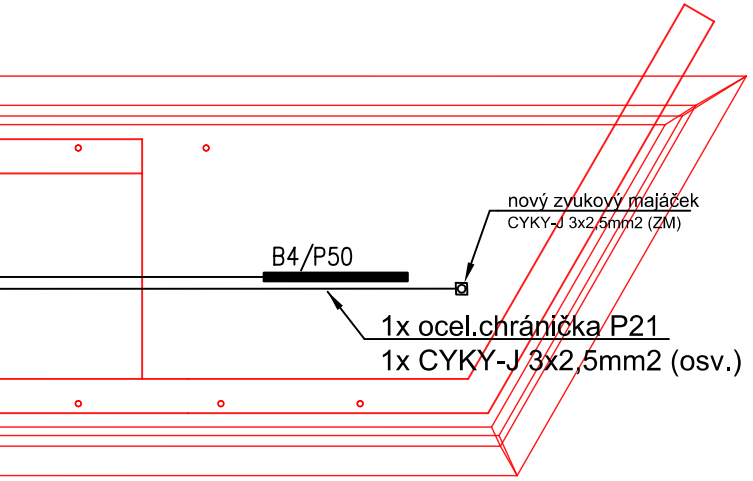
nový zvukový majáček
CYKY-J 3x2,5mm2 (ZM)
B4/P50
1x ocel.chránička P21
1x CYKY-J 3x2,5mm2 (osv.)

1x10,5/14 W EBG AC/DC

1x12/15 W EBG AC/DC

1x16/19 W EBG AC/DC

1x17,5/21 W EBG AC/DC

1x21/24 W EBG AC/DC

1x28/31 W EBG AC/DC

1x35/38 W EBG AC/DC

SOUSTAVA: 3N, AC 3x400/230V-TT

OCHRANA: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

sfdi STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:


S
Karlovy Vary
Nové Sedlo

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
V00	23.11.2023	Odevzdání k připomínkám	Aleš Budský

Stavebník/Investor: **Správa železnic, státní organizace**
Adresa: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora: Stavební správa západ
Adresa: Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9

Zhotovitel díla: **VIN CONSULT s.r.o.**
Adresa: Antala Staška 1859/34, 1400 Praha 4
Kontakt: T: +420 244 103 090
E: info@vinconsult.cz

Zhotovitel objektu: **SUDOP PRAHA a.s**
Adresa: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
Kontakt: T: +420 267 094 111
E: praha@sudop.cz

SUDOP PRAHA

Hlavní projektant (HIP): Ing. Pavel Kormaňák
Specialista: Ing. Karel Košař

Název stavby/akce: PRODLOUŽENÍ PODCHODU V ŽST CHODOV
Označení Investora: S632000089
Označení zhotovitele: 70521.1
Název části: **Stavební část Rozvody vn, nn, osvětlení a DOÚO**
Označení části: D.2.3.6
Název objektu/dílčí části: **Žst. Chodov, Osvětlení přístupového chodníku**
Označení objektu/komplexu: **SO 01-86-02**
Název přílohy: Půdorys
Název dílčí části přílohy: Elektroinstalace
Číslo přílohy: **2.001**
Odpovědný projektant: Ing.Pavel Kormaňák
Zpracovatel přílohy: ing. Karel Košař
Měřítko: 1:50
Formáty: 8A4
Stupeň dokumentace: **DUSP**
Kraj: Karlovarský
Katastrální území: Dolní Chodov 652 172
TUDU: 0101 B1
Smluvní datum zpracování: **23.05.2023**

Označení investora::	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 3 0 0 0 0 0 8 9	– D U S P	– D 2 3 6 –	S O 0 1 8 6 0 1 –	– – –	2 - 0 0 1 –	– V 0 0

[Prostor pro další Informace]