



ŽST Chodov, prodloužení propustku - Prodloužení propustku

Půdorys

M 1 : 50

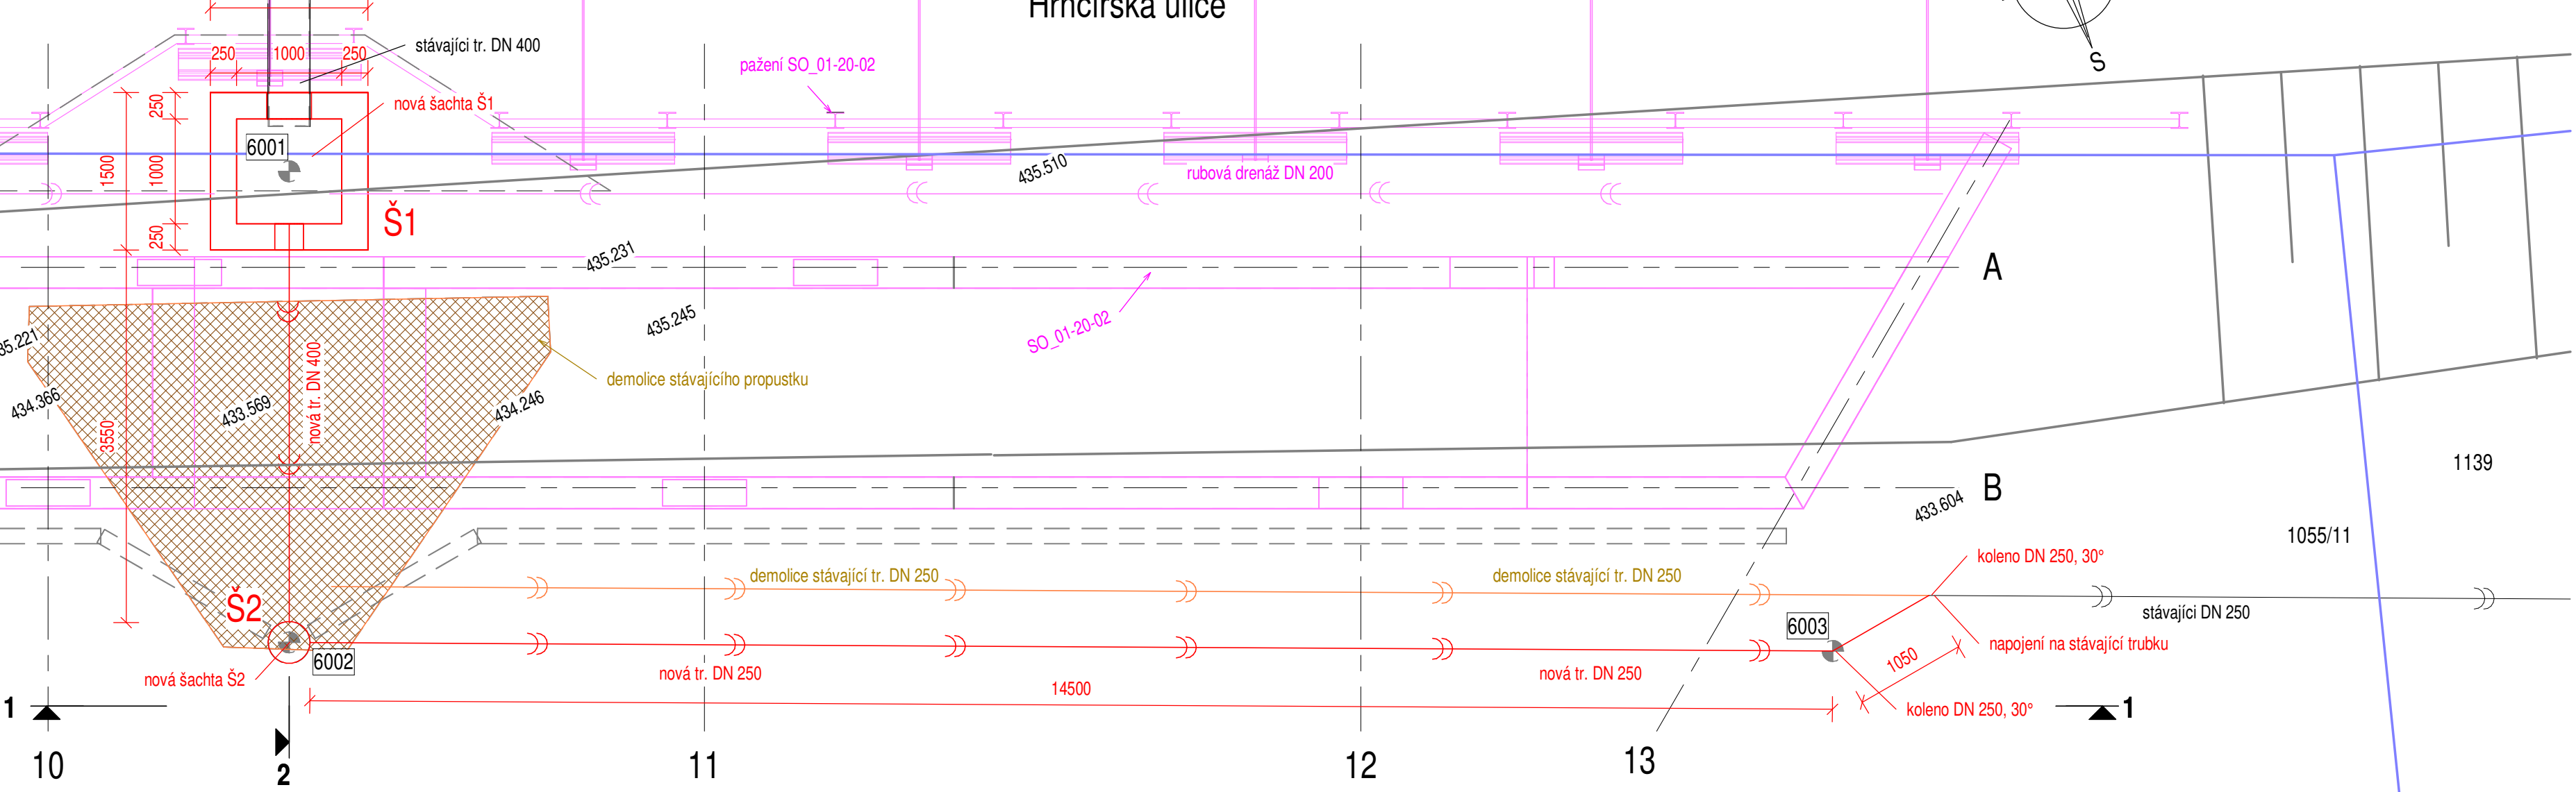

10 Řez 1-1  
Podélný řez  
M 1 : 50

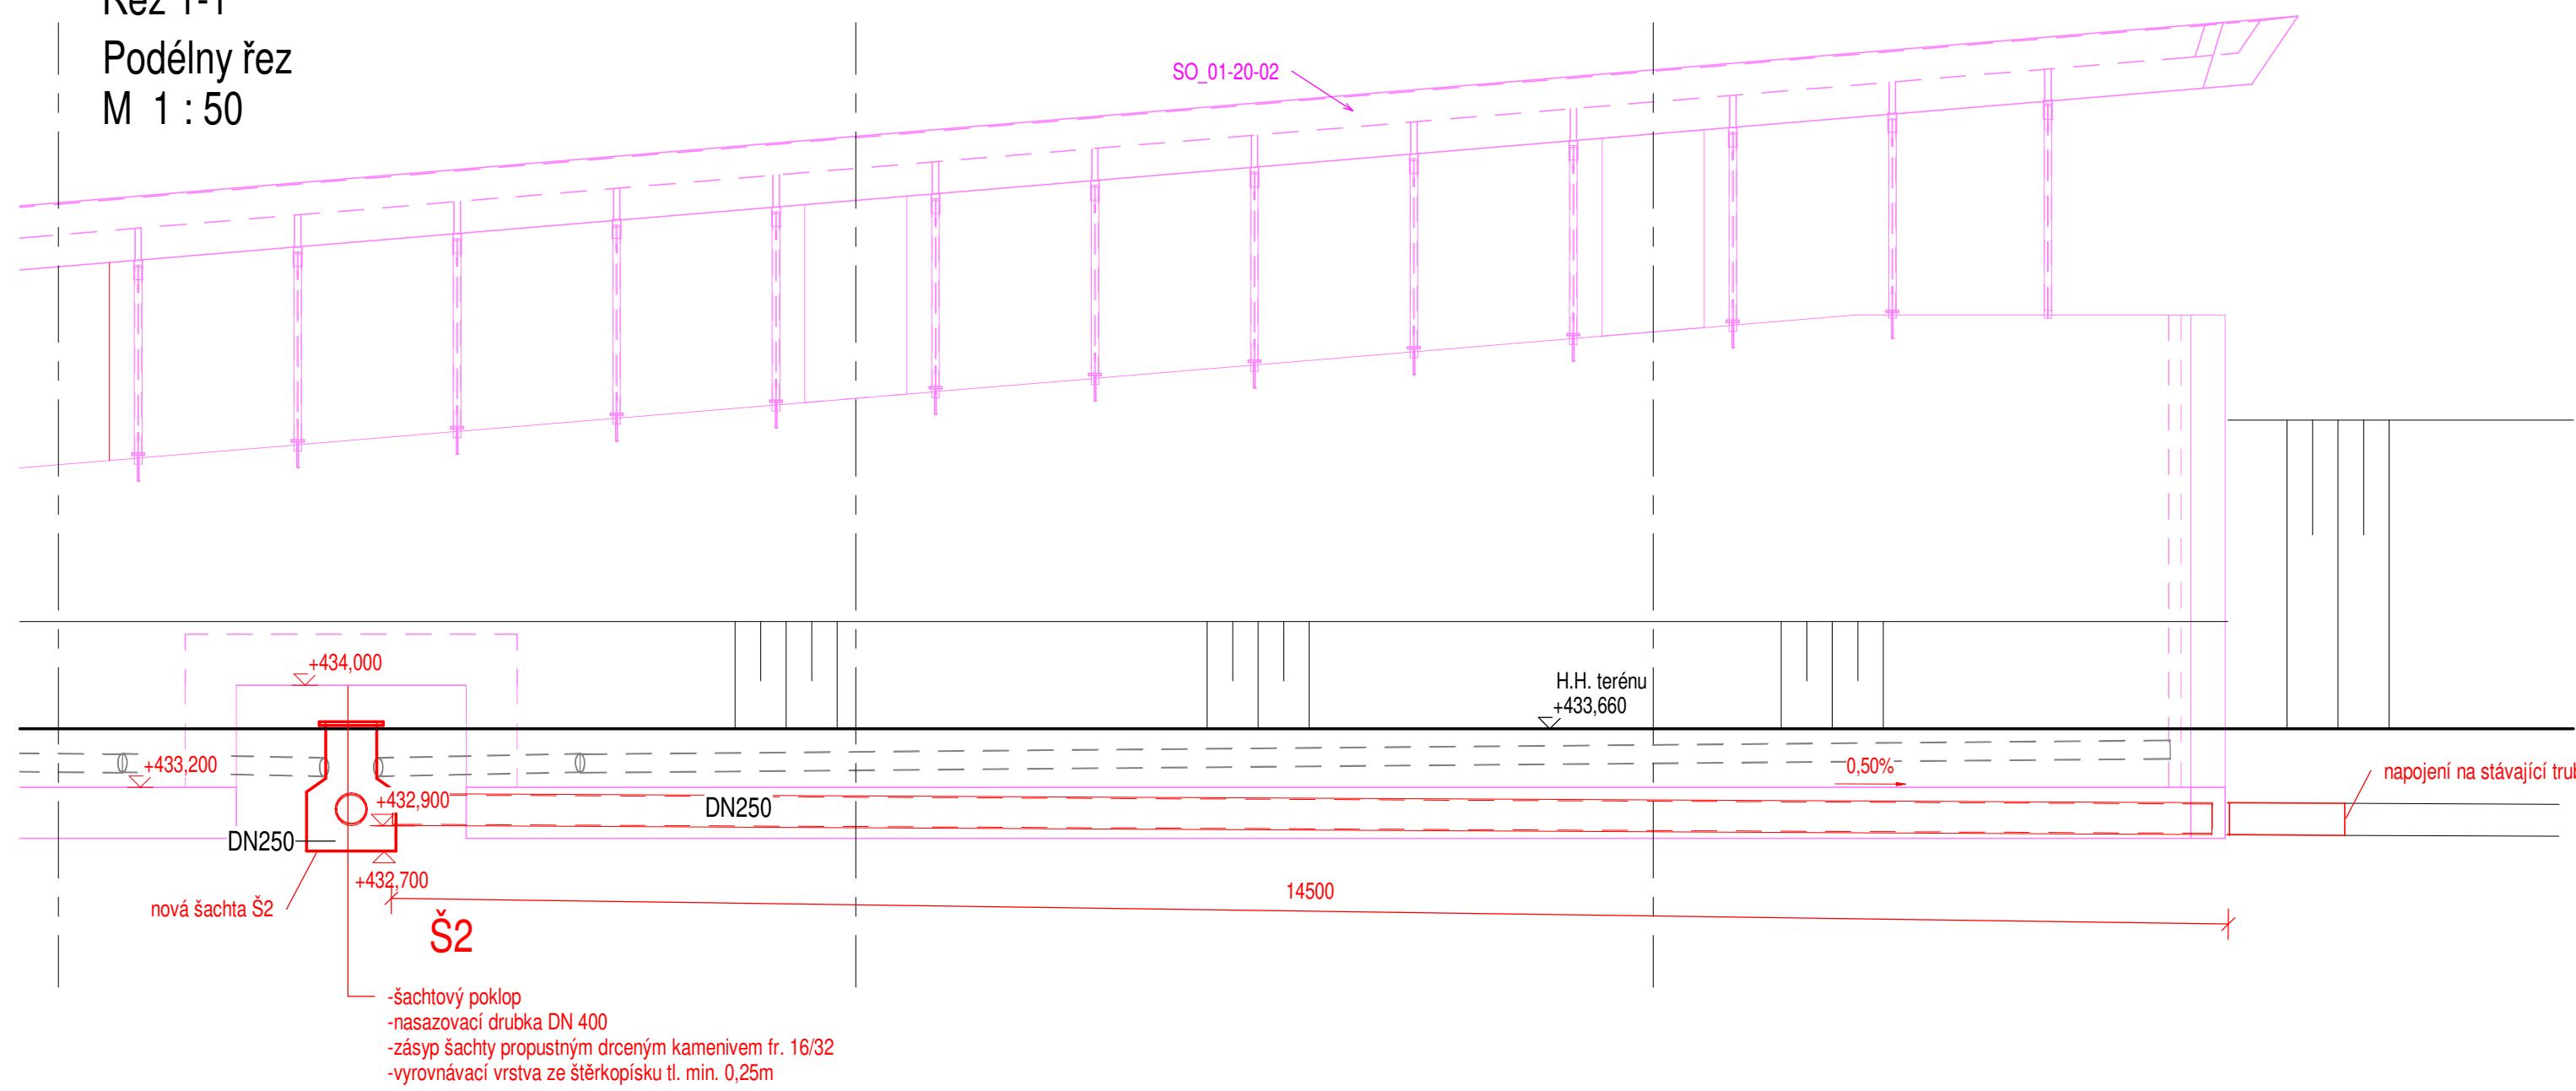

Řez 2-2  
Příčný řez  
M 1 : 25


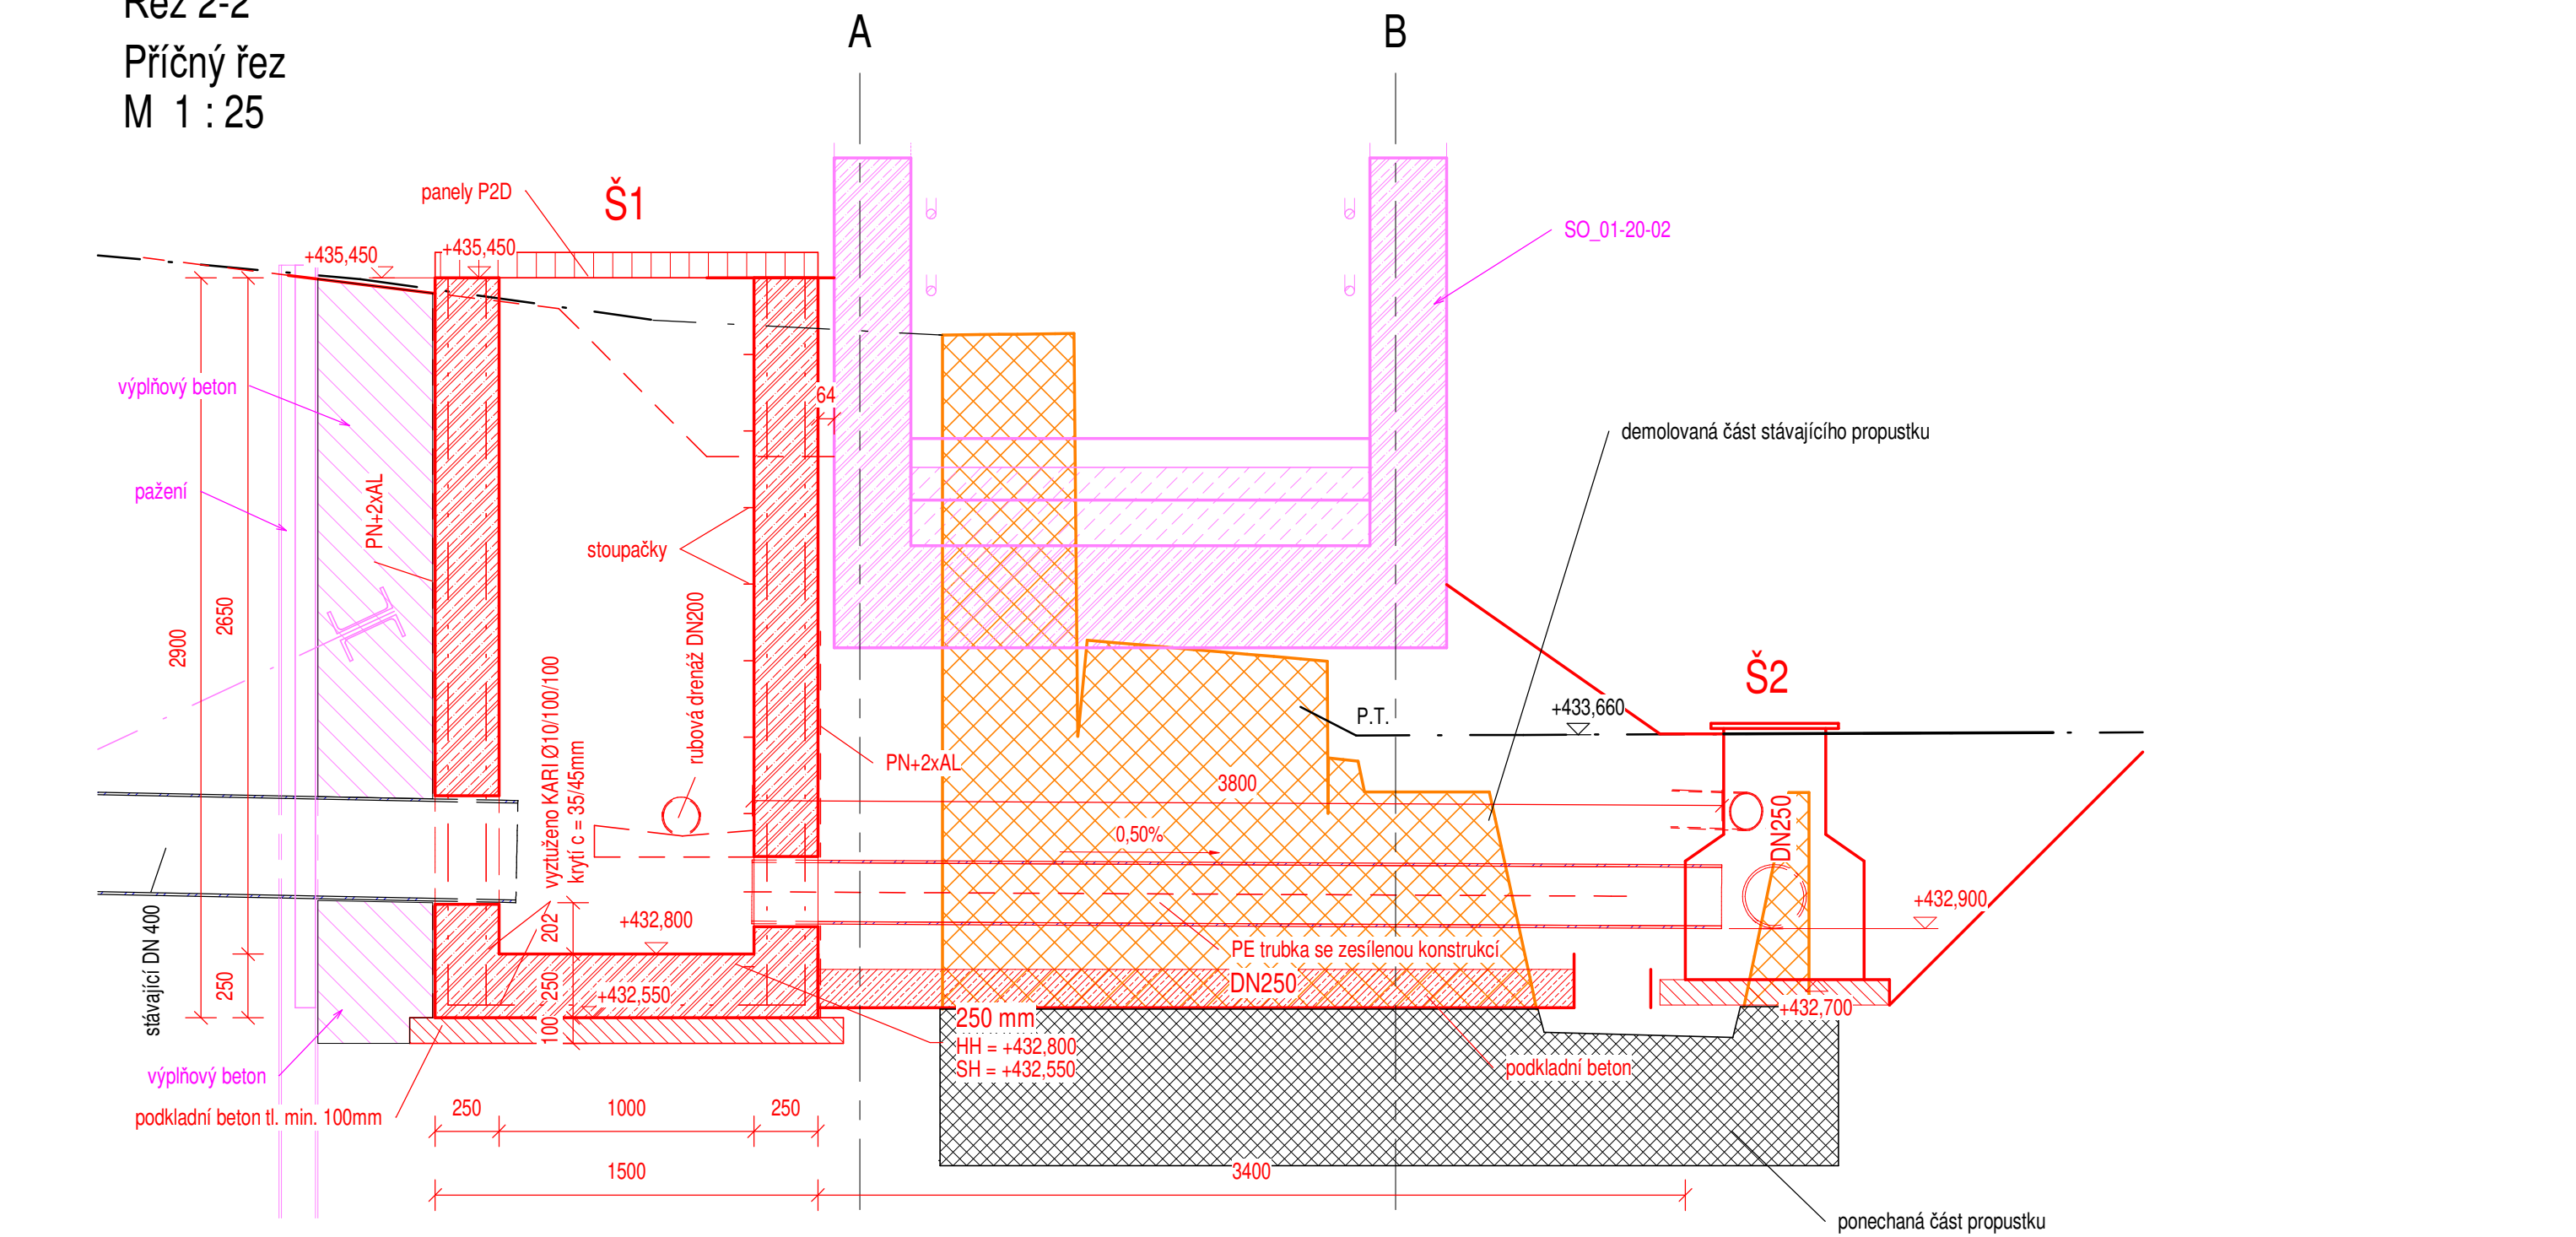


Schéma uložení potrubí ve volném terénu

M 1:10

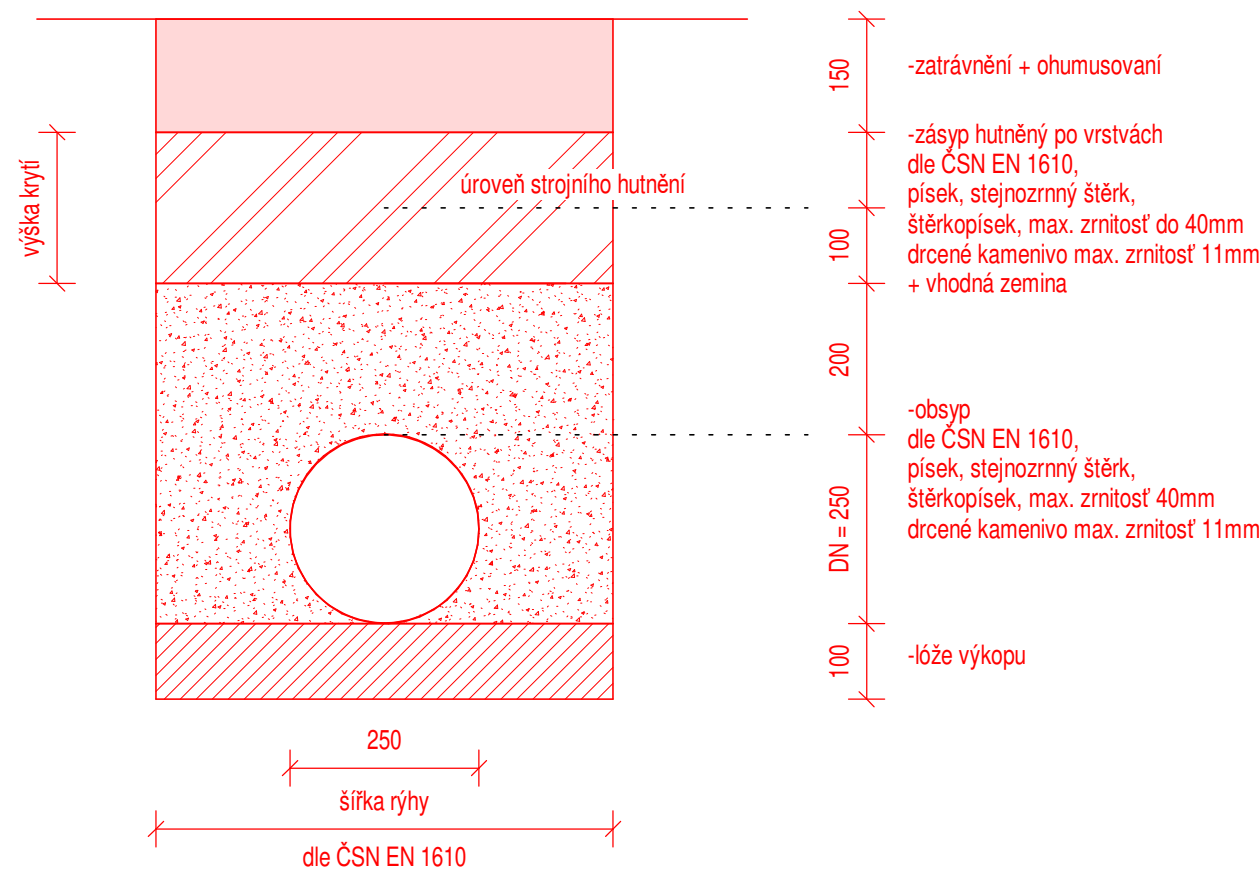

Základní údaje stavebního objektu	
Délka trubky PE DN 250	3,8+14,5+1,05 m
Kolena DN 250	2ks
Podélný sklon trubky	0,50‰
Šachty 2x DN400	1ks
Panely PZD	2,25 m²
Katastrální území	Dolní Chodov
Parcela č.	[652172] 1055/11

Související objekty stavby	
SO 01-20-02	Žst. Chodov, Přístupový chodník

Materiálové charakteristiky			
Konstrukční část	tř.betonu	vliv prostředí	tř.oceli
Šachta Š1	C 30/37	XD3, XF4	KARI síť, B500B
Podkladní beton, výplňový beton	C8/10		
Beton dle ČSN EN 206 a TKP dle staveb pozemních komunikací			
(*) Max. průsak 20 mm dle ČSN 13390-8			

Hlavní vytyčované body			
Soutřadnicový systém			S-JTSK
Výškový systém			Bpv
Bod	X [m]	Y [m]	Popis
6001	1009545.677	858511.864	sřed šachty
6002	1009541.505	858510.206	sřed šachty
6003	1009536.002	858523.838	bod lomu


Výkaz objemu betonu	
Část	Objem [m3]
Stěny	3,3
Základová deska	0,6
	3,8

Poznámky

- Poloha inženýrských sítí je zakreslena orientačně.
- Soutřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv
- Přesnost vytyčení dle ČSN 730420-1, ČSN 730420-2.
- Pro vytyčení bude použita platná a ověřená vytyčovací síť stavby (stávající, případně dle návrhu vytyčovací sítě).

Legenda

- Nové konstrukce
- Nové konstrukce souvisejících SO
- Bourané konstrukce
- Stávající konstrukce
- Bourané konstrukce

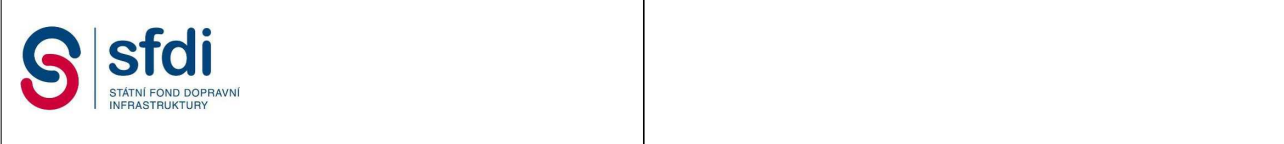

Jiná ověření:	Paré:
Orientační schéma:	Razítko oprávněné osoby:
Revize:	Datum:
000	23.10.2023
První vydání čístopisu	Popis:
	Kontroloval:
	PK

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	Správa železnic
Adresa:	Dlažběná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel díla:	VINCONSULT s.r.o.	VINCONSULT s.r.o.
Adresa:	Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4	
Kontakt:	T: +420 241 104 010 E: e-mail: info@vinconsult.cz	
Zhotovitel objektu:	VINCONSULT s.r.o.	VINCONSULT s.r.o.
Adresa:	Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4	
Kontakt:	T: +420 241 104 010 E: e-mail: info@vinconsult.cz	

Hlavní projektant (HIP):	Ing. Pavel Kormaňák	Specialista: Ing. Pavel Kormaňák
--------------------------	---------------------	----------------------------------

Název stavby/akce:	Prodloužení podchodu v ŽST Chodov	Označení investora:
		S632000089
Název části:	Mosty	Označení zhotovitele:
		70521.2
Název objektu/díli části:	ŽST Chodov, prodloužení propustku	Označení části:
		D.2.1.4
Název přílohy:	Prodloužení propustku	Označení objektu/komplexu:
		SO 01-21-01
Název díli části přílohy:	-	Číslo přílohy:
		2.002
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Stupeň dokumentace:
Ing. Pavel Kormaňák	Ing. Pavel Formánek	PDPS
Kraj:	Katastrální území:	Smluvní datum zpracování:
Karlovarský	Dolní Chodov 652 172	23.10.2023
Označení investora:	Označení dokumentace:	Číslo:
S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100	Číslo:	Číslo:
(Přesnost pro další informace)		