ŽST Chodov, přístupový chodník do podchodu - Přehledný výkres - nový stav

Půdorys spodní stavby
M 1 : 100

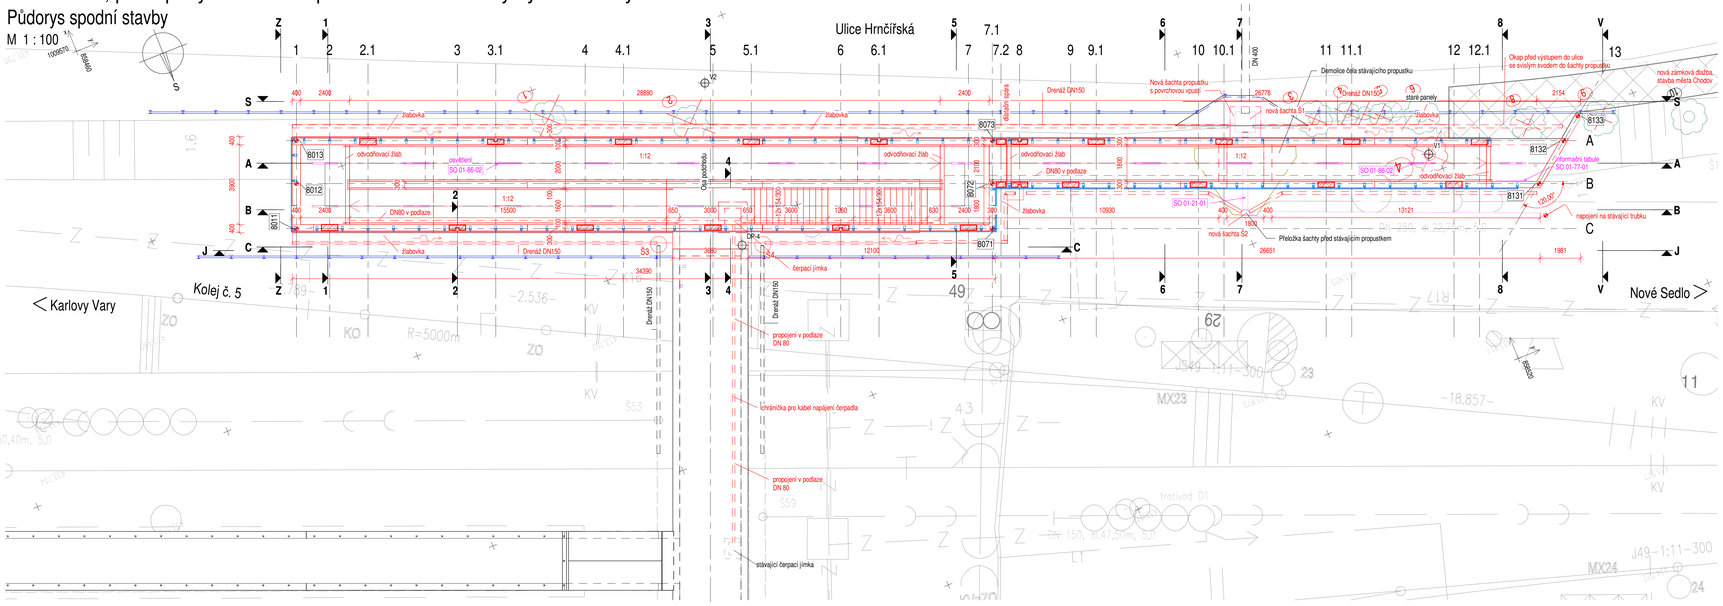

Půdorys střechy
M 1 : 100

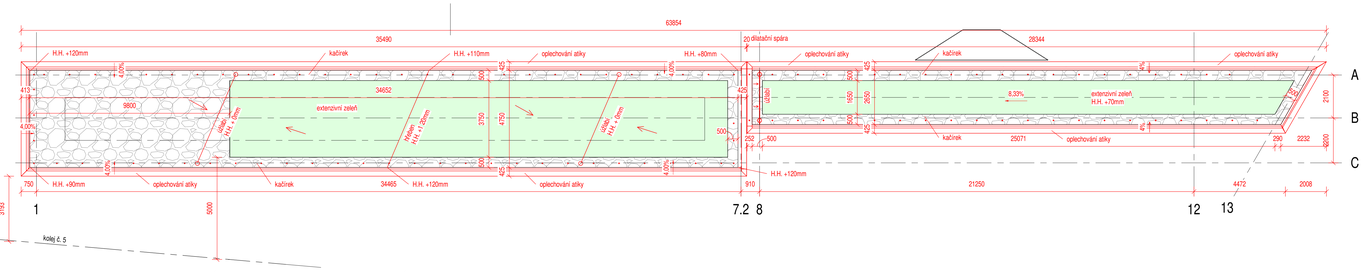

Řez 1-1
Podesta v ohbí chodníku
M 1 : 50

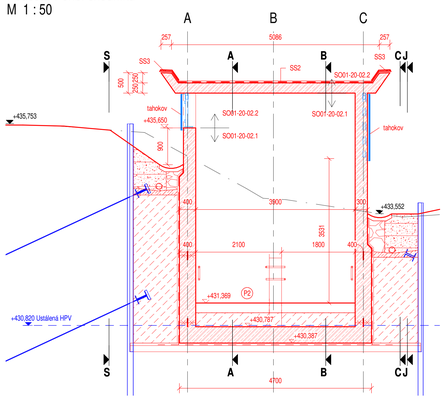

Řez 2-2
Detail niky ve sloupku
M 1 : 50

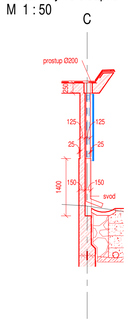

Řez 3-3
Vzorový řez v ose podchodu
M 1 : 50

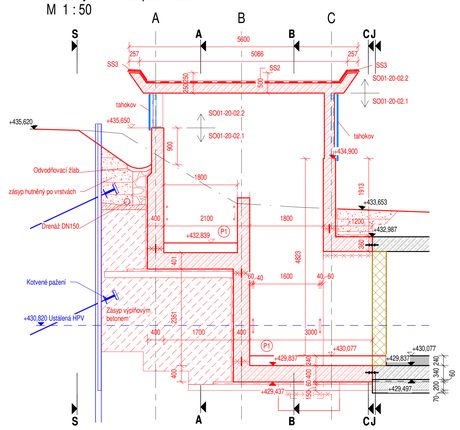

Řez 4-4
Příčný řez čerpací jímkou
M 1 : 50



Řez 5-5
Podesta nad schodištěm
M 1 : 50

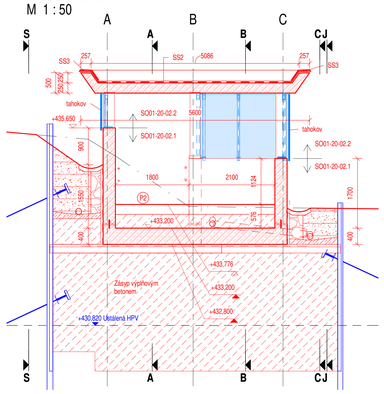

Řez 6-6
Výstupní rameno
M 1 : 50

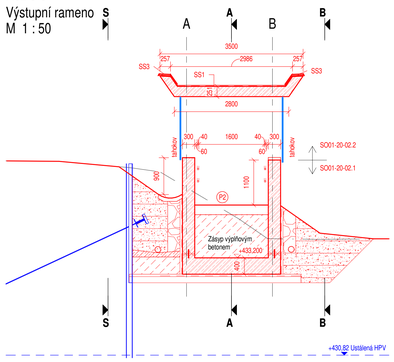

Řez 7-7
Propustek
M 1 : 50

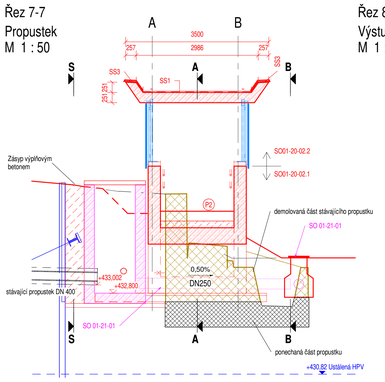

Řez 8-8
Výstup do ulice
M 1 : 50

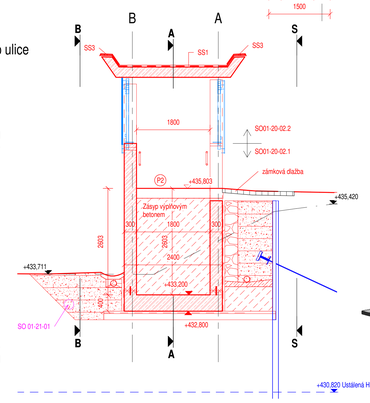

Skladba střechy SS1
M 1 : 25

Skladba střechy SS2
M 1 : 25

Skladba SS3
M 1 : 25



Skladba podlahy P1
M 1 : 25



Skladba podlahy P2
M 1 : 25



Základní údaje stavebního objektu	
Délka zastřešení	35,5+28,5 m
Šířka zastřešení	5,6, 3,5 m
Podélný sklon zastřešení	0%, 8,33%
Tloušťka desky	250 mm
Tloušťka stěn	400, 300 mm
Tloušťka základové desky	400 mm
Minimální podchodná výška	3650 mm
Katastrální území: Dolní Chodov	[652172]
Parcela č.	1055/11
Souřadnicový systém	S-JTSK
Výškový systém	Bpv

Související objekty stavby	
SO 01-86-02	Žst. Chodov, Osvětlení přístupového chodníku
SO 01-77-01	Žst. Chodov, Orientační systém
SO 01-21-01	Žst. Chodov, Prodloužení propustku

Materiálové charakteristiky			
Konstrukční část	tř.betonu	vliv prostředí	tř.oceli
Střešní konstrukce	C 30/37	XC3, XF3	B500B
Křídla	C 30/37	XA1, XC3, XF4, XD3	B500B
Základová deska	C 30/37	XA1, XC3, XF1, XD1	B500B
Tvrdá ochrana izolace	C 20/25	XA1, XC2	B500B
Podkladní beton, výplňový beton	C20/25	XC2, XF1	B500B
Beton dle ČSN EN 206 a TKP dle staveb pozemních komunikací			
(*) Max. průsak 20 mm dle ČSN 13390-8			

Tabulka souřadnic vytyčovaných bodů

Bod	X [m]	Y [m]	Popis
8011	1009557.970	858466.798	Hlavní bod konstrukce
8012	1009560.015	858467.611	Hlavní bod konstrukce
8013	1009561.966	858468.386	Hlavní bod konstrukce
8071	1009545.402	858498.433	Hlavní bod konstrukce
8072	1009547.446	858499.245	Hlavní bod konstrukce
8073	1009549.398	858500.021	Hlavní bod konstrukce
8131	1009537.572	858524.099	Hlavní bod konstrukce
8132	1009539.076	858526.001	Hlavní bod konstrukce
8133	1009539.940	858527.093	Hlavní bod konstrukce

Legenda

Poznámka

1. Poloha inženýrských sítí je zakreslena orientačně.
2. Skladby izolací konstrukce proti vodě viz výkres izolací.
3. Těsnění pracovních spár viz výkresy tvaru.
4. Drenáže nejsou v pohledech zobrazeny.

Sonda V1



Sonda V2

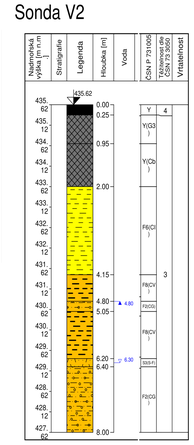

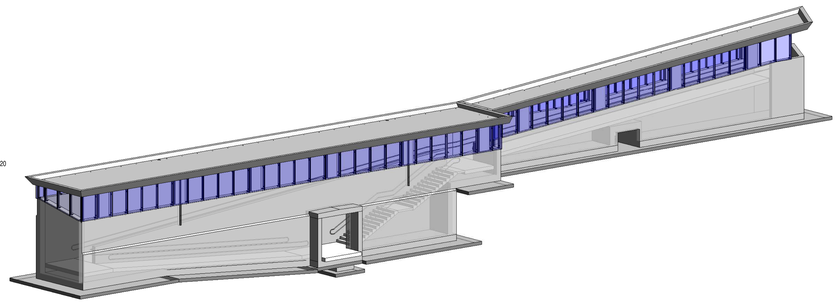

sfdi

Jiná ověření:

Pare:

Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	23.10.2023	První vydání dokumentu	PK

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**	SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	
Zhotovitel díla:	**VINCONSULT s.r.o.**	VIN inženýrské projektové kanceláře
Adresa:	Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4	
Kontakt:	T: +420 241 104 010 E: e-mail: info@vinconsult.cz	
Zhotovitel objektu:	**VINCONSULT s.r.o.**	VIN inženýrské projektové kanceláře
Adresa:	Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4	
Kontakt:	T: +420 241 104 010 E: e-mail: info@vinconsult.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Pavel Kormaňák	Specialista: Ing. Pavel Kormaňák

Název stavby/akce:	**Prodloužení podchodu v ŽST Chodov**	Označení investora: 563200089
		Označení zhotovitele: 70521.2
Název části:	Mosty	Označení části: D.2.1.4
Název objektu/dílčí části:	**ŽST Chodov, přístupový chodník do podchodu**	Označení objektu/kompletu: **SO 01-20-02**
Název přílohy:	Přehledný výkres - nový stav	Číslo přílohy: **2.003**
Název dílčí části přílohy:	-	
Odpovědný projektant: Ing. Pavel Kormaňák	Zpracovatel přílohy: Ing. Pavel Formánek	Měřítko: 1:100,50,25 Formáty: 18 x A4
Kraj: Karlovarský	Katastrální území: Dolní Chodov 652 172	TUDU: 0101 B1
		Stupeň dokumentace: **DUSP**
		Smluvní datum zpracování: **23.10.2023**

Číslo přílohy:	Datum:	Kreslil:	Datum:	Schválil:	Datum:
(Pouze pro další informace)					