


— — — — —	HLAVNÍ VĚTVY POTRUBÍ S NEMRZNOUCÍ KAPALINOU	RV - REGULAČNÍ VENTIL
— — — — —	CHLAZENÁ NEMRZNOUCÍ KAPALINA 12"	KV - KULOVÝ FILTR
— — — — —	CHLAZENÁ NEMRZNOUCÍ KAPALINA 6"	GK - GUMOVÝ KOMPENZÁTOR
		OV - ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
		— PŘECHOD NA POTRUBÍ
		(P) - TLAKOMĚR
		(T) - TEPLOMĚR
		(L) - HLADINOVZNAK
—	UZAVÍRACÍ ARMATURA - KK: KULOVÝ KOHOUT	
—	UZAVÍRACÍ ARMATURA - UK: MEZIPŘÍRUBOVÁ UZAVÍRACÍ KLAPOKA	
F	F: FILTR	
VZ	VZ: ZPĚTNÁ ARMATURA, ZPĚTNÝ VENTIL	
V	V: VYVZAŽOVACÍ (IBALANČNÍ) VENTIL S UZAVÍRACÍ FUNKCÍ	
MT	MT: MĚŘÍC TEPLA; MĚŘÍC CHLADU	

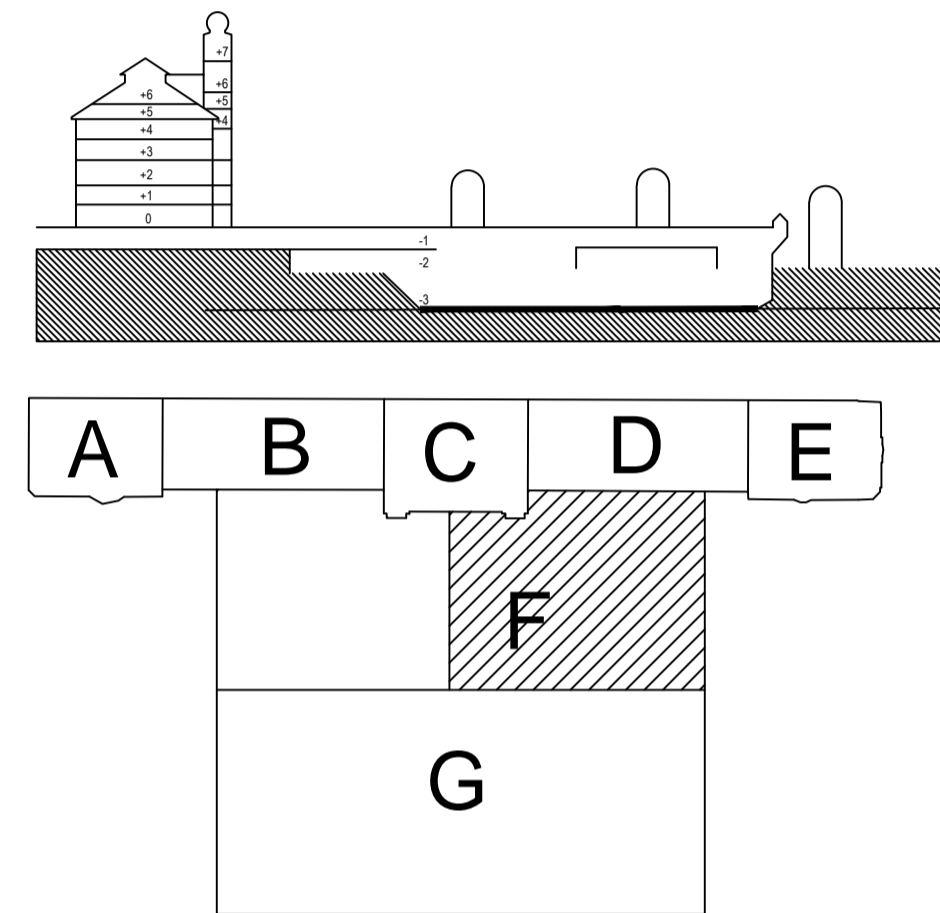

Investor: <b>Grandi Stazioni Česká republika, s.r.o.</b> 		Objednatel: <b>METROSTAV a.s., Divize 9</b> <b>Jablonského 2/640</b> <b>Praha 7</b> <b>170 00</b>		Souprava č.: <b>katastrální území: Nové Město - obvod Praha 1</b> <b>Vinohrady - obvod Praha 2</b>			
Místo stavby: <b>Wilsonova 80, 120 00 Praha 2</b>		<div> <div>  <b>METROPROJEKT Praha a.s.</b> </div> <div> <b>ING. ARCH. PATRIK KOTAS</b>  <b>ATELIER DESIGNU A ARCHITECTURY</b> </div> </div>					
<b>Generální projektant:</b> <b>METROPROJEKT Praha a.s.</b> <b>Nám. I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2</b> <b>Generální ředitel: Ing. Jiří Pokorný</b> <b>tel: +420 296 154 105, metroprojekt@metroprojekt.cz</b>		<b>Ing. arch. Patrik KOTAS</b> <b>Atelier designu a architektury</b> <b>Janáčkovo nábřeží 5, 150 00 Praha 5</b> <b>tel/fax: +420 224 942 588, atelier@patrikkotas.com</b>					
<b>Hlavní inženýr zakázky:</b> <b>Ing. Libor Martinek</b>		<b>Hlavní technolog zakázky:</b> <b>Ing. Věra Langmaierová</b>					
<b>Odpovědný projektant stavby:</b> <b>Roman Voráč</b>		<b>Odpovědný architekt:</b> <b>Ing. Jaroslav Káčovský</b>					
<b>Odpovědný architekt projektu:</b> <b>Ing. arch. Jaroslav Smola</b>							
Stupeň:		Název a číslo díla:					
<b>DSPS</b>		<b>REKONSTRUKCE ŽST. PRAHA HLAVNÍ NÁDRAŽÍ</b> <b>ETAPA 0-3</b> <b>NOVÁ ODBAVOVACÍ HALA, SUTERÉN FANTOVY BUDOVY</b>					
Zpracovatelský útvar:		Název části díla – SOD:					
<b>METROSTAV a.s., Divize 9</b> <b>Jablonského 2/640</b> <b>Praha 7</b> <b>170 00</b>		<b>Technika prostředí NOH</b>					
tel.: <b>+420 284 002 111</b>		Část:					
Kontroloval:		Stavební objekt:					
<b>Ing. Šárka Růžicková</b>		Podobjekt:					
Výpracoval:		<b>23 Chlazení</b>					
<b>Michal Klodner</b>		Podpis přílohy:					
Číslo příl.:		<b>PŮDORYS 198 ČÁST 4</b>					
Změna:		-					
Svaz. znak:		Číslo příl.:					
<b>10 X A4</b>		<b>16</b>					
Datum:							
<b>8/2012</b>							
Měřítko:							
<b>1:100</b>							