POHLED M1:100

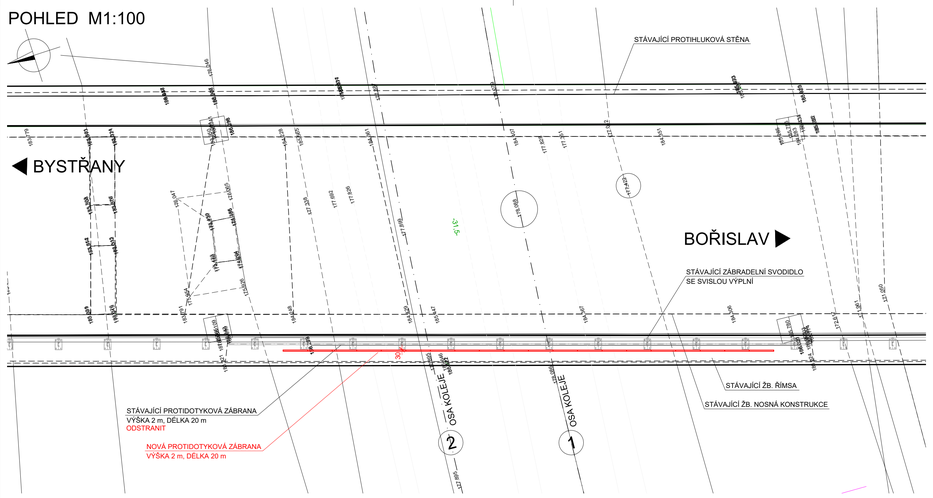

POHLED M1:100

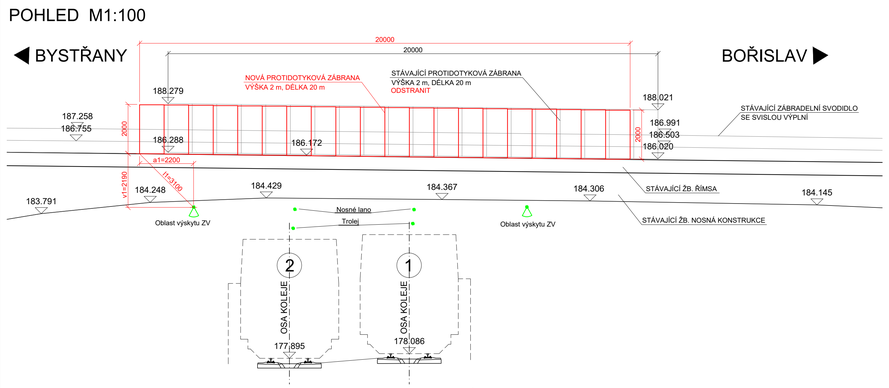

PŘÍČNÝ ŘEZ M1:50

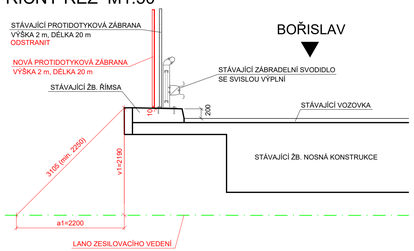

VÝKAZ OCELI

POL.	PROFIL	ks	DÉLKA (m) JEDN.	DÉLKA (m) CELKEM	HMOTNOST (kg) JEDN.	HMOTNOST (kg) CELKEM
1	L 50 x 50 x 5	2	1,000	2,000	3,77	7,54
2	L 50 x 50 x 5	2	2,000	4,000	3,77	15,08
3	P 30 x 4	2	0,900	1,800	0,94	1,69
4	P 30 x 4	2	1,970	3,940	0,94	3,70
5	TAHOKOV 970 x 985	1	0,985	0,985	3,93	3,87
6	ŠROUB M6	24				0,169
7	MATICE M6	26				0,061
8	PODLOŽKA M6	52				0,060
9	P 50 x 8	4	0,045	0,180	3,14	12,56
10	UPE 80	4	0,160	0,640	7,90	5,056
11	P 1,5 x 970 - 985	1	0,985	0,985	12,00	11,82
12	ŠROUB M6	2				0,02
13	ŠROUB M12	4				0,138
14	MATICE M12	26				0,377
15	PODLOŽKA M12	28				0,175
16	P 30 x10	8	0,120	0,960	2,36	22,656
17	závitová tyč M12	8	0,250	2,000	0,888	1,776
CELKEM						86,748 kg
SVARY 2%						1,735 kg
HMOTNOST 1 KS						88,483 kg
HMOTNOST CELKEM 20 KS						1769,66 kg

OCEL - S235 JR
SPOJOVACÍ MATERIÁL - 8.8 - PKO ZINKOVÁNÍM
KOTEVNÍ ŠROUBY - 8.8 - PKO ZINKOVÁNÍM
TŘÍDA PROVEDENÍ EXC2 DLE ČSN EN 1090-2 + A1
DOKUMENT KONTROLY JAKOSTI DLE ČSN EN 10204: 2.2
PKO PDZ - SYSTÉM IIIA PRO STUPEŇ C4 (TKP 19B)

POHLED M 1:10

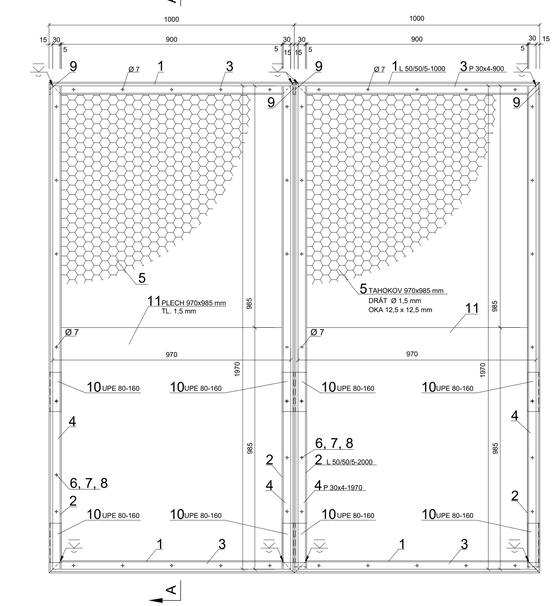

POL. 1
M 1:5
L 50/50/5-1000

POL. 2
M 1:5
L 50/50/5-2000



POL. 3
M 1:5
P 30x4-900

POL. 4
M 1:5
P 30x4-1970



POL. 9
M 1:5
P 50x5-45



POL. 16
M 1:5
P 30x10-120



POL. 10
M 1:5
UPE 80-160

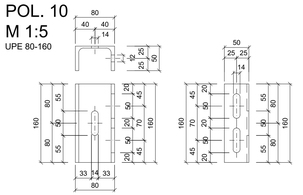

POZNÁMKA:

- VÝKRES SLOUŽÍ PRO ZPRACOVÁNÍ VTD PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY
- VTD PDZ BUDE PŘEDLOŽENA PROJEKTANTOVI KE KONTROLE
- DÍLCE JE MOŽNÉ SE SOUHLASEM PROJEKTANTA UPRAVIT
- PKO PDZ MUSÍ ODPOVÍDAT TKP 19B
- PROTIKOROZNÍ OCHRANA PDZ - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- BAREVNÝ ODSTÍN PDZ BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU INVESTORA
- KOUTOVÉ SVARY BUDOU PROVEDENY S ÚČINNOU VÝŠKOU PŘEDEPSANOU V DOKUMENTACI KOLEM CELÉHO PROFILU JAKO UZAVŘENÉ
- VŠECHNY VÝSLEDNÉ VIDITELNÉ TUPÉ SVARY PŘED APLIKACÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANY ZABROUSIT DO ROVINY ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A VIZUÁLNĚ ZKONTROLOVAT
- ŠROUBOVÉ SPOJENÍ PDZ K ÚHELNÍKU ZÁNRADELNÍHO SVODIDLA BUDE ŠROUBEM S PŮLKULATOU HLAVOU, PODLOŽKOU A MATICÍ
- DŘÍK KOTEVNÍHO ŠROUBU ZKRÁTIT PODLE MATICE, OSTŘE HRANY ZABROUSIT A MATICI ZAJISTIT PROTI ZCIZENÍ
- PRO PŘICHYCENÍ PROFILŮ VÝPLNĚ BUDE POUŽITO ŠROUBŮ M6 S PLOCHOU HLAVOU + PODLOŽKA + MATICE
- ZAOBLENÍ HRAN R=2 mm
- PDZ BUDE VYROBENA AŽ PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU!

ŘEZ A-A' M 1:10

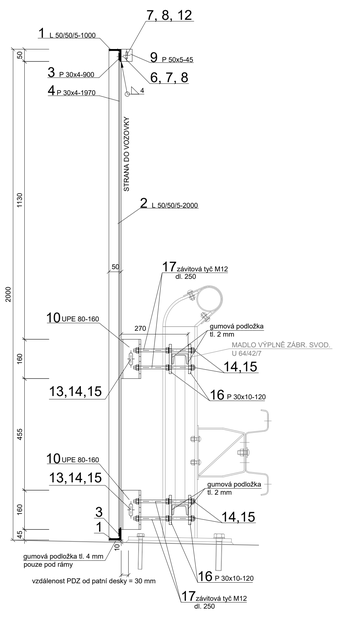

DETAIL UCHYCENÍ M 1:2

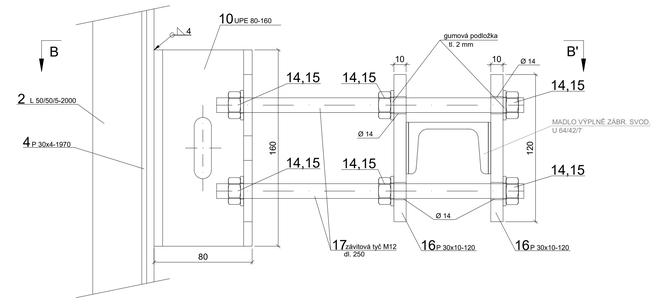

ŘEZ B-B' M 1:2

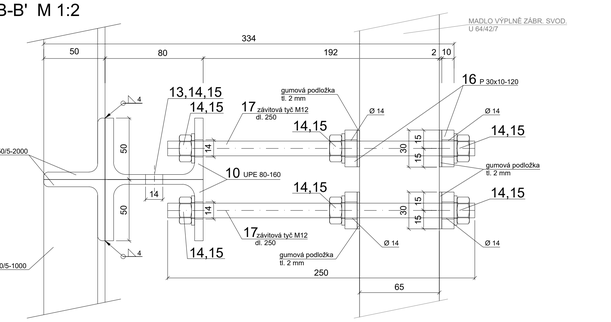

Jiná ověření: Paré:

Orientační schéma: Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Adresa:	Železničářská 1386/31, Ústí nad Labem

Zhotovitel objektu:	**SUDOP PRAHA a.s.**		
Adresa: Kontakt:	Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 T: +420 267 094 111 E: praha@sudop.cz		
Hlavní projektant (HIP):	**Ing. Pavel Haušild**	Specialista:	**Ing. Pavel Haušild**

Název stavby/akce:	**Cyklická obnova trakčního vedení v úseku Řehlovice - Úpořiny**	Označení investora:	S65023043
		Zakázka:	E650-S-3201/2023
Název části:	Dokumentace objektů	Označení části:	**D.2.3.1**
Název objektu/dílčí části:	**Oprava sítí proti dotyku Řehlovice - Úpořiny**	Označení objektu/komplexu:	**SO 01-31-02**
Název přílohy:	Výkres protidotykové zábrany		**1.003**
Odpovědný projektant: **Zavadil Jaroslav DiS.**	Zpracovatel přílohy: **Mašková Andrea**	Měřítko: 1:2,1:5,1:10,1:50,1:100 Formáty: 10 x A4	Stupeň dokumentace: **PDPS**
Kraj: Ústecký	Katastrální území: k.ú. Bystřany-Světce	TUDU: Řehlovice - Úpořiny	Smluvní datum zpracování: **30.11.2023**

Označení investora: S 6 5 0 2 3 0 4 3 + Soupis dokumentace: Část: P O P S _ _ _ D O 2 3 1 X _ _ Objekt: S O 0 1 3 1 0 2 _ K X I _ 0 0 3 _ x x x
(Prostor pro další informace) Podpisář: Příloha: