# LEGENDA:

nepřímé ukolejnění (500V)

2x nepřímé ukolejnění (500V)
(1x VLD-F, 2x vodič ke koleji)

nepřímé ukolejnění (250V)

vodivé propojení konstrukcí

uzemnění (v rámci jiného SO)

svítidlo na trakční podpěře
(izolované od podpěry)

bleskojistka

rozhlas

i.s. informační systém
(cedule, proměnná tabule)

K1 kamera

(M) místo neomezeného připojení dle
odst. 3.13 CSN 34 2613 ed.3

Další použité značky viz příloha 1 TNŽ 34 2603
Pravidla pro kreslení KSU a TP.

# ŘEHLOVICE

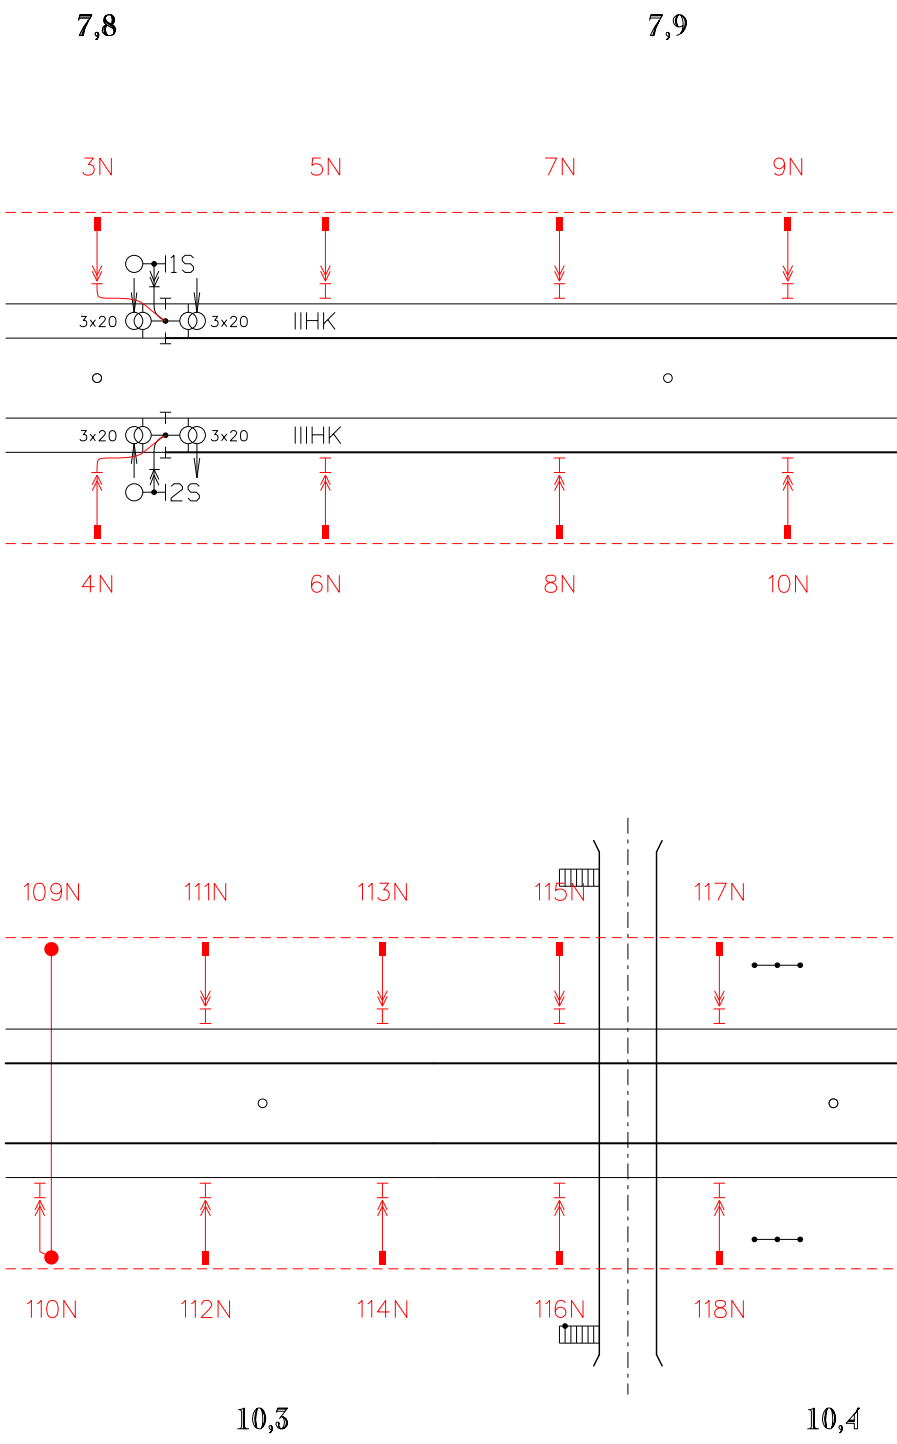
7,8
7,9
3N
5N
7N
9N
1S
3x20
3x20
IIHK
3x20
3x20
IIIHK
2S
4N
6N
8N
10N
109N
111N
113N
115N
117N
110N
112N
114N
116N
118N
10,3
10,4

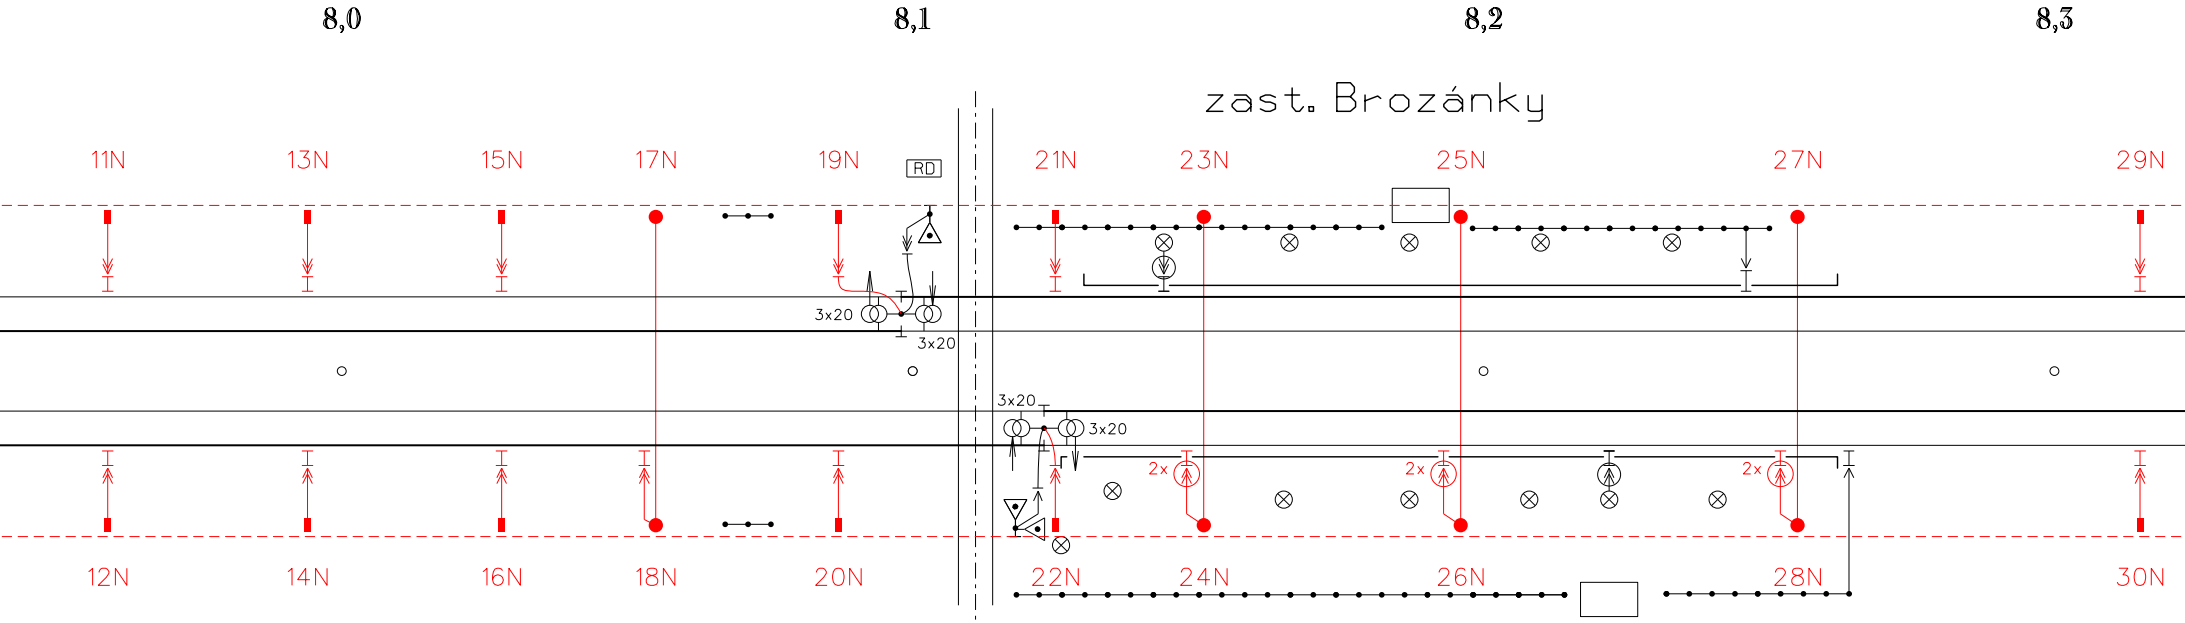
8,0
8,1
8,2
8,3
zast. Brozánky
11N
13N
15N
17N
19N
RD
21N
23N
25N
27N
29N
3x20
3x20
3x20
3x20
2x
2x
2x
12N
14N
16N
18N
20N
22N
24N
26N
28N
30N

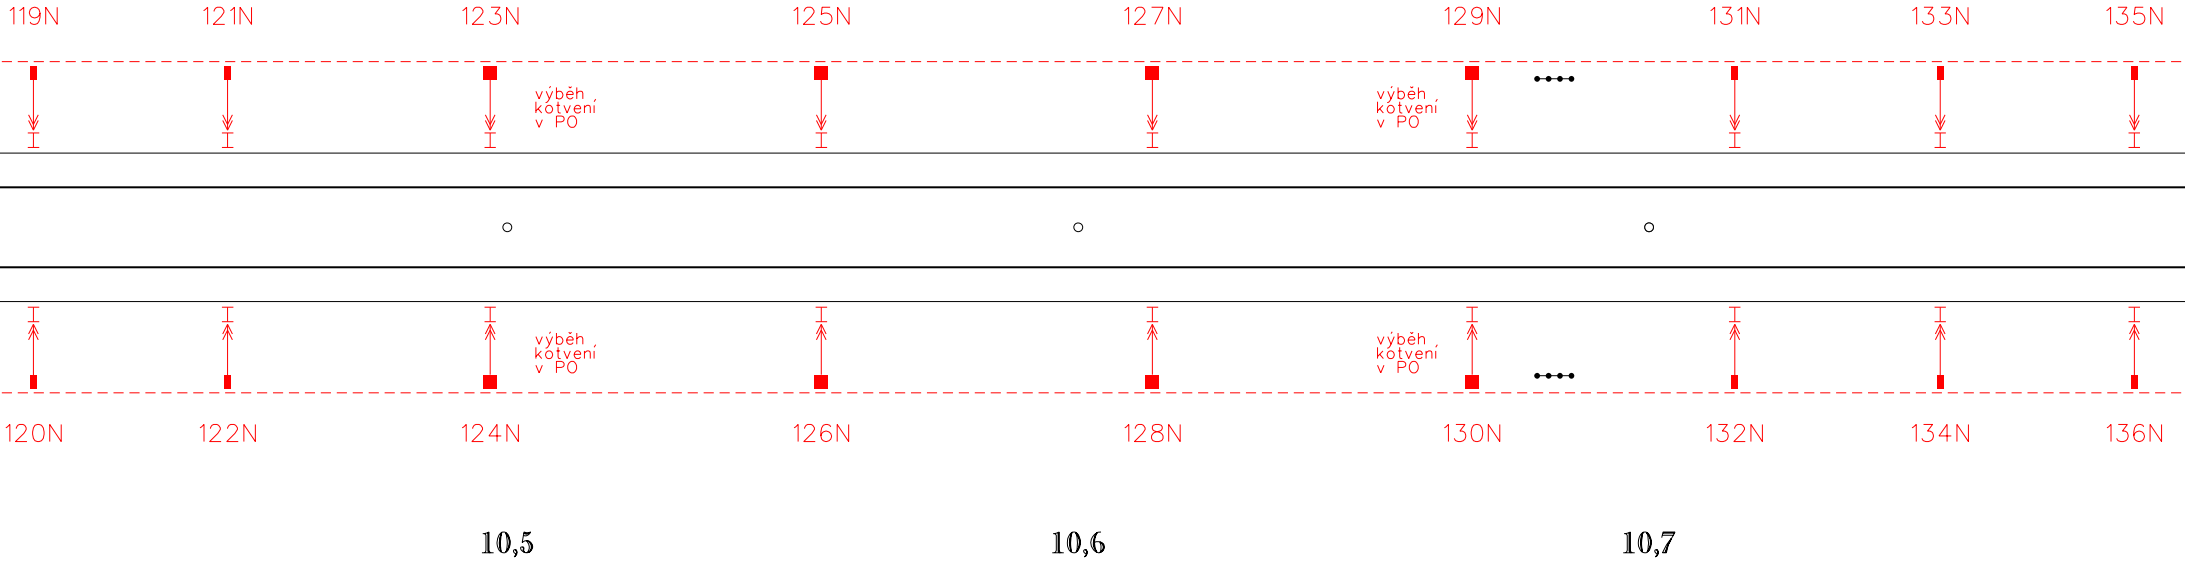
119N
121N
123N
125N
127N
129N
131N
133N
135N
výběh
kotvení
v PO
výběh
kotvení
v PO
výběh
kotvení
v PO
výběh
kotvení
v PO
120N
122N
124N
126N
128N
130N
132N
134N
136N
10,5
10,6
10,7

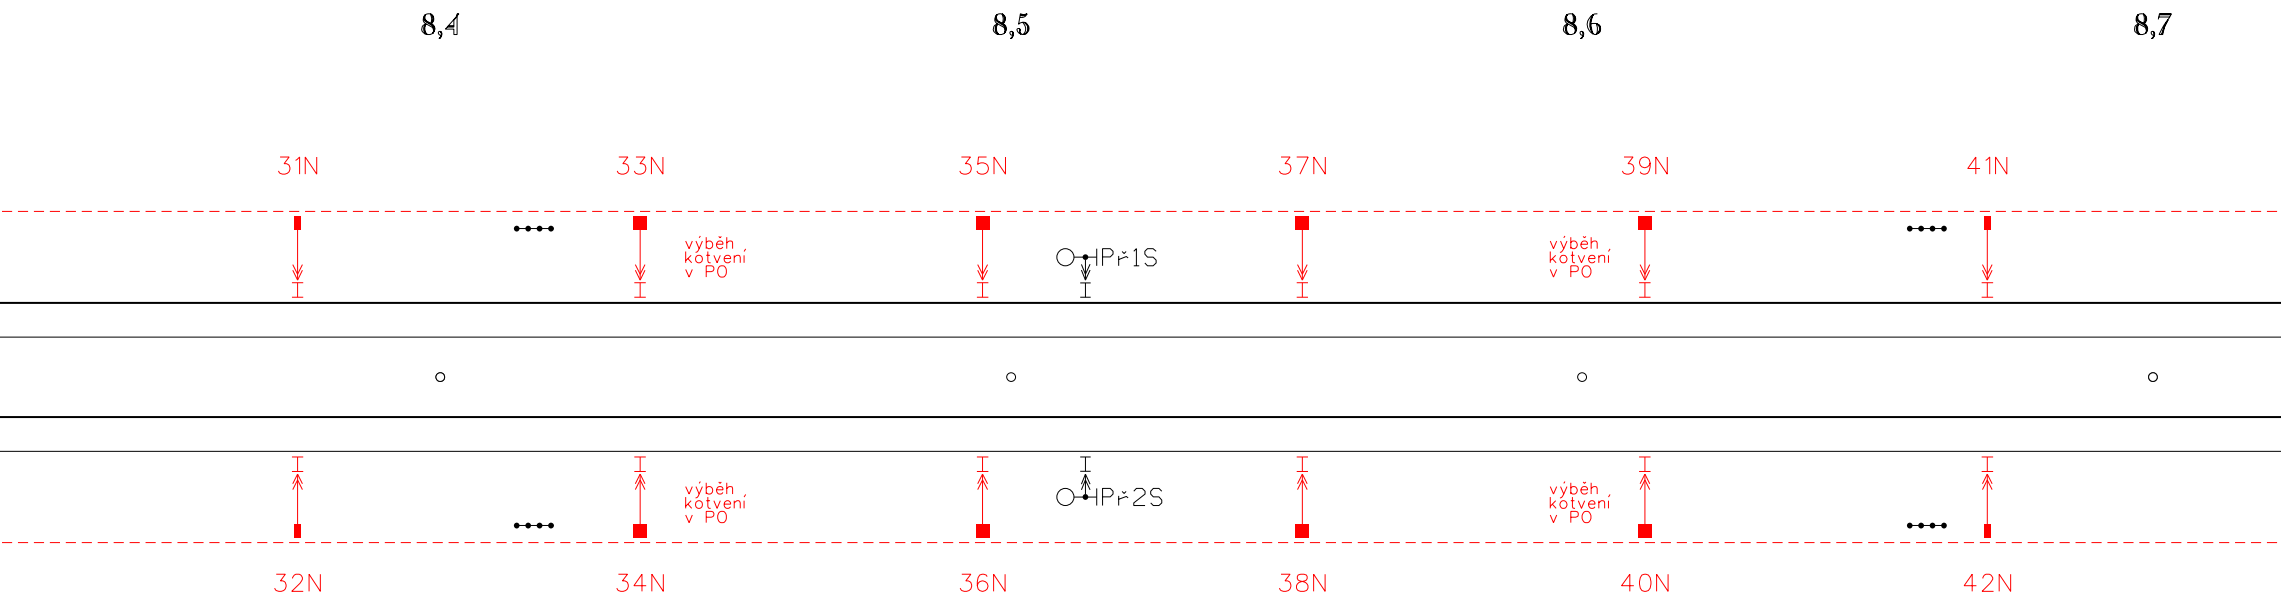
8,4
8,5
8,6
8,7
31N
33N
35N
37N
39N
41N
výběh ,
kotvení
v PO
HPř1S
výběh ,
kotvení
v PO
výběh ,
kotvení
v PO
HPř2S
výběh ,
kotvení
v PO
32N
34N
36N
38N
40N
42N

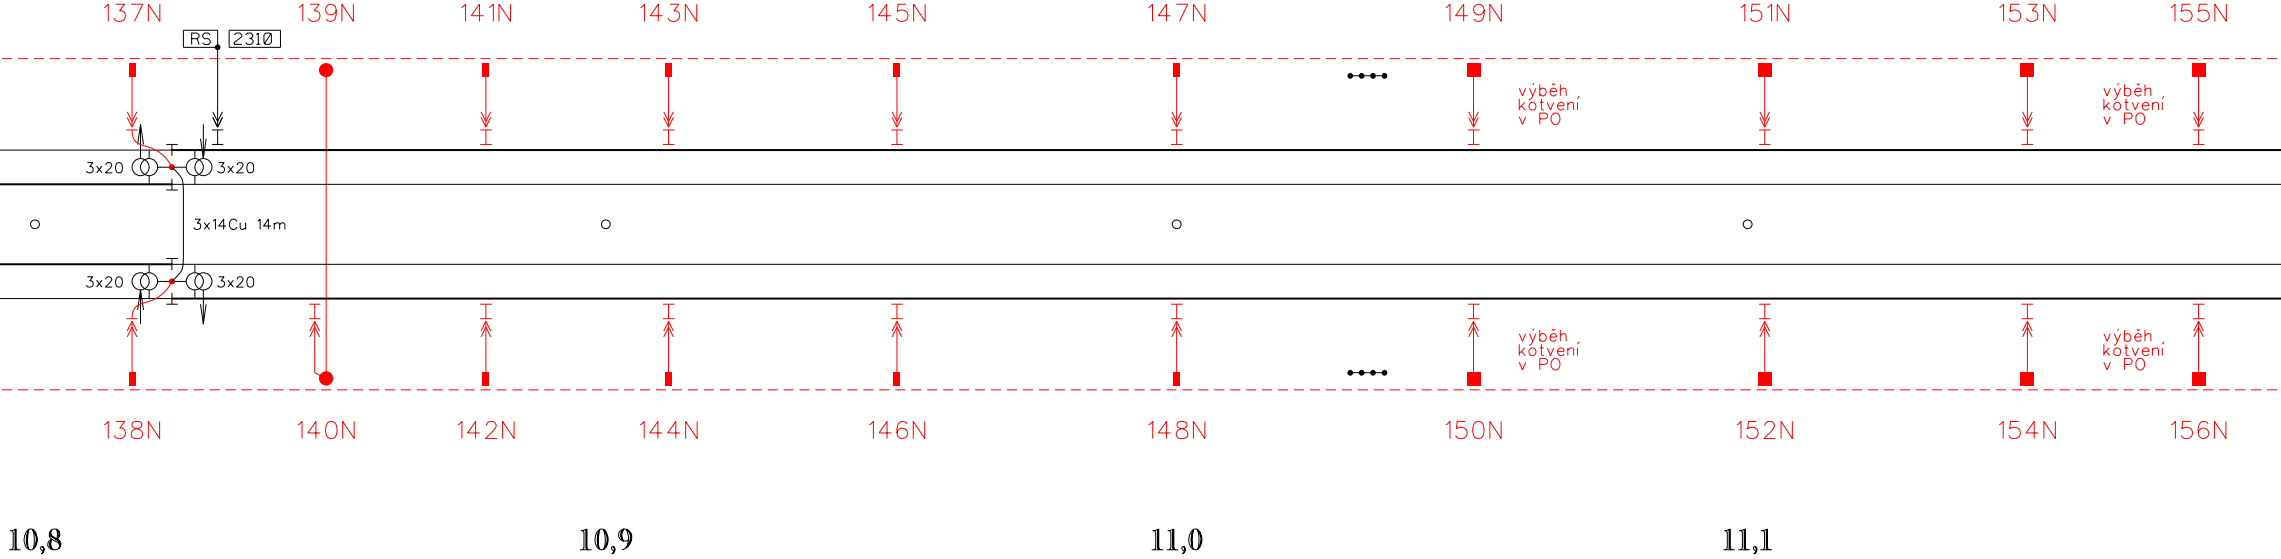
137N
139N
141N
143N
145N
147N
149N
151N
153N
155N
RS
2310
výběh ,
kotvení
v PO
výběh ,
kotvení
v PO
3x20
3x20
3x14Cu 14m
3x20
3x20
výběh ,
kotvení
v PO
výběh ,
kotvení
v PO
138N
140N
142N
144N
146N
148N
150N
152N
154N
156N
10,8
10,9
11,0
11,1

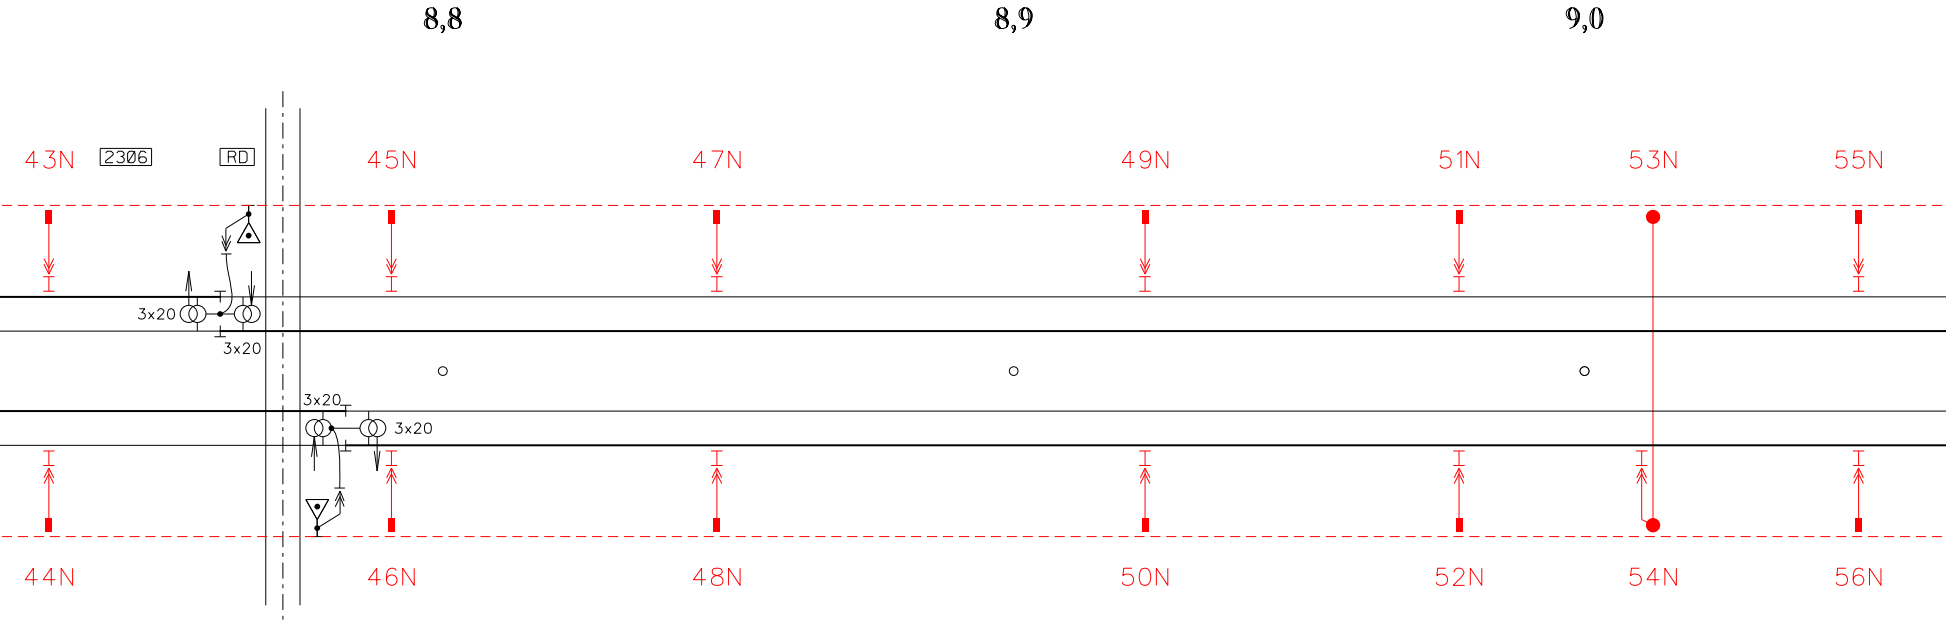
8,8
8,9
9,0
43N
2306
RD
45N
47N
49N
51N
53N
55N
3x20
3x20
3x20
3x20
44N
46N
48N
50N
52N
54N
56N

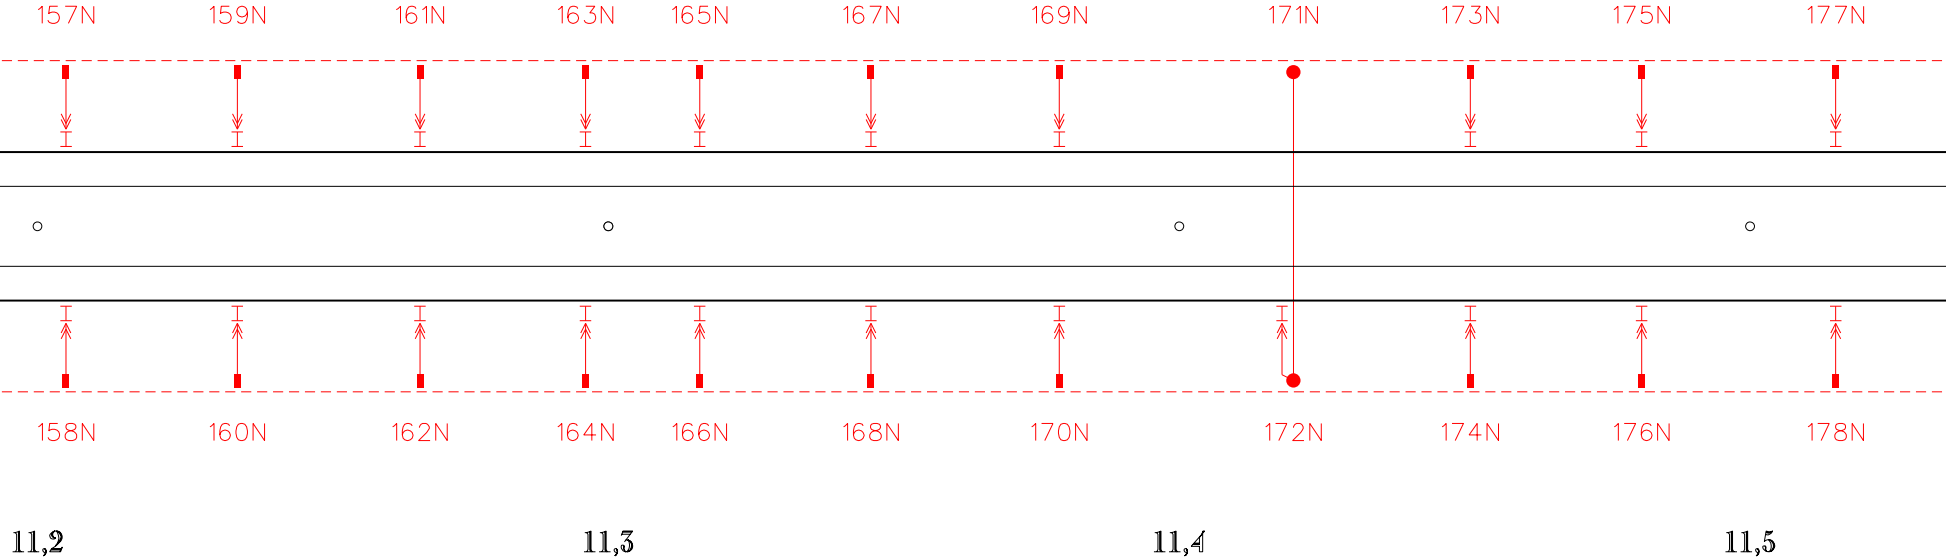
157N
159N
161N
163N
165N
167N
169N
171N
173N
175N
177N
158N
160N
162N
164N
166N
168N
170N
172N
174N
176N
178N
11,2
11,3
11,4
11,5

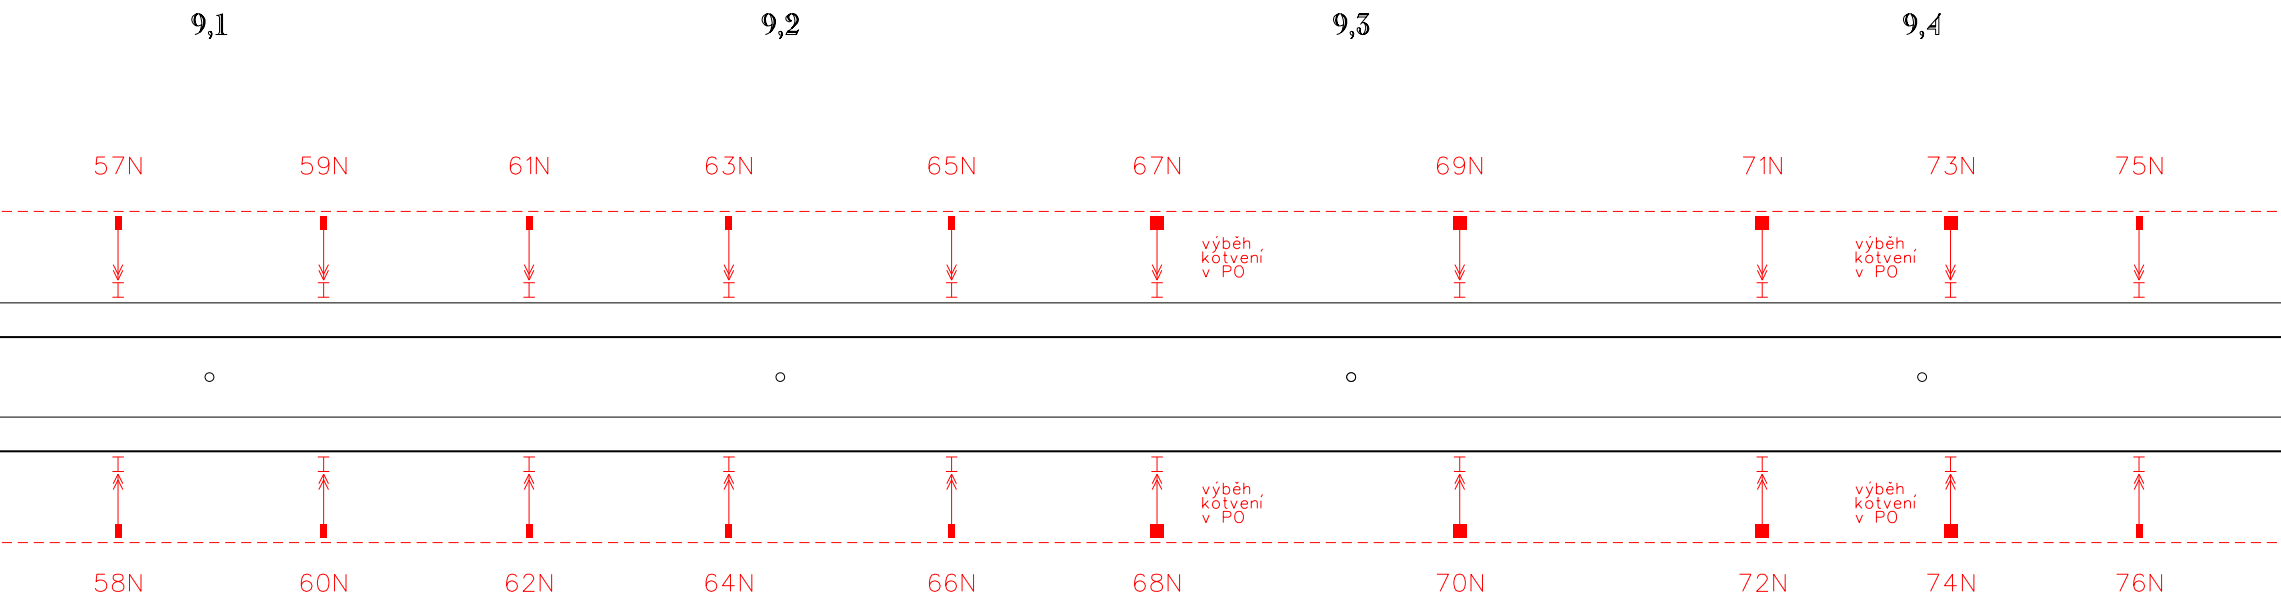
9,1
9,2
9,3
9,4
57N
59N
61N
63N
65N
67N
69N
71N
73N
75N
výběh kotvení v PO
výběh kotvení v PO
výběh kotvení v PO
výběh kotvení v PO
58N
60N
62N
64N
66N
68N
70N
72N
74N
76N

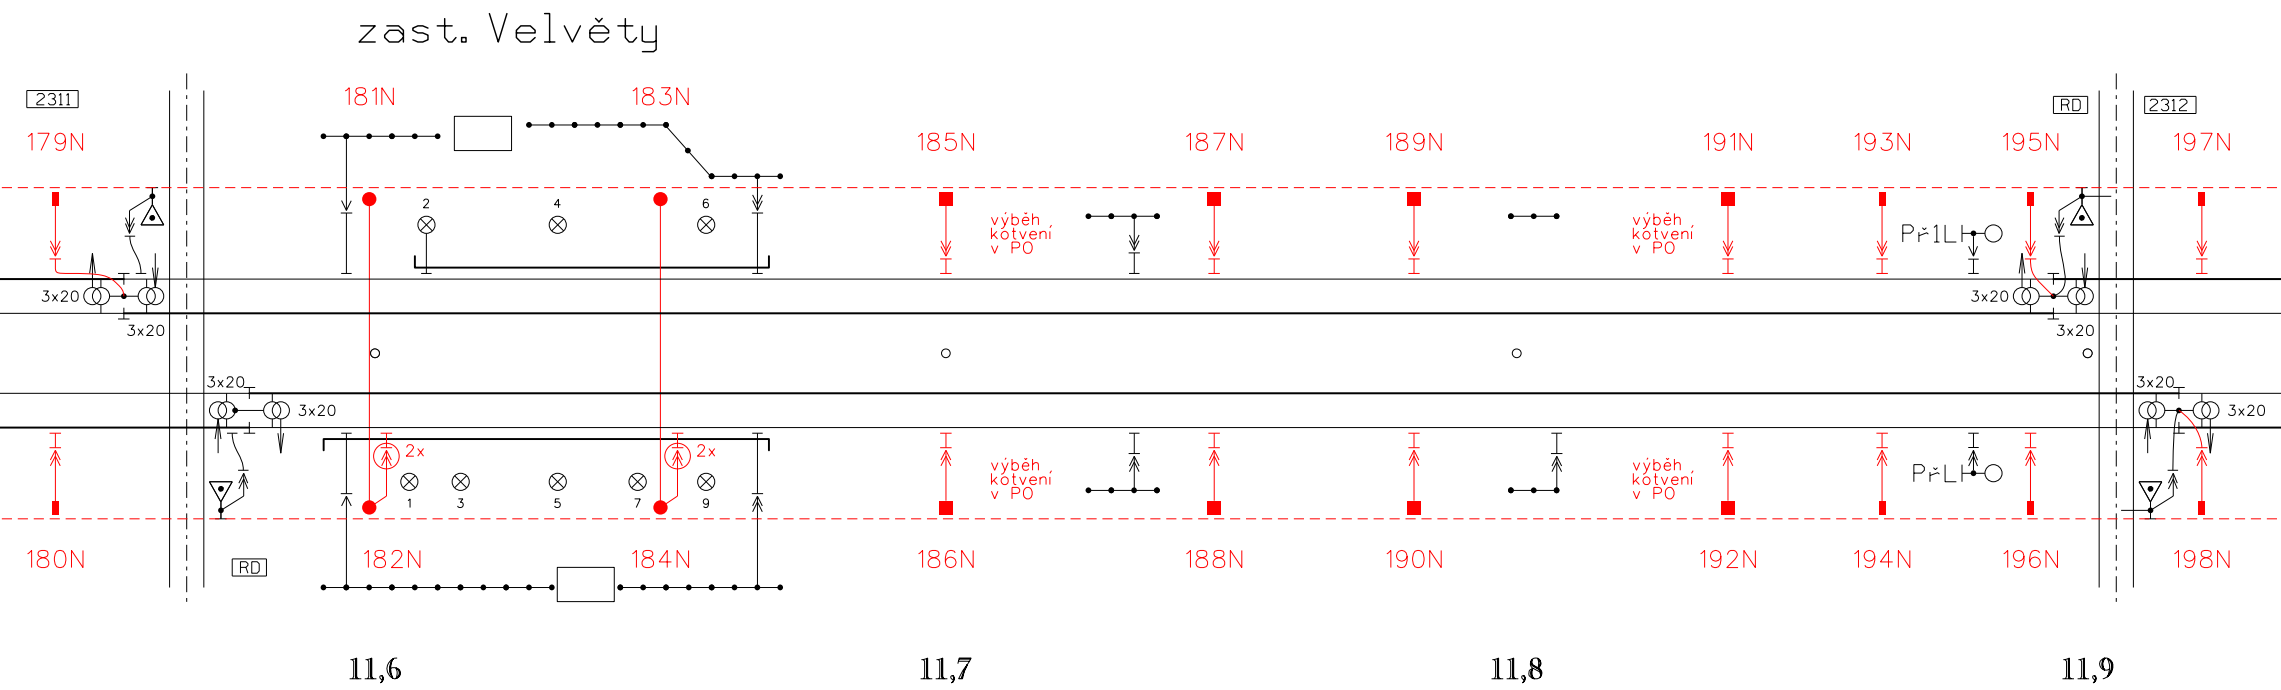
zast. Velvěty
2311
179N
181N
183N
185N
187N
189N
191N
193N
195N
RD
2312
197N
2
4
6
výběh kotvení v PO
výběh kotvení v PO
PřIL
3x20
3x20
3x20
3x20
3x20
3x20
3x20
3x20
2x
2x
1
3
5
7
9
výběh kotvení v PO
výběh kotvení v PO
PřIL
180N
RD
182N
184N
186N
188N
190N
192N
194N
196N
198N
11,6
11,7
11,8
11,9

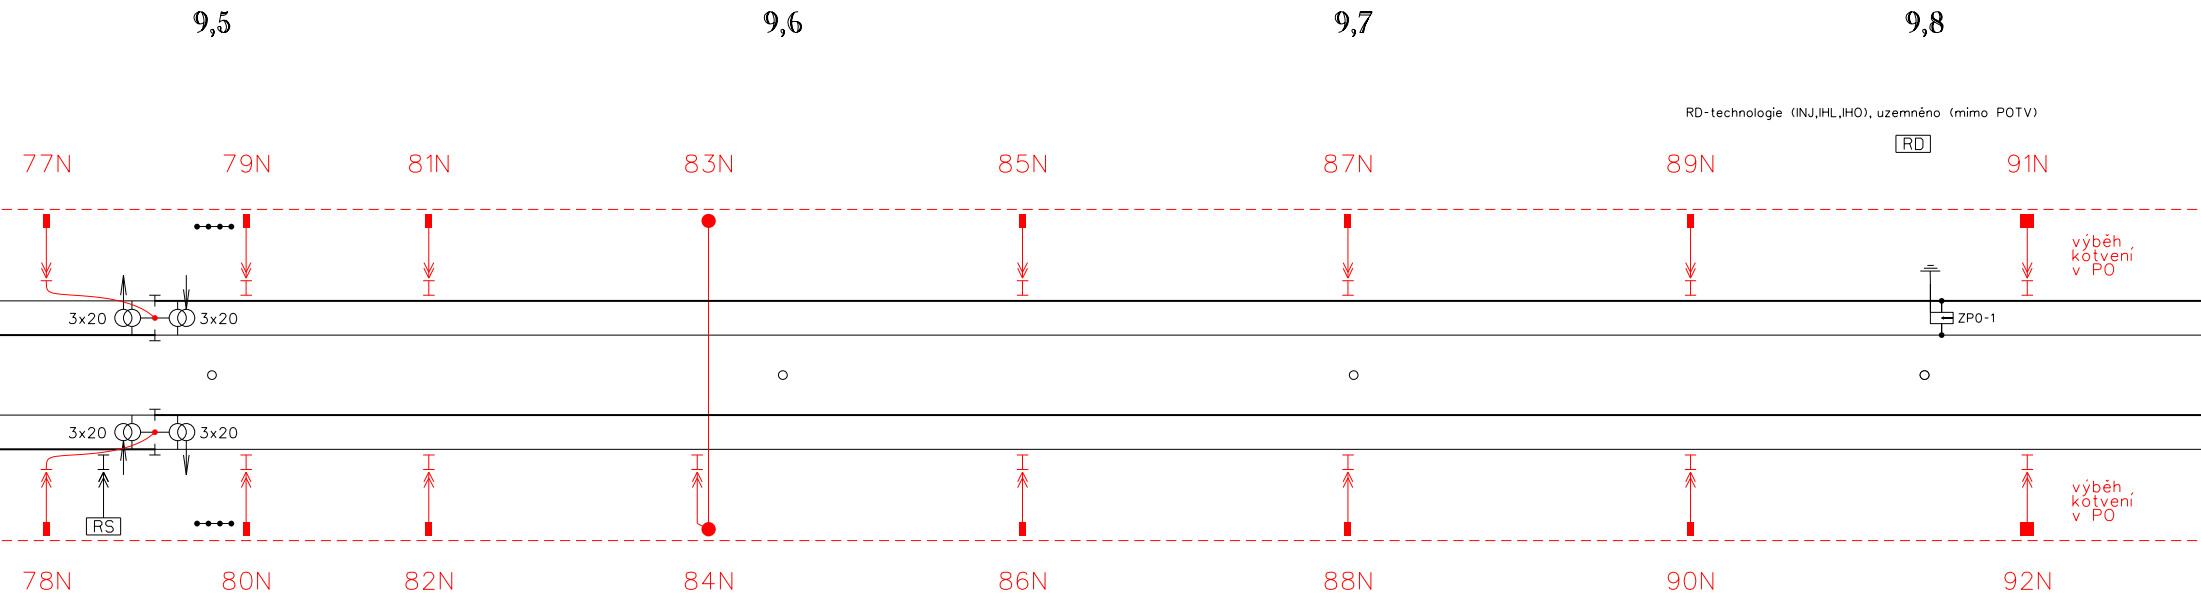
9,5
9,6
9,7
9,8
RD-technologie (INJ,IHL,IHO), uzemněno (mimo POTV)
RD
77N
79N
81N
83N
85N
87N
89N
91N
výběh kotvení v PO
3x20
3x20
ZPO-1
3x20
3x20
výběh kotvení v PO
RS
78N
80N
82N
84N
86N
88N
90N
92N

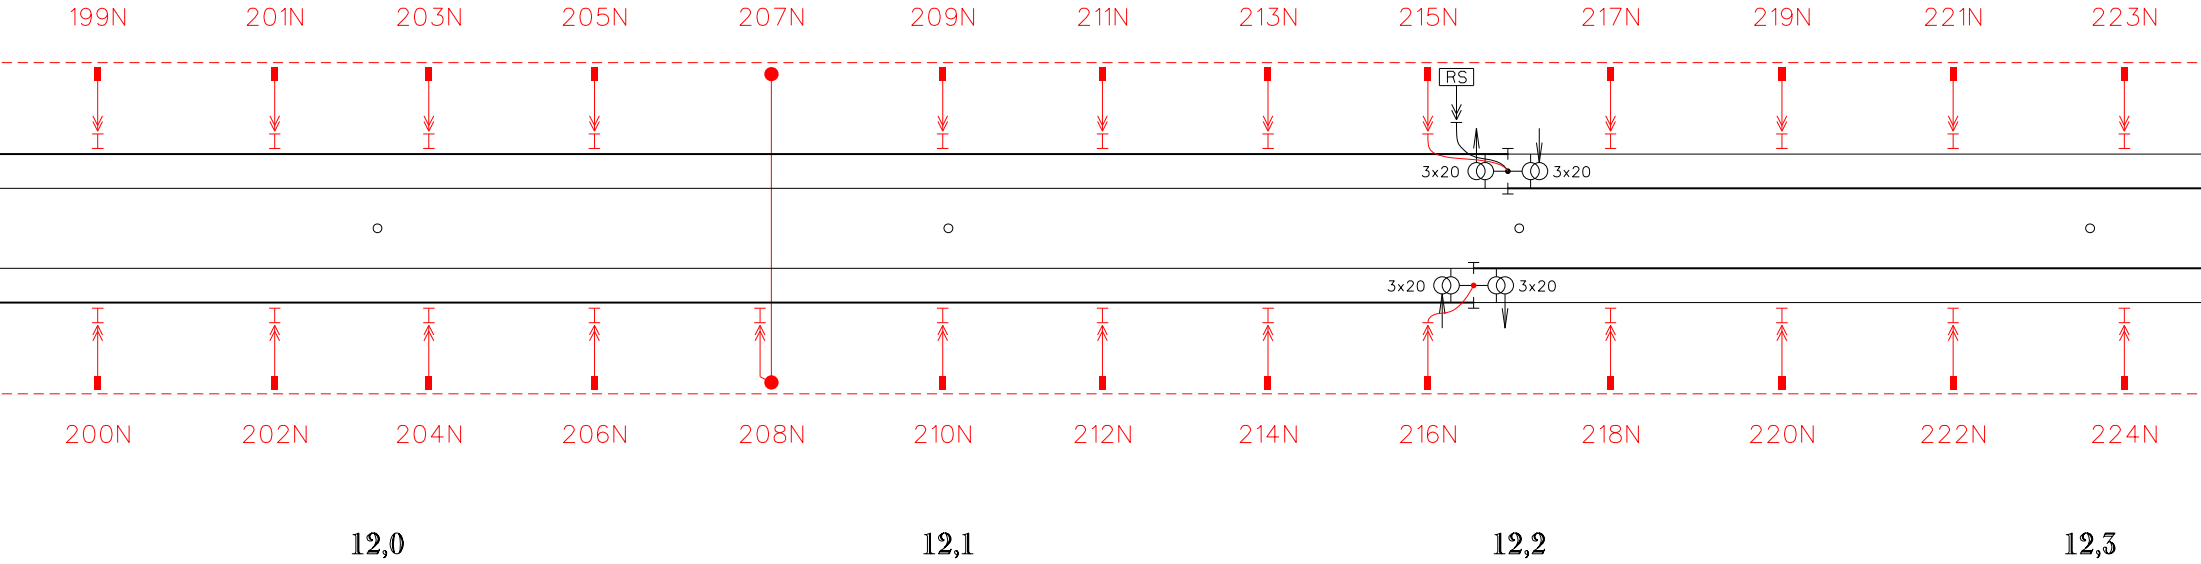
199N
201N
203N
205N
207N
209N
211N
213N
215N
217N
219N
221N
223N
RS
3x20
3x20
3x20
3x20
200N
202N
204N
206N
208N
210N
212N
214N
216N
218N
220N
222N
224N
12,0
12,1
12,2
12,3

# ÚPOŘINY

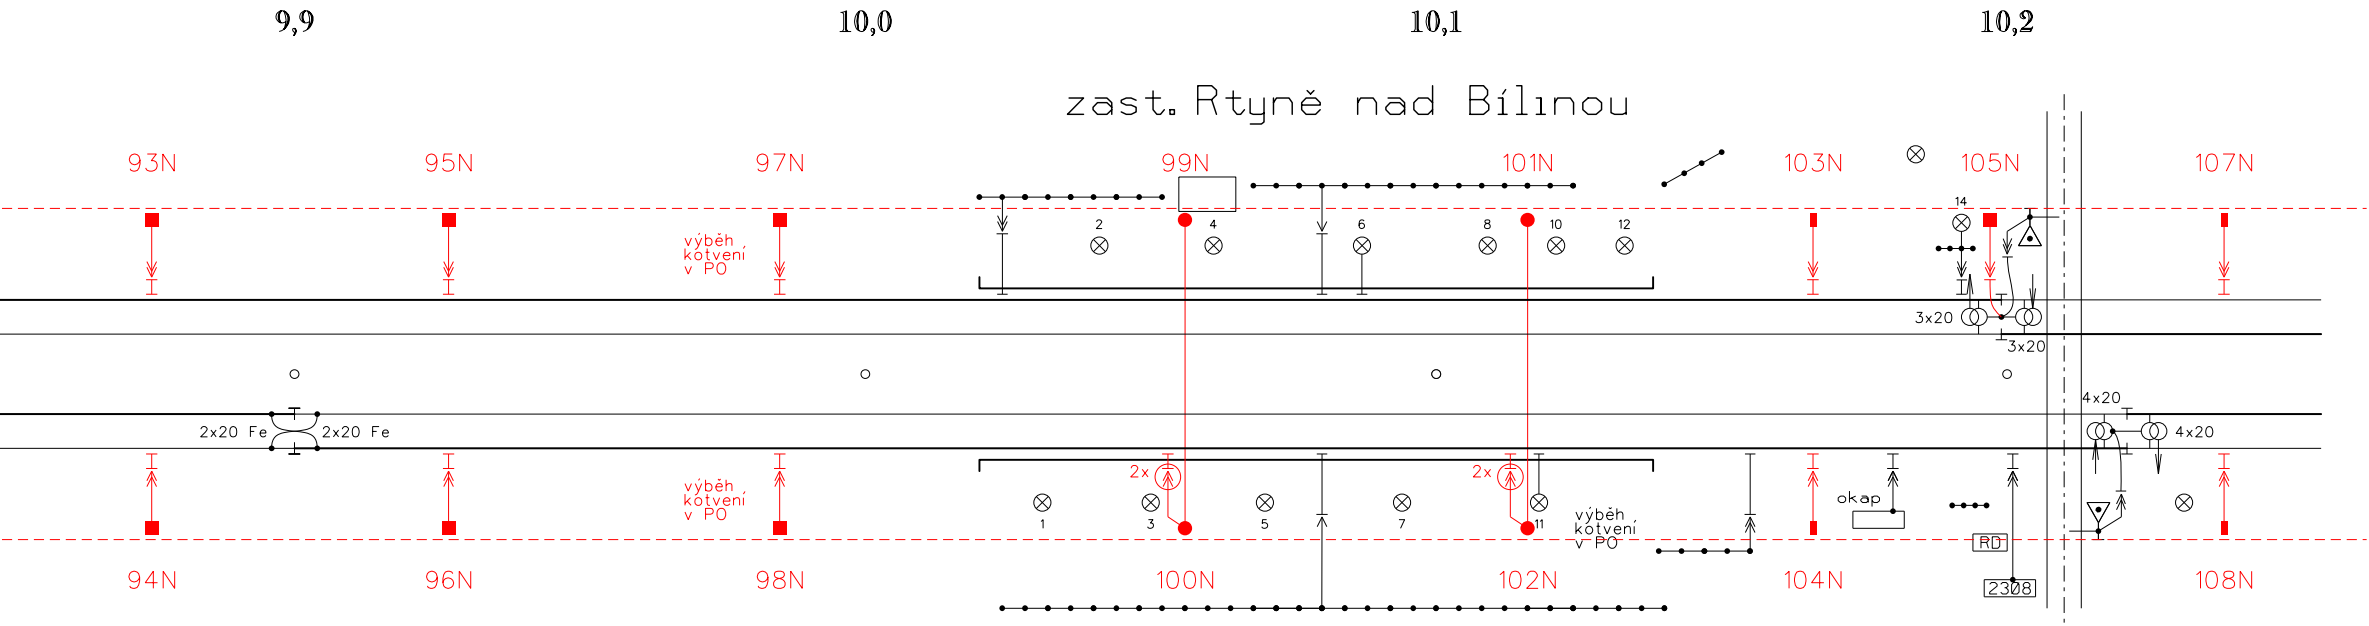
9,9
10,0
10,1
10,2
zast. Rtyně nad Bílinou
93N
95N
97N
99N
101N
103N
105N
107N
výběh kotvení v PO
2
4
6
8
10
12
14
3x20
3x20
2x20 Fe
2x20 Fe
4x20
4x20
2x
2x
1
3
5
7
11
výběh kotvení v PO
výběh kotvení v PO
okap
RD
2308
94N
96N
98N
100N
102N
104N
108N

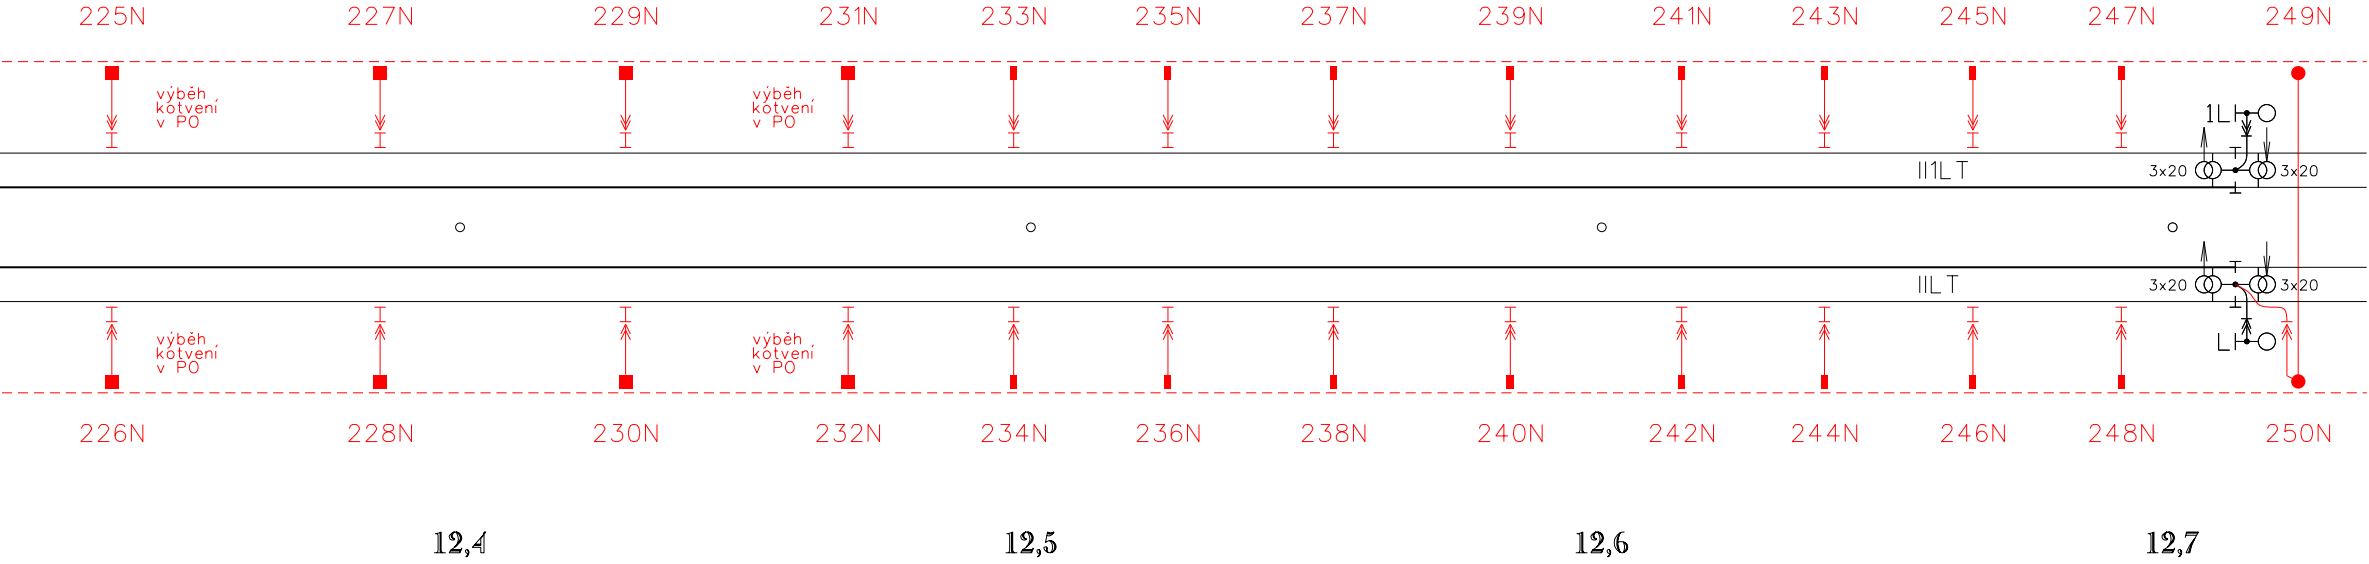
225N
227N
229N
231N
233N
235N
237N
239N
241N
243N
245N
247N
249N
výběh kotvení v PO
výběh kotvení v PO
1LH
3x20
3x20
II1LT
IILT
3x20
3x20
LH
výběh kotvení v PO
výběh kotvení v PO
226N
228N
230N
232N
234N
236N
238N
240N
242N
244N
246N
248N
250N
12,4
12,5
12,6
12,7

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis:
Datum:

| Revize: | Datum: | Popis: | Kontroloval: |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

| | |
|---|---|
| Stavebník/Investor: | **Správa železnic, státní organizace** |
| Adresa: | Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 |
| Zástupce investora: | Oblastní ředitelství Ústí nad Labem |
| Adresa: | Železničářská 1386/31, Ústí nad Labem |

SPRÁVA
ŽELEZNIC

| | |
|---|---|
| Zhotovitel objektu: | **SUDOP PRAHA a.s.** |
| Adresa: | Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 |
| Kontakt: | T: +420 267 094 111<br>E: praha@sudop.cz |

SUDOP PRAHA

Hlavní projektant (HIP): **Ing. Pavel Haušild**
Specialista: **Ing. Pavel Haušild**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Název stavby/akce: | **Obnova trakčního vedení v úseku Řehlovice - Úpořiny** | Označení investora:<br>S65023043<br>Zakázka:<br>E650-S-3201/2023 | |
| Název části: | Stavební část | Označení části:<br>**D.2.3.7** | |
| Název objektu/dílčí části: | **Oprava UKK Řehlovice - Úpořiny** | Označení objektu/komplexu:<br>**SO 01-37-01** | |
| Název přílohy:<br>Název dílčí části přílohy: | KSUaTP Řehlovice - Úpořiny, navrhovaný stav<br>- | Číslo přílohy (typ/pořadí):<br>**2.005** | |
| Odpovědný projektant:<br>**Ing. David Zrůst** | Zpracovatel přílohy:<br>**Ing. David Zrůst** | Měřítko: -<br>Formáty: x A4 | Stupeň dokumentace:<br>**PDPS** |
| Kraj:<br>Ústecký | Katastrální území:<br>viz textová část | TUDU:<br>viz textová část | Smluvní datum zpracování:<br>**30.11.2023** |

| Označení investora:: | Stupeň dokumentace: | Část: | Objekt: | Podobjekt: | Příloha: | Revize: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S 6 5 0 2 3 0 4 3 x | _ P D P S | _ D 2 3 7 X | _ S O 0 1 3 7 0 1 | _ X X | _ 2 _ 0 0 5 | _ X X X |

[Prostor pro další informace]