
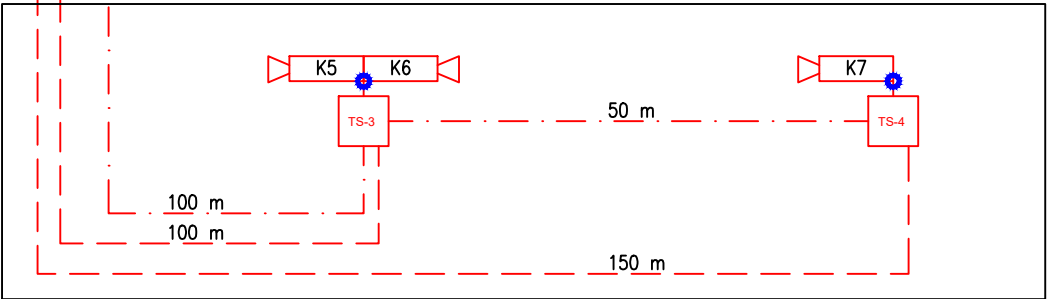
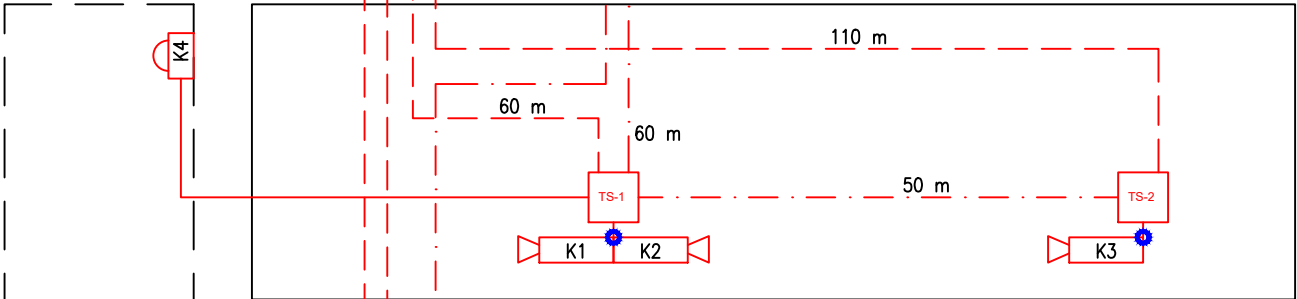
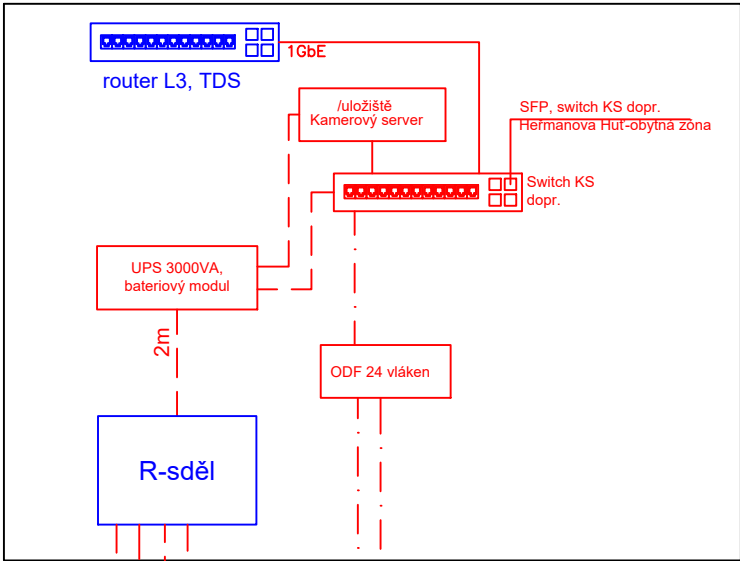


Legenda:

- pevná IP kamera
- IP kamera dome
- nn kabel
- optický kabel
- FTP/UTP 4x2x0,5
- nové/upravované zařízení budované v rámci jiného PS této stavby
- nové zařízení budované v rámci tohoto PS
- stožár
- technologická skříňka na nástupišti se vzhledem mobiliáře
(obsahuje ODF, switch, zdroj 48V, magnetický kontakt)

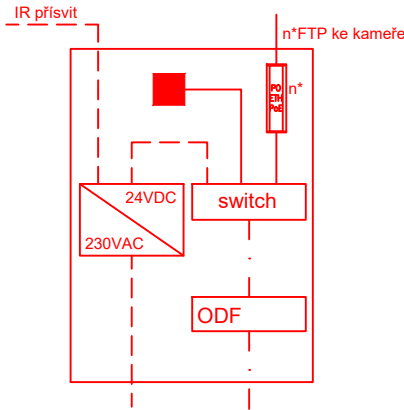

podchod

ŽST Přehýšov

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:
ŽST Nýřany
0,0
5,0
9,0
ŽST Heřmanova Huť
ŽST Přehýšov

Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	31.8.2025	Definitivní odevzdání	Ing. Josef Naništa

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Diážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8	

Zhotovitel díla:	SUDOP BRNO, spol. s r.o.	
Adresa:	Kounicova 26, 602 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 972 625 804 E: sudop@sudop-brno.cz	

Zhotovitel části/objektu:	SUDOP BRNO, spol. s r.o.	
Adresa:	Kounicova 26, 602 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 972 625 804 E: sudop@sudop-brno.cz	

Hlavní projektant (HIP):	Ing. Jiří Pelc	Specialista: Ing. Josef Naništa
--------------------------	-----------------------	--

Název stavby/akce:	Revitalizace a elektrizace trati Nýřany - Heřmanova Huť	Označení investora: S631700063
Název části:	Železniční sdělovací zařízení	Zakázka: 22067-01
Název objektu/díleč části:	ŽST Přehýšov, kamerové zařízení	Označení části: D.1.2.4
Název přílohy:	Blokové schéma	Označení objektu/komplexu: PS 12-02-41
Název díleč části přílohy:	-	Číslo přílohy (typ/pořadí): 2. 101
Odpovědný projektant: Ing. Josef Naništa	Zpracovatel přílohy: Ing. Tomáš Matula	Měřítko: - Formáty: 2x A4
Kraj: Plzeňský	Katastrální území: viz. příloha A.	TUDU: viz. příloha A.
		Stupeň dokumentace: PDPS
		Smluvní datum zpracování: 31.8.2025

Označení investora:	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 3 1 7 0 0 0 6 3	-	P D P S -	D 1 2 4 X	- P S 1 2 0 2 4 1	- X X	- 2 - 1 0 1 - 0 0 0